
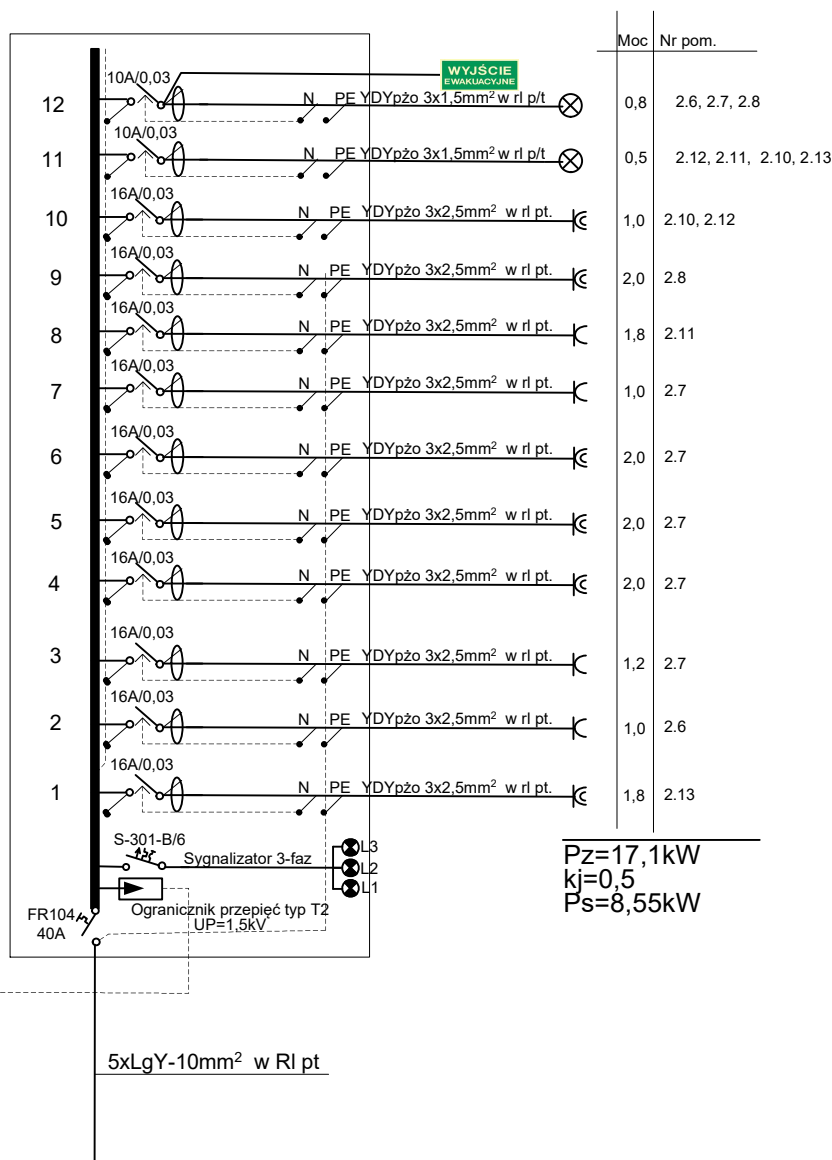



TB-PIĘTRO typ: RW-4x12

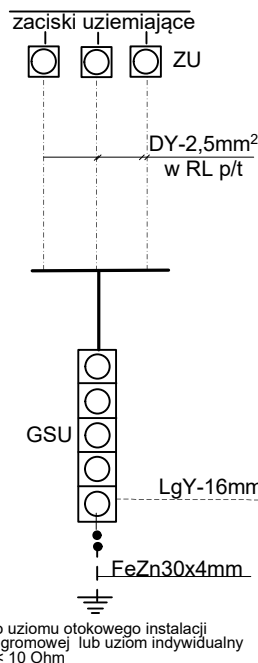

Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
PN-HD-60364-4-41-2017-09

 Rok założenia 2008		FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,		Nr rys. 6	
Temat:		"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W DŁUGIEM ORAZ PRZEBUDOWA GARAŻU OSP W DŁUGIEM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:"MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W DŁUGIEM" NA DZIAŁKACH NR EWID. 462, 464 OBRĘB DŁUGIE"			
Inwestycja:		DŁUGIE DZIAŁKA NR EWID. 462, 464 OBRĘB DŁUGIE			
Nazwa rysunku:		Schemat ideowy zasilania - TB-PIĘTRO		Skala: -----	
Inwestor:		GMINA JEDLICZE, 38-460 JEDLICZE, UL. RYNEK 6			
Projektant:		mgr inż. Radosław Rychel upr. bud. PDK/0017/PWOE/15		Podpis:	
Asystent:		mgr inż. Julian Erd		Podpis:	
				Data: 08-2025	