PRZYKŁADOWY SCHEMAT BLOKOWY URZĄDZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJĄCEGO PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU - BEZ KONTROLI CIĄGŁOŚCI PRZEWODU DO URZĄDZENIA URUCHAMIAJACEGO

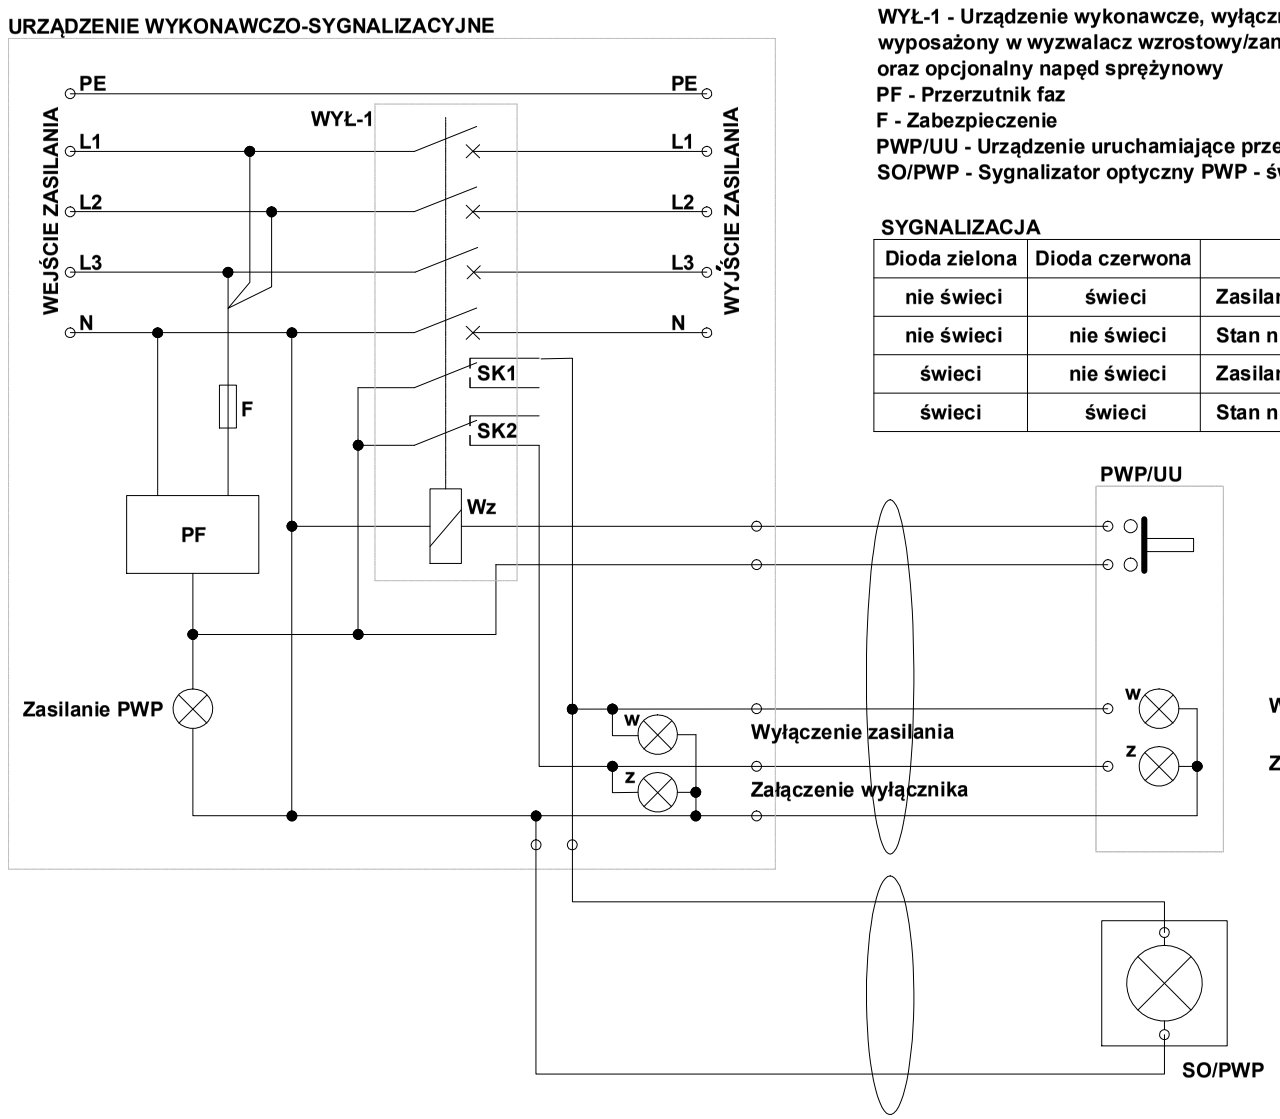

OZNACZENIA

WYŁ-1 - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój lub czteropolowy, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK oraz opcjonalny napęd sprężynowy
PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie
PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

SYGNALIZACJA

Dioda zielona	Dioda czerwona	STAN
nie świeci	świeci	Zasilanie włączone
nie świeci	nie świeci	Stan niepoprawny. Uszkodzenie
świeci	nie świeci	Zasilanie wyłączone
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

Branża: ELEKTRYCZNA

Treść rysunku: SCHEMAT WYŁĄCZNIKA PWP

Skala: B/S

Numer rysunku: E2

Obiekt: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Z ADAPTACJĄ NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z CZĘŚCIĄ POD OPIEKĘ DLA DZIECI DO LAT 3

Data: 18.03.2024 r.

Inwestor:	Gmina Strzeleczki 47-364 Strzeleczki, Rynek 4		
Adres budowy:	Strzeleczki ul. Sienkiewicza 3, nr działki ewidencyjnej: 735/11 jednostka ewidencyjna: 160503_4 Strzeleczki - miasto, obręb ewidencyjny: 0001 Strzeleczki		
Projektował:	mgr inż. Tomasz Hudala	nr upr. OPL/0699/PWOE/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń	*Podpis:*
Sprawdził:	mgr inż. Marek Dudek	nr upr. OPL/0631/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń	*Podpis:*

S/D: 420x297