


UKŁOŻENIE PRZEWODU PVC W WYKOPIE

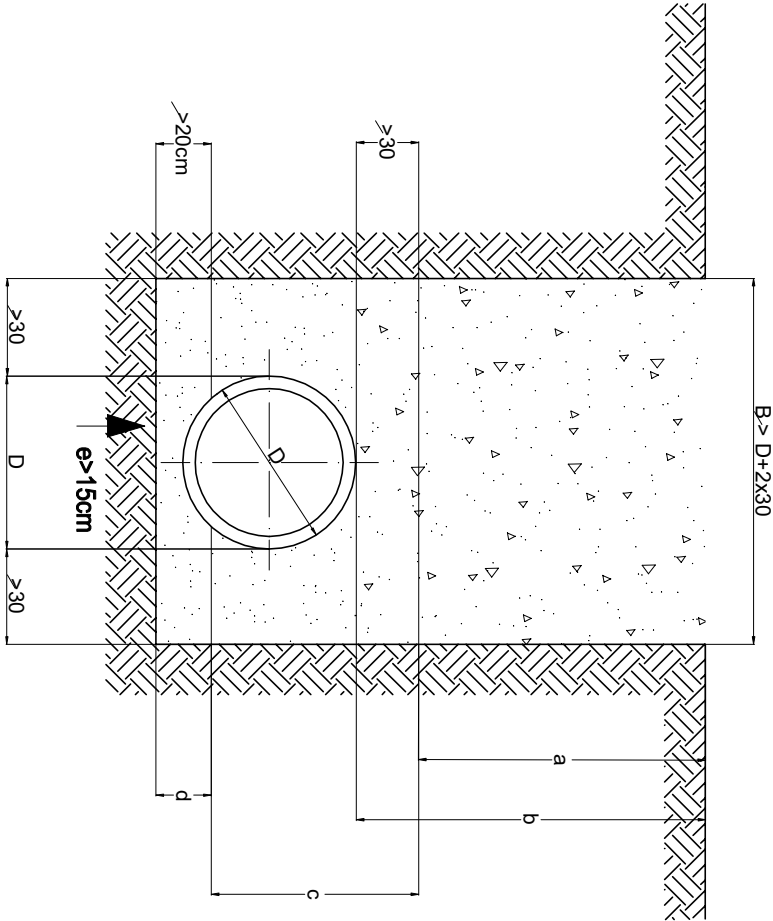

- a-zasyпка (grunt rodzimy)
b-głębokość przykrycia
c-strefa ochronna-obsypka
d-warstwa wyrównawcza
e-podłoże naturalne lub wzmocnione

OBSYPKA

Materiał obsypki

a. wymagania jakościowe:

Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

- materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności,
- materiał niezmiotły, pozbawiony zanieczyszczeń brył ziemi i lodu,
- materiał nie zawierający części cząstek większych niż 60mm,
- maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego w bezpośrednim styku z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60mm.

b. rodzaj materiału:

Rury kamionkowe powinny być obsypane materiałem sypkim, takim jak żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanka piasku i żwiru.

Zagęszczenie obsypki:

Stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia:

- pod drogami:
 - wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min 90% ZPP*,
 - poza drogami:
 - dla przewodów o przekroju do 4,0m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZPP*,
 - dla przewodów o przekroju większym niż 4,0m zagęszczenie powinno wynieść min. 90% ZPP*,

*ZPP-zmodyfikowana próba Proctora

Obsypka powinna być zagęszczona warstwami o grubości 10-30cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:

- co najmniej 15cm dla rur o średnicy D<400mm,
- co najmniej 30cm dla rur o średnicy D>400mm,

ZASYPKA

Materiał zasyпки

Materiałem zasyпки może być grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30cm.

Dla rur o średnicy poniżej 400mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15cm, materiał zasyпки nie powinien zawierać cząstek większych niż 6cm.

LEGENDA

- Proji. przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Taśma lokalizacyjna

<div><div><div><div>STUDIO</div><div>ARCHITEKTURY</div></div><div><div>Piotr Ćwirko</div><div>SANITARNA</div></div></div><div><div>47-300 Kąkolówka ul. Puchacza 5, tel. 77 46 65 203 kom. 604 625 468, e-mail: biuro@studiorchitektury.com</div><div>Trzeci rysunek</div></div></div>		STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko		Brana:	
Projektant:		mgr inż. Oskar Wołny		Data:	
Projektant:		Marcin Gajda		18.03.2024r.	
Investor:		Gmina Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4			
Adres budowy:		Strzeleczki ul. Sienkiewicza 3, nr działki ewidencyjnej: 735/11 jednostka ewidencyjna: 160503_4 Strzeleczki - miasto, obręb ewidencyjny: 0001 Strzeleczki			
Podpis:		OPU/1068/PWOS/14 w specjności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		Podpis:	
Podpis:				S7	
Obiekt:		ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Z ADAPTACJĄ NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z CZĘŚCIĄ POD OPIEKĘ DLA DZIECI DO LAT 3			