ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

OZNACZENIE		D.16	D.17	D.18	D.19	D.20
PARAMETRY ORAZ SCHEMAT:		TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE
		wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne drewniane	zewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne aluminiowe
		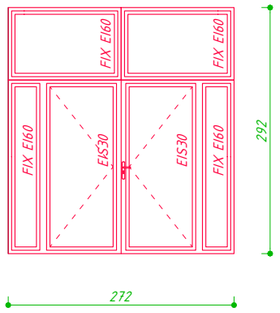 UWAGA: Skrzydło główne o wymiarach w świetle przejścia min. 90/210cm, całkowite światło przejścia min. 180/210cm. Drzwi aluminiowe, kolor RAL 9010 (biały), szklenie szkłem bezpiecznym, pakiet dwuszybowy. Ościeżnica aluminiowa. Wyposażone w klamkę, zamek z wkładką patentową. Drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne klasy EIS.30+FIX EI.60 wyposażone w system samozamykający.	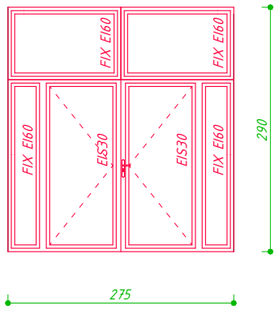 UWAGA: Skrzydło główne o wymiarach w świetle przejścia min. 90/210cm, całkowite światło przejścia min. 180/210cm. Drzwi aluminiowe, kolor RAL 9010 (biały), szklenie szkłem bezpiecznym, pakiet dwuszybowy. Ościeżnica aluminiowa. Wyposażone w klamkę, zamek z wkładką patentową. Drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne klasy EIS.30+FIX EI.60 wyposażone w system samozamykający.	 UWAGA: Skrzydło o wymiarach w świetle przejścia min. 100/200cm. Drzwi pełne, drewniane, kolor RAL 9010 (biały) . Ościeżnicastalowa malowana proszkowo. Wyposażone w klamkę, zamek z wkładką patentową, panele ochronne ze stali nierdzewnej. Izolacyjność akustyczna Rw.min=32dB.	 UWAGA: Drzwi dwuskrzydłowe. Skrzydło główne o wymiarach w świetle przejścia min. 90/230cm, całkowite światło przejścia min. 180/230cm. Drzwi aluminiowe, kolor RAL 9010 (biały), szklenie szkłem bezpiecznym, pakiet trójszybowy. Ościeżnica aluminiowa. Wyposażone w klamkę, zamek z wkładką patentową, panele ochronne ze stali nierdzewnej. Współczynnik przenikania ciepła $U_D \leq 1,3 W/m^2K$. UWAGA! 1 szt. Drzwi napowietrzające sterowane z systemu oddymiania bocznej klatki schodowej oraz kontroli dostępu, pow. min. 1,9m²	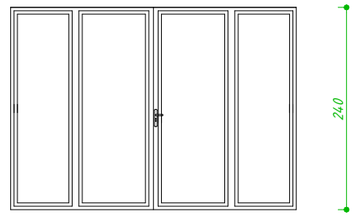 UWAGA: Skrzydło główne o wymiarach w świetle przejścia min. 90/230cm, całkowite światło przejścia min. 180/210cm. Drzwi aluminiowe, kolor RAL 9010 (biały), szklenie szkłem bezpiecznym, pakiet trójszybowy. Ościeżnica aluminiowa. Wyposażone w klamkę, zamek z wkładką patentową, panele ochronne ze stali nierdzewnej. Współczynnik przenikania ciepła $U_D \leq 1,3 W/m^2K$.
Wymiary w świetle muru:	S	272 cm	275 cm	110 cm	200 cm	339 cm
	H	292 cm	290 cm	208 cm	240 cm	240 cm
Powierzchnia:	SxH	7,88 m²	7,97 m²	2,29 m²	4,55 m²	8,13 m²
Ilość sztuk:	PIWNICA:	0	0	10	0	0
	PARTER:	0	0	0	2	1
	I PIĘTRO:	0	0	0	0	0
	II PIĘTRO:	1	1	0	0	0
	SUMA:	1	1	10	2	1

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi producentów przyjętych materiałów oraz obowiązującymi normami i specyfikacją.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z przekrojami, szczegółami oraz opisem technicznym.
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych

mgr inż. Andrzej Kuc

ul. Wiejska 12
47-470 Bojanów

tel. 606 891 603
e-mail: kucan@o2.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA

Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Krzanowicach 47- 470 Krzanowice ul. Akacjowa 1 działka numer 1397/7

LOKALIZACJA

47-470 Krzanowice, ul. Akacjowa 1
działka nr 1397/7
Jednostka ewidencyjna: Krzanowice
Obręb ewidencyjny: 001 Krzanowice

PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)
mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba
upr. nr 478/01

SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)
mgr inż. arch. Barbara Fudali
upr. nr 650/82Kt

PROJEKTANT (KONSTRUKCJA)
mgr inż. Andrzej Kuc
upr. nr 422/01

SPRAWDZAJĄCY (KONSTRUKCJA)
mgr inż. Aleksander Giera
upr. nr SLK/0596/PWOS/04

INWESTOR

Gmina Krzanowice
47-470 Krzanowice
ul. Morawska 5

BRANŻA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKT

NR ARCHIWALNY:

OPRACOWANIE: inż. Marek Urbisz

SKALA:

NR RYSUNKU: **KB-44**

DATA: 20 SIERPNIA 2025r.

UWAGA:
Przed złożeniem zamówienia sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
Stolarkę montować z zachowaniem zasad ciepłego montażu.