


$P_i = 14 \text{ kW}$
 $P_o = 6 \text{ kW}$
 $I_o = 9,4 \text{ A}$

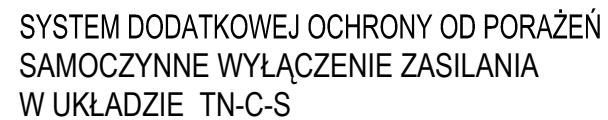

1. Sieć w układzie TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
3. Tablicę TA zabudować w ramach zestawu tablic TG.

www.mirool-bud.pl e-mail: mirool@mirool-bud.pl