


LEGENDA:

- cyrkulacyjna woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- zimna woda użytkowa

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

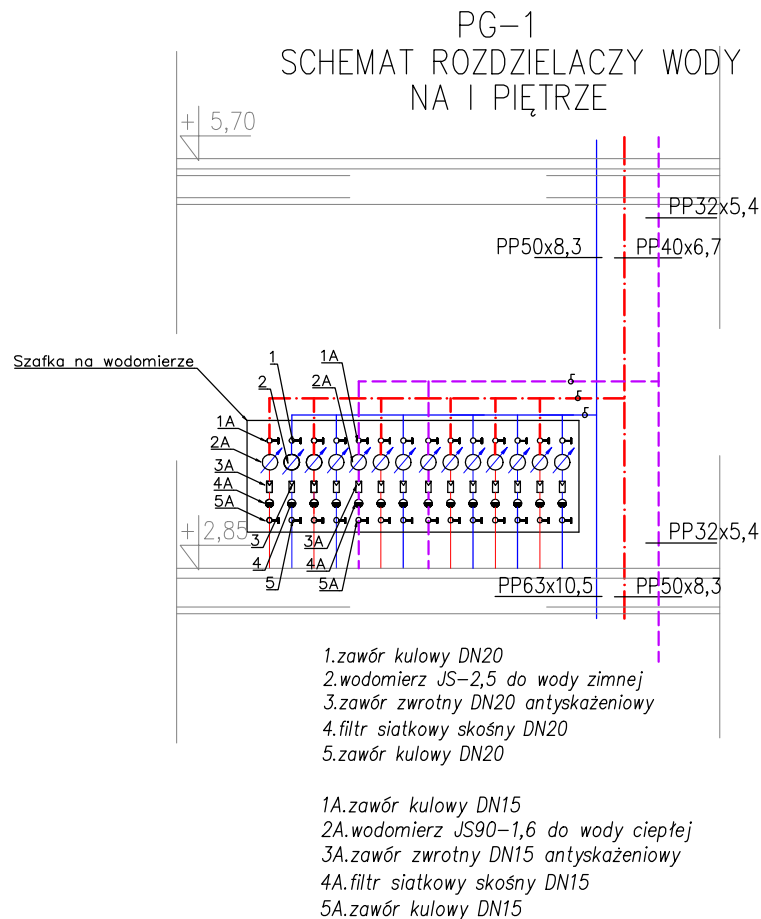

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7				
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.				
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY				
ADRES BUDOWY	BIAŁA PODLASKA, UL. ŁOMASKA, DZ. NR 1031				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KONDYG. POWTARZALNEJ 1-INST. WODOCIĄGOWA				
BRANŻA PROJEKTU	Sanitarna	DATA WYKONANIA	11.2022	SKALA RYSUNKU	1:100
				NR RYSUNKU	9
AUTOR PROJEKTU					
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA	
mgr inż. Dariusz Żurawski Upoważnienie do projektowania Instalacji w zakresie sieci, urządzeń i urządzeń specjalnych, wzrostających, przemysłowych, wodociągowych i sanitarnych Nr uprawnień: WPO/128/PCO/816		mgr inż. Bartosz Wodnicki Upoważnienie do projektowania Instalacji w zakresie sieci, urządzeń i urządzeń specjalnych, wzrostających, przemysłowych, wodociągowych i sanitarnych Nr uprawnień: WPO/128/PCO/814			