


WZ.52840.86.2025.AG

POSTANOWIENIE

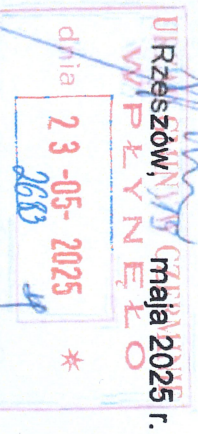

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025r. poz. 188) w związku z §8 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku usługowego OSP dz. nr 487, 480/2 Gmina Czermin” opracowanej w kwietniu 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Krzysztofa Cygana w zakresie przyjętych rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, które obejmują:

- 1) dokonanie podziału obiektu na dwie strefy pożarowe obejmujące garaż o powierzchni 205,90m² oraz pozostałą część obiektu o powierzchni 632,90m²,
- 2) uwzględnienie do zewnętrznego gaszenia pożaru sieci wodociągowej rozgałęzieniowej o wydajności 10dm³/s przy ciśnieniu 0,2MPa z dwoma istniejącymi hydrantami usytuowanymi w odległościach 122m i 130m od chronionego budynku oraz wykonaniem trzeciego hydrantu w odległości 46m od chronionego obiektu,

w związku z:

- zapewnieniem wody do celów przeciwpożarowych z trzech hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociągowej rozgałęzieniowej o średnicy wo90, a zgodnie z §9 ust.7 pkt2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) minimalna średnica przewodów sieci wodociągowej rozgałęzieniowej powinna wynosić co najmniej DN125,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §9 ust.7 pkt2 i §9 ust.7 pkt2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wskazanych w „Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku usługowego OSP dz. nr 487, 480/2 Gmina Czermin” uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

UZASADNIENIE

Gmina Czermin zwróciła się z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z przedstawionej ekspertyzy wynika, że ze względu na lokalne uwarunkowania, tj. występowanie istniejącej sieci wodociągowej, której parametry w zakresie średnicy przewodów wodociągowych nie spełniają wymagań, uwzględniono możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim o dwóch kondygnacjach nadziemnych, który został podzielony na dwie strefy pożarowe obejmujące garaż OSP z zapleczem o powierzchni 205,90m² oraz pozostałą część obiektu o powierzchni 632,90m² pełniącą funkcję kulturalno-oświatową zakwalifikowaną do kategorii ZLI zagrożenia ludzi. Obiekt spełnia wymagania klasy „C” odporności pożarowej.

Mając na uwadze zastosowane rozwiązania zamienne uznano, iż występowanie ww. nieprawidłowości nie spowoduje pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, a tym samym zapewni możliwość prowadzenia skutecznych działań gaśniczych.

Stosownie do wskazań zawartych w ekspertyzie technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- strefa ZLI wyposażona jest w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym,
- zachowano bezpieczne odległości ze względu na ochronę przeciwpożarową od obiektów sąsiednich,
- budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz instalację odgromową,
- magazyn energii wydzielony będzie jako pomieszczenie zamknięte i wyposażony w system detekcji wodoru z wentylacją awaryjną,
- do obiektu zapewniono drogę pożarową.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art.127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,