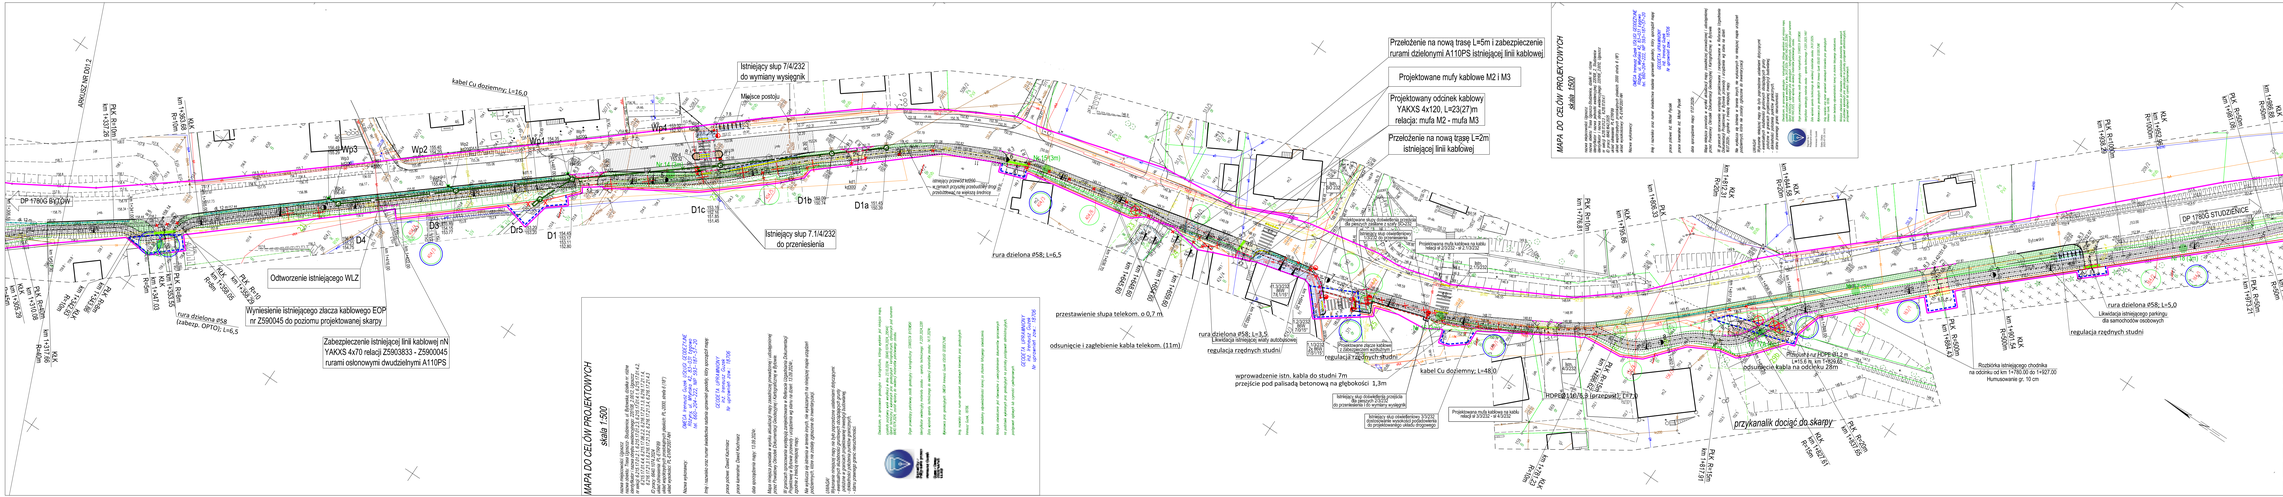
Istniejący słup 7/4/232
do wymiany wysięgnik
Miejsce postoju
kabel Cu doziemny; L=16,0
Wp1
Wp2
Wp3
Wp4
D1
D1a
D1b
D1c
D3
D4
D5
Istniejący słup 7.1/4/232
do przeniesienia
Odwrócenie istniejącego WLZ
Wyniesienie istniejącego złącza kablowego EOP
nr Z590045 do poziomu projektowanej skarpy
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nN
YAKXS 4x70 relacji Z5903833 - Z590045
rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS
rura dzielona #58 (zakres. OPTOS); L=6,5
rura dzielona #58; L=6,5
Przełożenie na nową trasę L=5m i zabezpieczenie
rurami dzielonymi A110PS istniejącej linii kablowej
Projektowane mufy kablowe M2 i M3
Projektowany odcinek kablowy
YAKXS 4x120, L=23(27)m
relacja: mufa M2 - mufa M3
Przełożenie na nową trasę L=2m
istniejącej linii kablowej
przestawienie słupa telekom. o 0,7 m
odsunięcie i zagłębienie kabla telekom. (11m)
rura dzielona #58; L=3,2
Likwidacja istniejącej wiaty autobusowej
regulacja rzędnych studni
wprowadzenie istn. kabla do studni 7m
przejście pod palisadą betonową na głębokości 1,3m
kabel Cu doziemny; L=48,0
HDPE 0110/6,3 (przepusty); L=72,0
przykanalik dociąć do skarpy
DP 1780G STUDZIENICE
Bypass
Rozbiórka istniejącego chodnika
na odcinku od km 1+780,00 do 1+827,00
Humusowanie gr. 10 cm
Likwidacja istniejącego parkingu
dla samochodów osobowych
regulacja rzędnych studni
rura dzielona #58; L=5,0
odsunięcie kabla na odległość 28m
Projektowana mufa kablowa na kabli relacji nr 3/2232 - nr 4/5/232