





- UWAGI:**
1. Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu technicznego.
  2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodnić z autorem projektu przed ich zastosowaniem.
  3. Do oznaczenia urządzenia uruchamiającego stosować znak "Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu" zgodny z PN-EN 81-72:2015.
  4. Stosować znaki umieszczone na płycie sztywnej PCV pokrytej powłoką fotoluminescencyjną.
  5. Znaki przymocować do podłoża w sposób trwały, stosując klej przeznaczony do używania w warunkach zewnętrznych lub kłowy przystosowane do rodzaju podłoża.
  6. W przypadku montażu urządzeń uruchamiające oraz sygnalizującego, lub znaku, na podłożu o kolorze zbliżonym do koloru obudowy urządzenia lub koloru znaku, należy stosować podkładkę kontrastującą.

Urządzenie Uruchamiające

Urządzenie Sygnalizujące

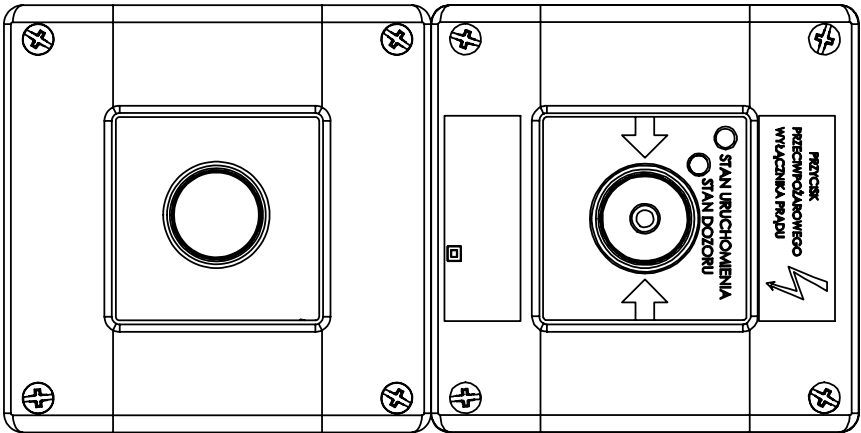

<div><div><b>PROVISION</b> <small>KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</small></div><div><b>PROVISION Sp. z o.o.</b> ul. Henryka Dąbrowskiego 32/6 84-230 Rumia</div><div>NIP: 5842711715 email: info@provision.com.pl tel: +48 58 736 16 68</div></div>	
<b>Nazwa:</b> PROJEKT INSTALACJI ZASILANIA REZERWOWEGO ORAZ PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU DWÓCH BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOWIE Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15 i 17a, 77-100 Bytów dz. nr 337/1, 337/4, obręb 0005 sto dwa	
<b>Inwestor:</b> Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów	
<b>Zakres:</b> Instalacje elektryczne w zakresie zasilania rezerwowego z zespołu spalinoowo-elektrycznego	
<b>Rysunek:</b> Instalacja Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu Rozmieszczenie i Oznakowanie UU oraz US	<b>Nr rysunku:</b> E-8
<b>Faza:</b> projekt techniczny	<b>Data:</b> 25.07.2025
<b>Branża:</b> elektryczna	<b>Skala:</b> -
<b>Projektant:</b> inż. Zygmunt Drywa upr. bud. 88/Gd/72 uprawnienia do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu odpowiedzialności pow.	<b>Podpis:</b>
<b>Opracowanie:</b> mgr inż. Artur Ciuchta	<b>Podpis:</b>