


UWAGA!  
1. W przypadku gruntów nienawodnionych, w miejscach gdzie nie ma skrzyżowań należy zastosować umocnienie ścian skrzynkami szalunkowymi  
2. W przypadku występowania wody gruntowej lub skrzyżowań z istn. infrastrukturą, należy zastosować umocnienie ścian wypraskami stalowymi

### ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

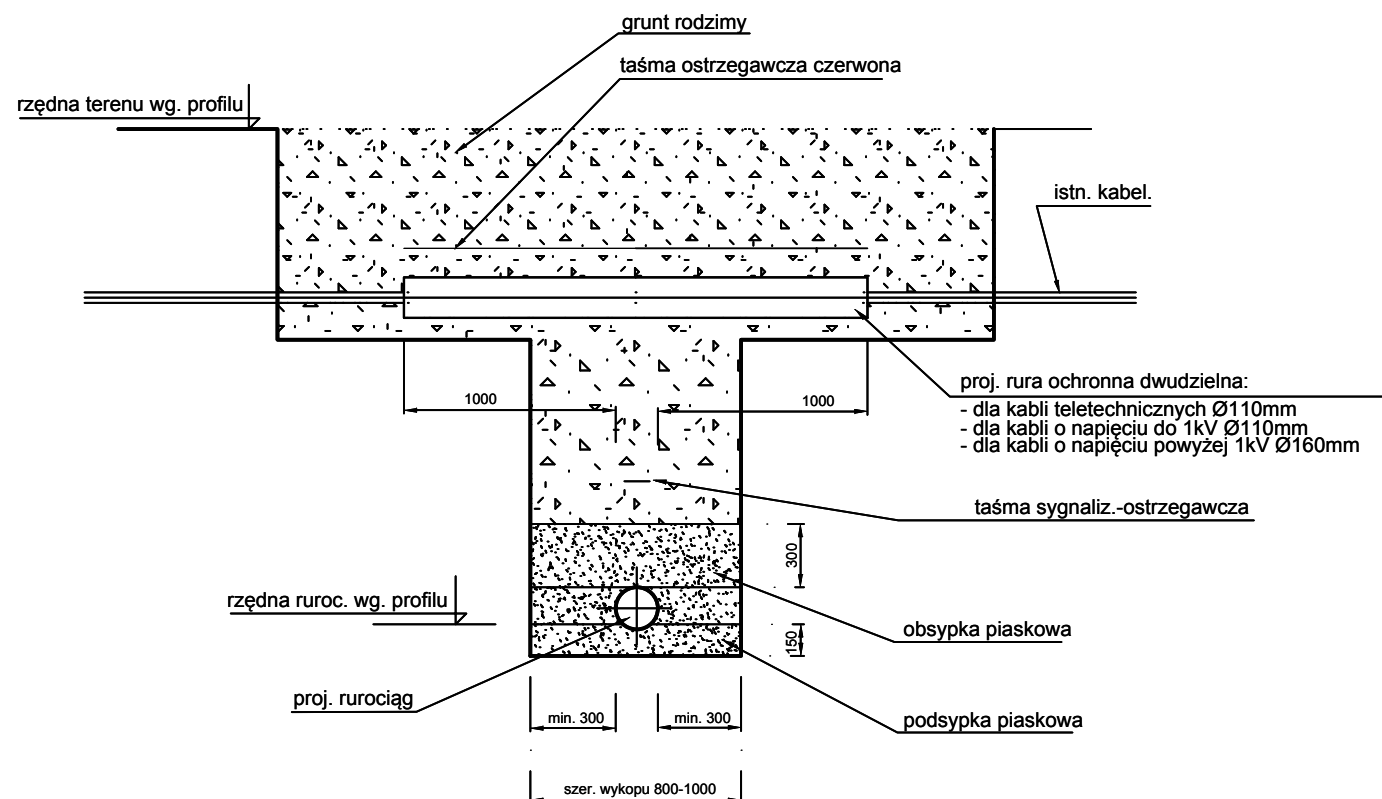

UWAGA!  
1. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamulaniem po przez wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na pokoście lub pianką poliuretanową  
2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając lub podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu

NAZWA: Budowa połączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokiciny				
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Marek	SLK/2687/PWOS/09	BRANŻA SANITARNA	23.02.2026	
TYTUŁ RYSUNKU SZALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZENIE KOLIZJI				
NR RYSUNKU RP-IS-2			SKALA: B/S	