


86, 2024
Uzgodnienie brzoży elektroenergetycznej nr
ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.
uzgadnia w zakresie sieci projektowanej pn o iaz istniejącej
SN i re. zgodnie ze stanem na dzień 31.05.2024.
z następującymi uwagami:
.....
Uzgodnienie ważne jest 1 rok

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.
Sokółka
Mistrz ds. Projektowania
Pawel Górnaczyk

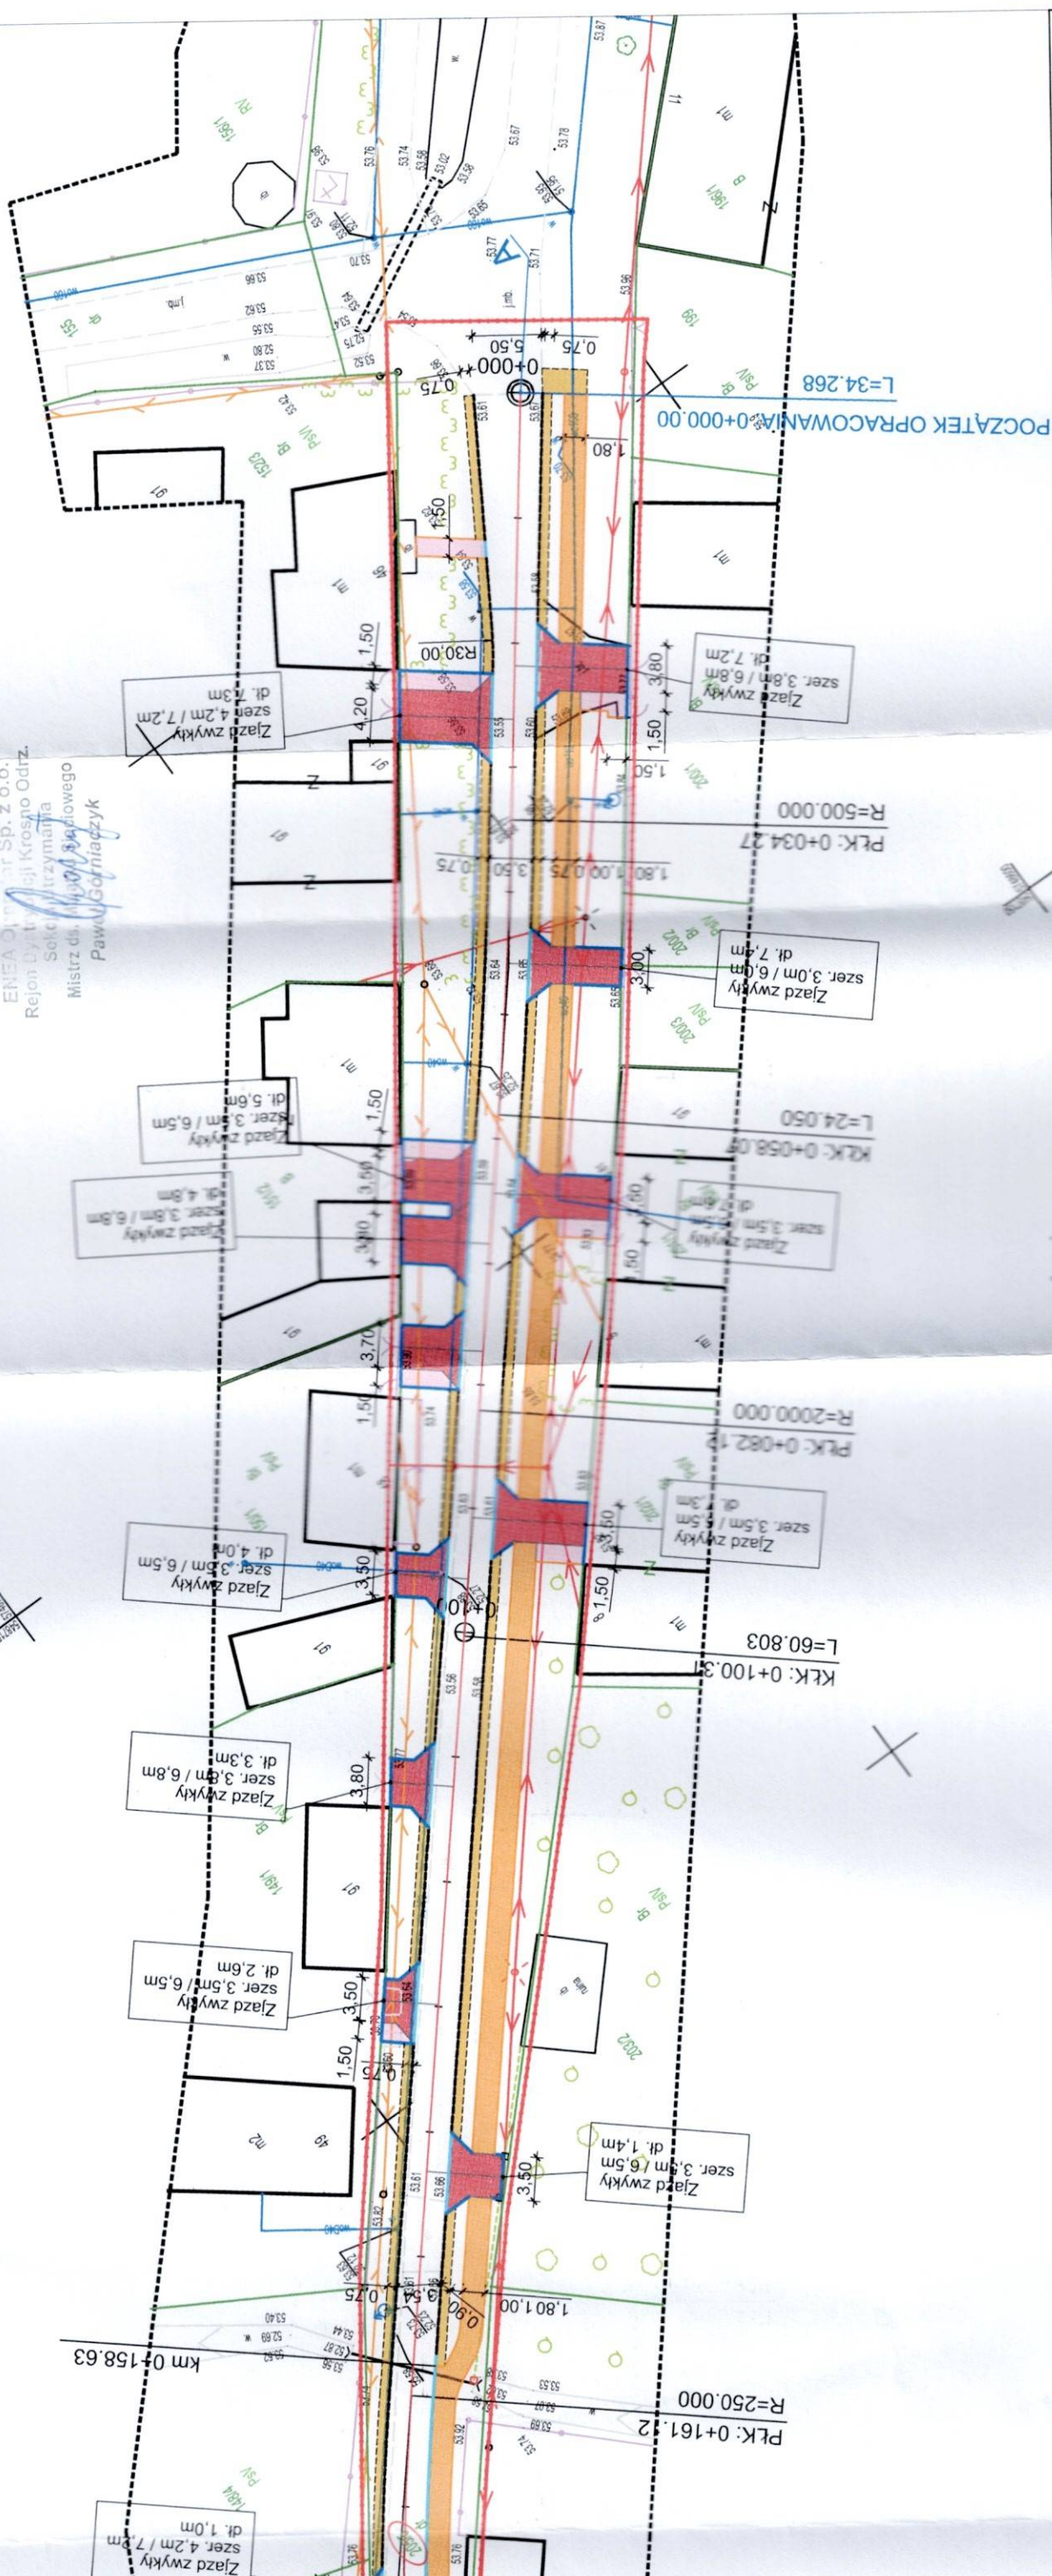

Parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi - D;
- Przekrój drogi: drogowy; dwukierunkowy 1/1; mijanka;
- Kategoria ruchu - KRI;
- Prędkość projektowa: 30km/h;
- Szerokość jezdni: 3,50m; mijanka - 5,0m;
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi - 115kN;
- Nawierzchnia jezdni - mineralno-bitumiczna;
- Długość projektowanej drogi: 433,89m
- Szerokość poboczy: 0,75m

Opracowanie	Investor
Biurow Usług Drogowych Wojciech Bosak ul. Morelowa 12A/5 65-434 Zielona Góra tel. 792-251-813	GMINA GUBIN ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
Nazwa i adres obiektu budowlanego	
Budowa drogi gminnej na działkach nr 205/5 oraz 233, obręb 0012 Gębice, w miejscowości Gębice	
Temat:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Branża:	
DROGOWA	
Tytuł rysunku:	
Plan zagospodarowania terenu	
Projektant:	mgr inż. Wojciech Bosak
nr upraw.	LBS/0001/PWOD/15
nr rys.	2
Data	kwiecień 2024



Branża drogowa

Nawierzchnia drogi + mijanki - mineralno-bitumiczna AC11S

Nawierzchnia zjazdów zwykłych - kostka betonowa gr. 8cm, granit, fazowana

Nawierzchnia zjazdów zwykłych - mineralno-bitumiczna AC11S

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa gr. 8cm, szara, fazowana

Nawierzchnia dojść do posesji - kostka betonowa gr. 8cm, szara, fazowana

Nawierzchnia pobocza - utwardzone miazanką kruszywa niezwanego 0/31, 5, z