


SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI, ZASILANIA I STEROWANIA SYSTEMU SPLIT
UKŁAD K-02

Jednostka zewnętrzna JZSPLIT-12
moc chłodnicza nie mniej niż 3,5 (1,4-4,3)
moc grzewcza nie mniej niż 3,8 (1,1-4,4)
klasa energetyczna chłodzenie nie niższa niż A+++
wymiar nie większy niż 555x765x303mm wys*szer*gl
głośność nie większa niż 54,5dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 26,4kg
przewody chłodnicze Ø6,35/9,52mm
czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 1,005kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 0,977kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V, 1N, 50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C16
sterowanie 5x1,5mm2 do jedn.wew.
PRACA DO -20 stC W TRYBIE CHŁODZENIA

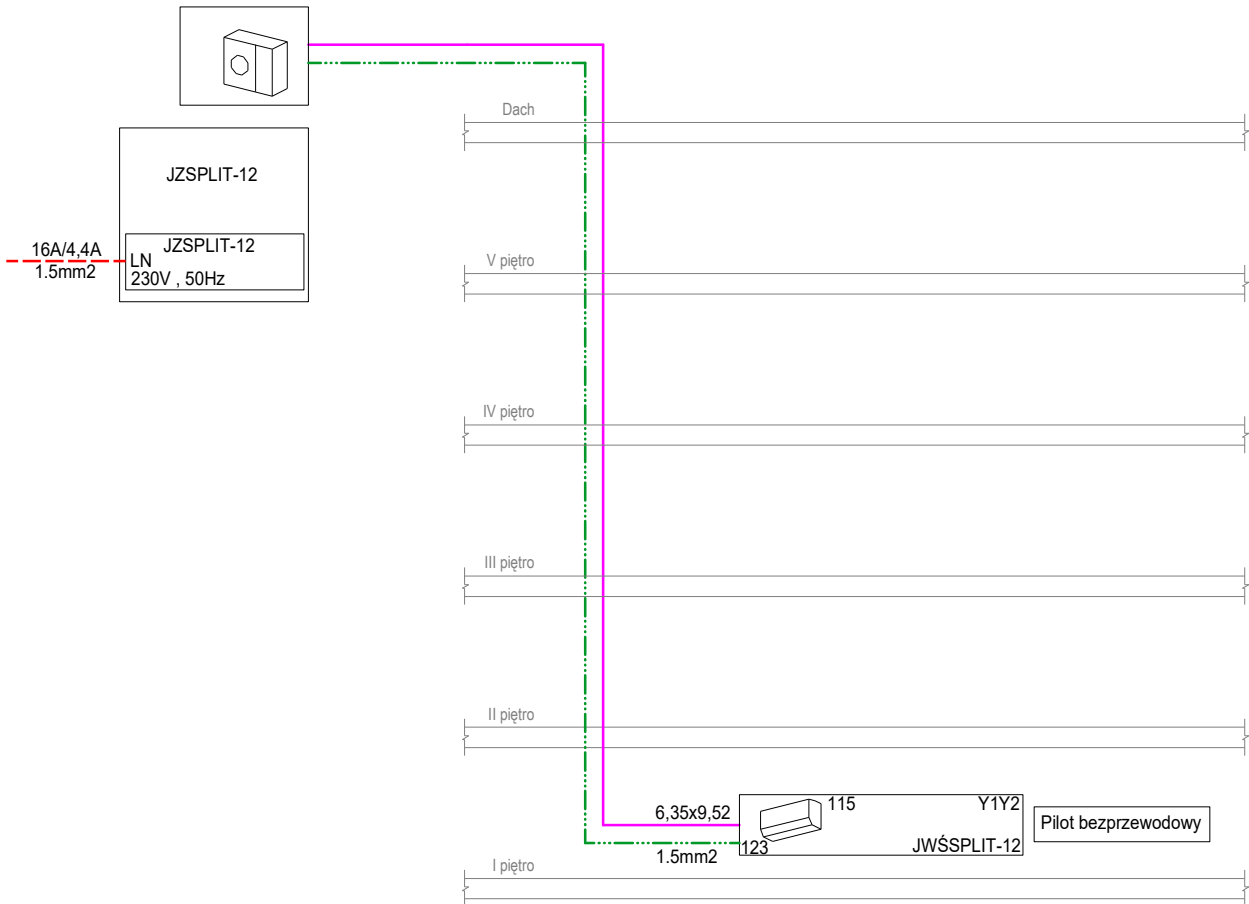

Klimatyzator ścienny JWSPLIT-12
moc chłodnicza nie mniej niż 3,5kW (1,4-4,3kW)
moc grzewcza nie mniej niż 3,8kW (1,1-4,4kW)
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 295x835x208mm wys*szer*gl
masa nie większa niż 8,7kg, autostart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności
filtr Bio Hepa, wbudowany interfejs WiFi

LEGENDA:

- 6,35x9,52 Instalacja chłodnicza- średnica ciecz/gaz [mm]
- Przewód zasilająco-sterowniczy
- Przewód zasilający

INWESTOR: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów			
PRACOWNIA PROJEKTOWA:	<div><div>resan</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div>RESAN sp. z o.o. sp. k. ul. PARTYZANTÓW 1a/302, 35-242 RZESZÓW tel. 17 852 52 52; fax 17 787 72 32 e-mail: biuro@resan.rzeszow.pl www.resan.rzeszow.pl</div>		
ADRES INWESTYCJI:	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów		
TREŚĆ ZADANIA:	Zastąpienie autonomicznych układów klimatyzacji z wpięciem ich do istniejącego systemu klimatyzacji - Projekt instalacji klimatyzacji w pokojach nr 258A, nr 259, nr 260 i nr 261 w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15		
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI, ZASILANIA I STEROWANIA SYSTEMU SPLIT UKŁAD K-02		FAZA: Projekt Wykonawczy
Projektant:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis:
	mgr inż. Tomasz Totoś	PDK/0208/POOS/18	<i>Totoś</i>
Sprawdzający:			
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro projektowe "PUH RESAN" (Dz.U. 24/194, poz.83, art. 115-118)			