=M

ZASILANIE PODSTAWOWE
np. sieć energetyki zawodowej

Przewód zasilania
YKY 5x16

=ATS

YKY 5x16

=O

Odbiory

Przewód zasilania

=FG

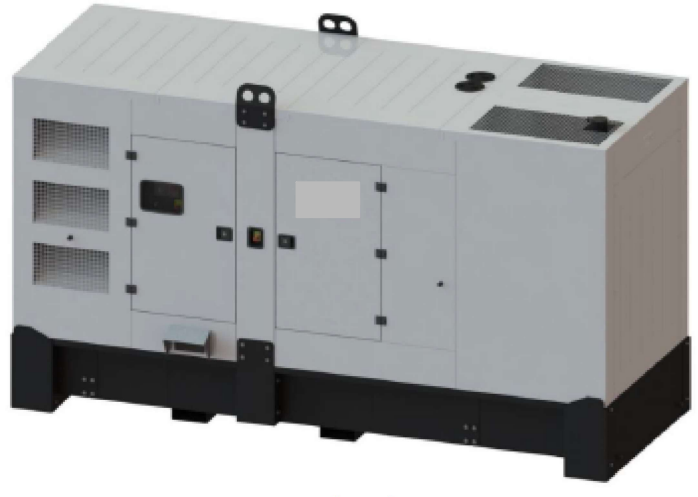

Agregat prądotwórczy

YKY 5x16mm2

YKY 3x2,5mm2

YKXS 14x1,5mm2

YKY 4x1,5mm2

Przewód odbioru mocy generatora W1

Zasilanie potrzeb własnych generatora W2

Przewód sterowniczy 230VAC W3

Przewód sterowniczy 24VDC W4

FPW Sławomir Swędrowski 47-470 Krzanowice, ul. Mikołaja7a tel. 698 654 834				
ZAMAWIAJĄCY:	*Gmina Krzanowice* *ul. Morawska 5, 47-470 Krzanowice*			
OBIEKT:	Budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach			
RYSUNEK:	Schemat ideowy zasilania - układ SZR			
Projektant:	mgr inż. Sławomir Swędrowski	sieci energ.	SLK/7492/PWBE/2017	
Opracował:				
Sprawdził				
Projekt wykonawczy	DATA: 10.2025	RYS. NR 3.1		