
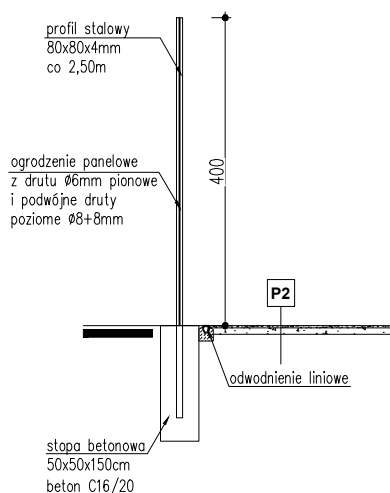


P1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ	
O WYSOKOŚCI WŁÓKIEN MIN. 55mm	
WYPEŁNIONA PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM EPDM	
GRYS BAZALTOWY FRAKCJI 2-5mm	5cm
ISTN. WARTSWA NOŚNA: KLINIEC	~15cm
ISTN. WARTSWA: PIASEK	~15cm
GRUNT RODZIMY	

P2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA DWUWARSTWOWA	
WARTSWA ELASTYCZNA GR. 8mm	
WARTSWA NAWIERZCHNIOWA GR. 8mm	
ISTN. WARTSWA DO USZCZELNIENIA I WYRÓWNIANIA: ASFALT	
GRUNT RODZIMY	

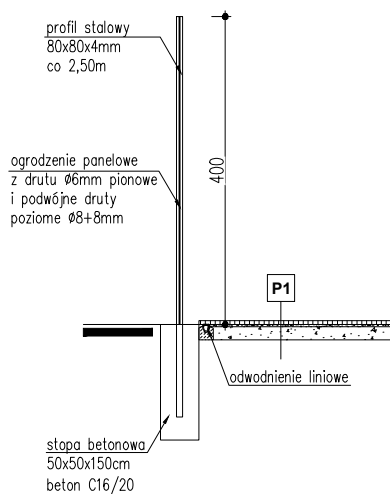

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Farbisz upr. nr UAN-2-8346-101/87 do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie w spec. konstrukcyjno-budowlanej upr. nr UAN-2-8346-228/87 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTOSZ KOPCZYK		PODPIS:	
RODZAJ INWESTYCJI	REMONT BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"		
ADRES INWESTYCJI	LESKO, DZ. Nr 1068/17, 1087/5, 1088/2		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		
SKALA 1:100	DATA: MARZEC 2021	NR RYS: 4	