


- LEGENDA
- n x Z Gniazdo NIEEKRANOWANE RJ45 kat. 6A
 - OZNACZENIA GNIAZD:
 - n - ILOŚĆ GNIAZD
 - Z - RODZAJ GNIAZDA:
 - PL1 - 1xRJ45
 - PL2 - 2xRJ45
 - PUNKT DOSTĘPOWY WI-FI 6 - PoE kat.6A LONG-RANGE
 - SZAFKA RACK 19"
- LEGENDA ODNIESIEŃ:
- A - KABEL NIEEKRANOWANY U/UTP kat. 6A

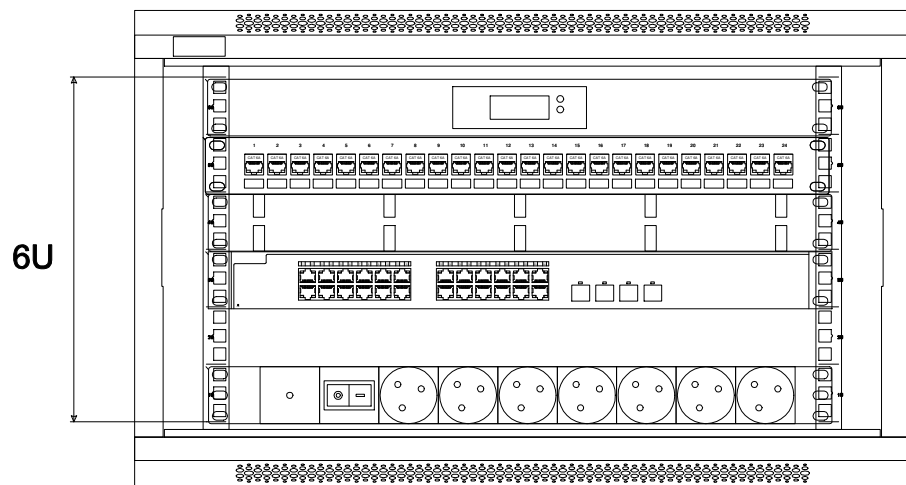

LPDS

DSW PROJEKT SP. Z O. O. adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów adres kor.: ul. Młodzieżowa 31, 41-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona: dswprojekt.pl		TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. WIDOK SZAFY RACK.	
TEMAT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE, UL. KRASZEWSKIEGO 11 NA SIŁOWNIĘ SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI I PLANOWANEGO NA TERENIE SZKOŁY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK			
ADRES INWESTYCJI: Cieszyn 240301_1.0054.12/7			
INWESTOR: Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego ul. Kraszewskiego 11 43-400 Cieszyn		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: branża elektryczna, projektant MGR INŻ. ŁUKASZ MARCINKOWSKI branża elektryczna, sprawdzający MGR INŻ. SŁAWOMIR KUBANEK		DATA: 02 / 2025	SKALA: - NR RYS: E-04

SPECJALNOŚĆ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE