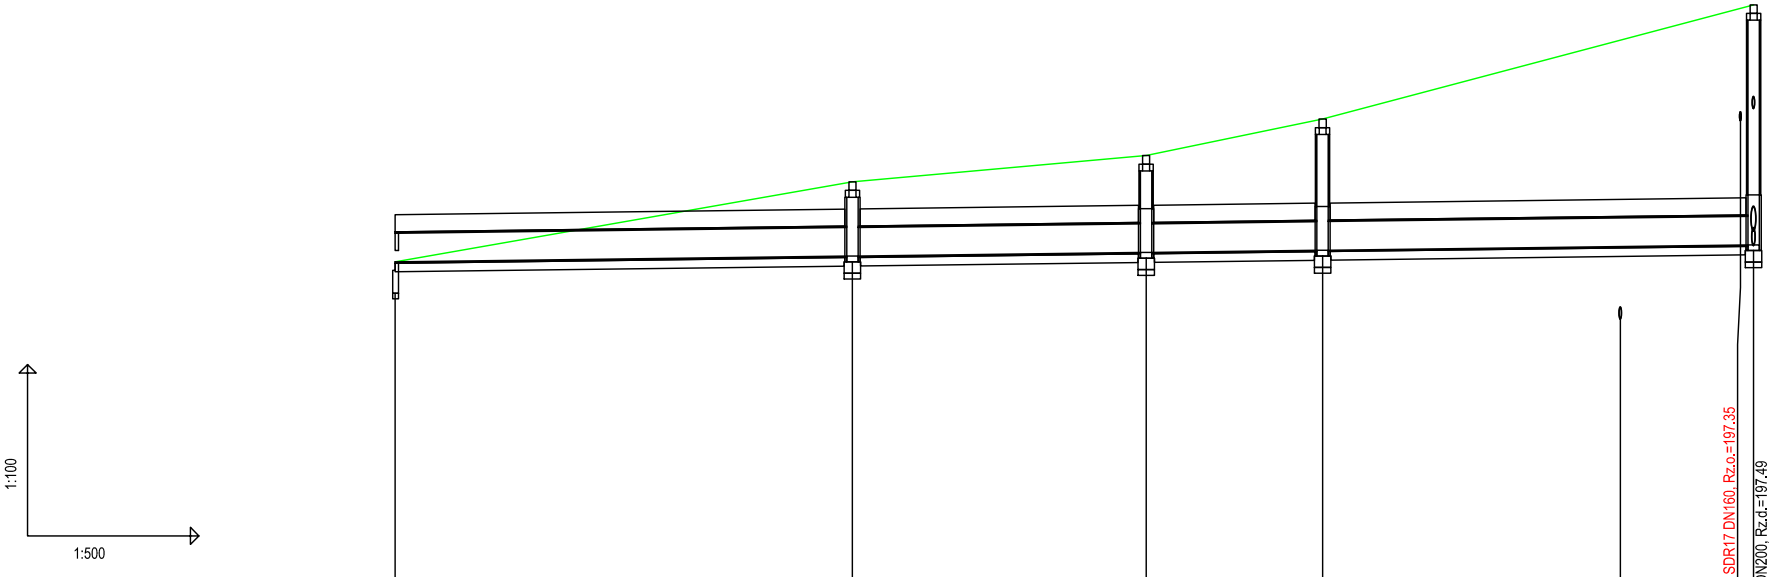

OZNACZENIE PROFILU: Wyl1 POZIOM PORÓWNAWCZY 185.00 m n.p.m.	Wylot	Studnia	Studnia	Studnia	Kan. san. Ø200, Rz.d.=193.80	Skrzyżowanie z proj. WODA PE100 PN10 SDR17 DN160, Rz.o.=197.35 Studnia Proj. włączenie kanału Wp1 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=197.49 Proj. włączenie kanału Wp2 PVC-U SN8 DN315, Rz.d.=195.10 Proj. włączenie kanału Wlot1 PVC-U SN8 DN400, Rz.d.=195.36
RZĘDNA TERENU ISTN.	194.80	196.20	196.66	197.30		199.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	194.80	194.90	194.96	195.00		195.10
NAZIOM	-0.50	0.80	1.20	1.80		3.70
OBSYPKA	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.00	1.30	1.70	2.30		4.20
PODSYPKA	0.15	0.15	0.15	0.15		0.15
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.25%					119.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SN8 DN500 L=119.00m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	40.07	65.79	81.24		119.00
		40.07	25.72	15.46		37.75
HEKTOMETRY	Wyl1	D1	D2	D3		D4

0

1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Wieluń Graniczna Projekt: KD

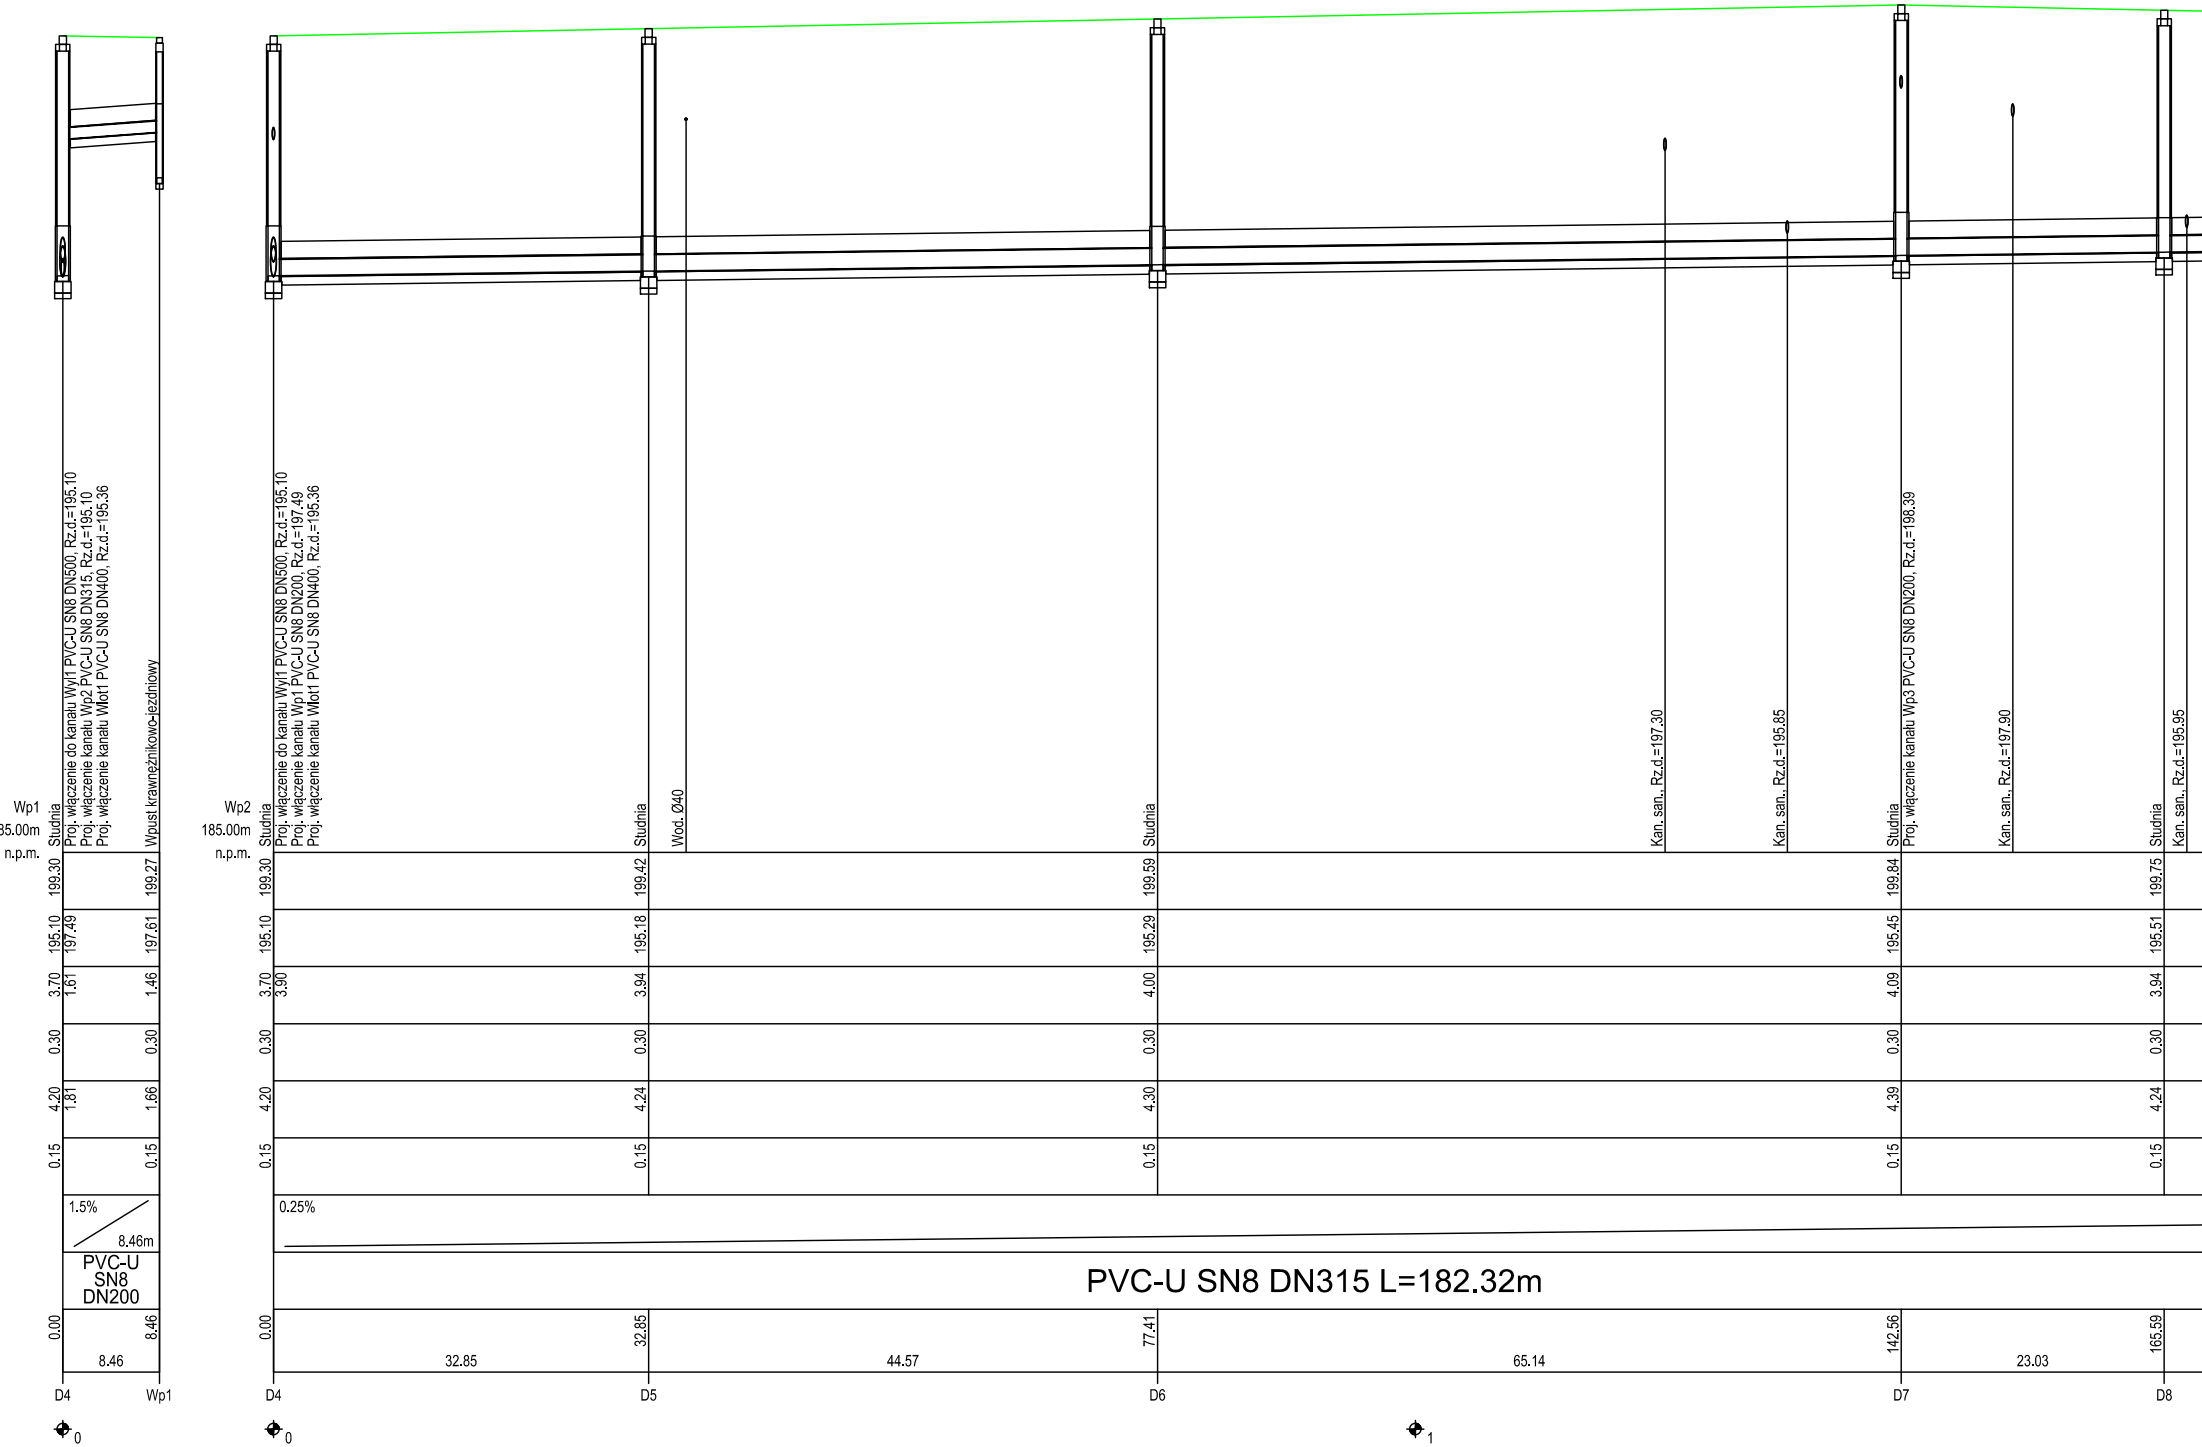

Wp1
85.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wyl1 PVC-U SN8 DN500, Rz.d.=195.10
Proj. włączenie kanału Wp2 PVC-U SN8 DN315, Rz.d.=195.10
Proj. włączenie kanału Wlot1 PVC-U SN8 DN400, Rz.d.=195.36
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
199.30
199.27
195.10
197.49
197.61
3.70
1.61
1.46
0.30
0.30
4.20
1.81
1.66
0.15
0.15
1.5%
8.46m
PVC-U
SN8
DN200
0.00
8.46
8.46
D4
Wp1
0
Wp2
185.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wyl1 PVC-U SN8 DN500, Rz.d.=195.10
Proj. włączenie kanału Wp1 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=197.49
Proj. włączenie kanału Wlot1 PVC-U SN8 DN400, Rz.d.=195.36
199.30
195.10
3.70
3.90
0.30
4.20
0.15
0.25%
0.00
D4
0
Studnia
Wod. Ø40
199.42
195.18
3.94
0.30
4.24
0.15
32.85
32.85
D5
44.57
Studnia
199.59
195.29
4.00
0.30
4.30
0.15
77.41
D6
1
Kan. san., Rz.d.=197.30
Kan. san., Rz.d.=195.85
65.14
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp3 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=198.39
199.84
195.45
4.09
0.30
4.39
0.15
142.56
D7
Kan. san., Rz.d.=197.90
23.03
Studnia
Kan. san., Rz.d.=195.95
199.75
195.51
3.94
0.30
4.24
0.15
165.59
D8
PVC-U SN8 DN315 L=182.32m

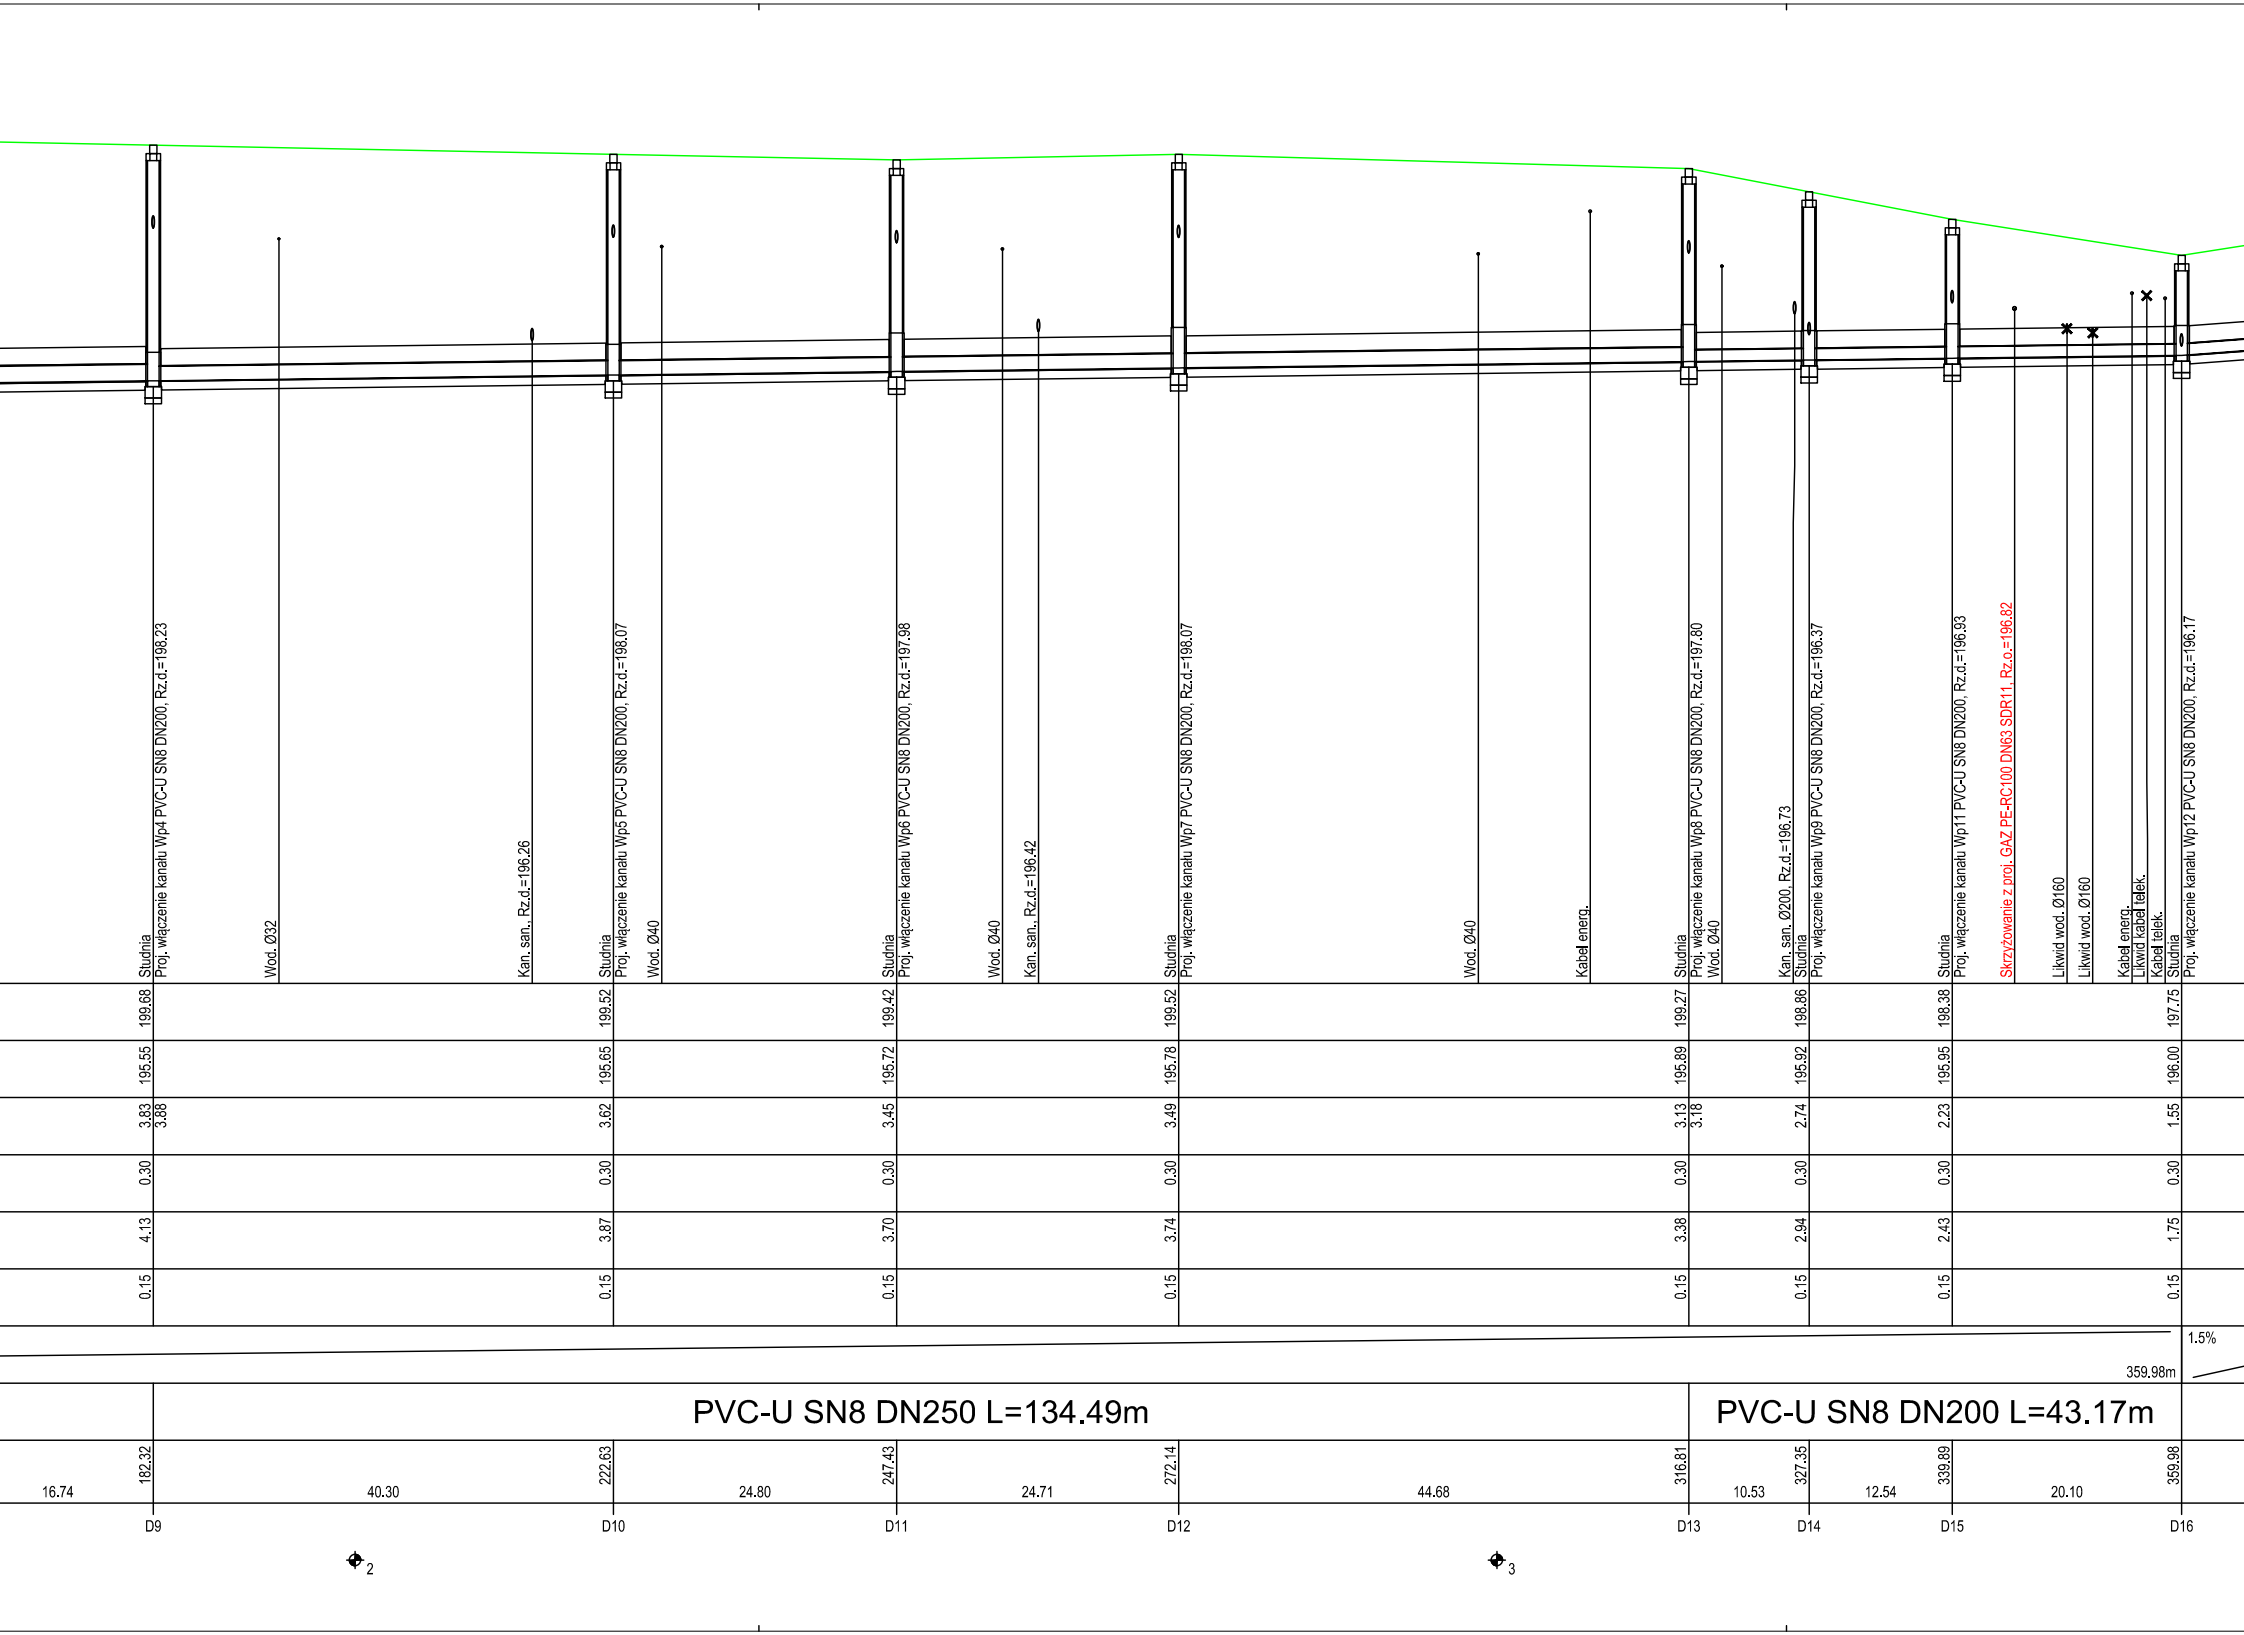
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp4 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=198.23
Wod. Ø32
Kan. san., Rz.d.=196.26
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp5 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=198.07
Wod. Ø40
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp6 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=197.98
Wod. Ø40
Kan. san., Rz.d.=196.42
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp7 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=198.07
Wod. Ø40
Kabel energ.
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp8 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=197.80
Wod. Ø40
Kan. san. Ø200, Rz.d.=196.73
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp9 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=196.37
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp11 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=196.93
Skrzyżowanie z proj. GAZ PE-RC100 DN63 SDR11, Rz.o.=196.82
Likwid wod. Ø160
Likwid wod. Ø160
Kabel energ.
Likwid kabel telek.
Kabel telek.
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp12 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=196.17
199.68
195.55
3.83
3.88
0.30
4.13
0.15
199.52
195.65
3.62
0.30
3.87
0.15
199.42
195.72
3.45
0.30
3.70
0.15
199.52
195.78
3.49
0.30
3.74
0.15
199.27
195.89
3.13
3.18
0.30
3.38
0.15
198.86
195.92
2.74
0.30
2.94
0.15
198.38
195.95
2.23
0.30
2.43
0.15
197.75
196.00
1.55
0.30
1.75
0.15
1.5%
359.98m
PVC-U SN8 DN250 L=134.49m
PVC-U SN8 DN200 L=43.17m
16.74
182.32
40.30
222.63
24.80
247.43
24.71
272.14
44.68
316.81
10.53
327.35
12.54
339.89
20.10
359.98
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
2
3

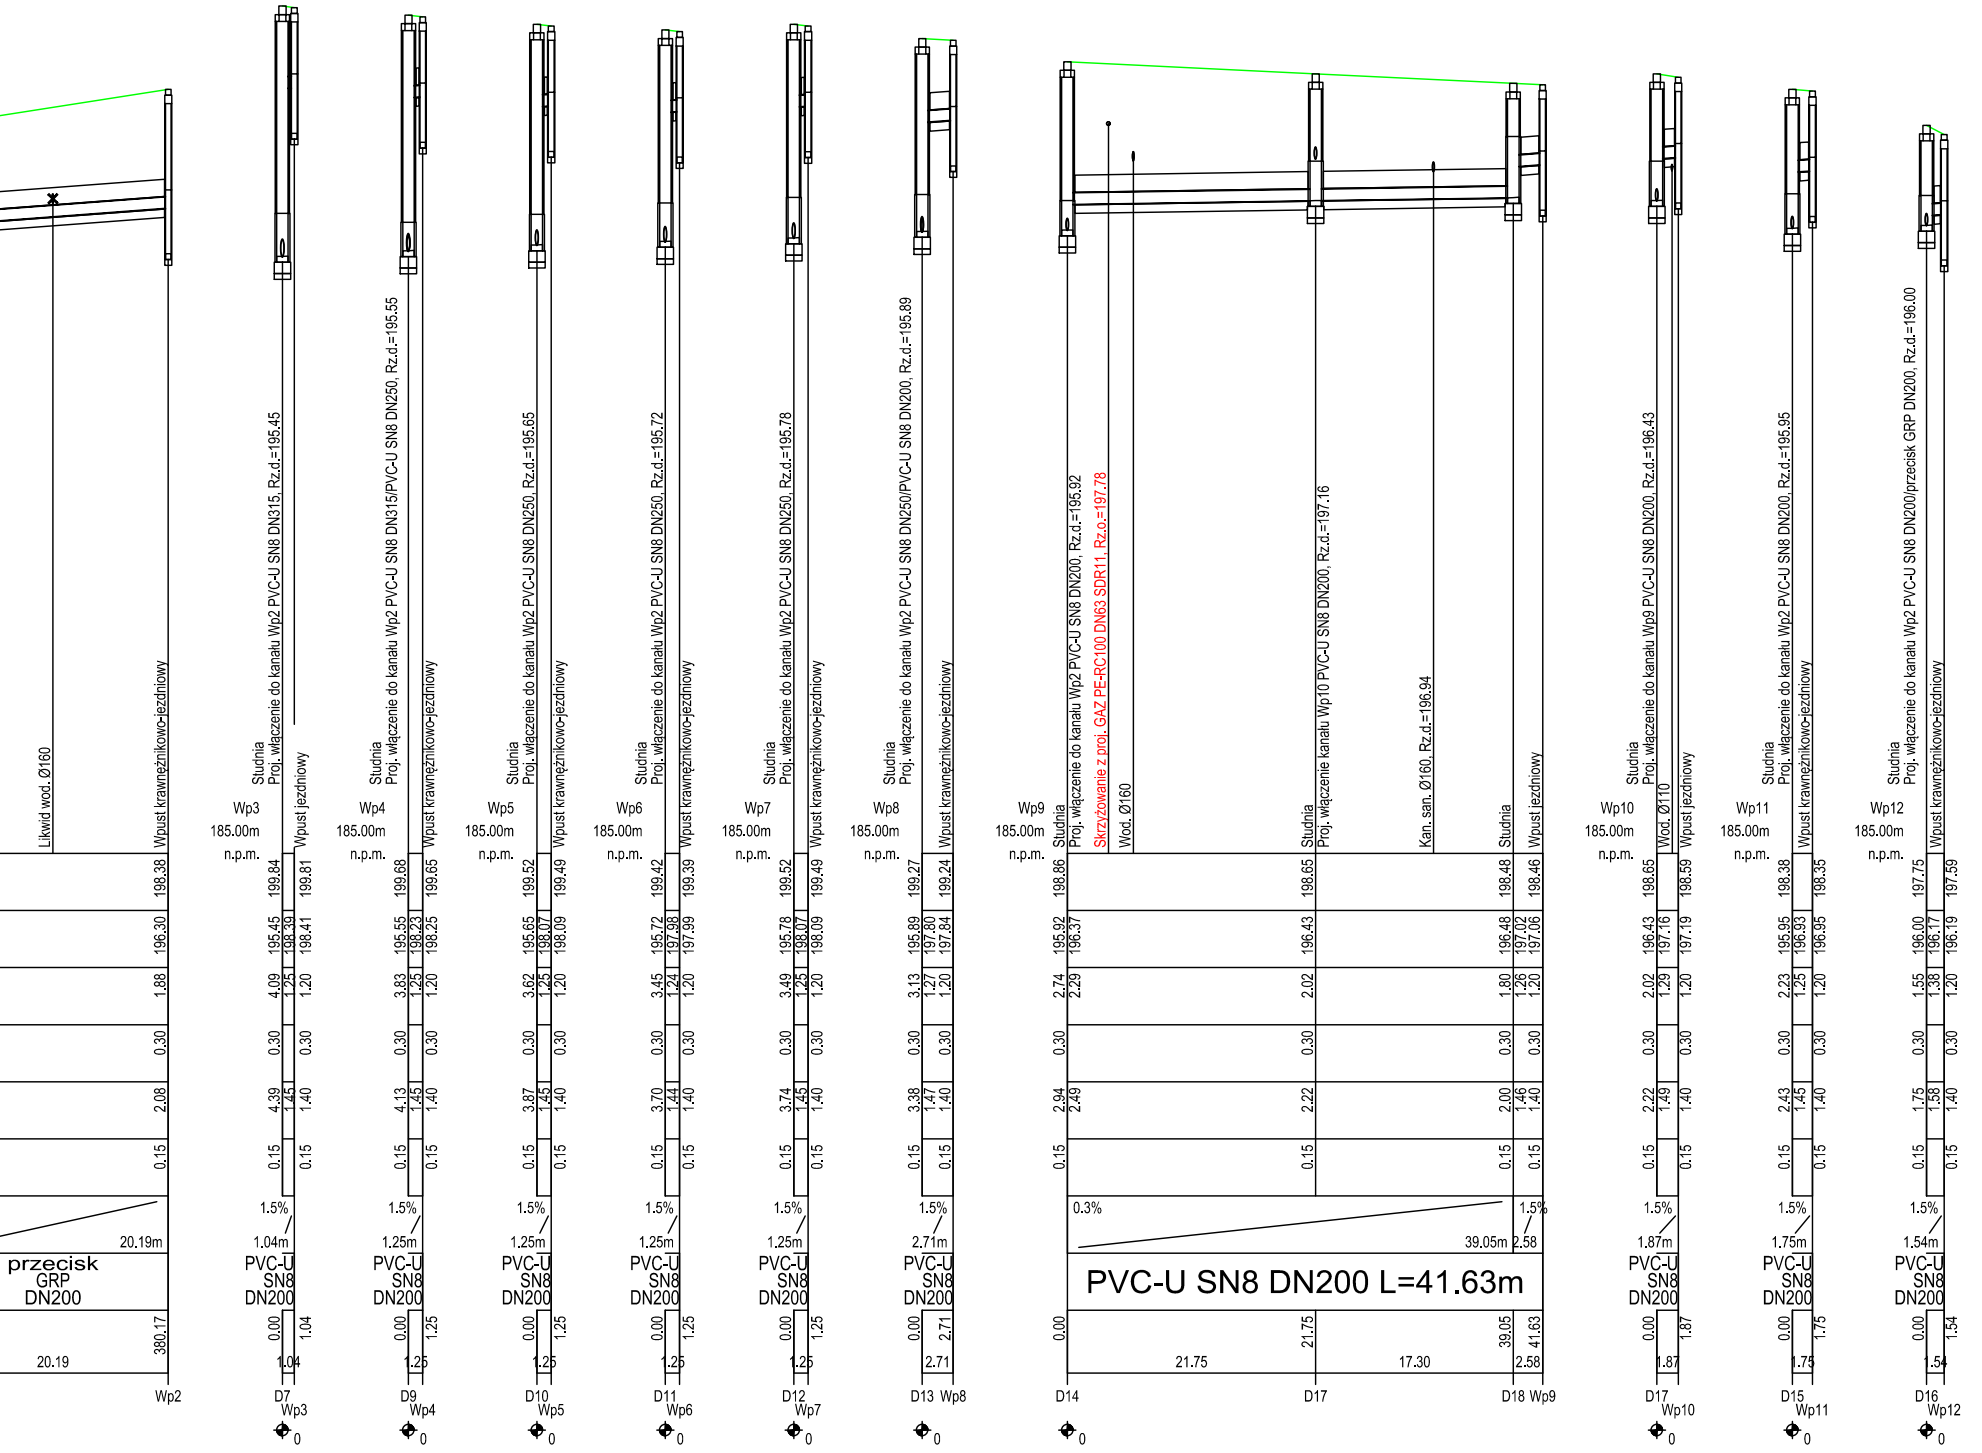
Likwid wod. Ø160
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN315, Rz.d.=195.45
Wpust jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN315/PVC-U SN8 DN250, Rz.d.=195.55
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN250, Rz.d.=195.65
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN250, Rz.d.=195.72
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN250, Rz.d.=195.78
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN250/PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=195.89
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=195.92
Skrzyżowanie z proj. GAZ PE-RC100 DN63 SDR11, Rz.o.=197.78
Wod. Ø160
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp10 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=197.16
Kan. san. Ø160, Rz.d.=196.94
Studnia
Wpust jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp9 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=196.43
Wod. Ø110
Wpust jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN200, Rz.d.=195.95
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Studnia
Proj. włączenie do kanału Wp2 PVC-U SN8 DN200/przecisk GRP DN200, Rz.d.=196.00
Wpust krawężnikowo-jezdniowy
Wp3 185.00m n.p.m.
Wp4 185.00m n.p.m.
Wp5 185.00m n.p.m.
Wp6 185.00m n.p.m.
Wp7 185.00m n.p.m.
Wp8 185.00m n.p.m.
Wp9 185.00m n.p.m.
Wp10 185.00m n.p.m.
Wp11 185.00m n.p.m.
Wp12 185.00m n.p.m.
198.38 196.30 1.88 0.30 2.08 0.15
199.84 195.45 4.09 0.30 4.39 0.15
198.39 1.25 1.45
199.81 198.41 1.20 0.30 1.40 0.15
199.68 195.55 3.83 0.30 4.13 0.15
198.23 1.25 1.45
199.65 198.25 1.20 0.30 1.40 0.15
199.52 195.65 3.62 0.30 3.87 0.15
198.07 1.25 1.45
199.49 198.09 1.20 0.30 1.40 0.15
199.42 195.72 3.45 0.30 3.70 0.15
197.98 1.24 1.44
199.39 197.99 1.20 0.30 1.40 0.15
199.52 195.78 3.49 0.30 3.74 0.15
198.07 1.25 1.45
199.49 198.09 1.20 0.30 1.40 0.15
199.27 195.89 3.13 0.30 3.38 0.15
197.80 1.27 1.47
199.24 197.84 1.20 0.30 1.40 0.15
198.86 195.92 2.74 0.30 2.94 0.15
196.37 2.29 2.49
198.65 196.43 2.02 0.30 2.22 0.15
198.48 196.48 1.80 0.30 2.00 0.15
197.02 1.26 1.46
198.46 197.06 1.20 0.30 1.40 0.15
198.65 196.43 2.02 0.30 2.22 0.15
197.16 1.29 1.49
198.59 197.19 1.20 0.30 1.40 0.15
198.38 195.95 2.23 0.30 2.43 0.15
196.93 1.25 1.45
198.35 196.95 1.20 0.30 1.40 0.15
197.75 196.00 1.55 0.30 1.75 0.15
196.17 1.38 1.58
197.59 196.19 1.20 0.30 1.40 0.15
20.19m
przecisk GRP DN200
1.5% 1.04m PVC-U SN8 DN200
1.5% 1.25m PVC-U SN8 DN200
1.5% 1.25m PVC-U SN8 DN200
1.5% 1.25m PVC-U SN8 DN200
1.5% 1.25m PVC-U SN8 DN200
1.5% 2.71m PVC-U SN8 DN200
0.3%
39.05m
1.5% 2.58
PVC-U SN8 DN200 L=41.63m
1.5% 1.87m PVC-U SN8 DN200
1.5% 1.75m PVC-U SN8 DN200
1.5% 1.54m PVC-U SN8 DN200
380.17 20.19
0.00 1.04 1.04
0.00 1.25 1.25
0.00 1.25 1.25
0.00 1.25 1.25
0.00 1.25 1.25
0.00 2.71 2.71
0.00 21.75 21.75 17.30 39.05 41.63 2.58
0.00 1.87 1.87
0.00 1.75 1.75
0.00 1.54 1.54
Wp2
D7 Wp3
D9 Wp4
D10 Wp5
D11 Wp6
D12 Wp7
D13 Wp8
D14
D17
D18 Wp9
D17 Wp10
D15 Wp11
D16 Wp12
0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k.
pl. 20 Października 14
62-050 Mosina

INWESTOR:

Burmistrz Wielunia
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA ULICY GRANICZNEJ NA ODCINKU 3-GO MAJA - HARCERSKA

BRANŻA:

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Michał Ludwiczak upr. proj. nr WKP/0386/POOS/22 spec. instalacyjna (gaz, wod-kan, C.O.) do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
mgr inż. Piotr Baraniak upr. proj. nr WKP/0127/PWOS/14 spec. instalacyjna (gaz, wod-kan, C.O.) do kierowania i projektowania bez ograniczeń	

NR REWIZJI:	DATA REWIZJI:	SKALA:	NR RYSUNKU:
1	14.07.2023	1:100/500	02-2

NAZWA PLIKU:

179_PW_KD_pd.dwg (179_PW_KD_pd-02-2.pdf)