




[illegible]

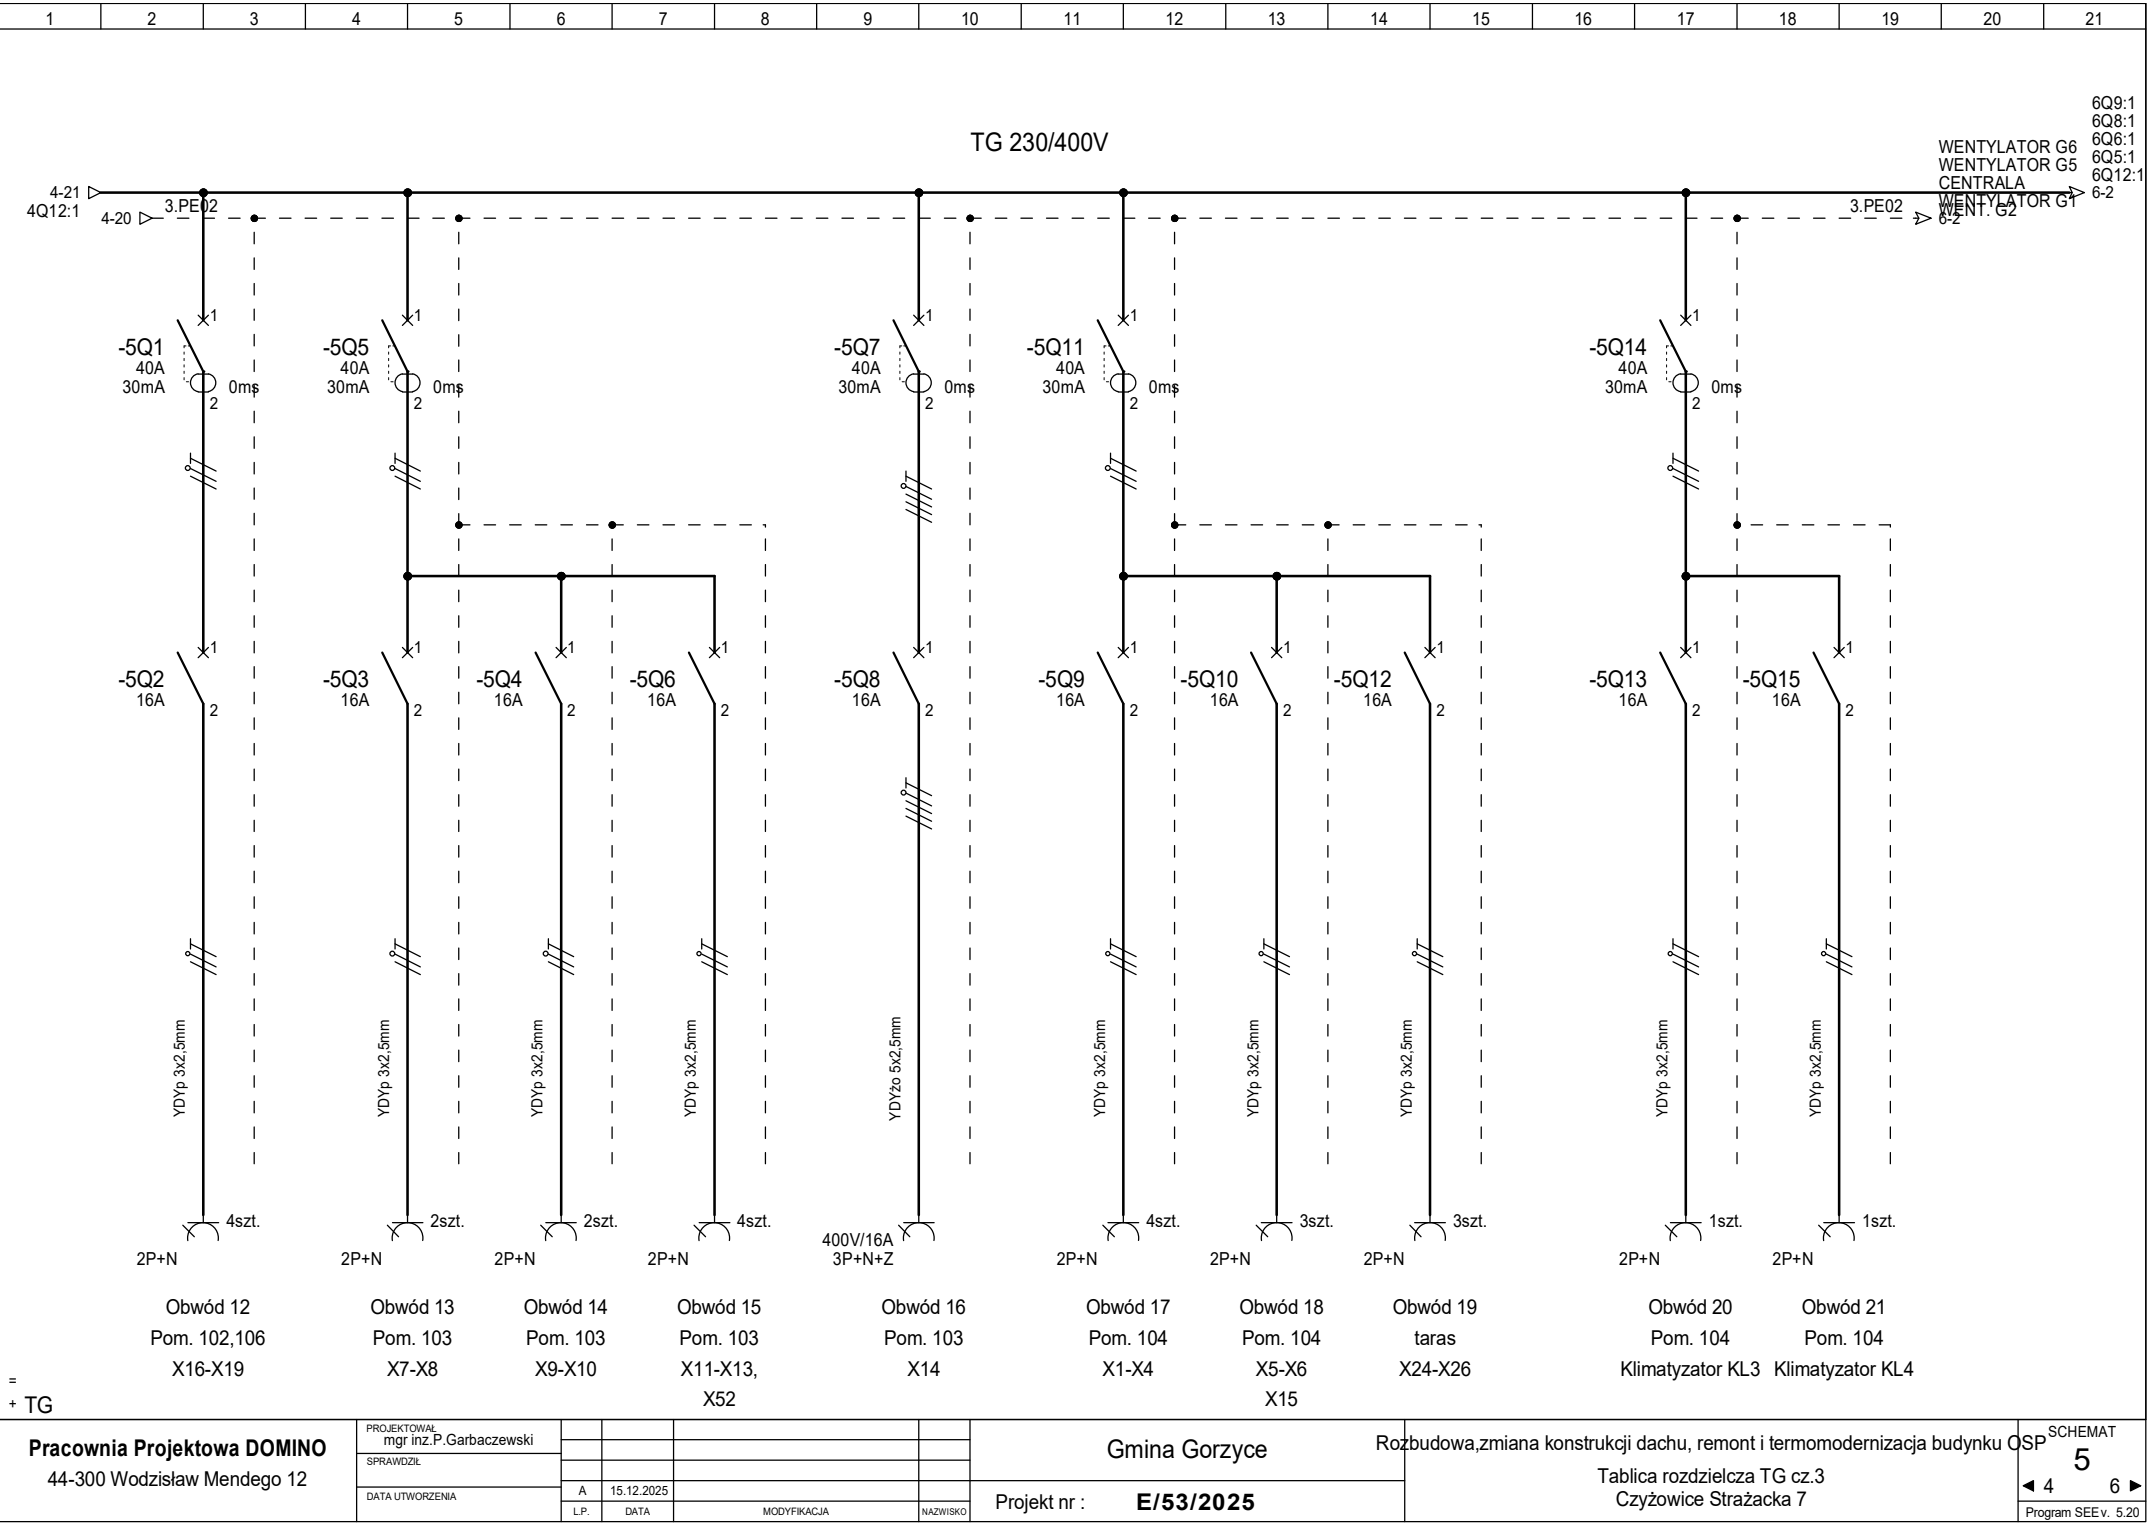


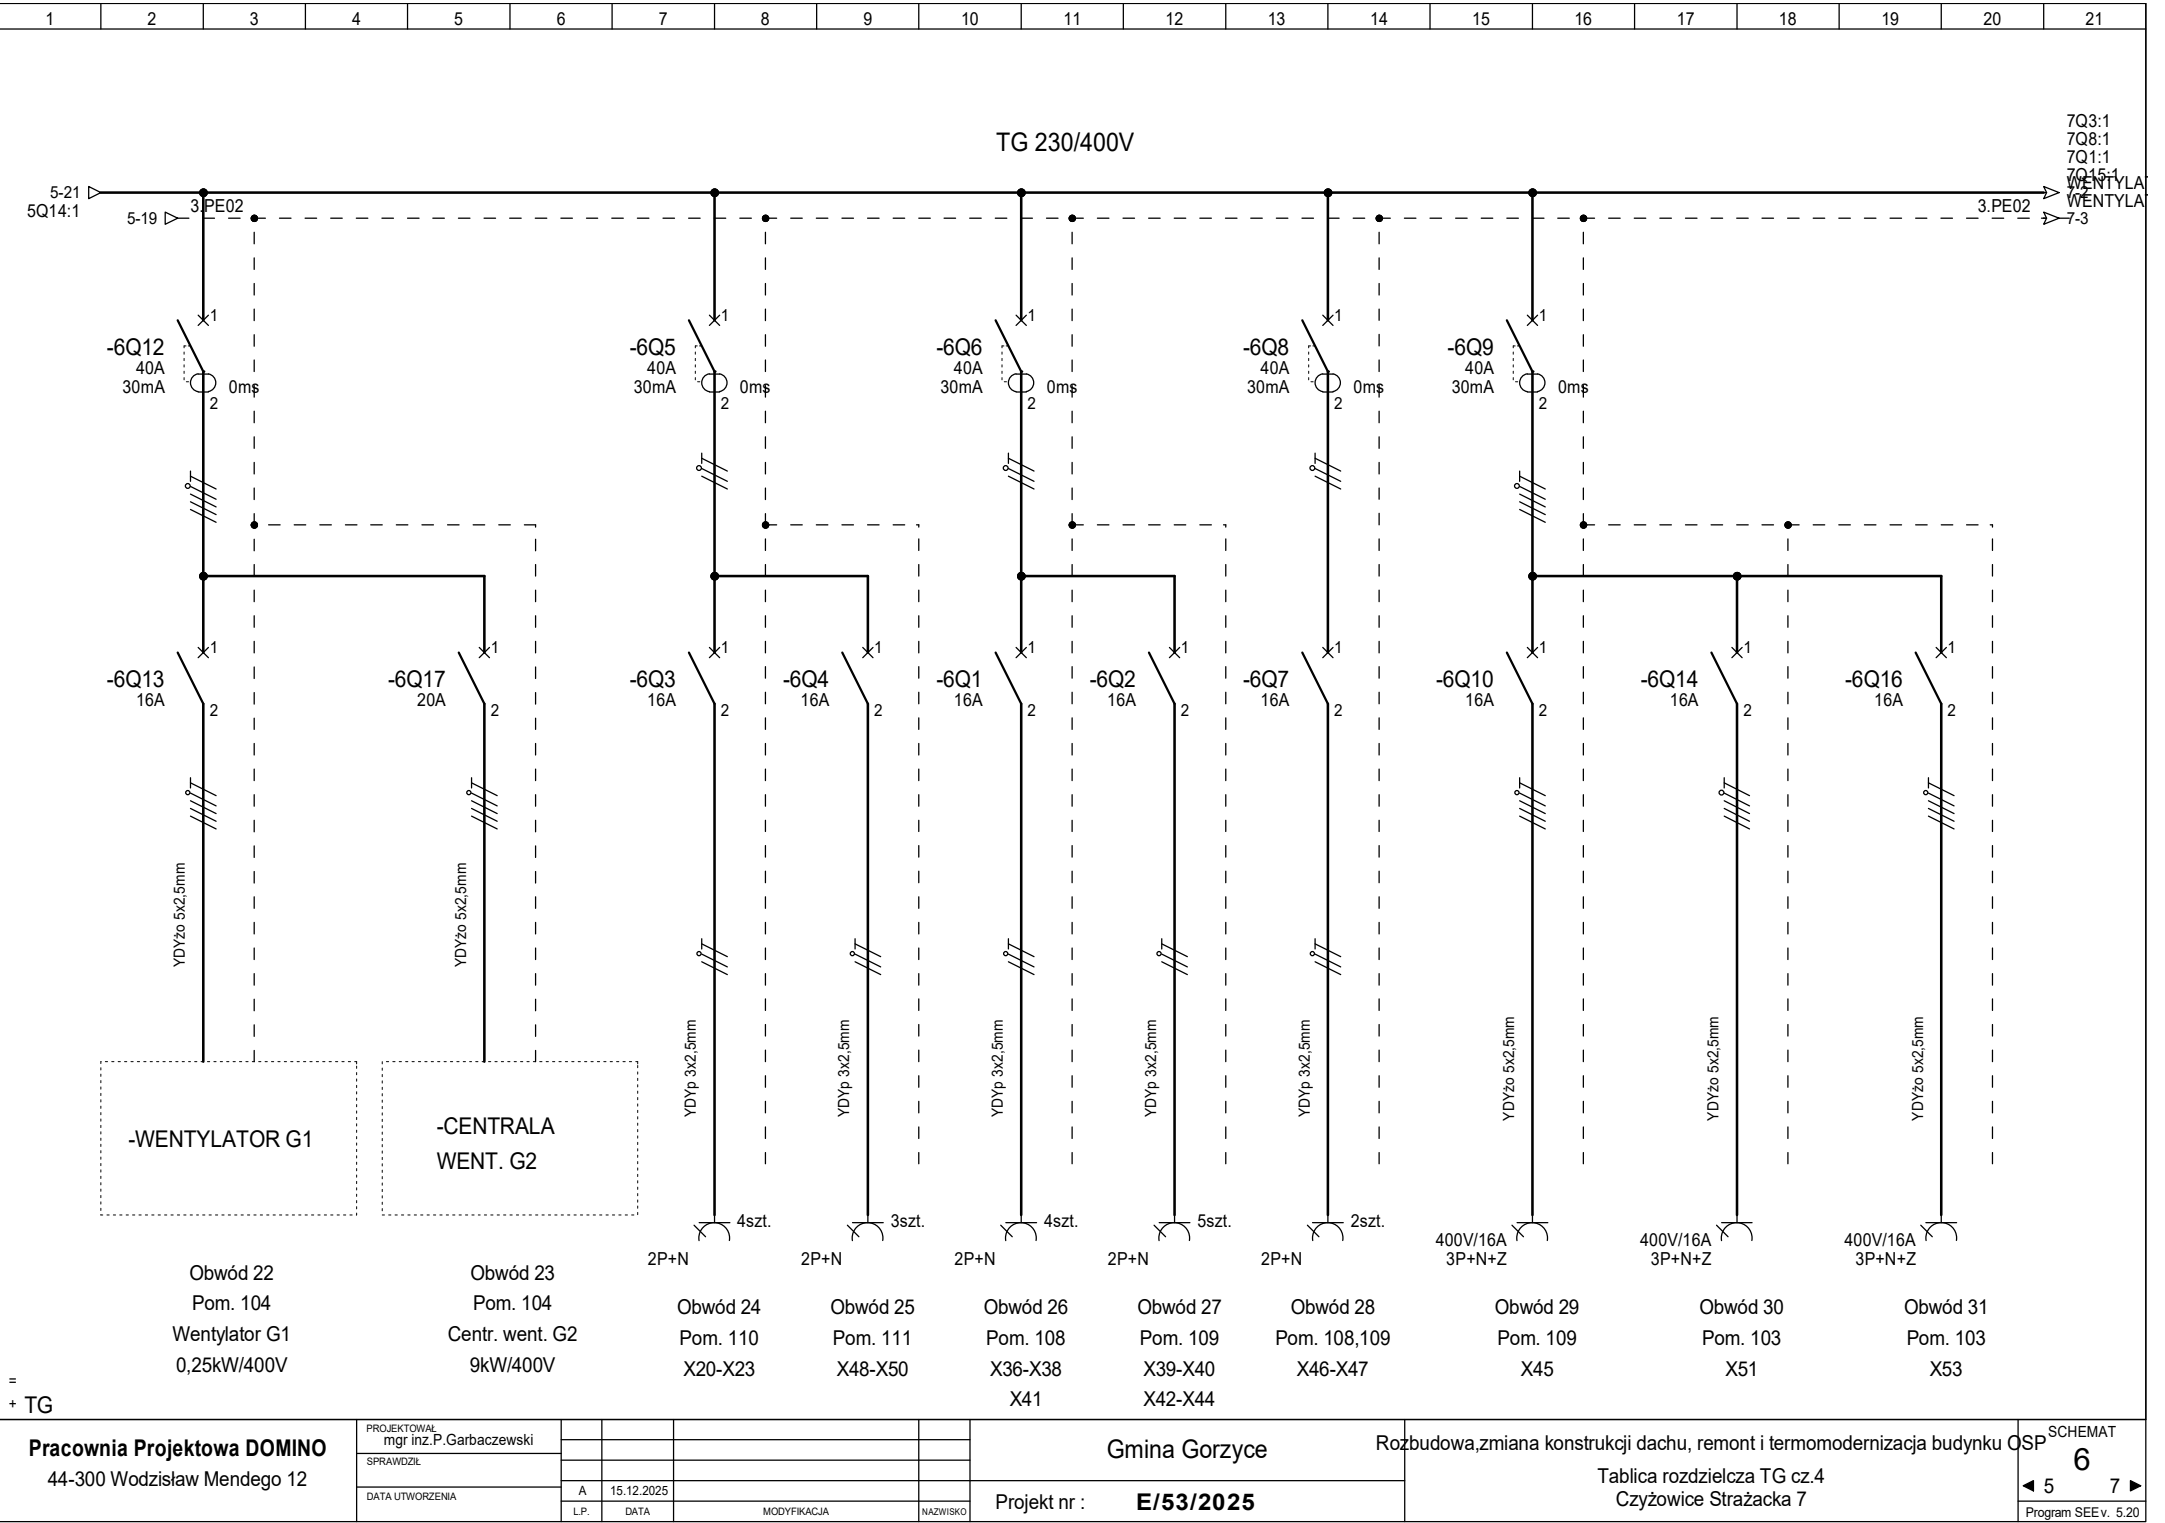

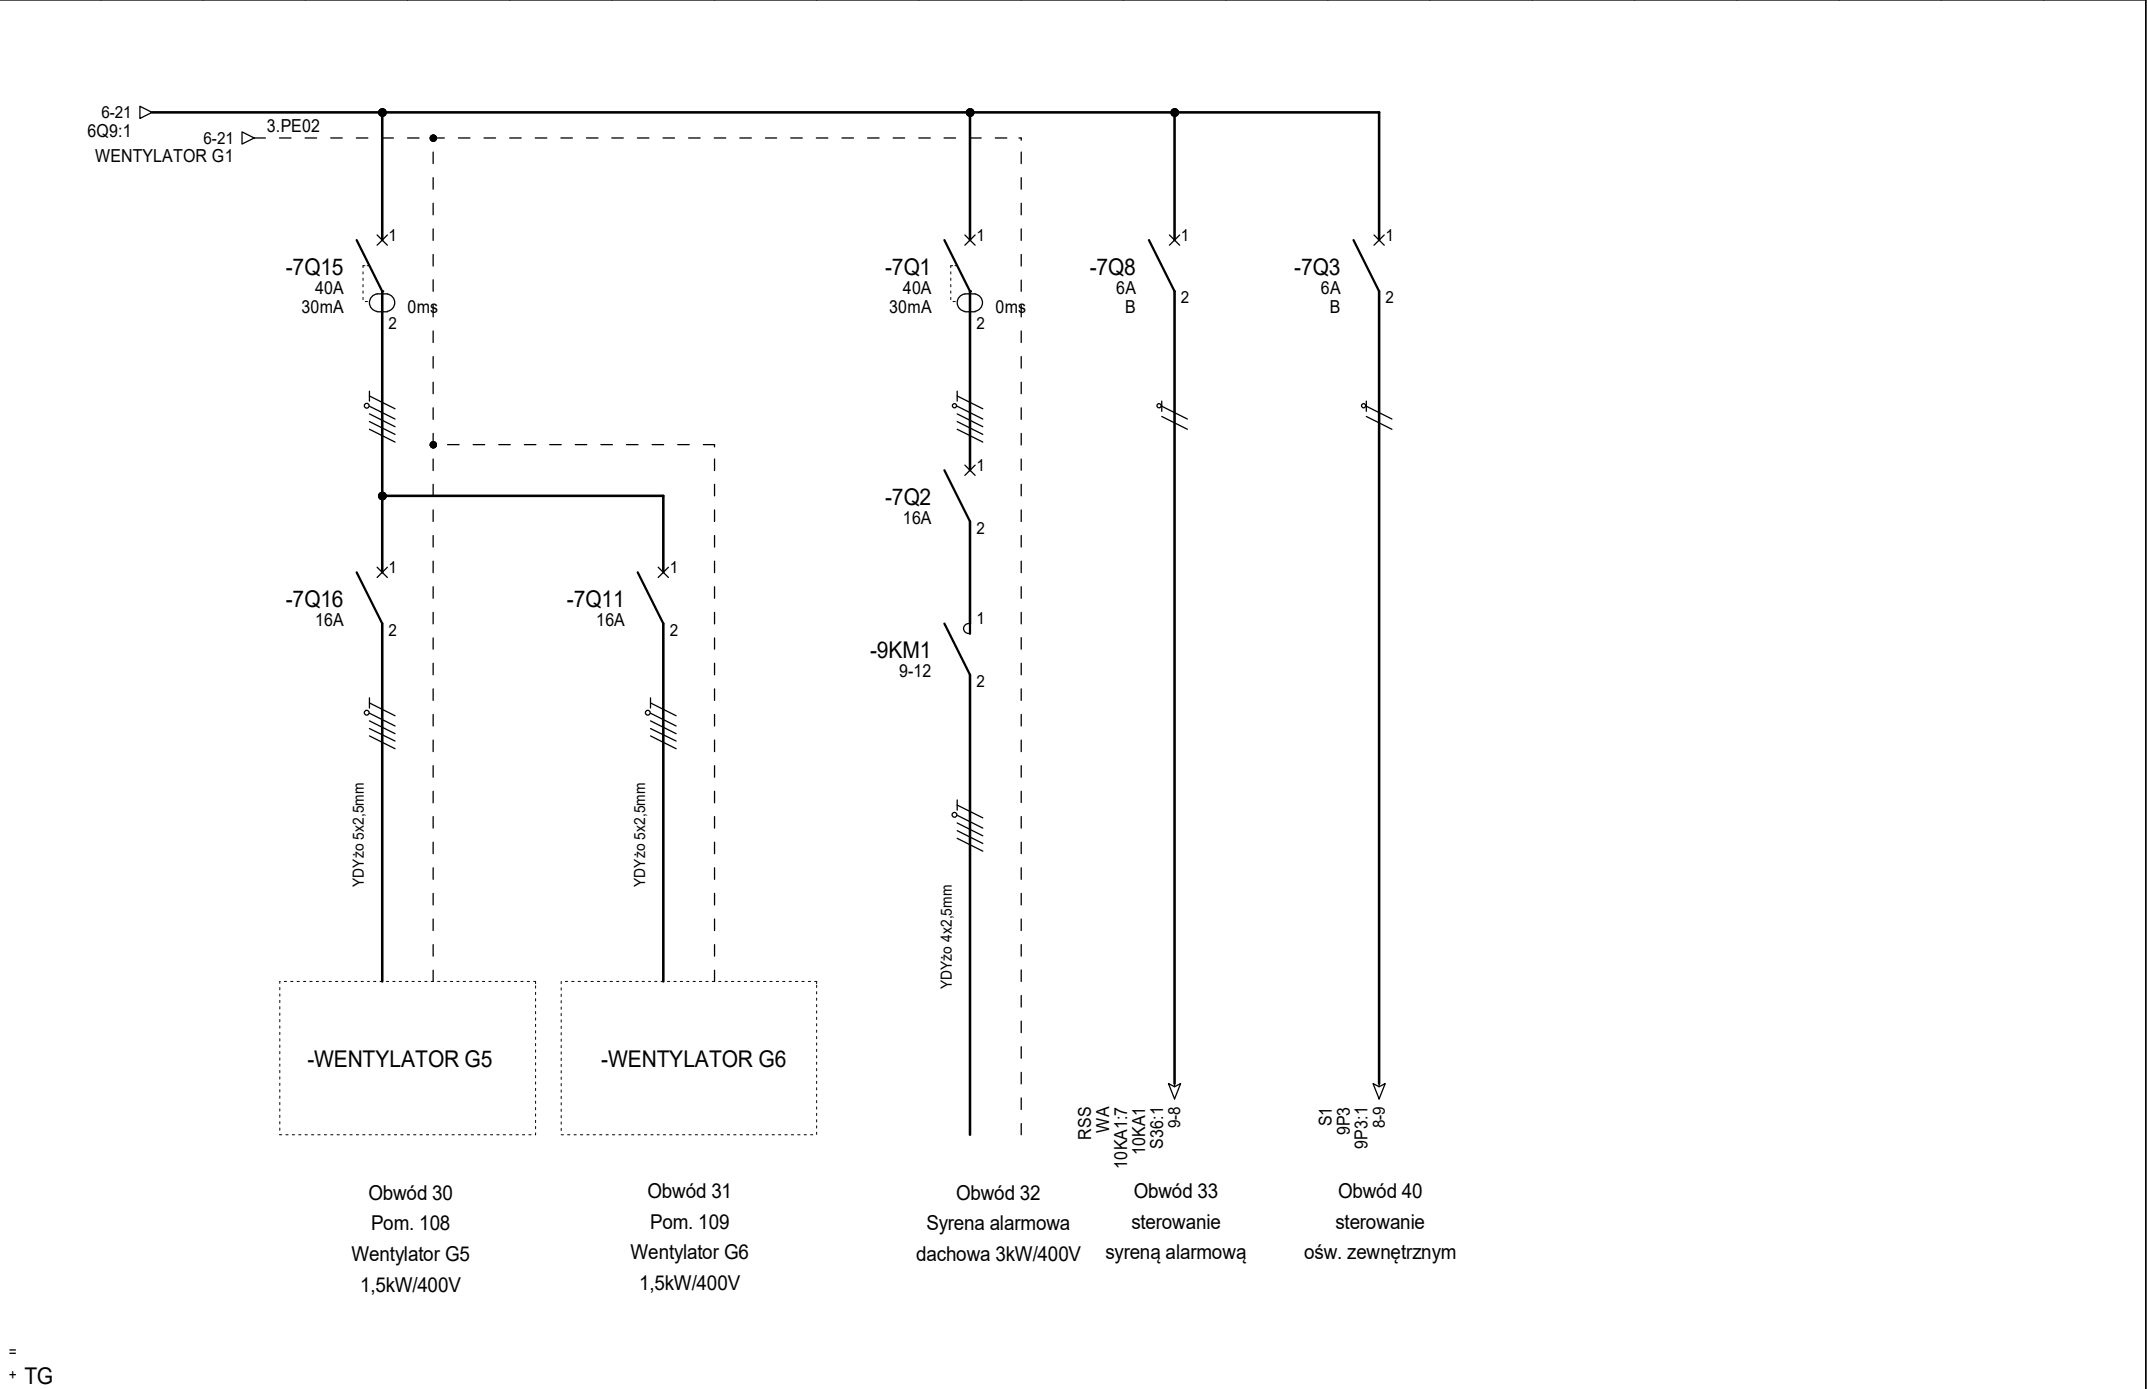

=
+ TG

STEROWANIE OŚWIETLENIEM
ZEWNĘTRZNYM

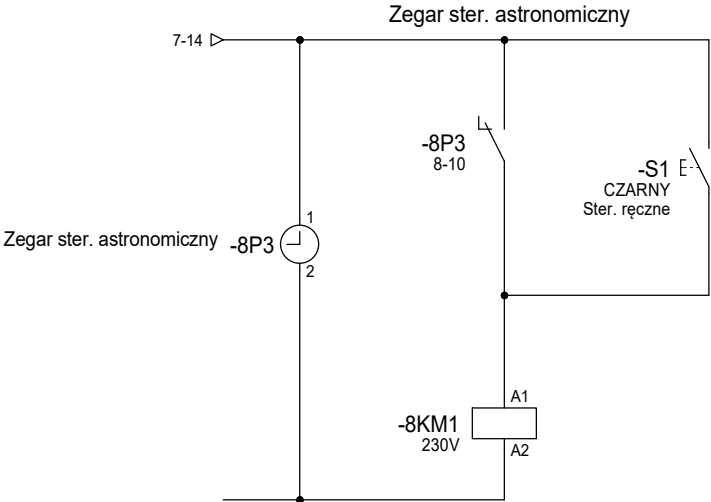

1	2	4-16
3	4	-
5	6	-
7	8	-

=
+ TG

**STEROWANIE SYRENY
ALARMOWEJ**

Przycisk n/t
-S36

Przycisk w garażu
-9KA1
9-9

Wyłącznik WA
w obudowie
przed wejściem
-WA
CZARNY
Ster. ręczne

System radiowy PSP
-RSS

-9KM1
230V

A1
A2


7-12
8Q8.2

7 5 3 9-12

1	2	7-10
3	4	- -
5	6	- -
7	8	- -

OSP SCHEMAT
9
◀ 8 10 ▶
Program SEE v. 5.20

TABLICA ROZDZIELCZA TK
230/400V W PIWNICY

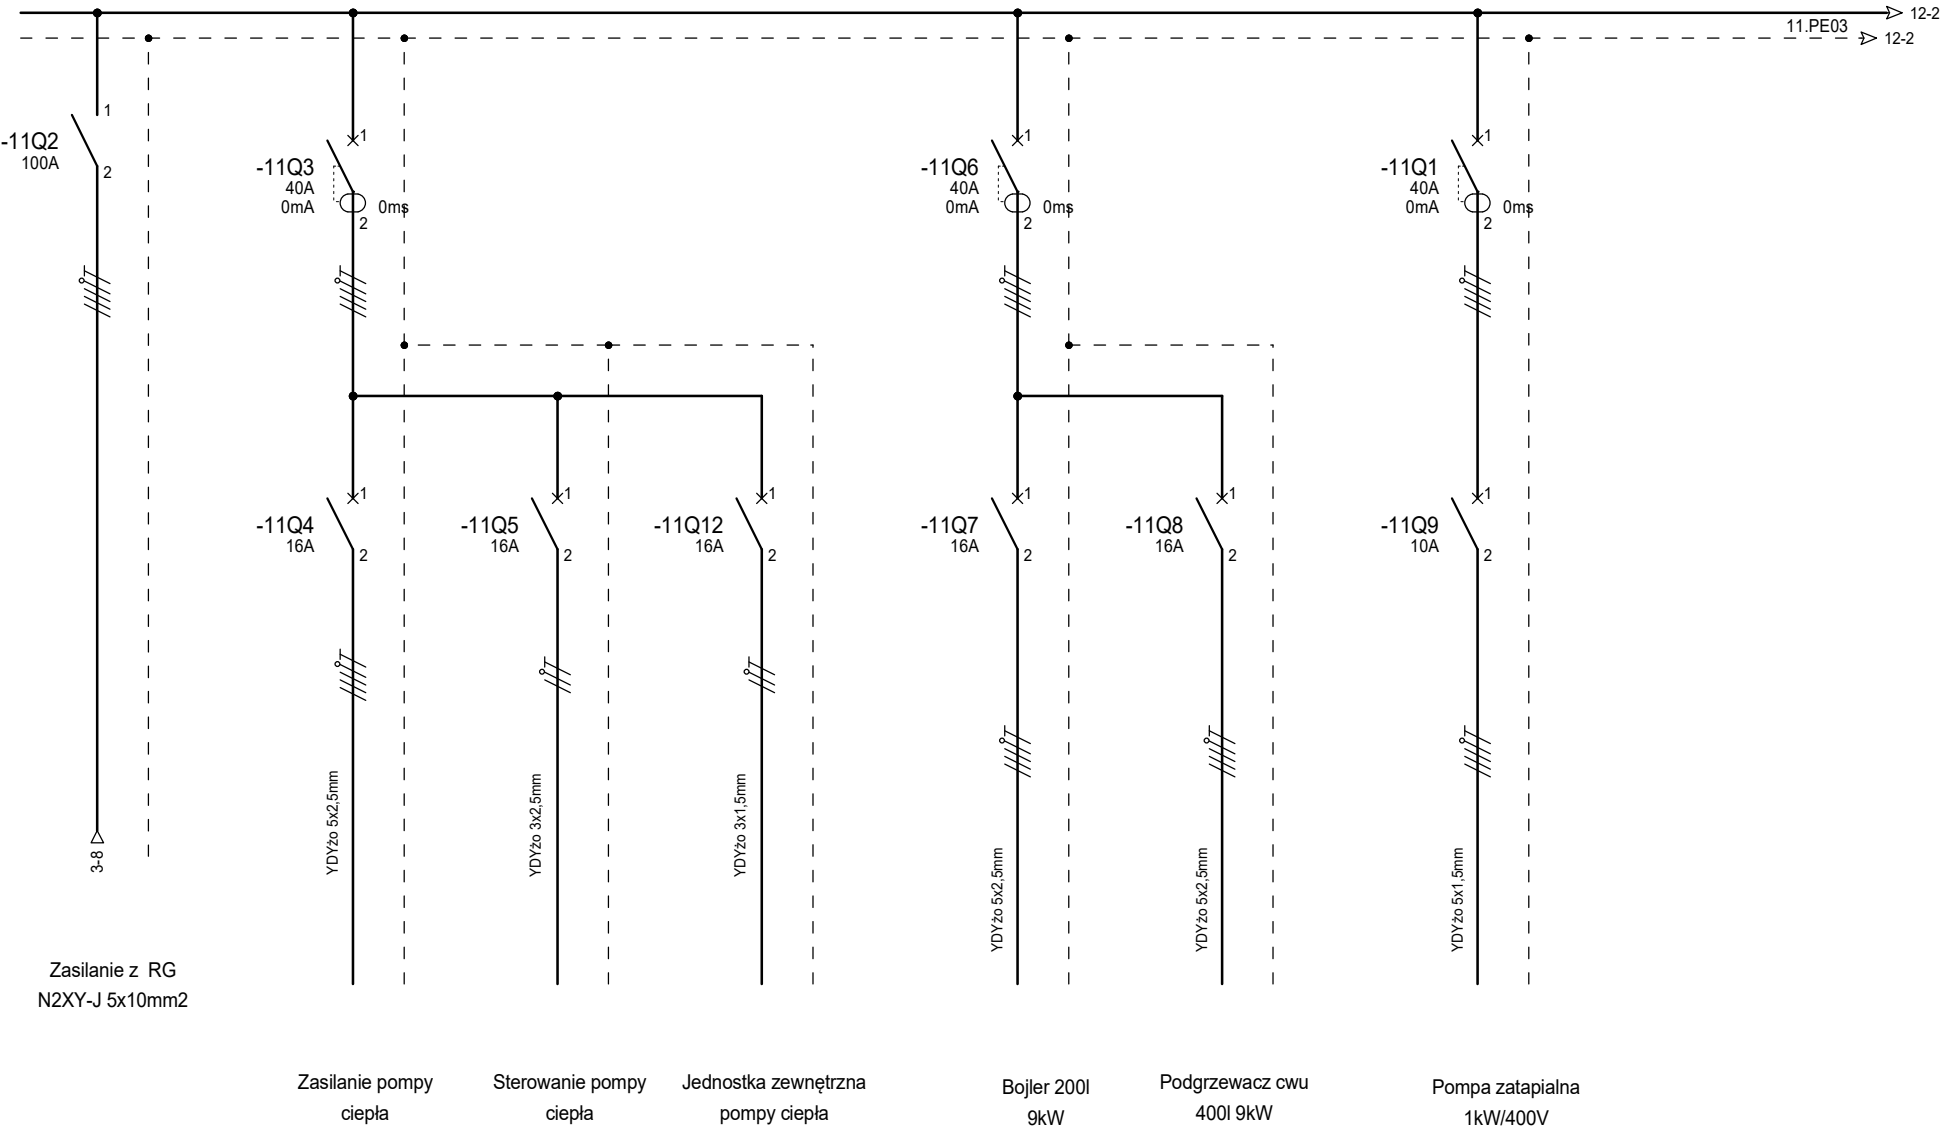

Zasilanie z RG
N2XY-J 5x10mm2

Zasilanie pompy
ciepła

Sterowanie pompy
ciepła

Jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

Bojler 200l
9kW

Podgrzewacz cwu
400l 9kW

Pompa zatapialna
1kW/400V

=
+ TK

Pracownia Projektowa DOMINO
44-300 Wodzisław Mendego 12

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. P. Garbaczewski

SPRAWDZIŁ

DATA UTWORZENIA

L.P.

DATA

MODYFIKACJA

NAZWISKO

Gmina Gorzyce

Projekt nr : **E/53/2025**

Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu, remont i termomodernizacja budynku OSP


Tablica rozdzielcza TK cz.1
Czyżowice Strażacka 7

SCHEMAT


11

◀ 10 12 ▶

Program SEE v. 5.20

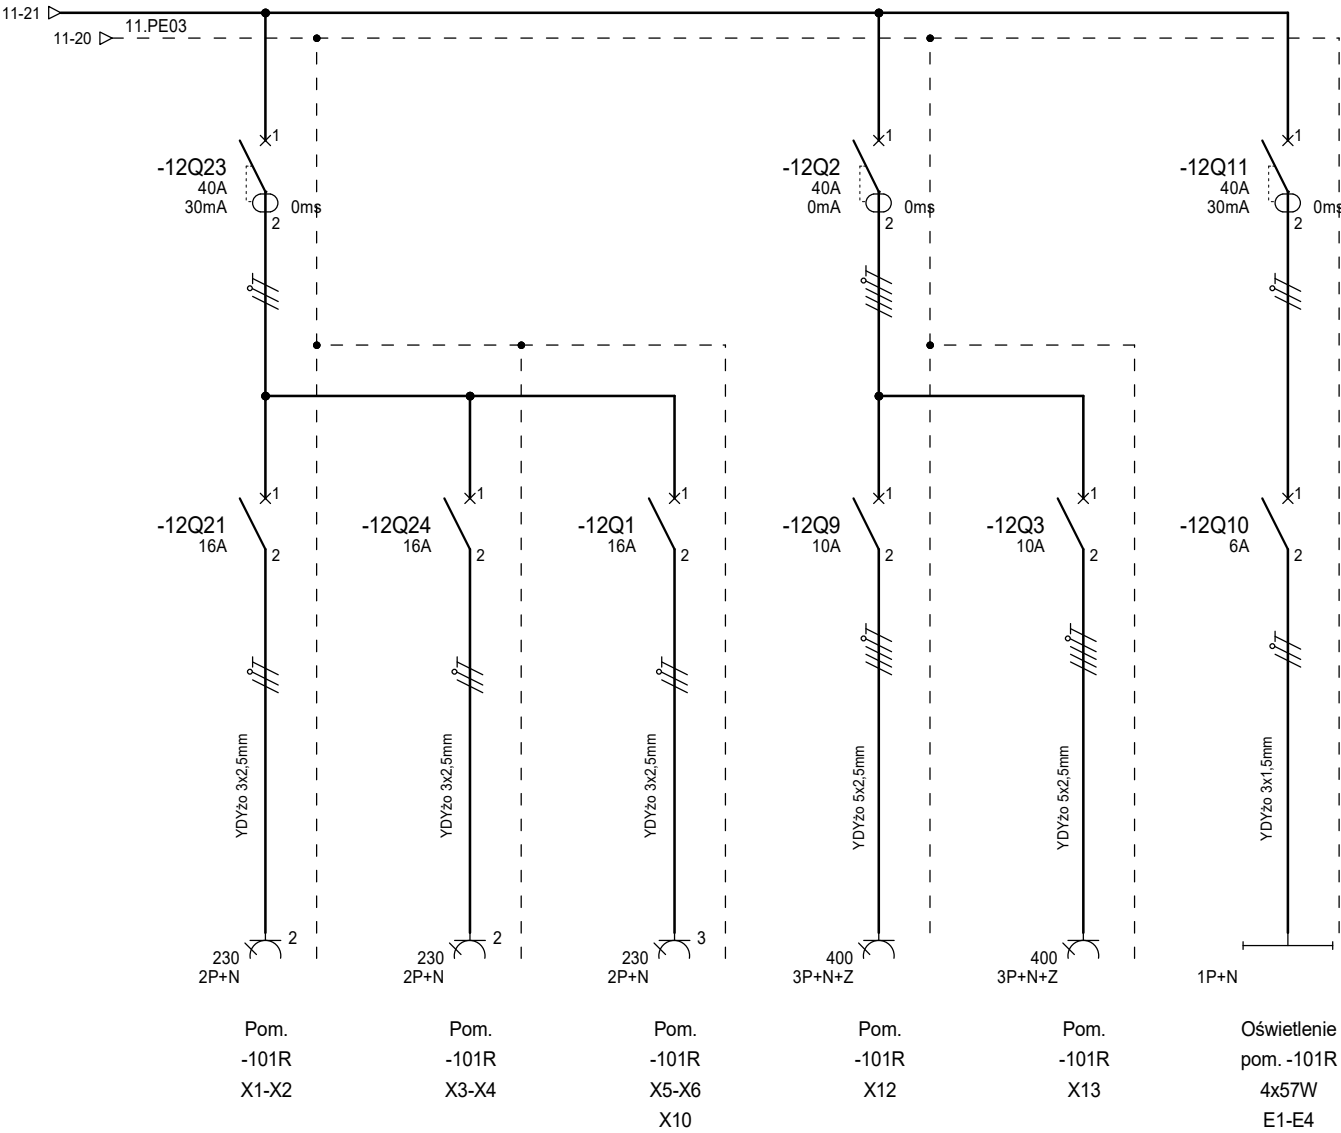


=
+ TK

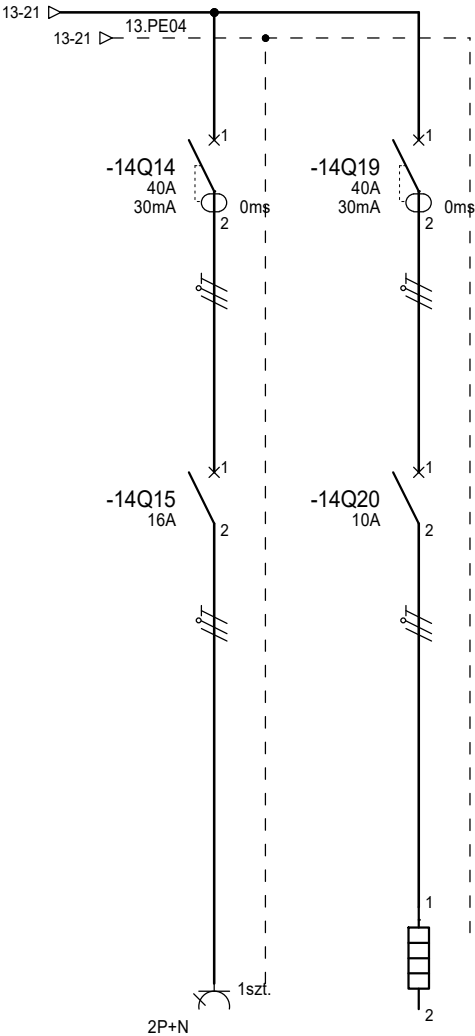


Obwód 11
Pom. 103R
Klimatyzator KL5

Obwód 12
Pom. 102R
103R,104R
Nawietrzak 300W
E18-E25


=
+ T1

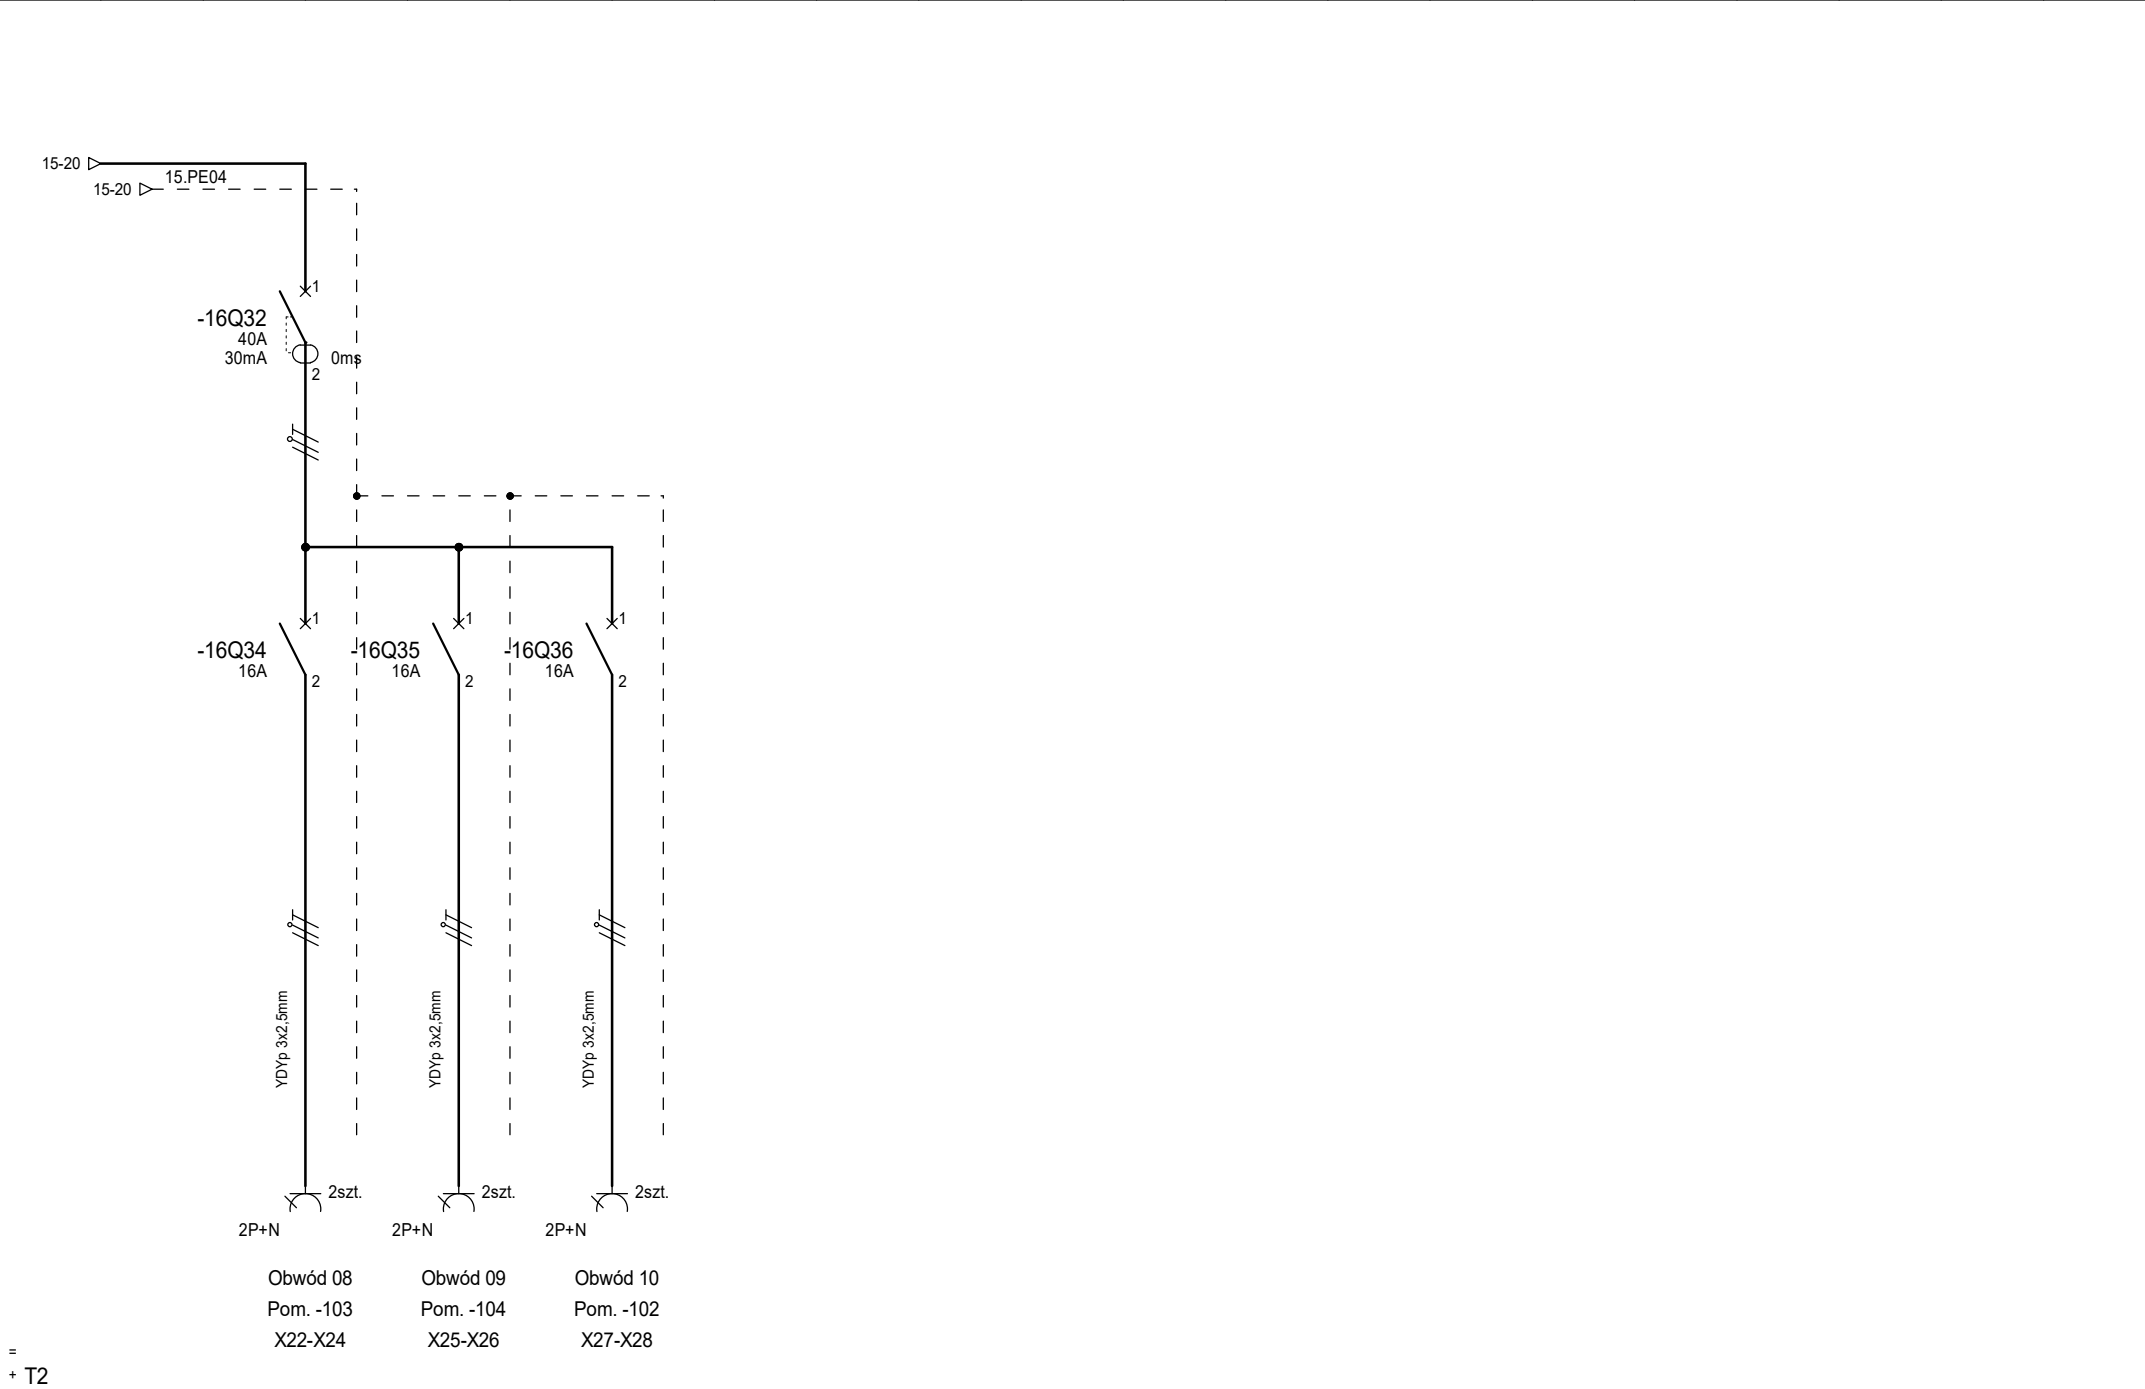

=
+ T2

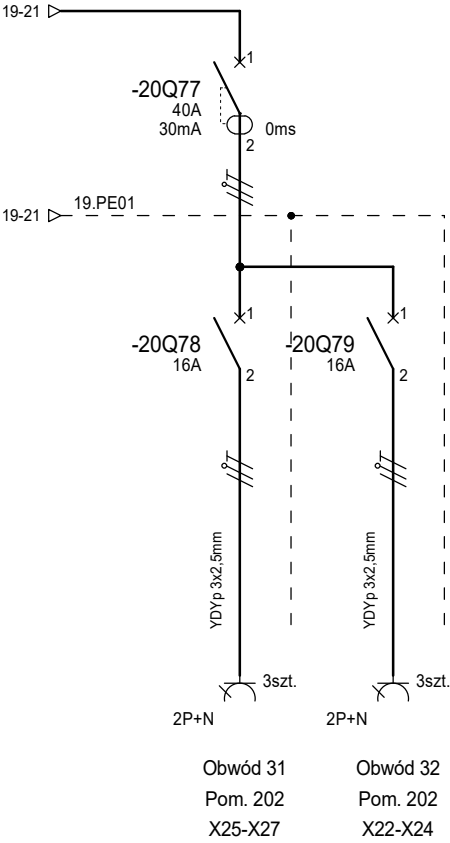

=
+ T3

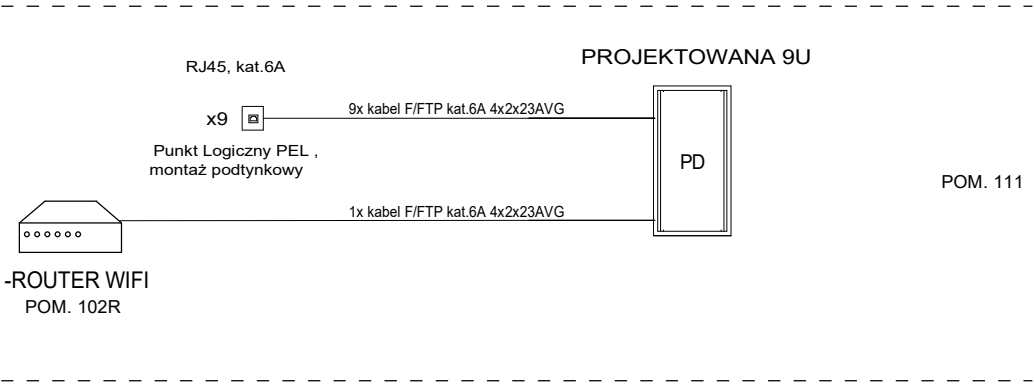


LEGENDA:

kabel F/FTP kat.6A 4x2x23AVG

1.2.3.4N


Ideowa liczba kabli w wiązce

9U	
Rozmiar	9U
Szerokość	600
Głębokość	450
Wysokość	500
RAL	
IP/inne	

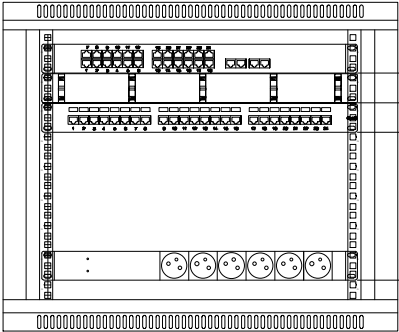


- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski
- Listwa 19" 6-gn., zab. przeciwprzep. + filtr

=
+

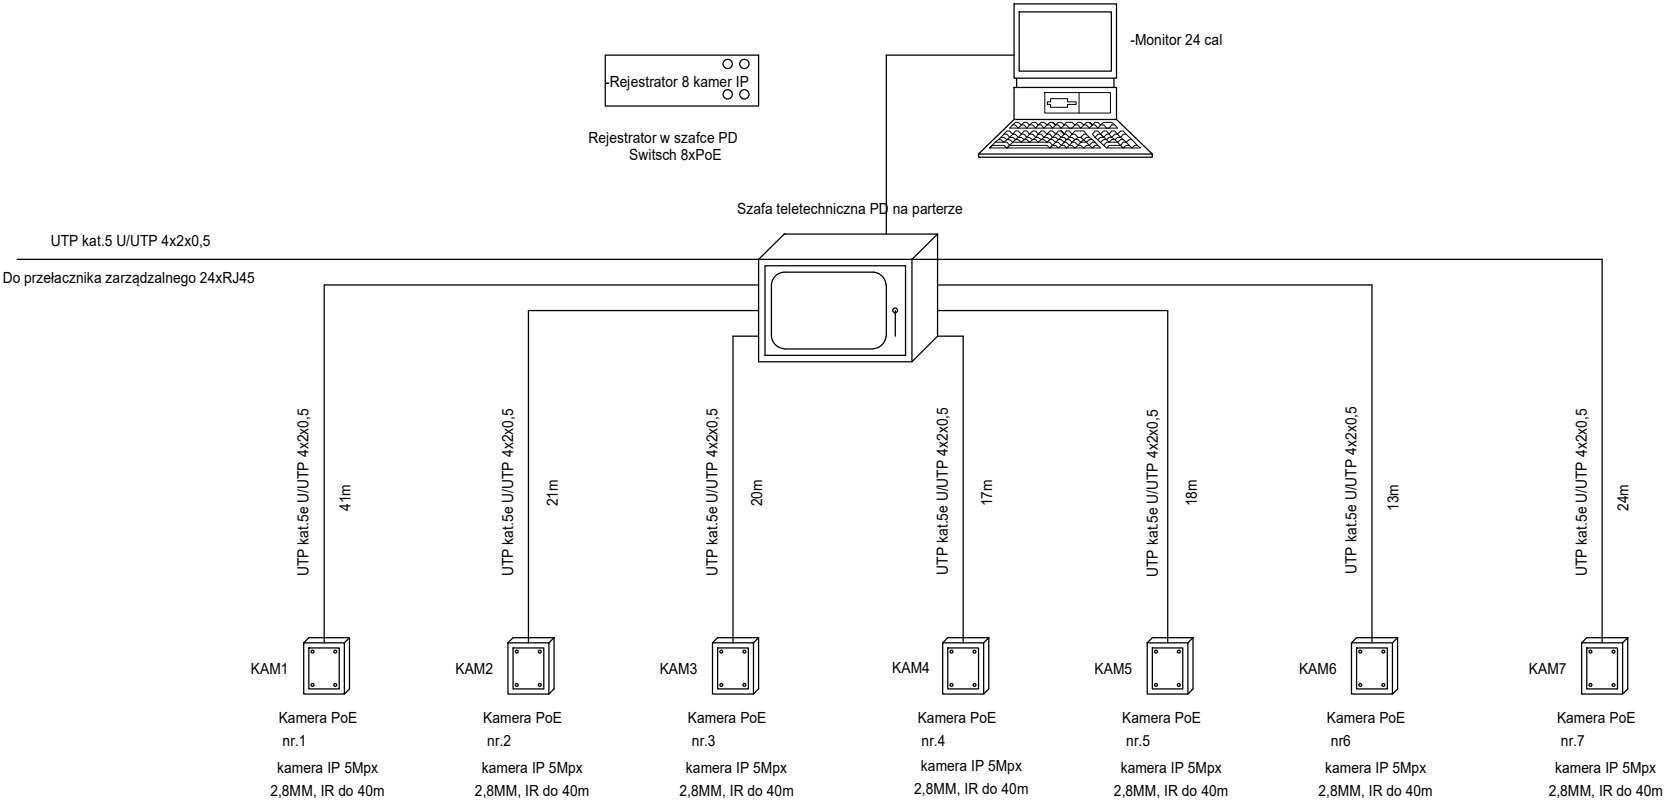


=
+

TG

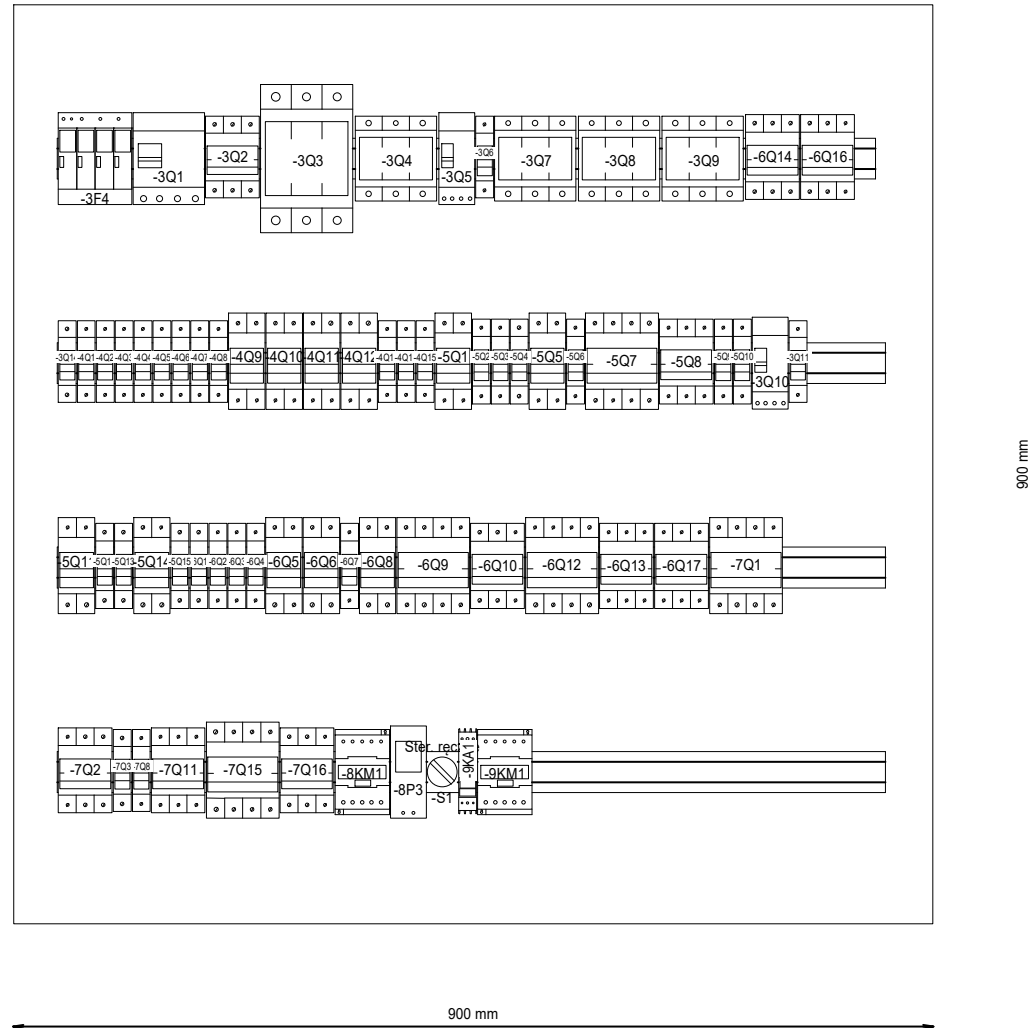

$$= + TG$$

T1

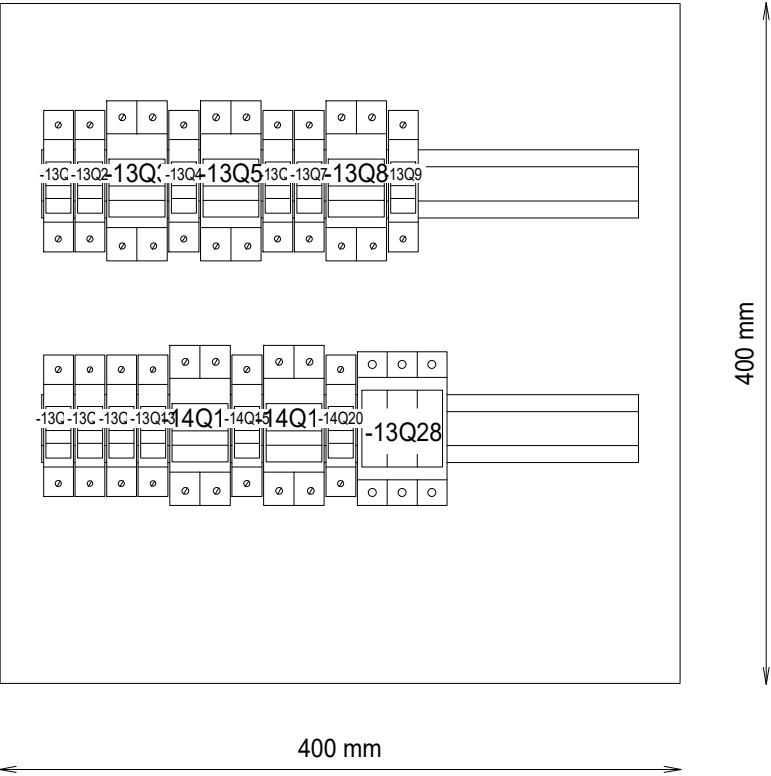


=
+ T1

T2

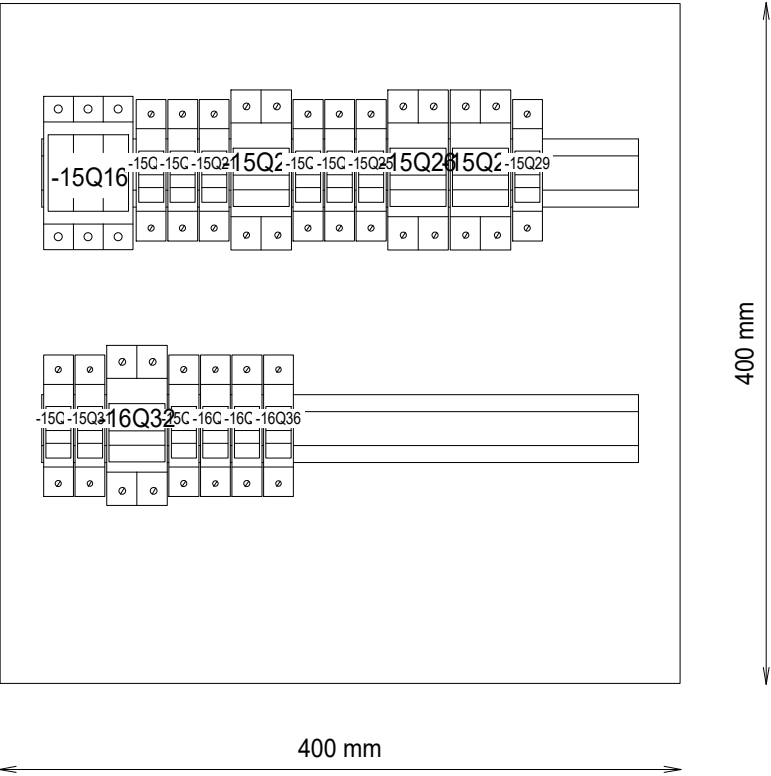

=
+ T2


T3

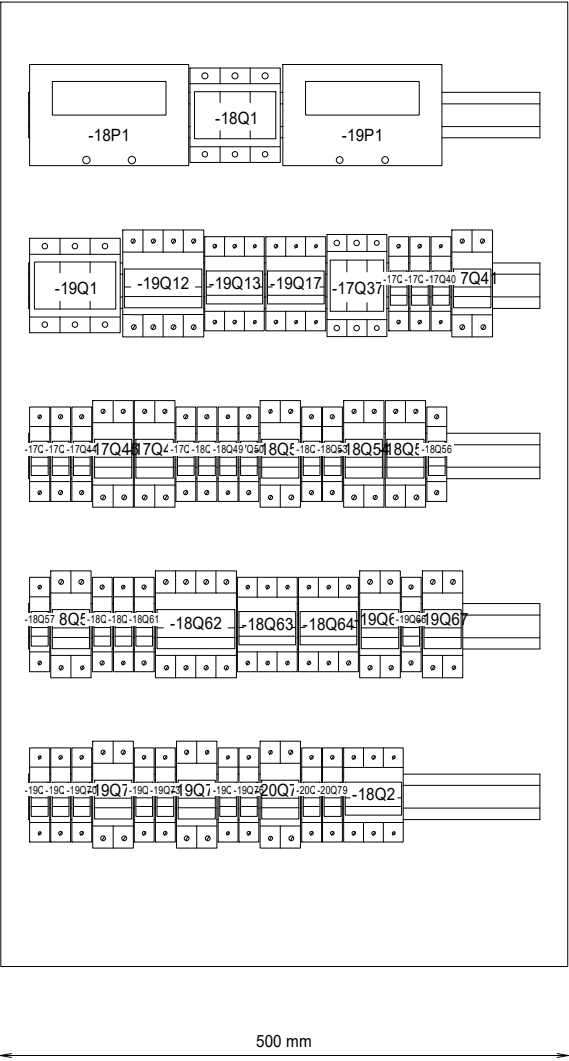

=
+ T3

Pracownia Projektowa DOMINO 44-300 Wodzisław Mendego 12	PROJEKTOWAŁ mgr inż.P.Garbaczewski					Gmina Gorzyce	Rozbudowa,zmiana konstrukcji dachu, remont i termomodernizacja budynku OSP	SCHEMAT 27 Tablica rozdzielcza T3 Czyżowice Rogowska 4a	≤ 26 28 ≥ Program SEE v. 5.20
	SPRAWDZIŁ								
	DATA UTWORZENIA	A	15.12.2025						
		L.P.	DATA	MODYFIKACJA	NAZWISKO	Projekt nr : E/53/2025			

TK

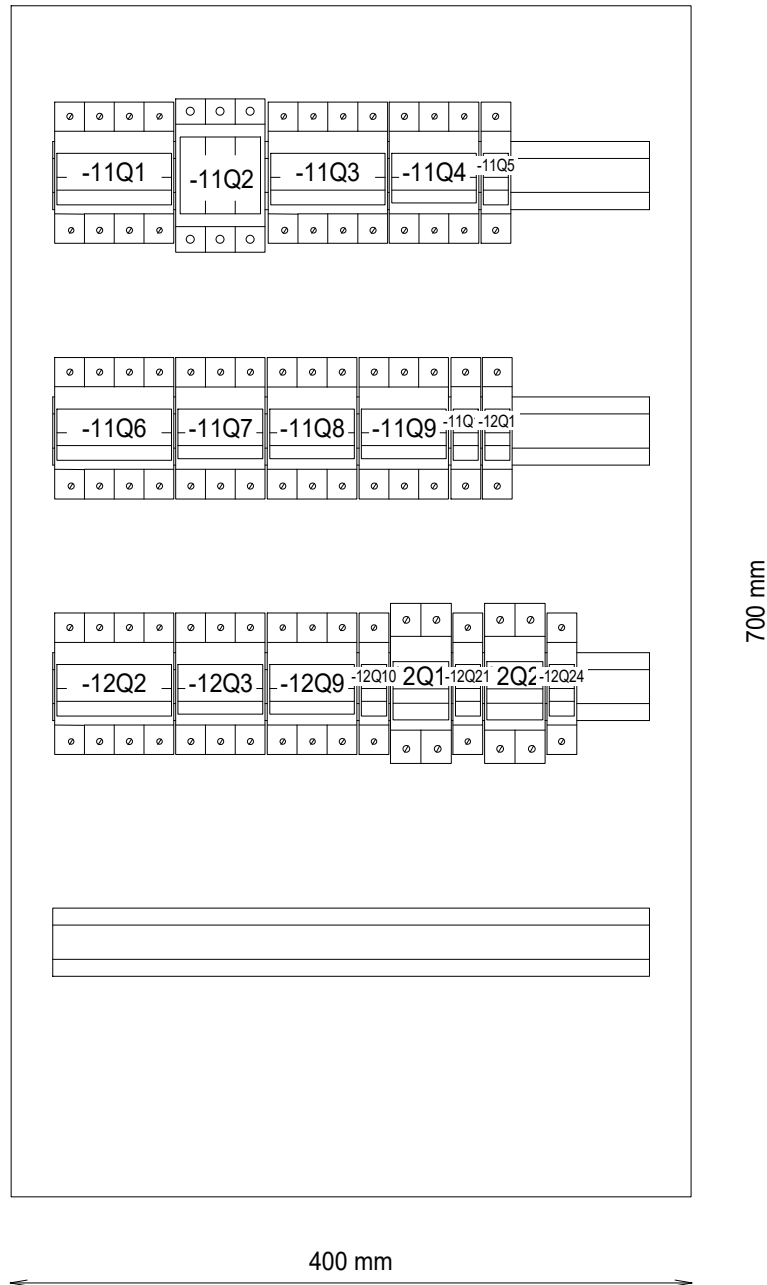

=
+ TK

Pracownia Projektowa DOMINO
44-300 Wodzisław Mendego 12

PROJEKTOWAŁ mgr inż. P. Garbaczewski					
SPRAWDZIŁ					
DATA UTWORZENIA	A	15.12.2025			
	L.P.	DATA	MODYFIKACJA	NAZWISKO	

Gmina Gorzyce

Projekt nr : **E/53/2025**

Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu, remont i termomodernizacja budynku OSP	SCHEMAT 28
Tablica rozdzielcza TK Czyżowice Rogowska 4a	◀ 27 ▶ Program SEE v. 5.20