



[illegible][illegible]








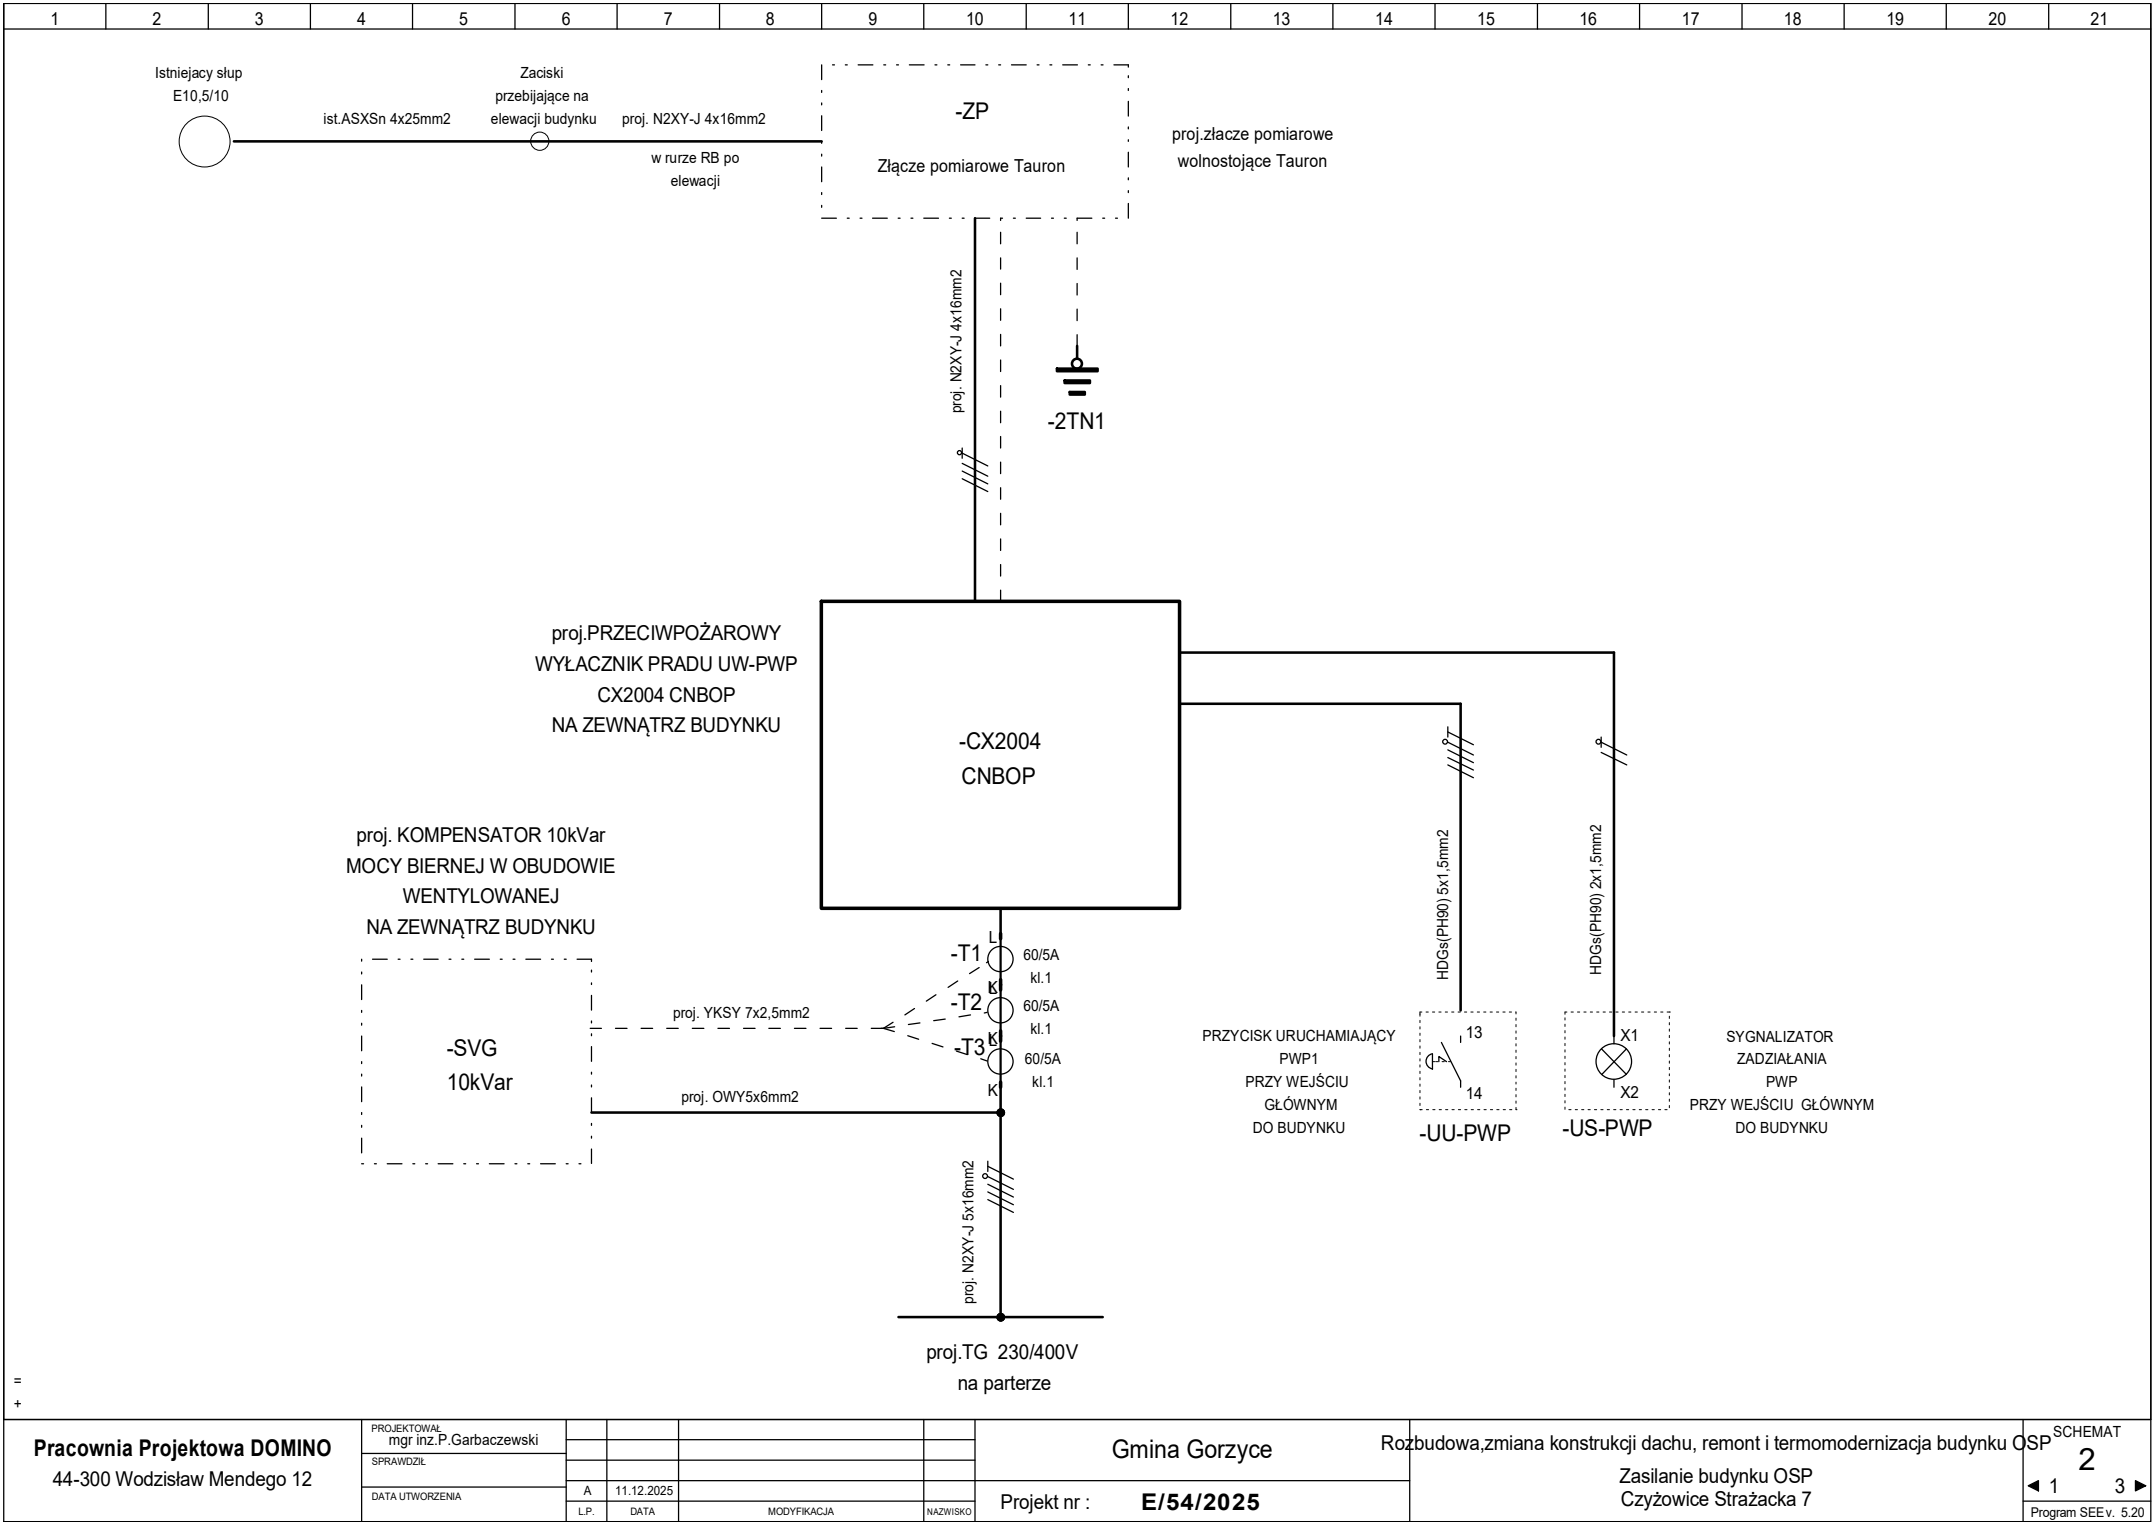

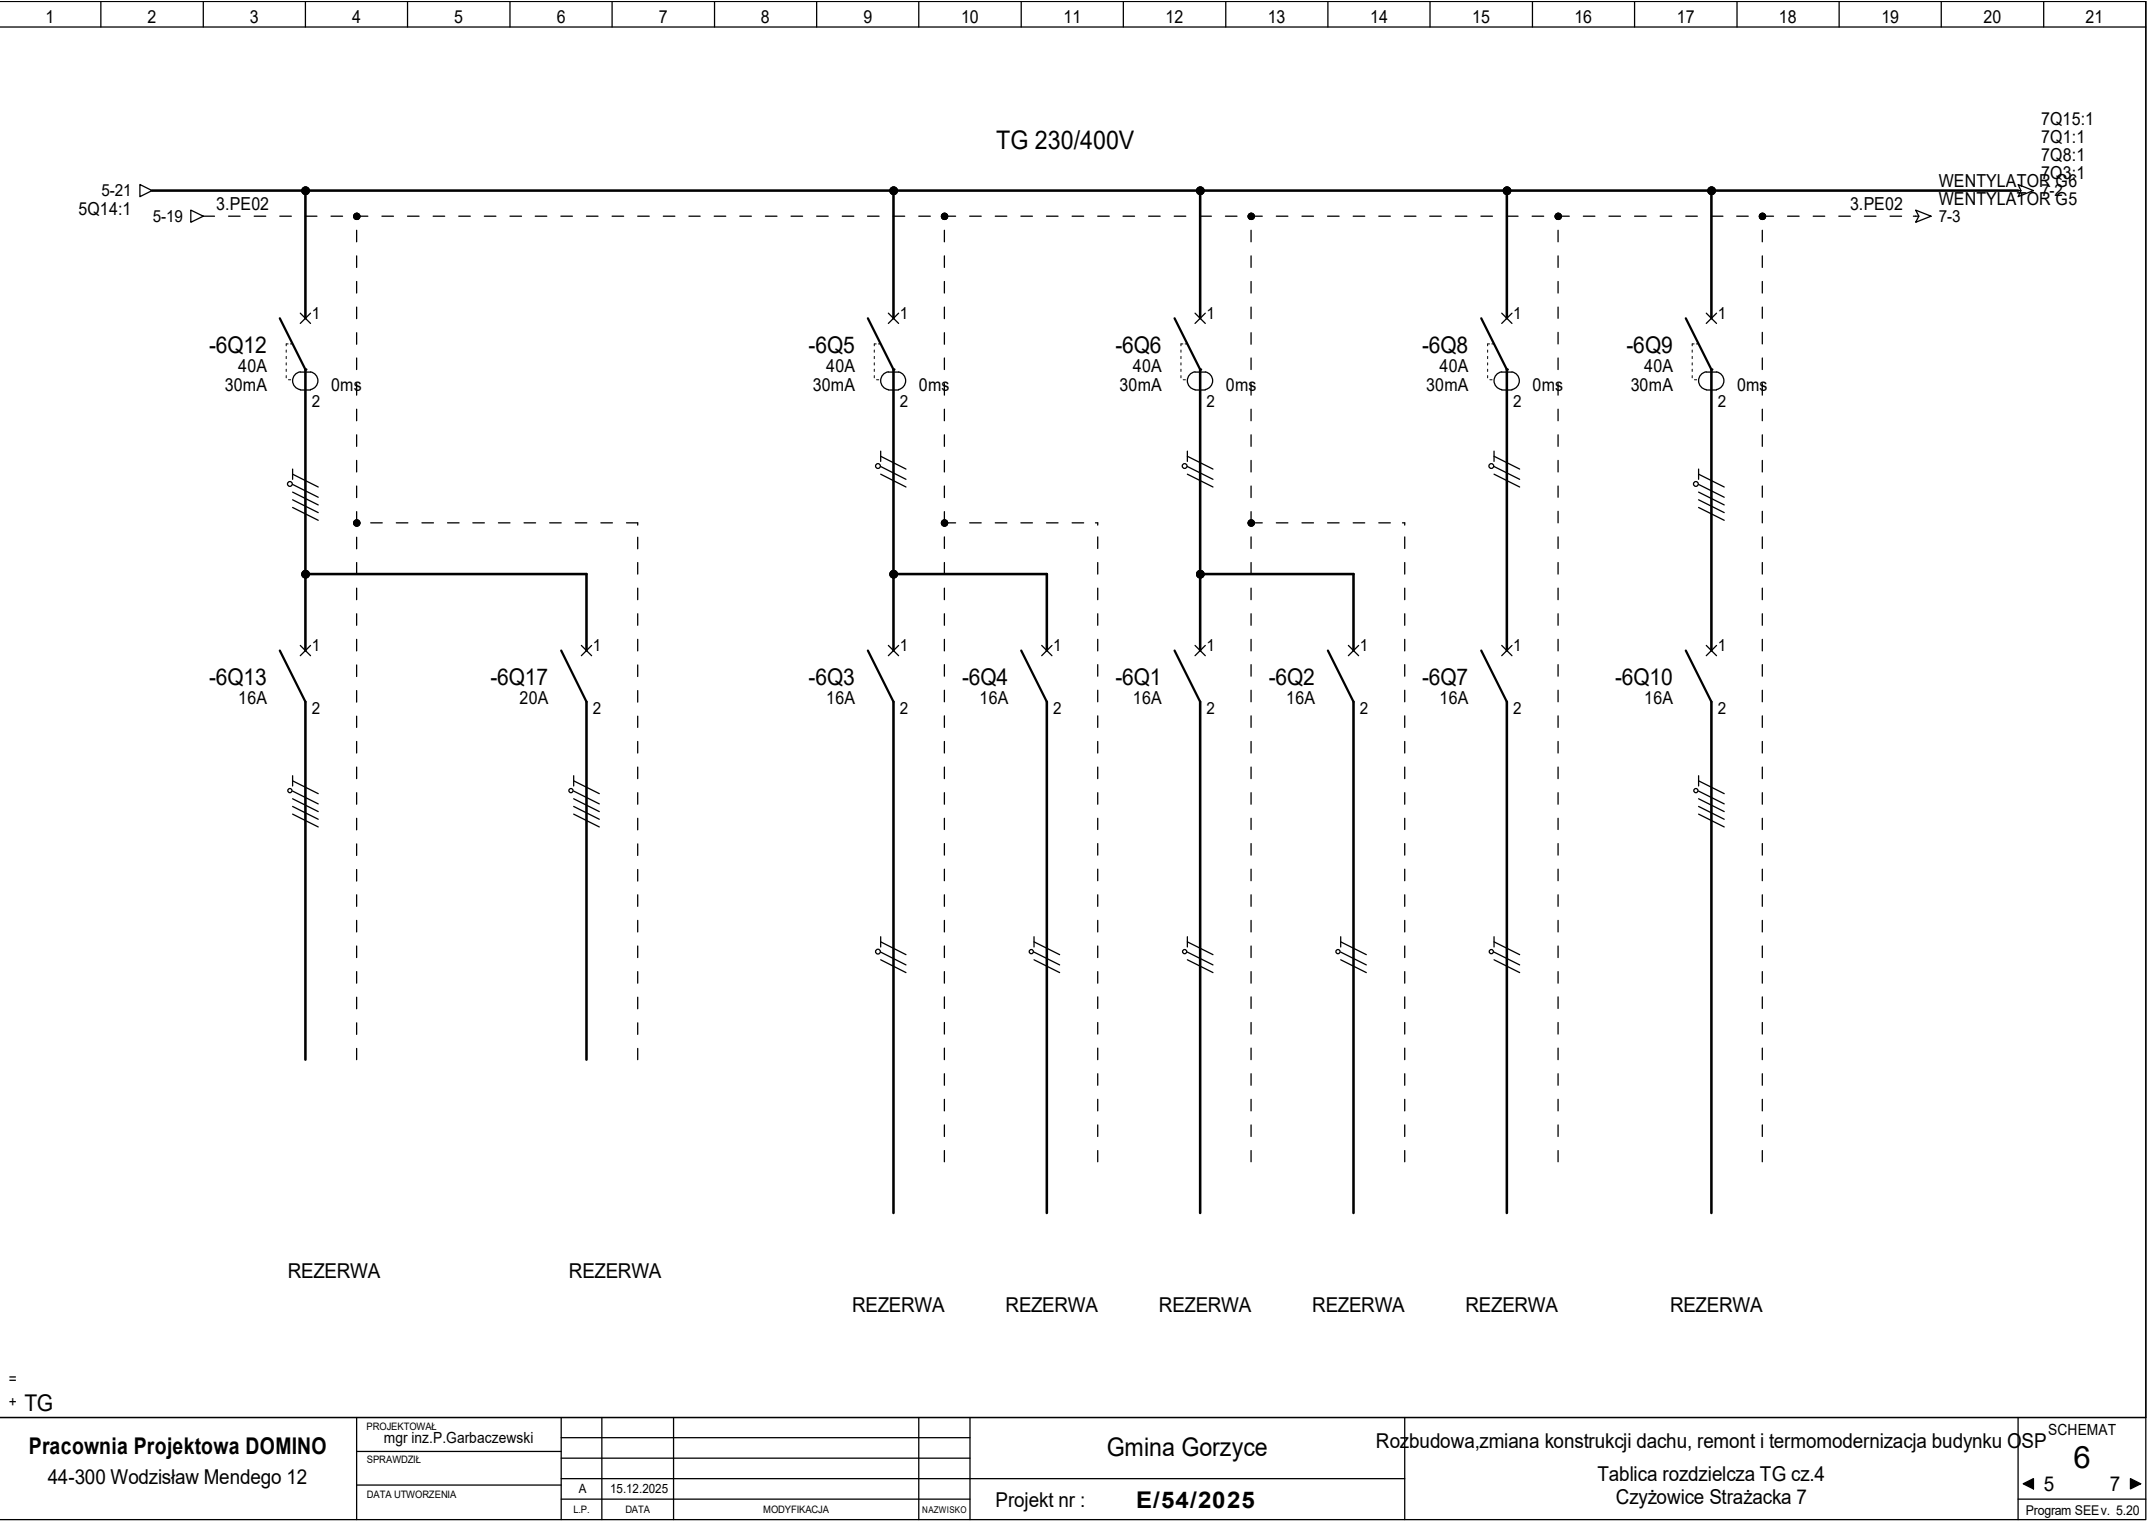


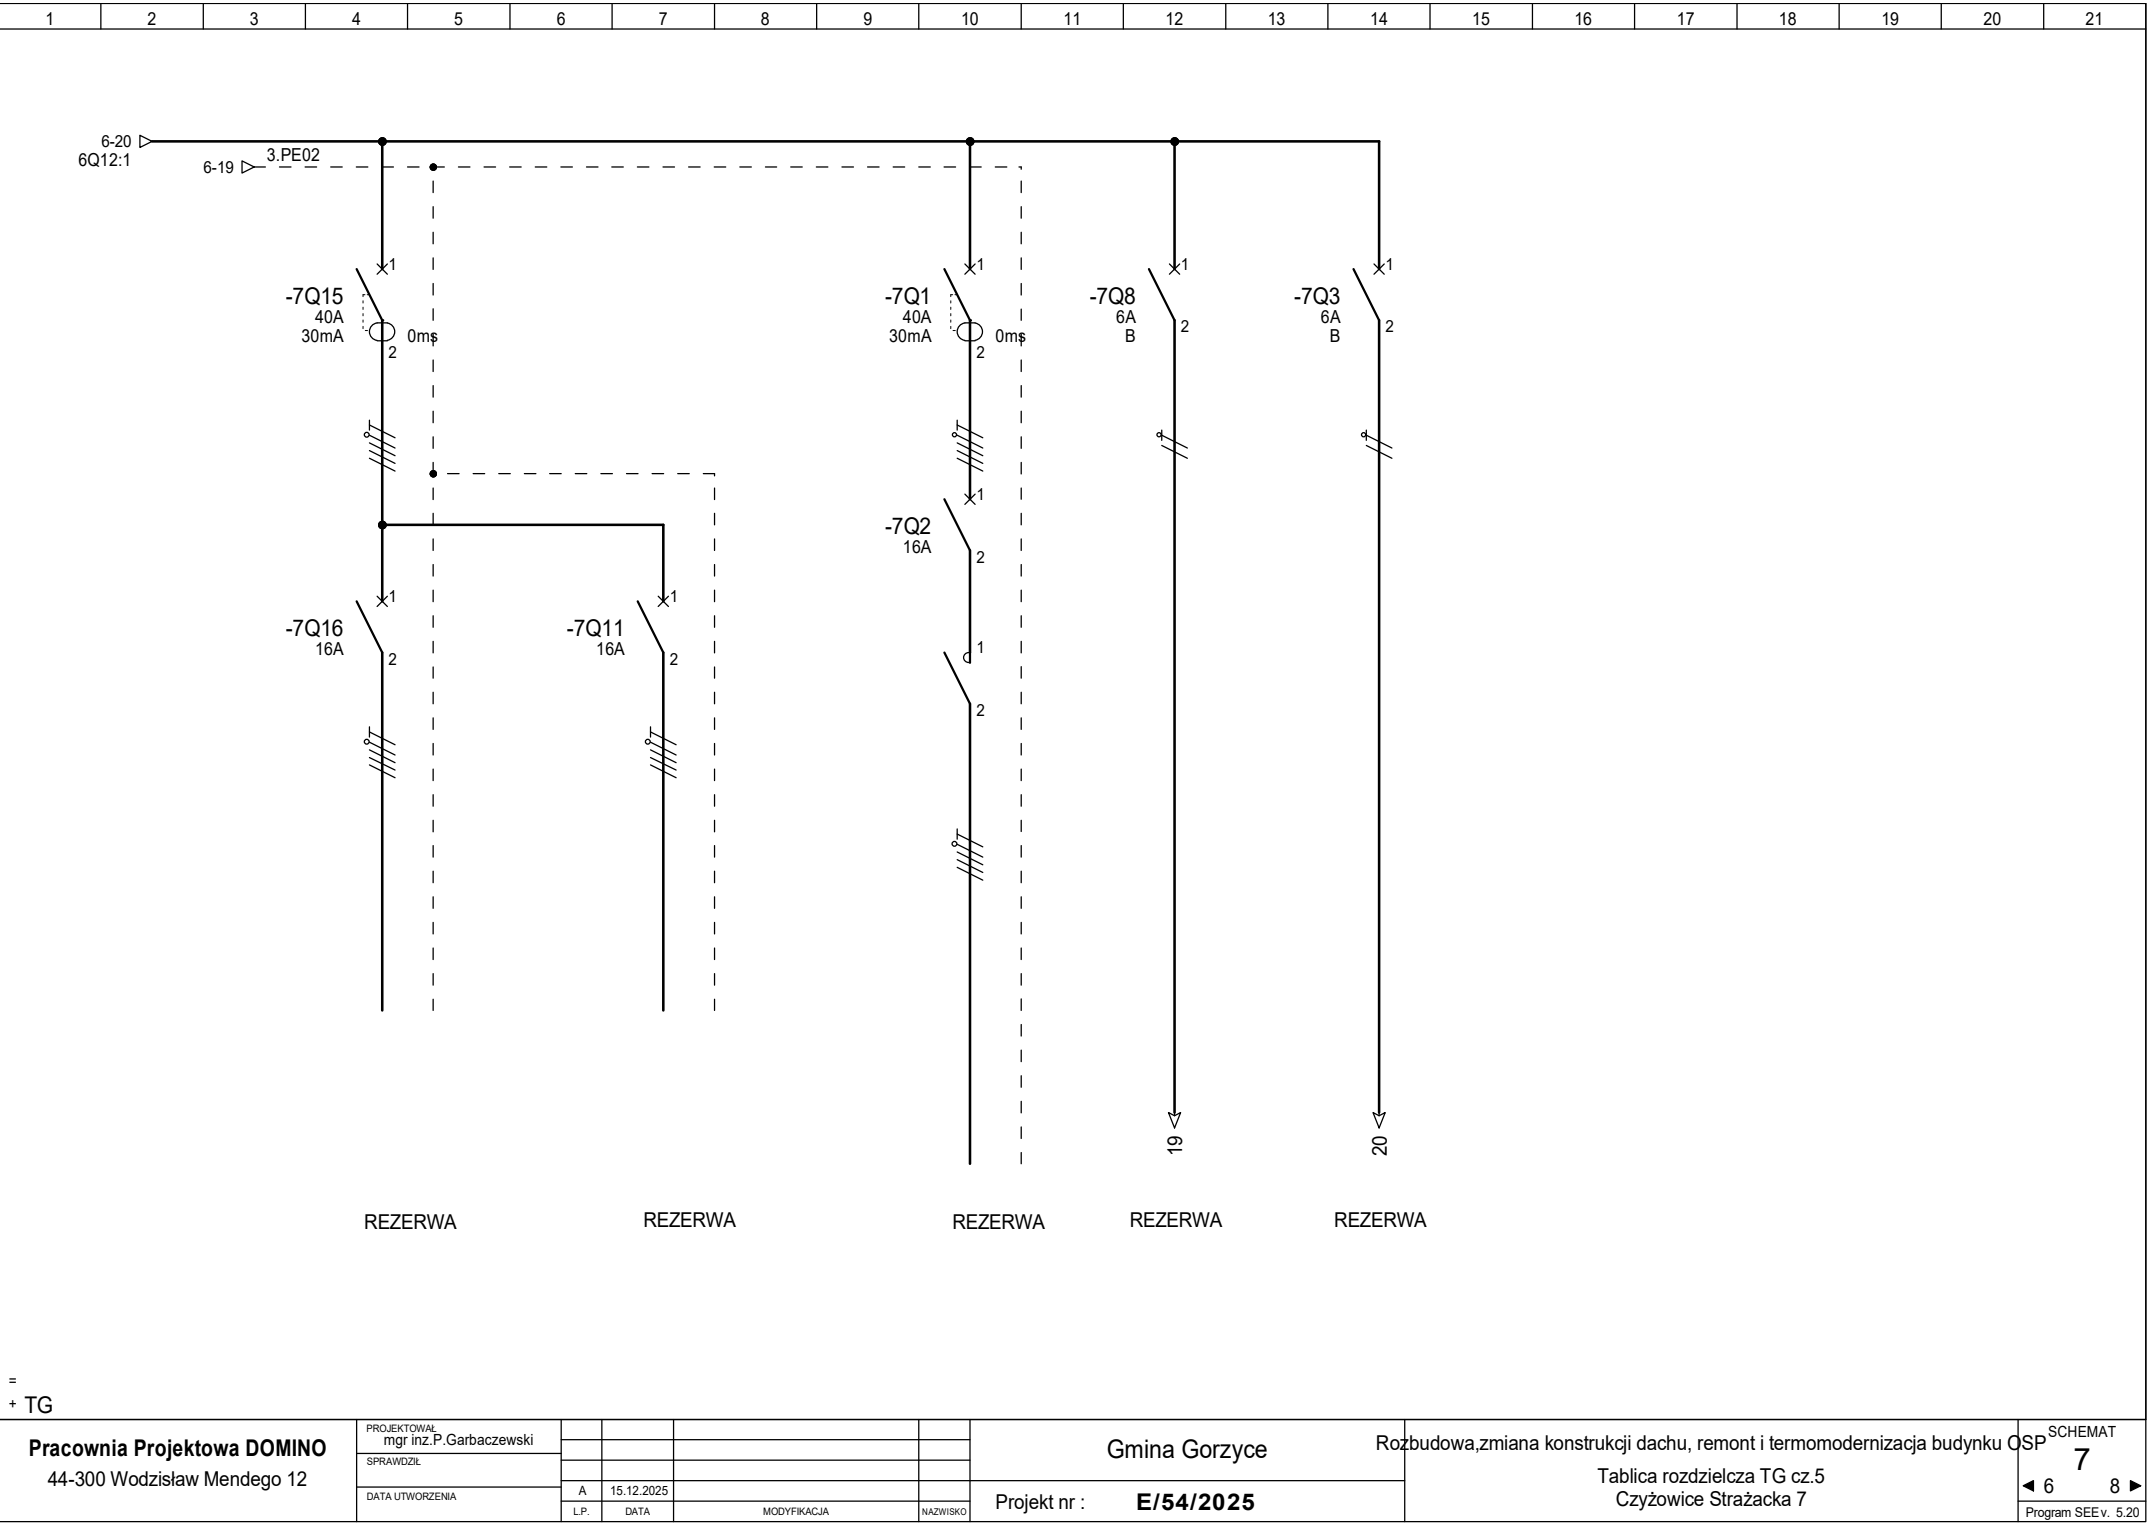






TABLICA ROZDZIELCZA TK  
230/400V W PIWNICY

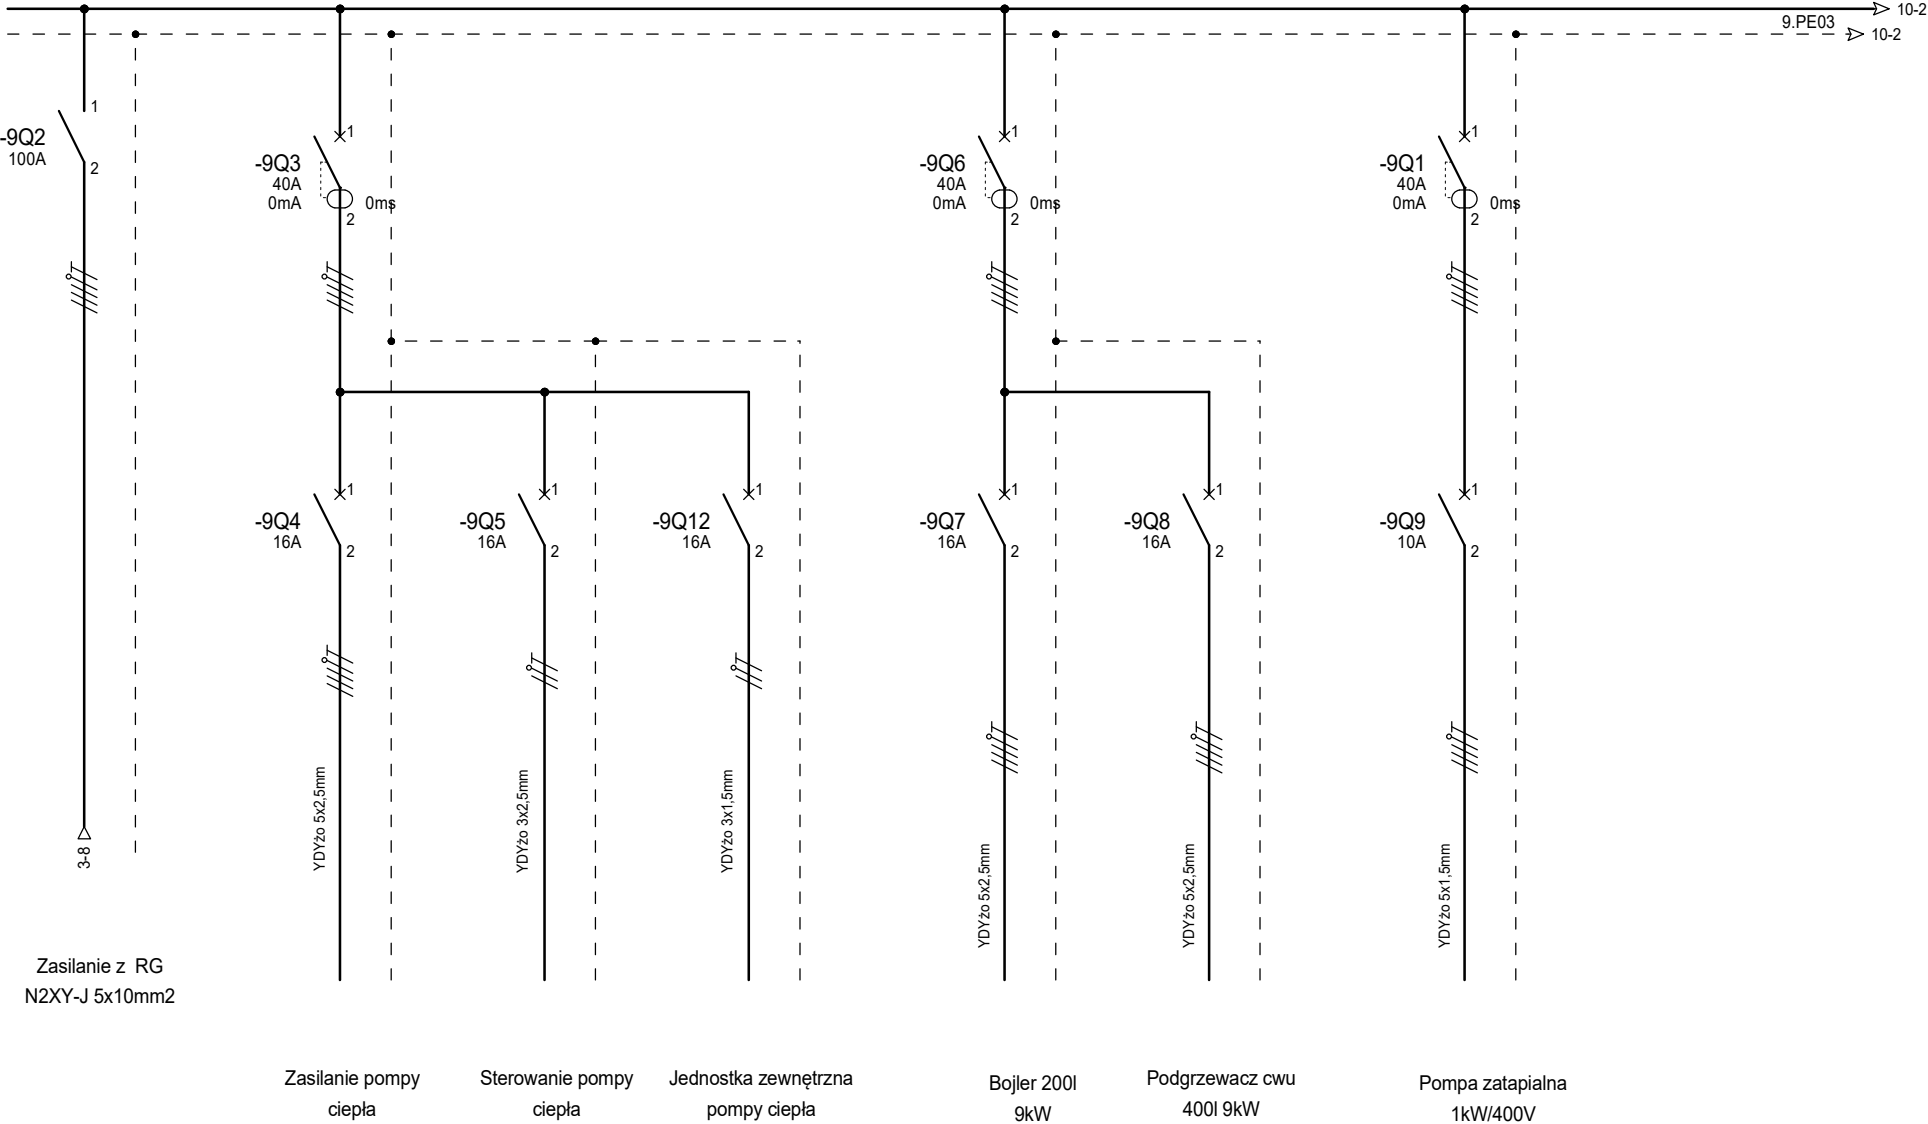


=  
+ TK

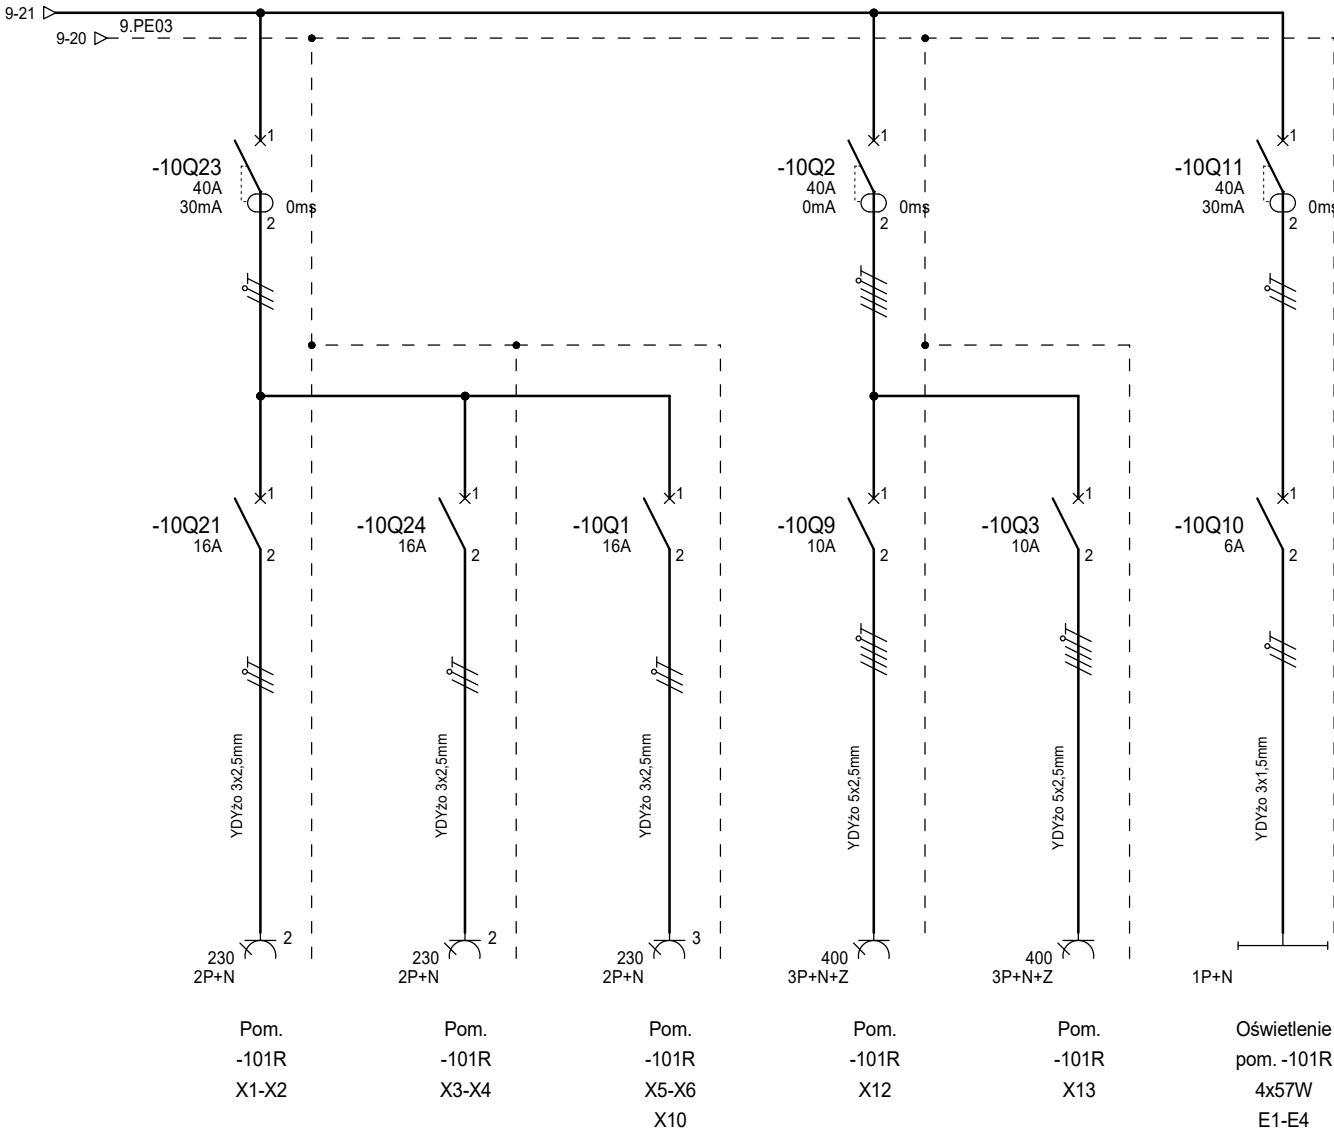

=  
+ TK




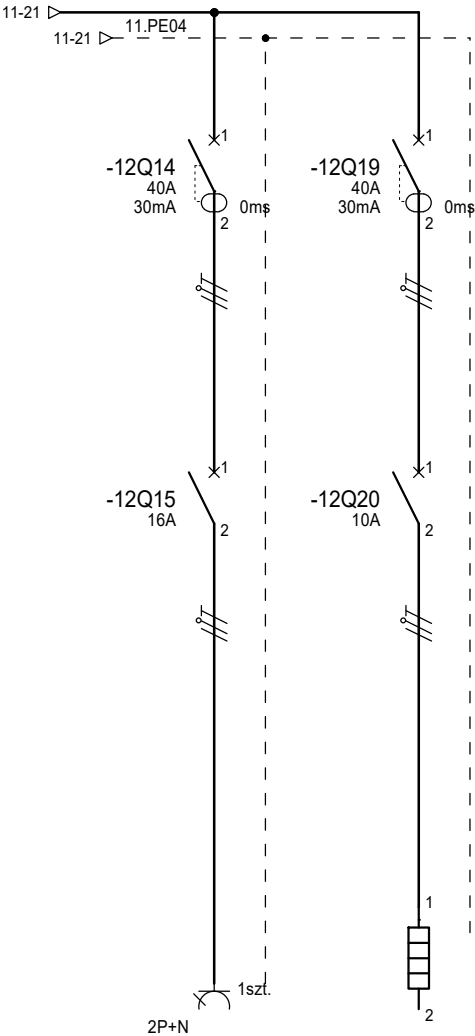

Obwód 11  
Pom. 103R  
Klimatyzator KL5

Obwód 12  
Pom. 102R  
103R, 104R  
Nawietrzak 300W  
E18-E25

=  
+ T1

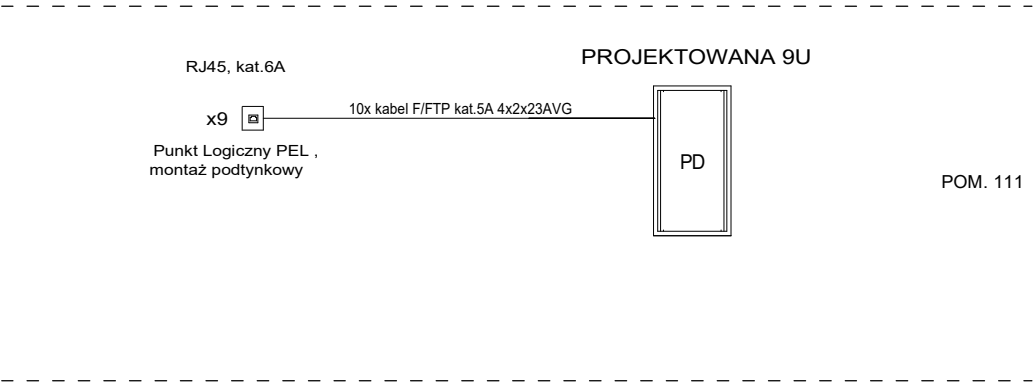


LEGENDA:

- kabel F/FTP kat.6A 4x2x23AVG
- 1.2.3.

N

Ideowa liczba kabli w wiązce


9U	
Rozmiar	9U
Szerokość	600
Głębokość	450
Wysokość	500
RAL	
IP/inne	

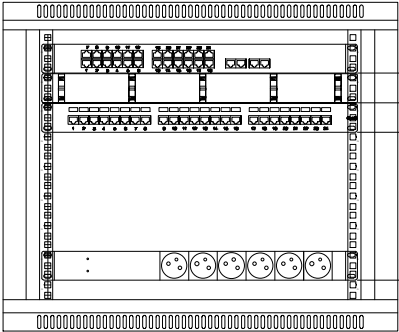

- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski
- Listwa 19" 6-gn., zab. przeciwprzep. + filtr


=  
+

TG

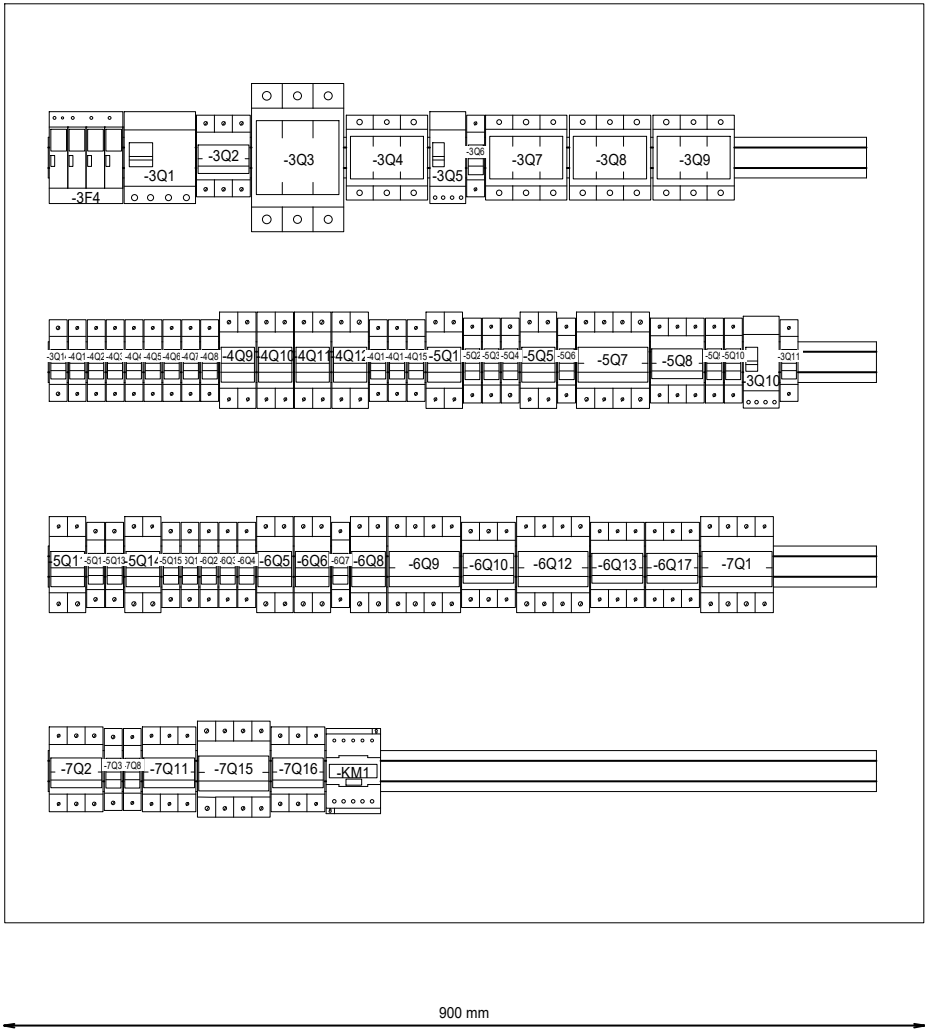

=  
+ TG


T1

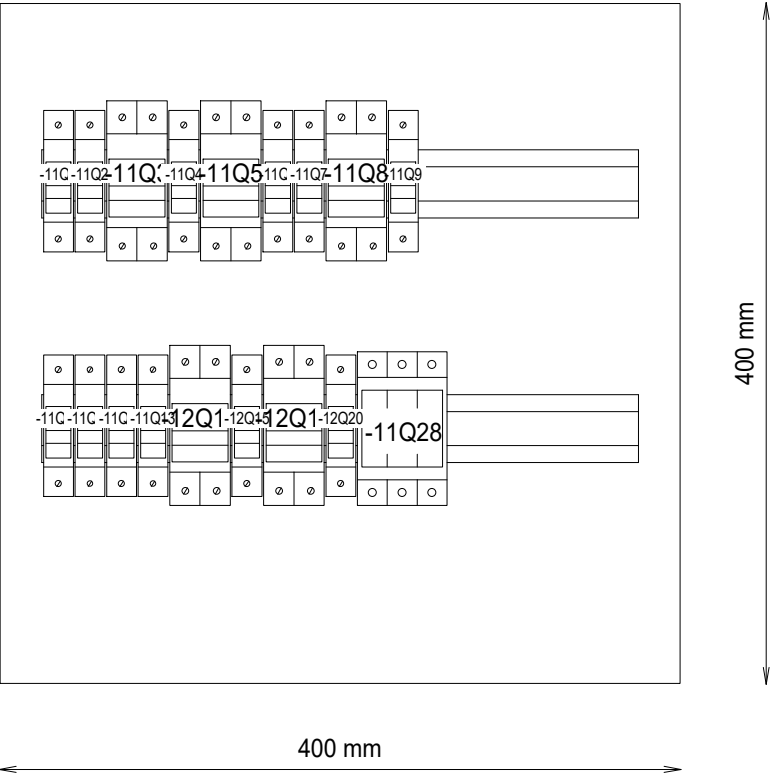

=  
+ T1



TK

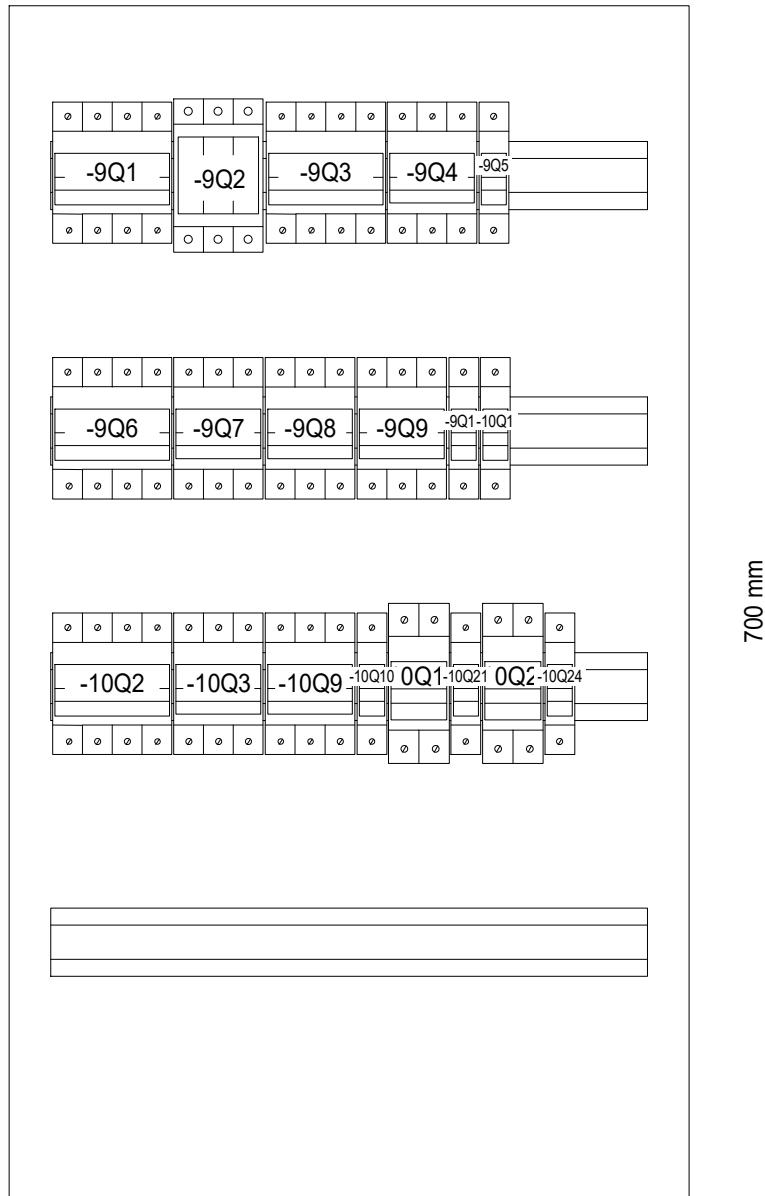

700 mm

400 mm

=  
+ TK

**Pracownia Projektowa DOMINO**  
44-300 Wodzisław Mendego 12

PROJEKTOWAŁ  
mgr inż. P. Garbaczewski  
SPRAWDZIŁ

DATA UTWORZENIA

L.P.

DATA

MODYFIKACJA

NAZWISKO

Gmina Gorzyce

Projekt nr : **E/54/2025**

Rozbudowa, zmiana konstrukcji dachu, remont i termomodernizacja budynku OSP

Tablica rozdzielcza TK  
Czyżowice Strażacka 7

SCHEMAT  
17

◀ 16 ▶

Program SEE v. 5.20