


*S - III 5*  
*Z6304736*



*Z6304736*

*Dz. 331/179*

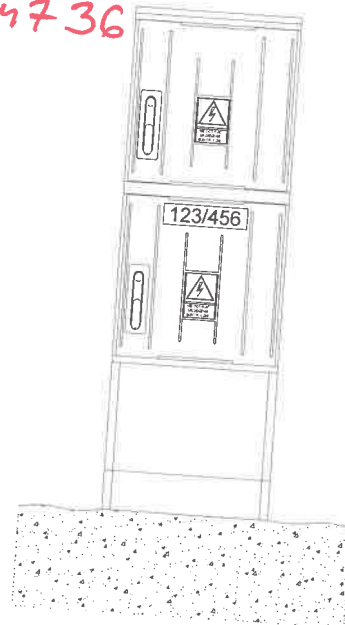

*wezrowa*

*Dz. 331/180*



*ETIMAT 3p 25A*




Specyfikacja materiałowa		
Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Wyposażenie (szt.)	
	Przewód zas. 4x1xLgY 10mm <sup>2</sup> ***	Zestaw układu pomiarowego **
P2/F	2	2

Uwagi:


- \* - Obudowa przystosowana do plombowania
- \*\* - Zestaw układu pomiarowego składa się z:  
W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)  
P Tablica licznikowa uniwersalna  
LZ Listwa zaciskowa do 16mm<sup>2</sup> (w obudowie)
- \*\*\* - Rura osłonowa na całej długości przewodu LgY

*04735*

26304735 + 26304736

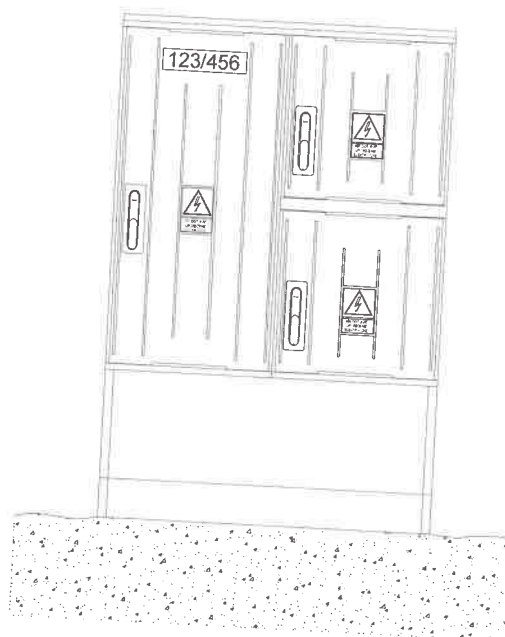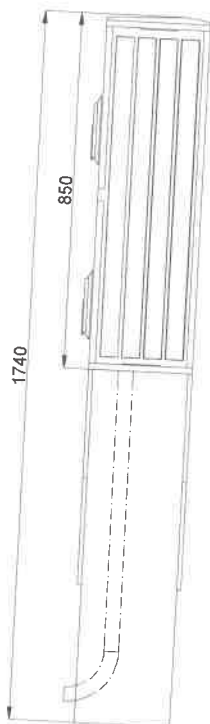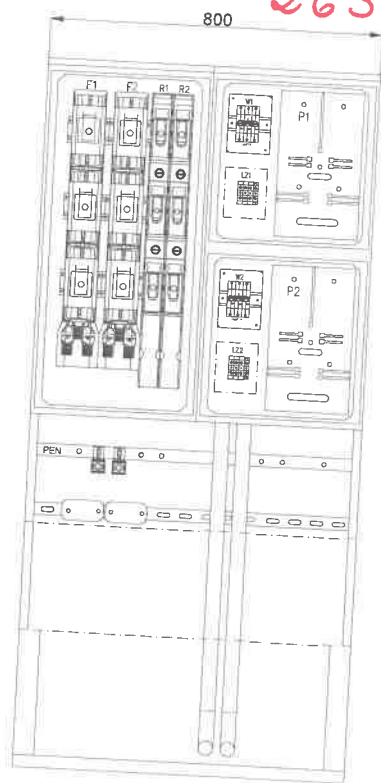

26304735

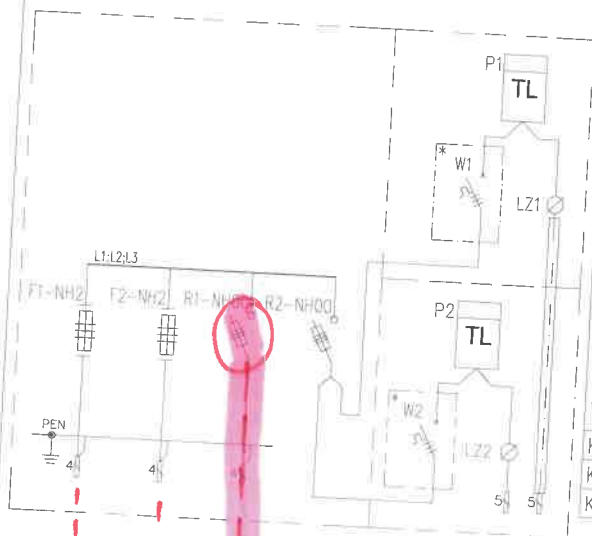

### Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie na schemacie	Wypożyczenie (szt.)									
	Podstawa bezp. listwowa 400A	Rozłącznik listwowy 160A	Szyna prądowa miedziana	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Ostona izol. pola rezerw.	Ostona izol. pola rezerw.	Adapter dyst. podwójny	Zestaw układu pomiarowego **	Obejma kablowa
Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	F-NH2	R-NH00	L	PEN		50mm	100mm			
KRSN-P2/F-NH2/R-NH00/F	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F	2	1	3	1	2	1	-	1	2	2
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	2	2	3	1	3	-	-	1	2	2

Uwagi:

- \* - Obudowa przystosowana do plombowania
- \*\* - Zestaw układu pomiarowego składa się z:
  - W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
  - P Tablica licznikowa uniwersalna
  - LZ Listwa zaciskowa do 16mm<sup>2</sup> (w obudowie)

kier 26301313

ist. 4 x 240

26304736

4 x 240  
26302405

