

53-751 Szkolna, Fioletek
gm. Fioletek



Odbudowa EOP
Kabel YAKXS 4x35 mm²
L= 50mb
AsXSN 2x25mm² L= 150mb.

Odbudowa EOP
AsXSN 2x25mm² L= 150mb.


- AsXSN tażymie - 200mb
- YAKXS 4x35 - 50mb

Kutno 20.01.2020
Kierownik
Dział Realizacji Usług Kutno
Radosław Kochanek


Uwaga dla Wykonawcy prac:

Przed realizacją prac uzgodnić z właścicielami światłowodów jego przebudowę.

$\Delta U = 3,11\%$
Układ sieci TT

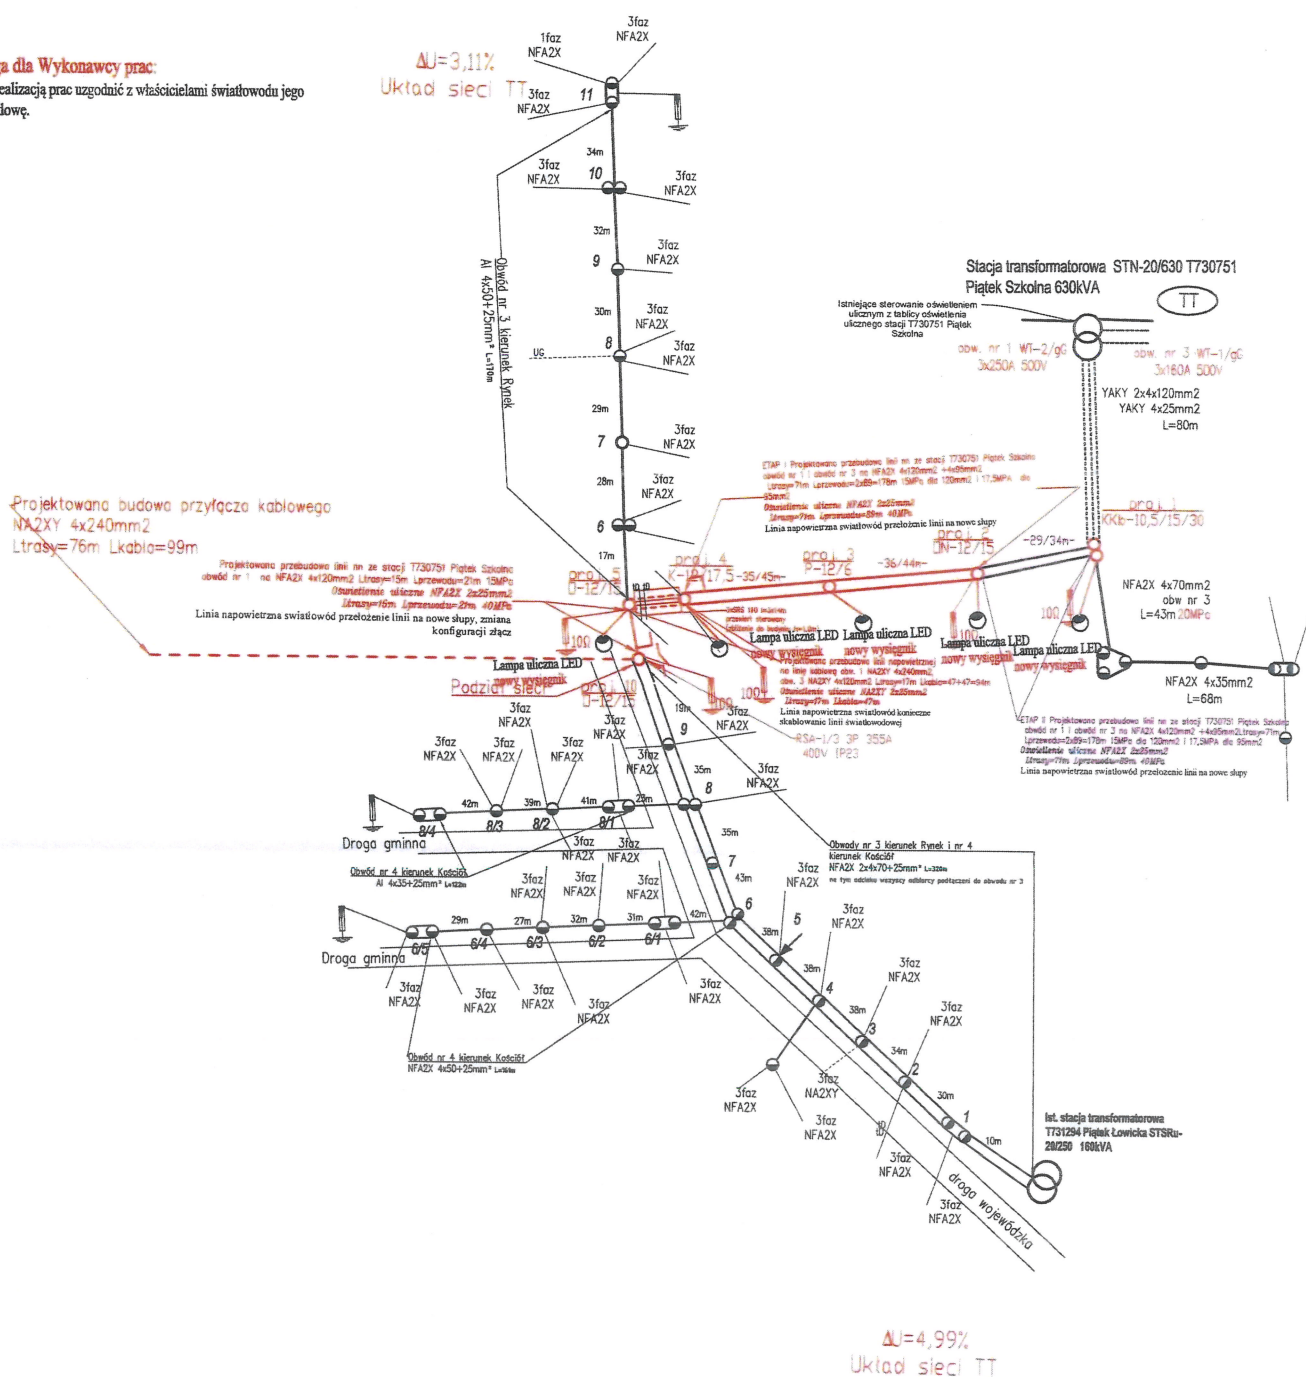

$\Delta U = 4,99\%$
Układ sieci TT

MOBILE BABYREH JUSTYNA ANTCAK-STARUSZKIEWICZ		Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn obwody nr 1 i nr 3 wraz z linią oświetlenia ulic na linię napowietrzną izolowaną i kablową, przebudowa przyłączy niskiego napięcia nn, budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia, zasilanych ze stacji transformatorowej T730751 w mieście Płatek na terenie drogi wojewódzkiej nr 703 dz. nr 767/L	
Tytuł rysunku		Schemat oświetlenia ulicznego	
Projektant		Cel projektu	Nr stacji, nr obwodu T730751 obw. 1 i 3
inż. Jan Antczak		Przyłączenie - zwiększenie mocy dla budynku wieloklatowego na działce nr 806. Poprawa parametrów technicznych energii elektrycznej dla mieszkańców miasta Płatek.	Skala A3
Nr upr. LQD/0284/PWOE/05		Nr warunków przyłączenia i WBS	Nr umowy
Podpis 		P/24/022984 B/24/029075	PJO3490/24 OBI/73/2302089
Data wrzesień 2025 r.			Nr rys. E-106