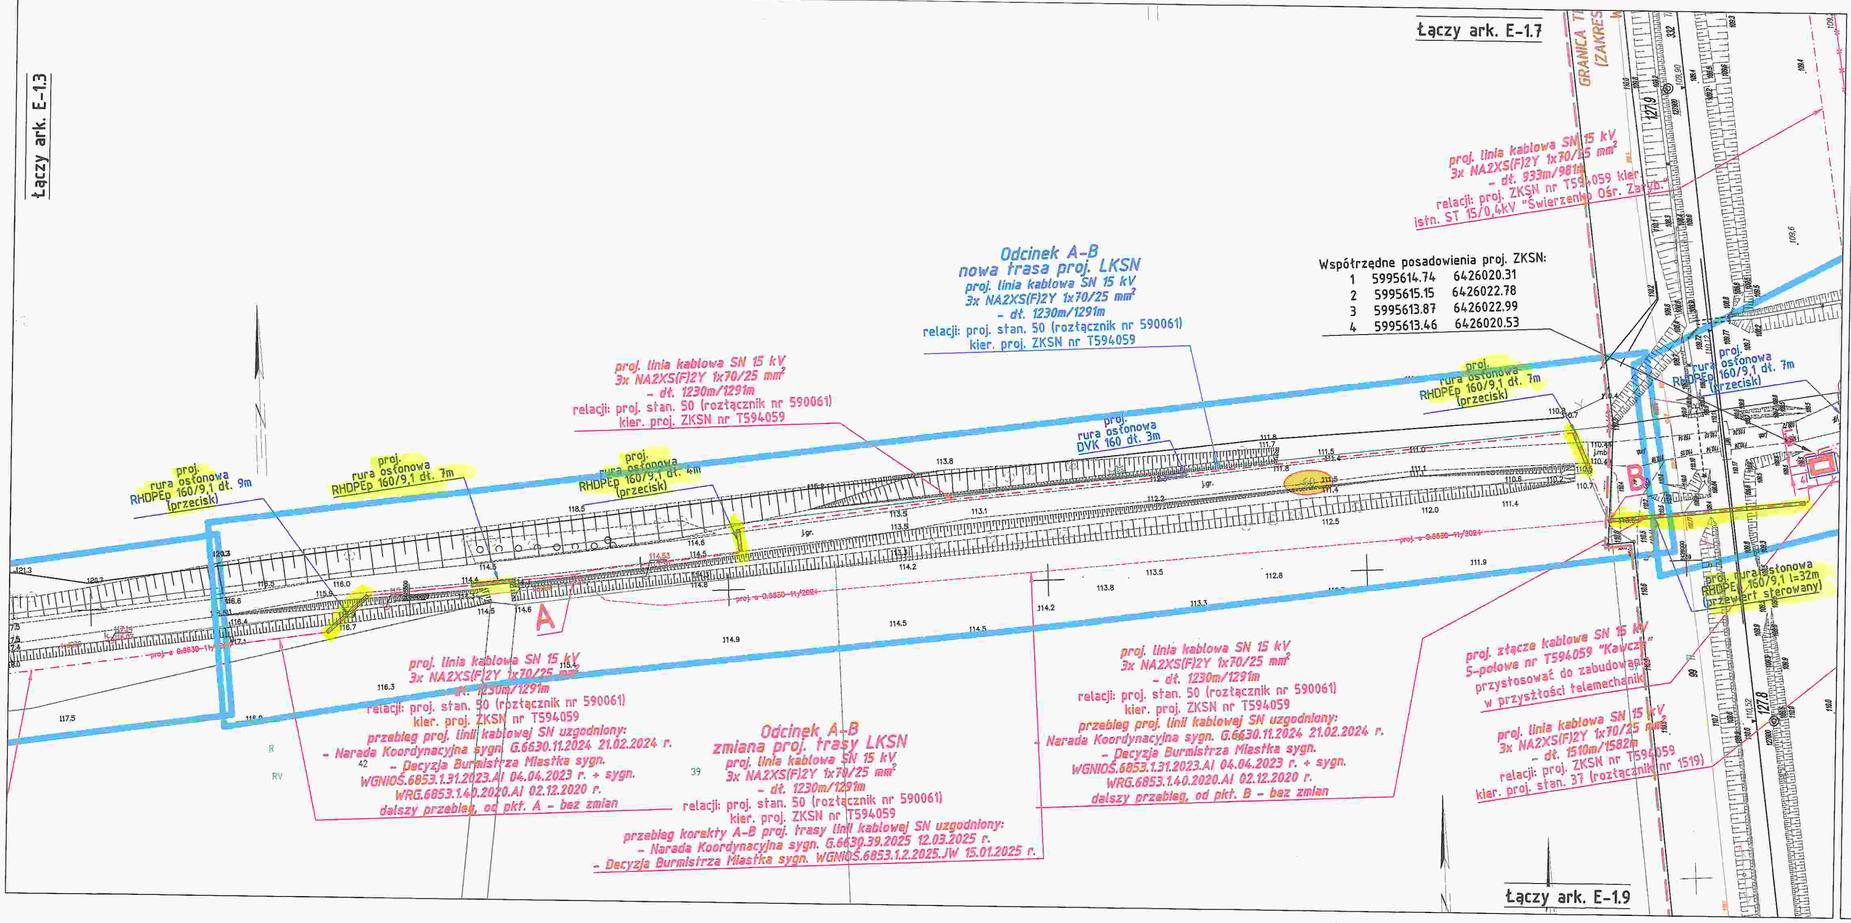

UWAGI DOT. OGÓLNE:
- rzędne projektowanych elementów linii napowietrznej SN 15 kV wyznaczono w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH,
- rzędne istniejących elementów linii napowietrznej SN 15 kV wyznaczono w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH,
- w przypadku innego zakresu robót, niż określony na rysunku projektowym, należy uzgodnić z Zamawiającym,
- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać roboty ziemne ręcznie,
- wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych zobowiązany jest do zgłoszenia tych robót do właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego