


ISTN. T-51654 Tczew Rokicka  
typu MRw-bpp 20/630-4

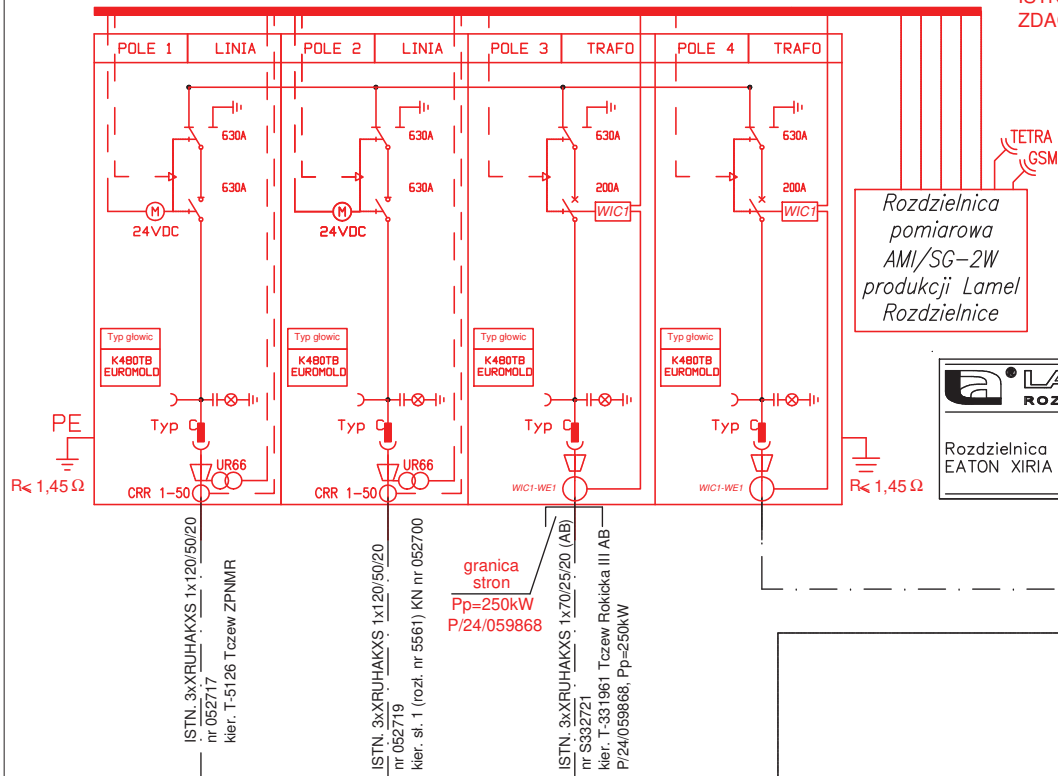

ISTN. ROZDZIELNICĘ SN-15KV TYPU KKKT WYMIENIĆ  
NA ROZDZIELNICĘ SN-15KV TYPU KKTT.  
UWAGA:  
ISTN. ROZDZIELNICĘ SN-15KV TYPU KKKT  
ZDAĆ DO MAGAZYNU EOP.

LAMEL ROZDZIELNICE	DANE TECHNICZNE:
Rozdzielnica SN EATON XIRIA KKTT	Ur: 24 kV
	Ud: 50 kV
	Up: 125 kV
	Ir: 630 A
	fr: 50 Hz
IAC AFL=16kA (1s)	

ISTN. 3xYHAKXS 1x70

15,75/0,42kV  
630kVA  
 $R < 1,45 \Omega$



Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.  
Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
Dokumentację projektową sprawdzono pod względem  
zgodność z ..... P/24/059868 z dnia 14.10.2024  
EOP/KD/3/2025/12/04056/33MMD/018  
Uzgodnienie nr ..... 12.01.2026  
Data uzgodnienia .....

3x(2xYKXS 1x240) ISTN.  
2x(1xYKXS 1x240) (PEN)

szafka  
AMI/SG/1W

licznik  
pośredni  
kWh


WAGO

INP 1250  
EPSA 1000/5A  
kl.0,5s 5VA FS5

#### Nastawy dla przekładnika WIC1WE1AS1 i zabezpieczeń

##### Nastawy dla przekładnika WIC1WE1AS1 (WIC1-3PE)

Moc pozorna transformatora [kVA]	160	250	400	630
Ustawiony prąd nominalny Is [A]	8	13	20	28
Nastawa HEX1	0	5	B	F
Nastawa HEX2	2	2	2	2
Nastawa HEX3	0	0	0	2
Nastawa HEX4	2	2	2	3
Nastawa HEX5	E	E	E	E
Nastawa HEX6	0	0	0	2
Nastawa HEX7	F	F	F	F
Nastawa HEX8	F	F	F	F

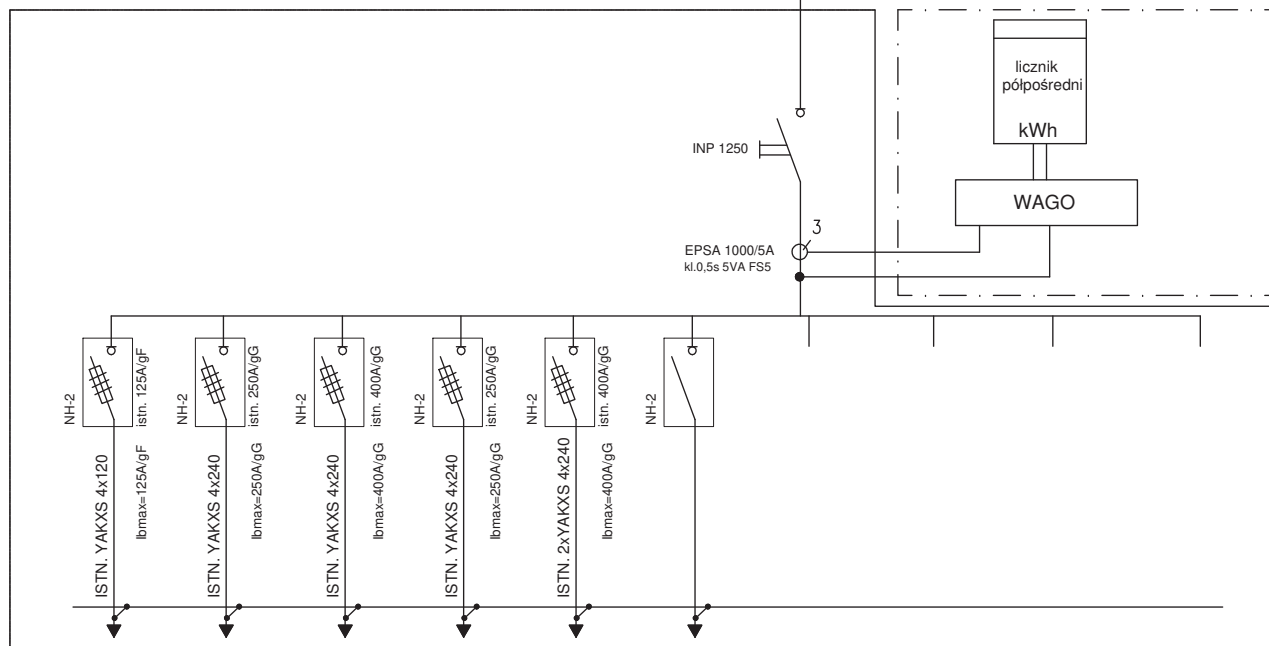

OBWÓD NR

KIERUNEK

100	200	300	04	05	06	07	08	09	10
Z-101/Z-201	Z3300191	Z-301	Z3309929	Z3315048	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa