


$S_T = 630 \text{ kVA}$


Ochrona przy dotyku pośrednim:

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

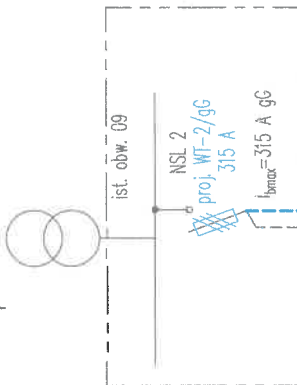


73103832

w miejsce złącza Z3103832
przeznaczonego do demontażu

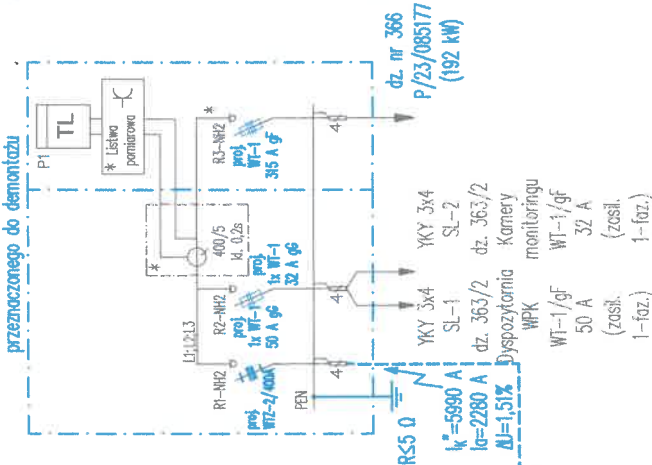

YAKXS 4x120+S/tzn 25x4
obw 09. T=70 m

do demontażu

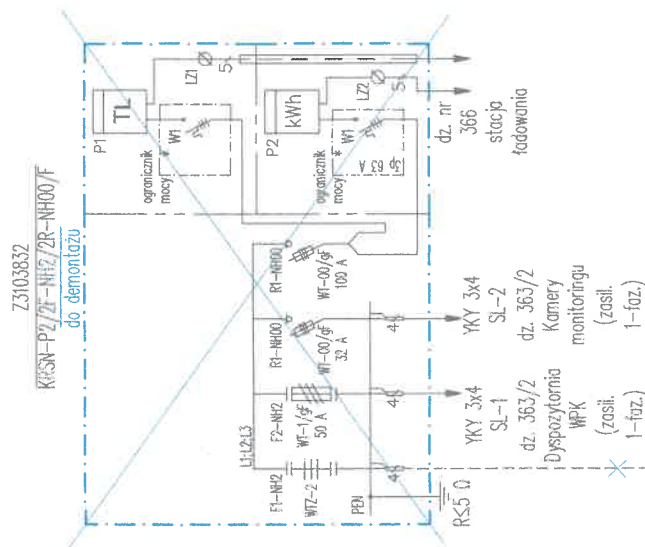

LEGENDA
projektowane urządzenie
istniejące urządzenie

Zadanie	G.00199/25, OB1/31/2405702, P/23/085177		
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		
Adres	Gmina M. Gdańsk (226101_1), obręb 0058, działki nr 385, 366		
Temat	Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV w celu zasilania dz. nr 366, demontaż przyłącza kablowego nN 0,4 kV		
	<p>Opis prac</p> <p>Virtus Paweł Wojciechowski ul. Częstochowska, 80-180 Gdańsk T: 530526079; pawel.wojciechowski@virtus-gdansk.pl</p>	<p>Opis prac</p> <p>mgr inż. Paweł Wojciechowski</p> <p>Projektant</p> <p>mgr inż. Dariusz Szreder upr. nr POM/0281/PMBE/19</p> <p>Data</p> <p>30.10.2025</p> <p>Stato</p> <p>-</p>	<p>Nr rysunku</p> <p>E-2</p>
Przebieg rysunku	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY nn 0,4 kV		