


Przebudować część pomiarową w istniejącym złączu numer Z3206906. Wyposażyć część pomiarową w tablicę licznikową, listwę zaciskową oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z pkt. 9.2

wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu  
zwarcioviego (ogranicznik mocy) 25A

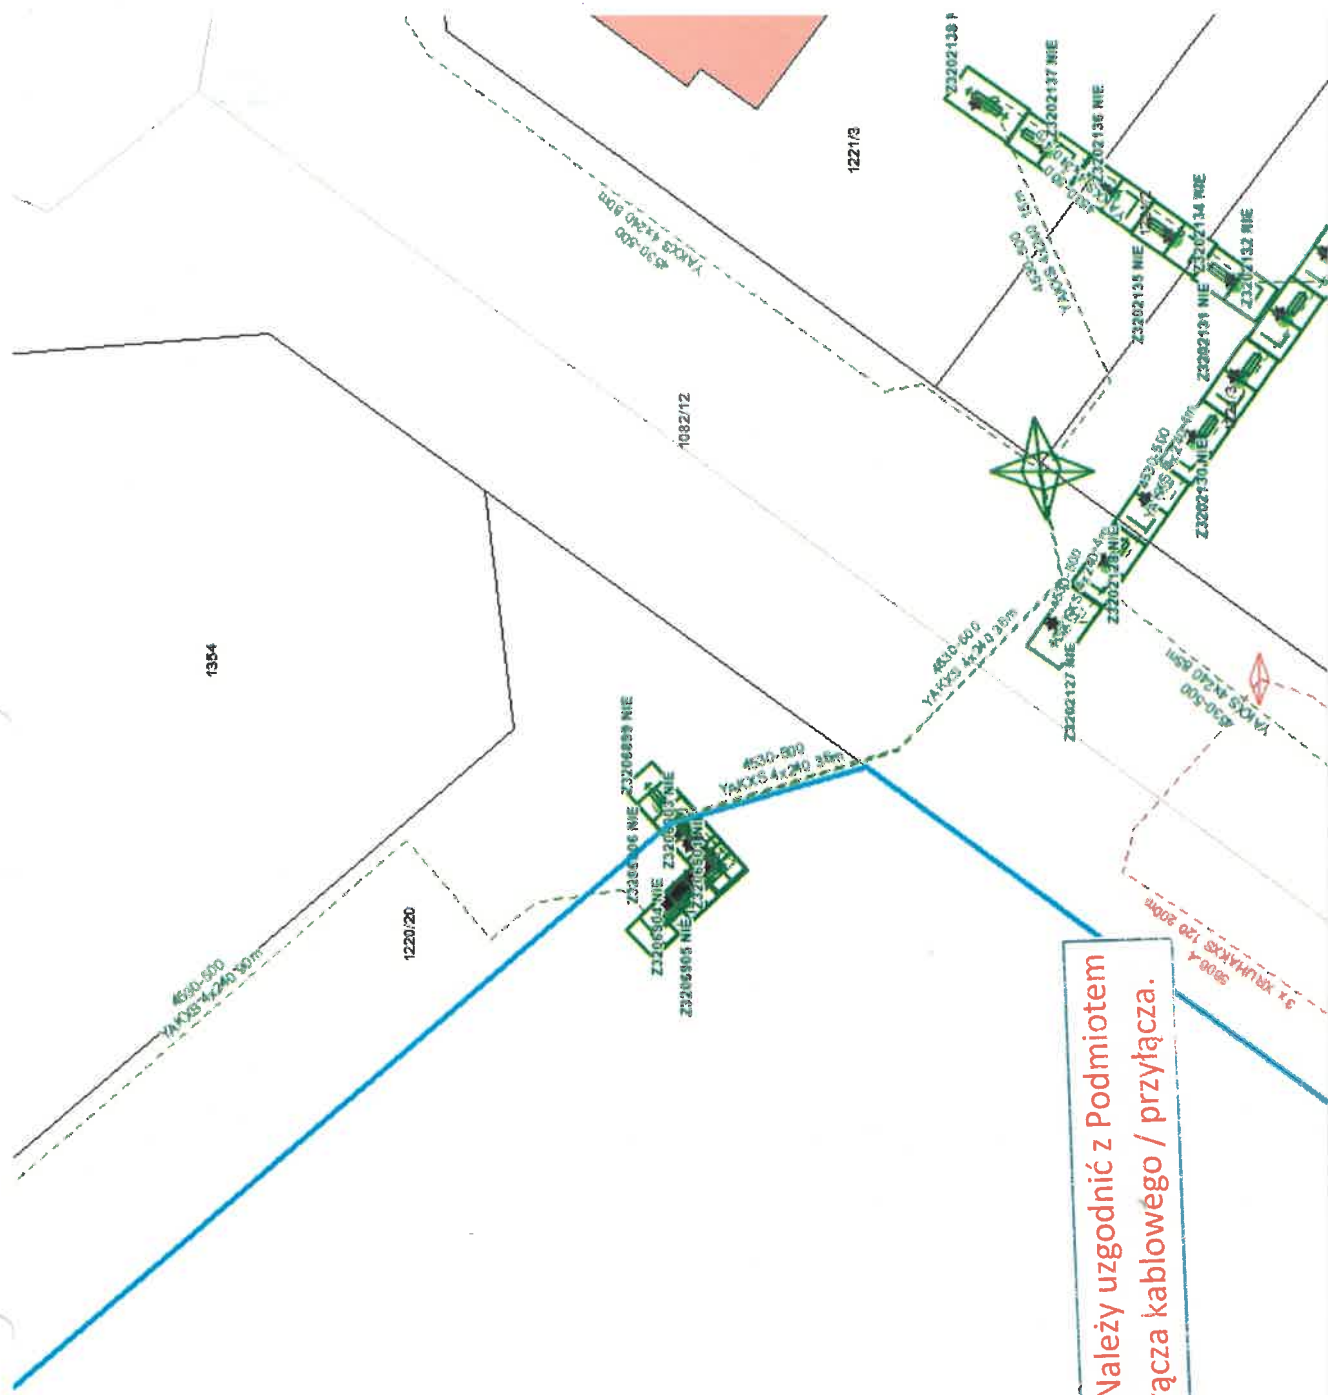

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego / przyłącza.