

ELGREKO - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**ELEKTROENERGETYKA I KONSTRUKCJA BUDOWLANO INŻYNIERSKIE**  
ul. Powstańców Warszawskich 4A/5, 83-200 Starogard Gdański  
www.elgreko.pl, e-mail: elgreko@elgreko.pl, NIP: 782503727, REGON: 141051818



Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.  
Energia-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Dział Dokumentacji Energetycznej  
Dokumentację projektową sprawdzono pod względem  
zgodności z ..... P/25/022800  
Uzgodnienie nr ..... 2026/03/00991/34MMD/0421  
Data uzgodnienia ..... 10.04.2026 r.



Elektronie  
podpisany przez  
Jarosław Pitás  
Data: 2026.04.10  
14:31:11 +02'00'

## **PROJEKT BUDOWLANY**

*STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*

**RODZAJ OPRACOWANIA:** Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV .

**OBIEKTY** Budynek mieszkalny,  
**ZASILANE:** dz. nr 357/57, m. Sucumin gm. Starogard Gdański.

**ADRES** Sucumin gm. Starogard Gdański,  
**OBIEKTU** dz. nr 357/20; obręb ewid.: 0006, Sucumin,  
**BUDOWLANEGO:** jednostka ewid.: 221312\_2, Starogard Gdański.

**KATEGORIA OBIEKTU:** XXVI

**INWESTOR:** Energia – Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130  
80-557 Gdańsk

**PROJEKTANT:** mgr inż. Grzegorz Dymerski  
upr. nr POM/0005/PWOE/14  
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

**NR OBI:** 34/2503727

**NR CRU:** GJ 08868/25

Starogard Gdański, 3 marca 2026r.  
EGZ. NR 3 Energia-Operator S.A Oddział w Gdańsku

ELG REKO

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej		
Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 357/57 w m. Sucumin, gm. Starogard Gdański		
EOP/KP/3/2026/03/009010		OBI/34/2503727
Data wpływu dokumentacji projektowej (ODYS)		04.03.2026
Prace PPN: <i>wykonoi w technologii PPN</i>		
Czas wyłączenia:		
Liczba niezasilonych odbiorców:		
Liczba zastosowanych agregatów:		
Obiekt zasilony agregatem:		
Moc zastosowanych agregatów:		
Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):		
<div><div><div>Technik</div><div>ds. Linii Elektroenergetycznych</div><div>.....</div><div>Patryk Koska</div><div>Imię i Nazwisko</div></div><div><div><i>06.03.2026</i></div><div>.....</div><div>Data</div></div><div><div><i>Patryk Koska</i></div><div>.....</div><div>Podpis</div></div></div>		

Nie mogę sprzeciw  
AB. 6743. 136. 2026



## ZGŁOSZENIE

### budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

#### 1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA STAROGARDZKI, UL. KOŚCIUSZKI 17, 83-200 STAROGARD GD. ....

##### 2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Kraj: POLSKA..... Województwo: POMORSKIE.....

Powiat: GDAŃSKI..... Gmina: MIASTO GDAŃSK.....

Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ..... Nr domu: 130 ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: GDAŃSK..... Kod pocztowy: 80-557..... Poczta: GDAŃSK.....

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

##### 2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

##### 3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: GRZEGORZ DYMERSEKI.....

Kraj: POLSKA..... Województwo: POMORSKIE.....

Powiat: STAROGARDZKI..... Gmina: MIASTO STAROGARD GDAŃSKI .....

Ulica: POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH..... Nr domu: 4A.... Nr lokalu: 5.....

Miejscowość: STAROGARD GDAŃSKI.. Kod pocztowy: 83-200... Poczta: STAROGARD GDAŃSKI

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

Email (nieobowiązkowo): ELGREKO@ELGREKO.PL.....

Nr tel. (nieobowiązkowo): 504 468 284, 501 801 121.....

#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: **BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO nN 0,4kV DLA ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 357/57 W MIEJSCOWOŚCI SUCUMIN GM. STAROGARD GDAŃSKI.**

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: **27.03.2026r.**

**STAROSTA STAROGARDZKI**  
83-200 Starogard Gdański  
ul. Kościuszki 17 (18)

#### 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>

Województwo: **POMORSKIE**

Powiat: **STAROGARDZKI** Gmina: **STAROGARD GDAŃSKI**

Ulica: ..... Nr domu: .....

Miejscowość: **SUCUMIN** Kod pocztowy: **83-200**

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: **DZIAŁKA EWID. NR: 357/20; OBREB EWID.: 0006, SUCUMIN; JEDN. EWID.: 221312\_2, STAROGARD GDAŃSKI.**

#### 6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

#### 7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

- ☒ **1 SZTUKA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

#### 8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

04.03.2026 Dymonki Giegan

<sup>1)</sup> W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

<sup>2)</sup> Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

<sup>3)</sup> W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

<sup>4)</sup> W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

## SPIS TREŚCI

Lp.		Str.
1.	STRONA TYTUŁOWA.....	1
2.	SPIS TREŚCI.....	2
3.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA:.....	3
3.1	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....	3
3.2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	3
3.3	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	3
3.4	ZESTAWIENIA POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW.....	3
3.5	INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW WYNIKAJĄCYCH Z MPZP LUB DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.....	3
3.6	INFORMACJE I DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTEKÓW LUB OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ TERENU INWESTYCYJNEGO.....	3
3.7	INFORMACJE I DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....	3
3.8	INFORMACJE I DANE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTO- WANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH I ICH OTOCZENIA.....	4
3.9	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.....	4
3.10	INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANÝCH.....	4
3.11	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.....	4
4.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA:.....	6
4.1	RYSUNEK E1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	7

### **3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** **- CZĘŚĆ OPISOWA.**

#### **3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.**

Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV.

#### **3.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.**

Działka prywatna, w której projektuje się budowę przyłącza kablowego nN 0,4kV.  
Istniejące uzbrojenie terenu:

- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV.

#### **3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.**

Projektowane przyłącze kablowe nN 0,4kV - dz. nr: 357/20.

#### **3.4 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW.**

Inwestycja o charakterze liniowym:

- długość przyłącza kablowego nN (suma) –  $L=33\text{m}$ .

Posadowienie jednego złącza kablowego nN o powierzchni  $S=0,10\text{m}^2$ .

#### **3.5 INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW WYNIKAJĄCYCH Z MPZP LUB DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.**

Dla niniejszej inwestycji (budowa przyłącza kablowego nN) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

#### **3.6 INFORMACJE I DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTEKÓW LUB OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ TERENU INWESTYCYJNEGO.**

Teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego. Ponadto w pobliżu działki nie znajdują się obiekty szczególnie chronione.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### **3.7 INFORMACJE I DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.**

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, a zatem należy stwierdzić, iż brak jest wpływu eksploatacji górniczej.

### **3.8 INFORMACJE I DANE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.**

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy je wykonywać w taki sposób, aby zapewnić ochronę roślinności oraz zminimalizować szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Najbliższe otoczenie inwestycji należy chronić przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Inwestycja nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, ochronę walorów krajobrazowych oraz możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt. Przedmiotowy teren nie leży w granicach stref ochronnych ujęć wody ani stref – obszaru ochronnego zbiorników wód podziemnych.

Inwestycja nie będzie realizowana na terenach szczególnie chronionych.

Ponadto informujemy, iż w najbliższym otoczeniu projektowanych robót budowlanych nie występują siedliska ptaków, bądź innych gatunków.

### **3.9 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, niniejszy projekt zagospodarowania terenu nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

### **3.10 INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Nie dotyczy.

### **3.11 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.**

Na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – rozpatrując art. 5 ust. 1:

Dotyczącej oceny czy projektowany obiekt budowlany nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych – projektowana inwestycja nie naruszy przepisów Ustawy.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.:

Dotyczącej warunków jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pod względem miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadów, usytuowania studni, zbiorników bezodpływowych, zieleni, urządzeń rekreacyjnych, oświetlenia i nasłonecznienia, bezpieczeństwa pożarowego, przysłaniania i zacieniania – projektowana inwestycja nie naruszy zasad Rozporządzenia.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2012 r.:

Dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z w/w obiektem budowlanym – projektowana inwestycja nie naruszy zasad Rozporządzenia.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.:

Dotyczącej oceny czy inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko – projektowana inwestycja nie naruszy zasad Rozporządzenia.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.:

Dotyczącej oceny dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku – projektowana inwestycja nie naruszy zasad Rozporządzenia.

- Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.:

Dotyczącej dokonywania czynności w pasie dróg publicznych – projektowana inwestycja mieści się w całości na działkach, na których została zaprojektowana, tj. dz. nr 357/20; obręb ewid.: 0006, Sucumin; jednostka ewid.: 221312\_2, Starogard Gdański. W związku z projektowaną inwestycją nie powstaną żadne obszary ograniczonego zagospodarowania i użytkowania na terenach przyległych oraz nie powstaną żadne strefy ochronne.

**4.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**  
**- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.**



BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH  
"KODEM" Sp. z o.o.


83-000 Pruszcz Gdański, Al. Ka. Józefa Witkowskiego 11  
tel. 692 378 971 e-mail: krzysztof@kodem.eu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
skala 1:500

Województwo: pomorskie [22]  
Powiat: starogardzki [2213]  
Jednostka ewidencyjna: Starogard Gdański [221312\_2]  
Ciepła: Sucumini [0004]  
Nazwa obiektu: Sucumin, dz. 357/20  
ID: GG-II.6640.4759.2025  
Układ odniesienia:  
poziomy - PL-2000 strefa 6 (18°)  
wysokościowy - PL-EVRF2007-NH  
Kierownik prac: inż. Zbigniew Mazurek, upr. 6224  
Prace polowe: inż. Krzysztof Mazurek  
Prace kameralne: mgr inż. Justyna Ługiewicz  
Pomiar wykonano dnia 02.12.2025 r.  
Pruszcz Gdański, dnia 05.12.2025 r.

KIEROWNIK ROBÓT:  
inż. Zbigniew Mazurek  
geodeta upr. 6224

GEODETA  
inż. Krzysztof Mazurek  
tel. kom. 692 378 971  
e-mail: krzysztof@kodem.eu



Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.  
Mapa zawiera projekowane sieci i urządzenia, które były przedmiotem naraz koordynacyjnych (o ile istnieją w obszarze aktualizacji).

UWAGA:  
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi:  
- ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej;  
- dokładności położenia punktów granicznych;  
- stanu prawnego granic nieruchomości.

Legenda:  
--- odcznienie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

## OŚWIADCZENIE

Niniejszy dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultatem jest plan sytuacyjny i plan techniczny, które stanowią załączniki do projektu budowlanego. Wykonawca niniejszego projektu gwarantuje, że plan sytuacyjny i plan techniczny zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Wykonawca niniejszego projektu nie odpowiada za ewentualne błędy w danych źródłowych, które mogłyby wpłynąć na dokładność planu sytuacyjnego i planu technicznego. Plan sytuacyjny i plan techniczny zostały sporządzone na podstawie danych źródłowych, które zostały przekazane przez inwestora. Wykonawca niniejszego projektu nie odpowiada za ewentualne błędy w danych źródłowych, które mogłyby wpłynąć na dokładność planu sytuacyjnego i planu technicznego. Plan sytuacyjny i plan techniczny zostały sporządzone na podstawie danych źródłowych, które zostały przekazane przez inwestora.

## GEODETA

inż. Krzysztof Mazurek  
tel. kom. 692 378 971

inż. Zbigniew Mazurek  
wykwalifikowany  
sędziowski GUGIK Nr 8224

- Uwagi:
1. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabele ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK lub SRS Ø110mm.
  2. Zastosować złącza z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony min. IP43 - zgodnie ze standardami technicznymi w Energa - Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
  3. Na drzewkach przymocować trwałe tabliczki ostrzegawcze.
  4. Inwestycja jest realizowana na podstawie warunków przyłączenia nr: P/25/022800.
  5. Szczegóły montażu wg opisu technicznego.

### LEGENDA:

- proj. przyłącze kablowe nN
- proj. złącze kablowe nN

<b>INWESTOR:</b> Energa - Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	<b>WYKONAWCA:</b> ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Powstańców Warszawskich 4A/5 80-200 Starogard Gdański	<b>NR RYSUNKU:</b> E1
<b>OBIEKT:</b> Zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalnego w m. Sucumin gm. Starogard Gdański, dz. nr 357/57.	<b>WZNAWCA:</b> Projekt zagospodarowania terenu: Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV.	<b>SKALA:</b> 1:500
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Grzegorz Dymski upr. nr POM/0005/PWOE/14 Upor. bud. do proj. i kierowanie robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	<b>DATA:</b> Grudzień 2025	<b>PZT</b>
<b>ZADANIE NR:</b> 34/2503727	<b>GO:</b> 08868/25	

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych.

*[Signature]*

ELGREKO - PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ELEKTROENERGETYKA I KONSTRUKCJE BUDOWLANO INŻYNIERSKIE**

ul. Powstańców Warszawskich 4A/5, 83-200 Starogard Gdański, tel: 504 468 284, 501 801 121  
www.elgreko.pl, e-mail: elgreko@elgreko.pl, NIP: 7582054924, REGON: 221031618



## **PROJEKT BUDOWLANY**

*STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY*

*RODZAJ*  
*OPRACOWANIA:* Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV .

*OBIEKTY* Budynek mieszkalny,  
*ZASILANE:* dz. nr 357/57, m. Sucumin gm. Starogard Gdański.

*ADRES* Sucumin gm. Starogard Gdański,  
*OBIEKTU* dz. nr 357/20; obręb ewid.: 0006, Sucumin,  
*BUDOWLANEGO:* jednostka ewid.: 221312\_2, Starogard Gdański.

*KATEGORIA* XXVI  
*OBIEKTU:*

*INWESTOR:* Energa – Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130  
80-557 Gdańsk

*PROJEKTANT:* mgr inż. Grzegorz Dymerski  
upr. nr POM/0005/PWOE/14  
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

*NR OBI:* 34/2503727

*NR CRU:* GJ 08868/25

Starogard Gdański, 3 marca 2026r.

EGZ. NR 3 Energa-Operator S.A Oddział w Gdańsku

## SPIS TREŚCI

<b>Lp.</b>		<b>Str.</b>
<b>1.</b>	<b>STRONA TYTUŁOWA.....</b>	
<b>2.</b>	<b>SPIS TREŚCI.....</b>	
<b>3.</b>	<b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.....</b>	
<b>3.1</b>	<b>RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....</b>	
<b>3.2</b>	<b>ZAMIERZANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.....</b>	
<b>3.3</b>	<b>UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....</b>	
<b>3.4</b>	<b>CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.....</b>	
<b>3.5</b>	<b>OPINIA GEOTECHNICZNA.....</b>	
<b>3.6</b>	<b>INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....</b>	
<b>3.7</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.....</b>	
<b>3.8</b>	<b>DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.....</b>	

### **3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO**

#### **3.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

Rodzaj obiektu budowlanego: budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV.  
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI – sieć elektroenergetyczna.

#### **3.2 ZAMIERZANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

Projektowana inwestycja (budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV) ma za zadanie zasilić w energię elektryczną budynek mieszkalny na działce ewidencyjnej nr 357/57 w miejscowości Sucumin gm. Starogard Gdański. Wspecjalizowany operator elektroenergetyczny: Energa – Operator S.A., będzie odpowiedzialny za zapewnienie właściwego stanu technicznego zaprojektowanej części sieci elektroenergetycznej.

#### **3.3 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

Inwestycja liniowa podziemna z projektowanym złączem kablowym nN zlokalizowanym na powierzchni terenu.

#### **3.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

- Inwestycja o charakterze liniowym: długość projektowanego przyłącza kablowego nN – łączna długość  $L=33\text{m}$ ,
- Posadowienie jednego projektowanego złącza kablowego (typu P1-Rs/LZV/F) o powierzchni równej  $S=0,1\text{m}^2$ ,
- Projektowany element sieci ma zostać wykonany z zastosowaniem kabla elektroenergetycznego (YAKXS) z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub polietylenowej,
- Projektowane złącza kablowe z tłoczywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknom szklanym,
- W złączach kablowych nN zastosować zamki energetyczne centralnego zamykania typu „Master Key”,
- Na całej długości zastosować rezystancję uziemienia kablowych rozdzielnic  $R \leq 5\Omega$ .  
W celu wykonania uziemienia należy ułożyć równoległe z kablem bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm i pogrążyć uziemienie prętowe,
- Zgodnie z warunkami technicznymi dodatkową ochroną od porażeń jest szybkie samoczynne wyłączenie (zerowanie ochronne). Wobec powyższego zabrania się stosowania łączników i zabezpieczeń w przewodzie zerowym. Przewód zerowy winien być na trwale oznaczony na kablu przez nałożenie koszulek igielitowych koloru niebieskiego. Po załączeniu obiektu pod napięcie należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

#### **3.5 OPINIA GEOTECHNICZNA.**

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, opublikowanym w Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., oraz w oparciu o otrzymane wstępne informacje o warunkach grun-

towych (próbné przekopy), dla przedmiotowej inwestycji rodzaj warunków gruntowych można przyjąć jako prosty i pierwszą kategorię geotechniczną.

### **3.6 INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

Obliczenia posadowienia wykonano metodą stanów granicznych na podstawie normy PN-80/B-03322 i PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7, przyjmując uogólnione właściwości gruntu.

Kabel należy układać w wykopie o szerokości 0,4 m, głębokości 0,8m a pod drogami na głębokości 1 m, linią falistą na 10 cm warstwie piasku przesianego. Następnie przykryć taką samą warstwą piasku przesianego oraz 15 cm warstwą ziemi rodzimej i folią PCV koloru niebieskiego (nN). Pozostałą ziemię zasypać wykop starannie ją ubijając. Nadmiar ziemi uformować w nasyp. Kabel układać zgodnie z wymogami N SEP-E-004. Na początku i końcu kabla, oraz na trasie w odstępach 10 m i obustronnie przy przepustach należy założyć opaski informacyjne o treści uzgodnionej z Rejonem Dystrybucji Starogard Gdański. Przed zasypaniem przyłączy kablową zgłosić do etapowego odbioru w Rejonie Dystrybucji Starogard Gdański oraz do inwentaryzacji uprawnionemu geodecie. Szczegóły układania przyłączy kablowego pokazano na załączonych rysunkach.

Posadowienie złącza kablowego nN nie wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, a jedynie przygotowanie podłoża (wykonanie wykopu, posadowienie złącza i odpowiednie zasypanie wraz z ubiciem gruntu).

### **3.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.**

- Projektowane przyłącze kablowe nN zostało zaprojektowane z materiałów dla których zastosowano izolację z polietylenu sieciowanego, co sprawia, iż urządzenia wchodzące w skład obiektu budowlanego nie generują zakłóceń elektromagnetycznych, jednocześnie urządzenia te odporne są na działanie zewnętrznych zaburzeń elektromagnetycznych.

- Planowana inwestycja nie naruszy istniejącego zadrzewienia.

- Podczas prowadzenia robót budowlanych zapewnione będzie oszczędne korzystanie z terenu oraz możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt.

- Przedmiotowy teren nie leży w granicach stref ochronnych ujęć wody ani stref obszaru ochronnego zbiorników wód podziemnych.

- Projektowane roboty budowlane nie naruszają istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

Wykonując prace budowlane należy:

- zapewnić dostęp do dróg publicznych,

- zapewnić możliwość korzystania z mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna i ciepła, środki łączności),

- zapewnić dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- chronić przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- chronić przed zanieczyszczeniami powietrza.

### **3.8 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, niniejszy projekt architektoniczno-budowlany nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.



# **PROJEKT BUDOWLANY**

*STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY*

*RODZAJ*  
*OPRACOWANIA:* Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV.

*OBIEKTY* Budynek mieszkalny,  
*ZASILANE:* dz. nr 357/57, m. Sucumin gm. Starogard Gdański.

*ADRES* Sucumin gm. Starogard Gdański,  
*OBIEKTU* dz. nr 357/20; obręb ewid.: 0006, Sucumin,  
*BUDOWLANEGO:* jednostka ewid.: 221312\_2, Starogard Gdański.

*KATEGORIA* XXVI  
*OBIEKTU:*

*INWESTOR:* Energa – Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130  
80-557 Gdańsk

*PROJEKTANT:* mgr inż. Grzegorz Dymerski  
upr. nr POM/0005/PWOE/14  
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

*NR OBI:* 34/2503727

*NR CRU:* GJ 08868/25

Starogard Gdański, 3 marca 2026r.  
EGZ. NR 3 Energa-Operator S.A Oddział w Gdańsku

<b>Lp.</b>	<b>ZAWARTOŚĆ PROJEKTU (1/2):</b>	<b>Str.</b>
	Strona tytułowa.....	
	Zawartość projektu.....	
1.	Temat.....	
2.	Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń.....	
3.	Oświadczenia projektanta.....	
4.	Uprawnienia budowlane.....	
5.	Podstawa opracowania.....	
6.	Uzgodniony z Energa – Operator S.A. PZT .....	
7.	Odpis z narady koordynacyjnej.....	
8.	Uzgodnienia branżowe.....	
9.	Decyzje administracyjne.....	
10.	MPZP / Decyzja lokalizacyjna.....	
11.	Stan istniejący.....	
12.	Rozbiórki.....	
13.	Linia SN (napowietrzna / kablowa).....	
14.	Stacja transformatorowa SN/nN.....	
15.	Linia nN (napowietrzna / kablowa).....	
16.	Oświetlenie uliczne.....	
17.	Przyłącza SN.....	
18.	Przyłącza nN.....	
19.	Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN.....	
20.	Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transf. SN/nN.....	
21.	Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN.....	
22.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napow. SN.....	
23.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transf. SN/nN.....	
24.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN.....	
25.	Obliczenia techniczne.....	
26.	Opinia geotechniczna.....	
27.	Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni).....	
28.	Kolizje / skrzyżowania.....	
29.	Ingerencja w zielen wysoką.....	

<b>Lp.</b>	<b>ZAWARTOŚĆ PROJEKTU (2/2):</b>	<b>Str.</b>
30.	Ochrona konserwatorska.....	
31.	Opis projektu zagospodarowania terenu.....	
32.	Obszar oddziaływania inwestycji.....	
33.	Uwagi.....	
34.	Zestawienia montażowe i demontażowe.....	
35.	PZT.....	
36.	Schematy jednokreskowe.....	
37.	Inne rysunki.....	
38.	Informacja BIOZ.....	

## 1. Temat.

Projekt techniczny obejmuje budowę przyłącza kablowego nN 0,4kV o długości L=33m dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 357/57 w miejscowości Sucumin gm. Starogard Gdański.

Instalacja zalicznikowa nie podlega niniejszemu opracowaniu.

## 2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń.

Urządzenie:	Typ:	Ilość:
Wymiana pojedynczego słupa SN:	-	-
Linia napowietrzna SN:	-	-
Rozłącznik napowietrzny SN:	-	-
Linia kablowa SN:	-	-
Mufy kablowe:	-	-
Głowice kablowe:	-	-
Ograniczniki przepięć:	-	-
Złącze kablowe SN	-	-
Stacja transformatorowa SN/nN:	-	-
Transformator:	-	-
Wymiana pojedynczego słupa nN:	-	-
Linia napowietrzna nN:	-	-
Przyłącza napowietrzne nN: (zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)	-	-
Szafka pomiarowa: (napowietrzna)	-	-
Przyłącza kablowe nN: (zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)	YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>	33 m
Szafka pomiarowa: (kablowa)	-	-
Linia kablowa nN:	-	-
Kablowa rozdzielnica szafowa:	P1-Rs/LZV/F	1 szt.
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	-	-
Przecisk mechaniczny:	-	-
Przewiert sterowany:	-	-



BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH  
"KODEM" Sp. z o.o.

83-000 Pruszcz Gdański, Al. Józefa Walaga 1/1e NIP 593-010-05-20  
tel. 692 378 971 e-mail: krzysztof@kodek.eu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
skala 1:500

Województwo: pomorskie [22]  
Powiat: starogardzki [2213]  
Jednostka ewidencyjna: Starogard Gdański [221312\_2]  
Obręb: Sucumin [0006]

Nazwa obiektu: Sucumin, dz. 357/20  
ID: GG-II.6640.4759.2025

Układ odniesienia:  
poziomy - PL-2000 strefa 6 (18°)

wysokościowy - PL-EVRF2007-NH

Kierownik prac: inż. Zbigniew Mazurek, upr. 6224

Prace polowe: inż. Krzysztof Mazurek

Prace kameralne: mgr inż. Justyna Ługiewicz

Pomiar wykonano dnia 02.12.2025 r.

Pruszcz Gdański, dnia 05.12.2025 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.  
Mapa zawiera projektowane sieci i urządzenia, które były przedmiotem narad koordynacyjnych (o ile istnieją w obszarze aktualizacji).

UWAGA!

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi:

- ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej,
- dokładności położenia punktów granicznych,
- stanu prawnego granic nieruchomości.

Legenda:

----- oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji



Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.

Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Dział Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie w zakresie trasy i lokalizacji projektowanych

urządzeń elektroenergetycznych.

Uzgodnienie nr 2025/12/03648/34MMD/0033

Data uzgodnienia: 12-01-2026

Ilość rysunków: 1

1. Projekt budowlany i/lub wykonawczy opracować zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. (w szczególności z załącznikiem nr 38).
2. Do uzgodnienia projektu budowlanego dostarczyć uzgodnione tytuły prawne do nieruchomości z Wydziałem Nieruchomości Energetycznych.
3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.
4. Uzgodnienie jest ważne 3 lata.

Elektronicznie

podpisany przez

Adam Szopinski

Data: 2026.01.12


11:12:30 +01'00'

mgr inż. Adam Szopinski

mgr inż. Adam Szopinski

mgr inż. Adam Szopinski

mgr inż. Adam Szopinski




LEGENDA:

----- - proj. przyłącze kablowe nN

□ - proj. złącze kablowe nN

- Uwagi:
1. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK lub SRS Ø110mm.
  2. Zastosować złącza z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony min. IP65 - zgodnie ze standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
  3. Na drewniakach przymocować trwałe tabliczki ostrzegawcze.
  4. Inwestycja jest realizowana na podstawie warunków przyłączenia nr P/25/022800.
  5. Szczegóły montażu wg opisu technicznego.

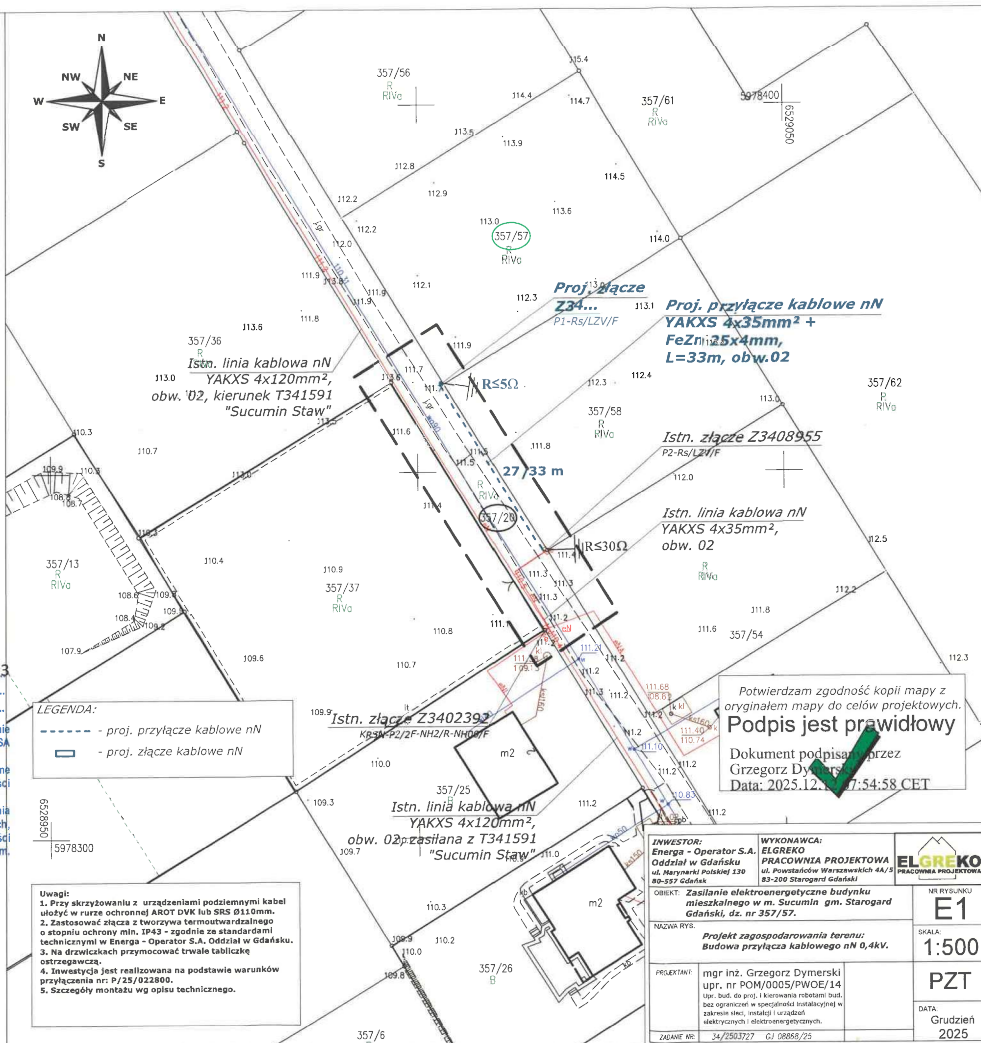


Potwierdzam zgodność kopii mapy z  
oryginałem mapy do celów projektowych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Grzegorz Dymarski

Data: 2025.12.05 17:54:58 CET

<b>INWESTOR:</b> Energa - Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Narutowicza 130 80-557 Gdańsk		<b>WYKONAWCA:</b> ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Powstańców Włocławskich 44/5 83-200 Starogard Gdański		 <b>ELGREKO</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA	NR RYSUNKU <b>E1</b>
<b>OBJEKT:</b> Zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalnego w Sucuminie gm. Starogard Gdański, dz. nr 357/57.		<b>NAZWA RYS.:</b> Projekt zagospodarowania terenu: Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV.			
<b>PRELATOR:</b> mgr inż. Grzegorz Dymarski upr. nr POW/0005/PWOE/14 upr. bud. do grup I kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elek. instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.		<b>ZALĄCZNIK:</b> 34/25033727 GJ 09859/25		<b>SKALA:</b> <b>1:500</b>	<b>PZT</b>  DATA: Grudzień 2025
<b>ZNANIE NR</b> 34/25033727					

8. **Uzgodnienia branżowe** – nie dotyczy.

9. **Decyzje administracyjne** – nie dotyczy.

10. **MPZP / Decyzja lokalizacyjna** – nie dotyczy.

11. **Stan istniejący.**

Istniejąca linia kablowa nN typu YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> + YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> (obwód 02) zasilana ze stacji T341591 „Sucumin Staw” (160kVA), zabezpieczona jest w stacji wkładkami WT-2/gF 100A.

12. **Rozbiórki** – nie dotyczy.

13. **Linia SN (napowietrzna / kablowa)** – nie dotyczy.

14. **Stacja transformatorowa SN/nN** – nie dotyczy.

15. **Linia nN (napowietrzna / kablowa)** – nie dotyczy.

16. **Oświetlenie uliczne** – nie dotyczy.

17. **Przylączy SN** – nie dotyczy.

18. **Przylączy nN.**

**Przylączy kablowe nN.**

W celu wykonania zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego należy zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z Rejonem Dystrybucji Starogard Gdański ułożyć przylączy kablowe typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> o długości L=33m. Projektowane przylączy kablowe nN należy wykonać od istniejącego złącza kablowego Z3408955 do projektowanej szafki pomiarowej wolnostojącej zintegrowanej z układem pomiarowym Z3411783 typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowane złącze kablowe nN ustawić na typowym fundamencie zlokalizowanym zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych.

Przy wyborze złącza kablowego należy uwzględnić wymagania standardów Energa – Operator S.A., gdyż jest to warunek podłączenia zasilania przez RD Starogard Gdański. W szafkach z tłoczywa termoutwardzalnego zastosować zamki energetyczne centralnego zamykania typu „Master Key”.

Szynę PEN złącza należy uziemić poprzez poprowadzenie równoległe z kablem bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm i wykonanie uziemienia prętowego o rezystancji nieprzekraczającej  $R \leq 5\Omega$ .

W projektowanej szafce pomiarowej jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy RBK-00 z wkładkami WT-00/gF 40A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T3p o nastawie 25A.

Przebieg przylączy pokazano na załączonym rysunku i schemacie.

**Zgodnie z warunkami technicznymi powyższy zakres realizuje w ramach ryczału Energa – Operator S.A., natomiast WLZ-y zalicznikowe realizuje wnioskodawca we własnym zakresie.**

- 19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – nie dotyczy.
- 20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN – nie dotyczy.
- 21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN – nie dotyczy.
- 22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napow. SN – nie dotyczy.
- 23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transf. SN/nN – nie dotyczy.
- 24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN.

Zgodnie z warunkami technicznymi dodatkową ochroną od porażeń jest **SZYBKIE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE (zerowanie ochronne)**. Wobec powyższego zabrania się stosowania łączników i zabezpieczeń w przewodzie zerowym. Przewód zerowy winien być na trwale oznaczony na kablu przez nałożenie koszulek igielitowych koloru niebieskiego. Po załączeniu obiektu pod napięcie należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

W tablicach rozdzielczych w budynku na obwodach chronionych należy zastosować wyłączniki przeciwporażeniowe, różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i czułości członu różnicowego nie większej niż 30mA.

**26. Opinia geotechniczna** – projekt architektoniczno-budowlany (pkt 3.5).

**27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy.**  
(w tym podanie powierzchni)

Lp.	Urządzenie	Typ/ przekrój	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Kategoria nawierzchni	Przeznac. pasa drogowego	Działka
-	-	-	-	-	-	-	-

**28. Kolizje / skrzyżowania** - nie dotyczy.

**29. Ingerencja w zielenią wysoką.**

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią wysoką oraz nie zachodzą żadne zmiany w roślinności.

**30. Ochrona konserwatorska** – projekt zagospodarowania terenu (pkt 3.6).

**31. Opis projektu zagospodarowania terenu.**

Część graficzna została wykonana na mapie co celów projektowych w skali 1:500. W obszarze objętym zagospodarowaniem terenu znajduje się działka prywatna. Kabel należy układać w wykopie o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m, linią falistą na 10cm warstwie piasku przesianego. Następnie przykryć taką samą warstwą piasku przesianego oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej i folią PCV koloru niebieskiego. Pozostałą ziemią zasypać wykop starannie ją ubijając. Teren przywrócić do pierwotnego stanu. Kabel układać zgodnie z wymogami N – SEP – E – 004. Na początku i końcu kabla, oraz obustronnie przy przepuście i na trasie w odstępach 10m należy założyć opaski informujące o treści uzgodnionej z Rejonem Dystrybucji Starogard Gdański.

Przed zasypaniem kabel zgłosić do etapowego odbioru w Rejonem Dystrybucji Starogard Gdański oraz do inwentaryzacji uprawnionemu geodecie.

Szczegóły inwestycji pokazano na załączonych rysunkach i schematach.

**32. Obszar oddziaływania inwestycji** – projekt zagospodarowania terenu (pkt 3.11).

**33. Uwagi.**

Całość robót wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i normami. Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Starogard Gdański.

Po zakończeniu robót do odbioru technicznego przygotować dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu wszystkich robót teren budowy (drogi, działki) przywrócić do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska, higieny oraz zdrowia ludzi oraz nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

### **34. Zestawienia montażowe i demontażowe.**

#### **34.1 Zestawienie montażowe przyłącza kablowego nN 0,4kV.**

Lp.	NAZWA MATERIAŁU	Jedn.	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>	m	33
2.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt.	1
3.	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	m	33
4.	Folia PCV – niebieska	m	27
5.	Opaski informacyjne	szt.	4
6.	Tabliczki opisowe	szt.	1
7.	Wkładki bezpiecznikowe WT-00/gF 40A	szt.	3
8.	Ogranicznik mocy ETIMAT T3p 25A	szt.	1
9.	Piasek do betonów	m <sup>3</sup>	2,2
10.	Uziemienie ( $R \leq 5\Omega$ )	kpl.	1
11.	Inny drobny materiał jak: śruby, podkładki, abizol, farba, itp.		

**34.2 Karta montażowa kabli i osprzętu kablowego przyłącza nN 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Sucumin gm. Starogard Gdański.**


Tabela montażowa:

Lp.	Odcinek od - do	Typy i Przekroje kabl	Długość całkowita kabla	Układanie kabla w ziemi	Długość wykopu	Przecisk / Przewiert	SRS/ DVK φ110	Folia niebieska Opaski	Bednarka FeZn 25*4mm	Złącze/Mufa
1	Z3408955 – proj. złącze Z3411783	YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>	33 m	27 m	27 m	- / - m	- / - m	27 m 4 szt.	33 m	• P1-Rs/LZV/F – wg rys. nr E2
2	<i>Razem</i>	<i>YAKXS 4x35mm<sup>2</sup></i>	<i>33 m</i>	<i>27 m</i>	<i>27 m</i>	<i>- / - m</i>	<i>- / - m</i>	<i>27 m 4 szt.</i>	<i>33 m</i>	<i>• P1-Rs/LZV/F – szt. 1</i>

**35. Rysunek PZT** – projekt zagospodarowania terenu (pkt 4.1).

# PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KABLOWE nN 0,4kV WRAZ ZE SCHEMATEM SIECI.

Stacja T341591  
"Sucumin Staw"

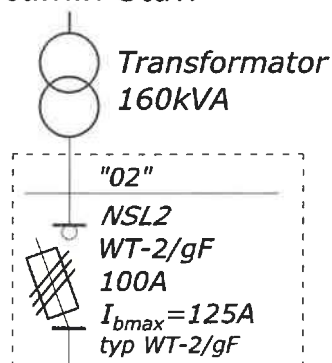

Istn. linia kablowa nN  
YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>,  
obw. 02


L=220 m

L=20 m

Istn. linia kablowa nN  
YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>,  
obw. 02

Istn. złącze  
Z3408955  
P2-Rs/LZV/F

Proj. przyłącze kablowe nN  
YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> +  
FeZn 25x4mm,  
L=33m, obw.02

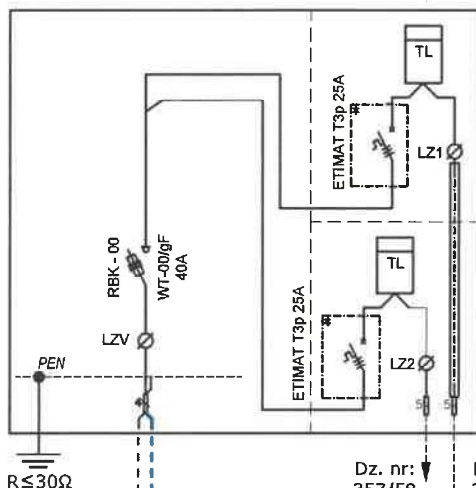


Dz. nr:  
357/58  
(12,5kW)

Dz. nr:  
357/54  
(12,5kW)

27/33 m

Proj. złącze  
Z3411783  
P1-Rs/LZV/F

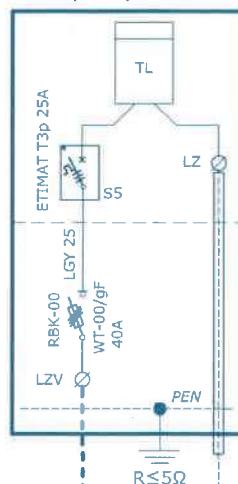

Dz. nr:  
357/57  
(13kW)  
P/25/022800

Energa  
operator

Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.

Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Dział Dokumentacji Energetycznej

Dokumentację projektową sprawdzono pod względem

zgodność z ..... P/25/022800

Uzgodnienie nr ..... 2026/03/00991/34MMD/0421

Data uzgodnienia ..... 10.04.2026 r.



Elektronicznie  
podpisany przez  
Jarosław Pitas  
Data: 2026.04.10  
14:34:20 +02'00'

## OZNACZENIA:

- Proj. przyłącze kablowe nN
- ▭ Proj. złącze kablowe nN
- Istn. linia kablowa nN
- ▭ Istn. złącze kablowe nN

## Uwagi:

1. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK, lub SRS Ø110 mm.
2. Zastosować złącze z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony min. IP43 - zgodnie ze standardami technicznymi w ENERGA - OPERATOR SA.
3. Na drzwiczkach przymocować trwale tabliczkę ostrzegawczą.
4. Szczegóły montażu wg. opisu technicznego.

INWESTOR: <b>ENERGA - OPERATOR S.A.</b> ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk		<b>WYKONAWCA:</b> <b>ELGREKO</b> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> ul. Powstańców Warszawskich 4A/5 83-200 Starogard Gdański		
OBIEKT:	<b>Zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalnego w m. Sucumin gm. Starogard Gdański, dz. nr 357/57.</b>			NR RYSUNKU:
NAZWA RYS.	<b>Schemat obwodu 02 zasilanego z T341591 "Sucumin Staw".</b>			<b>E2</b>
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14			<b>PT</b>
ORI / CRU	34/2503727 GJ 08868/25			DATA: <b>Grudzień 2025</b>

**37. Inne rysunki** – nie dotyczy.

**38. Informacja BIOZ.**

**Nazwa i adres obiektu budowlanego:**

Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 357/57 w m. Sucumin gm. Starogard Gdański.

**Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres:**

Energa – Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130  
80-557 Gdańsk

**Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:**

**Projektant:**

• mgr inż. Grzegorz Dymerski,  
ul. Powstańców Warszawskich 4A/5  
83-200 Starogard Gdański  
upr. bud. POM/0005/PWOE/14

**Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- wykopanie rowów pod kabel i dołów pod fundamenty dla złącz
- ułożenia kabla
- montaż złącza kablowego
- zasypanie rowów z ubiciem
- podłączenie elementów sieci pod napięcie
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- pomiar skuteczności zerowania

**Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- linia kablowa nN
- podziemne uzbrojenie terenu
- droga prywatna

**Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- linia kablowa nN
- droga prywatna

**Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas występowania
Niska	Wpadnięcie do rowu kablowego	Na trasie kabla	Od rozpoczęcia do zasypania rowów
Średnia	Wpadnięcie pod samochód	Na działce drogowej prywatnej	Od rozpoczęcia do zakończenia robót
Wysoka	Porażenie prądem o napięciu 0,4kV	Przylącze kablowe nN	Od rozpoczęcia do zakończenia robót

**Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z:
  - a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska;
  - b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń;
  - c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
  - d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót;

**Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy sieci elektroenergetycznej powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z instrukcją wykonywania prac pod napięciem oraz powinni być przeszkoleni do prac na wysokości do 10m,
  - teren robót należy wygrodzić folią białą-czerwoną,
  - robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
  - nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,
  - pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów,
  - przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.
- Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Energa – Operator S.A. Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji Starogard Gdański, ul. Pelplińska 24, 83

– 200 Starogard Gdański, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

- Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.



Istniejące złącze kablowe Z3408955.

