

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK UL. SZCZECIŃSKA 61

Gmina Słupsk

NR WYT.: **22/001/SLU/nN/56MZE**

NR ZAD. INWEST.: **OBMBS/81/22002**

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 56MZE**

OPRACOWAŁ: **DARIUSZ LASKUS, 56MZE**

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

Dariusz Laskus
.....

SPRAWDZIŁ: **ADAM AMPULSKI, 56MZE**

Technik ds.
Zarządzania Usługami Sieciowymi

Adam Ampulski
.....

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Tomasz Zydzanowski
.....

Data:

2022 -01- 2 5
.....

**MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK UL. SZCZECIŃSKA 61**

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna być z:

- **AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYM POLSKIM PRAWEM;**
- **STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami dostępne są na stronie internetowej www.energa-operator.pl;**
- **AKTUALNYMI NORMAMI;**
- **ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.**

Wszystkie proponowane urządzenia:

- **powinny posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
- **muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.**

W przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe, z bieżącej produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %.

**MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK UL. SZCZECIŃSKA 61**

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja złącza kablowego 0,4kV w m. Słupsk.

Modernizacja ma polegać na:

- Demontaż lub unieczynnienie istniejącego złącza kablowego 0,4kV
- Budowie nowego złącza kablowego 0,4kV w nowej lokalizacji

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejące linie kablowe i złącze kablowe 0,4kV zlokalizowane są na dz. nr 637 w m. Słupsk, gmina M. Słupsk. Sieć zasilą odbiorców o charakterze miejskim.

4. Stan istniejący

4.1 Złącze kablowe nr 01-0969-300-01

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1980 r.	
Numer szafki	01-0969-300-01	
Nazwa szafki	ZK/Szczecińska 61	
Typ szafki	ZK-3	
Właściciel	EOP	
Punkt podziału	TAK	

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze linii proponuje się przebudowę linii na:

- Demontaż lub unieczynnienie istniejącego złącza kablowego 0,4kV
- Budowa nowego złącza kablowego 0,4kV w nowej lokalizacji. Nowa numeracja złącza: Z5607208.
- Przedłużenie wszystkich linii kablowych 0,4kV do nowej lokalizacji – dł. ok 4x5m, YAKY 4x150mm²

**MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4kV
W M. SŁUPSK UL. SZCZECIŃSKA 61**

5.1 Linia napowietrzna

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Linie kablowa	YAKY 4x150mm ² , dł. 4x5m	
Złącze kablowe	KRSN-0/5R-NH2/F	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Budowa złącza kablowego 0,4kV	szt	1
2.	Przedłużenie linii kablowych 0,4kV	m	20
3.	Sporządzenie dokumentacji technicznej	szt	1

7. Wymagania dodatkowe

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją w formie notatki służbowej.

8. Informacje dodatkowe

- Uzgodnienie dokumentacji

Energa Operator, Rejon Dystrybucji w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji.

Dokumentacja kierowana jest do następujących komórek opiniujących w EOP:

Punkty wytycznych	Komórki EOP		
	Centrala	Oddział KOSZALIN	RD Słupsk
Pkt. 5.	-	-	56MMD, 56MZE, 56MZI, 56MMP

- Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwzględnionych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majałku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.


9. Spis załączników

1. Mapy
2. Zdjęcia



Złącze kablowe do demontażu / unieczynnienia

Proponowana lokalizacja nowego złącza kablowego

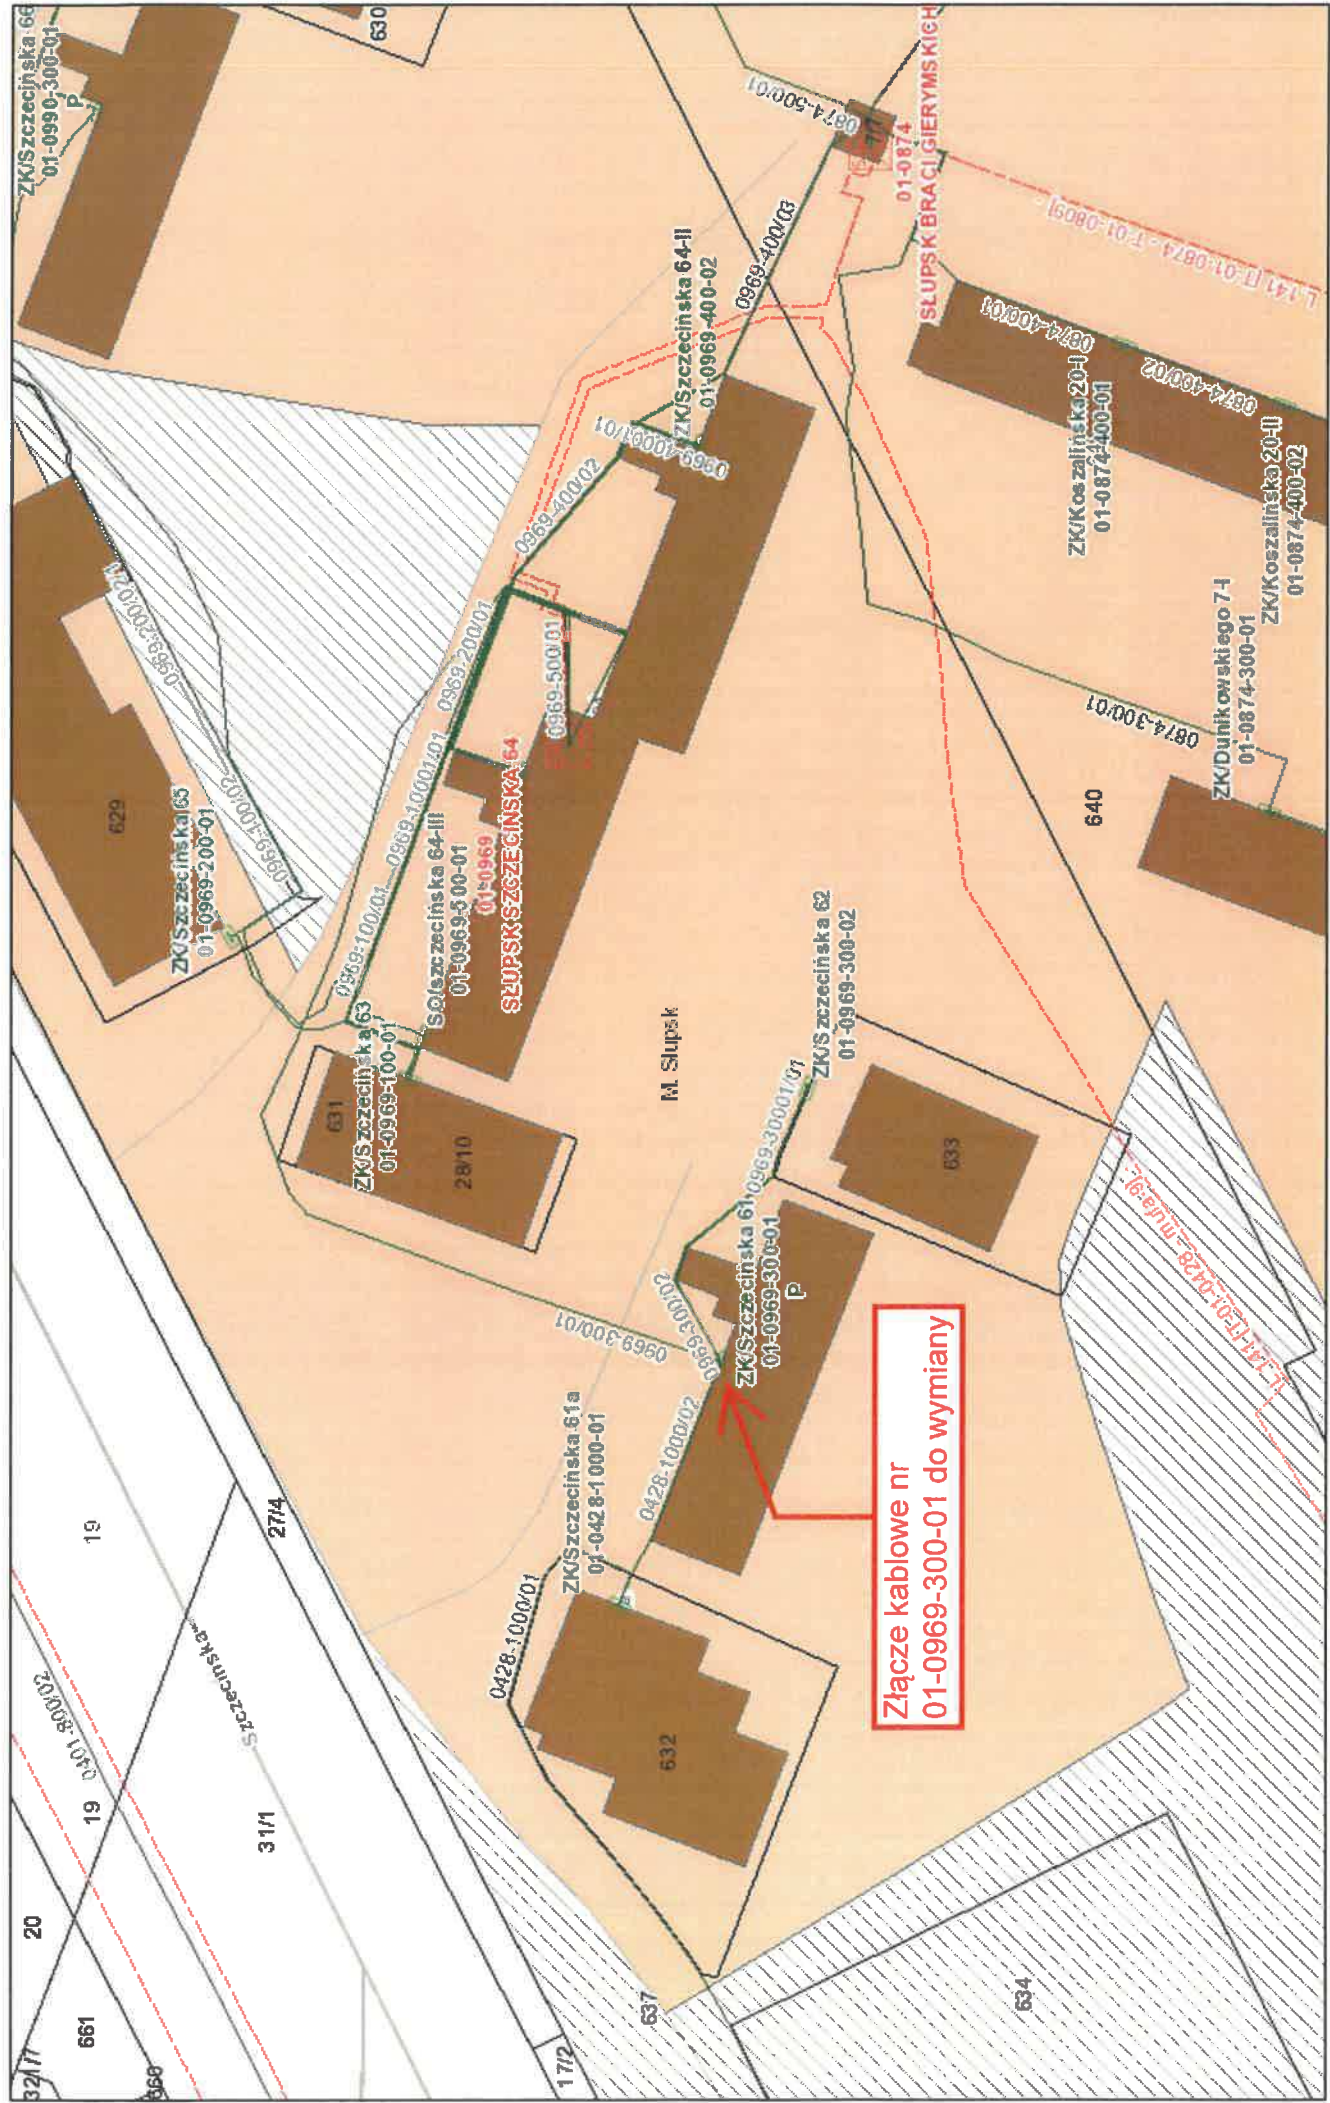

Złącze kablowe nr
01-0969-300-01 do wymiany



