

gmina Stoków
Id. jedn. ewid. 280806_2
obrob. Sinec
Id. obr. ewid. 280806_2.2017
Data oprac. 2007-07-01
Id. zad. 2007-07-01
Id. wys. PL/EF/2007/NH
mapa sekcji nr 7/216.25.16.1 (16A.3)
Wzrost oszacowany linia
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
Mapa aktualna na dzień 18-12-2023r.
Wykonawca geodezyi Henryk Laniński w r. 1988
Uwaga c. 3981 prawo chroniony na podst. art. 15
Uwaga c. 3989 - Prawo Geodezyjne Kartograficzne

Proj. odgromniki SE 30.450 Bz10 z
uziemiением R≤10Ω na linii obwođu [01]

Oświadczam, że niniejsza mapa powstała w wyniku prac geodetycznych i kartograficznych (nr ewid. mapy: GKN-0.6940.1142) zwanymi w oparciu o dane techniczne wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Skrajnie Południowym w Kętrzynie pod nr.: P.208.2023.1070

Wyniki weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzyskały status POZYTNYNY w problemie w dniu 20.12.2023r.
nr GKN-0.6940.1142.2023.1

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (Na podst. DZ. U. 2020 poz. 1068)

Wykonawca i kierownik prac: (pieczęćka i podpis) Henryk Lemański usługi Geodezyjno-Kartograficzne
14-400 Kętrzyn ul. Królowej Jadwigi 9/12, nr. utr. 9988.

Na mapie w zasięgu aktualizacji nie ustalano gruntów obciążonych służebnością.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych uboższych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

j. złącze kablowo-pomiarowe

szczęśliw


LEGENDA:

proj. przyłącze kablowe

Przeznaczenie rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV ze złączeniem kablowo-pomiarowym		Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SA	OB1/61/2302355
<p>OBJEKT: elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4kV ze złączeniem - zastrzeżenie obiektu na dz. nr 78/1</p> <p>ADRES: Ścież Główna Stokowo błądź 17 - Ścież dz. nr 309/2, 309/1, 312/1, 78/1</p>					
SKALA: 1:500	PROJEKTANT Tomasz Boradym	UPRAWNI WYKONAWCOWI'S	PODPIS	BRANŻA ELEKTR.	
DATA: 01-2024	OPRACOWAŁ	UPRAWNI	PODPIS	NR RYS. E-01	


Oświadczam, że teś i naszy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z teśią, poświadczoną przez wykonawcę, naszy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokół weryfikacji Nr GKN-O.0640.1.1142.2023 z dnia 20-12-2023r.

..... uprawnienia nr WAM/3079/PWOE/13
podpis projektanta)

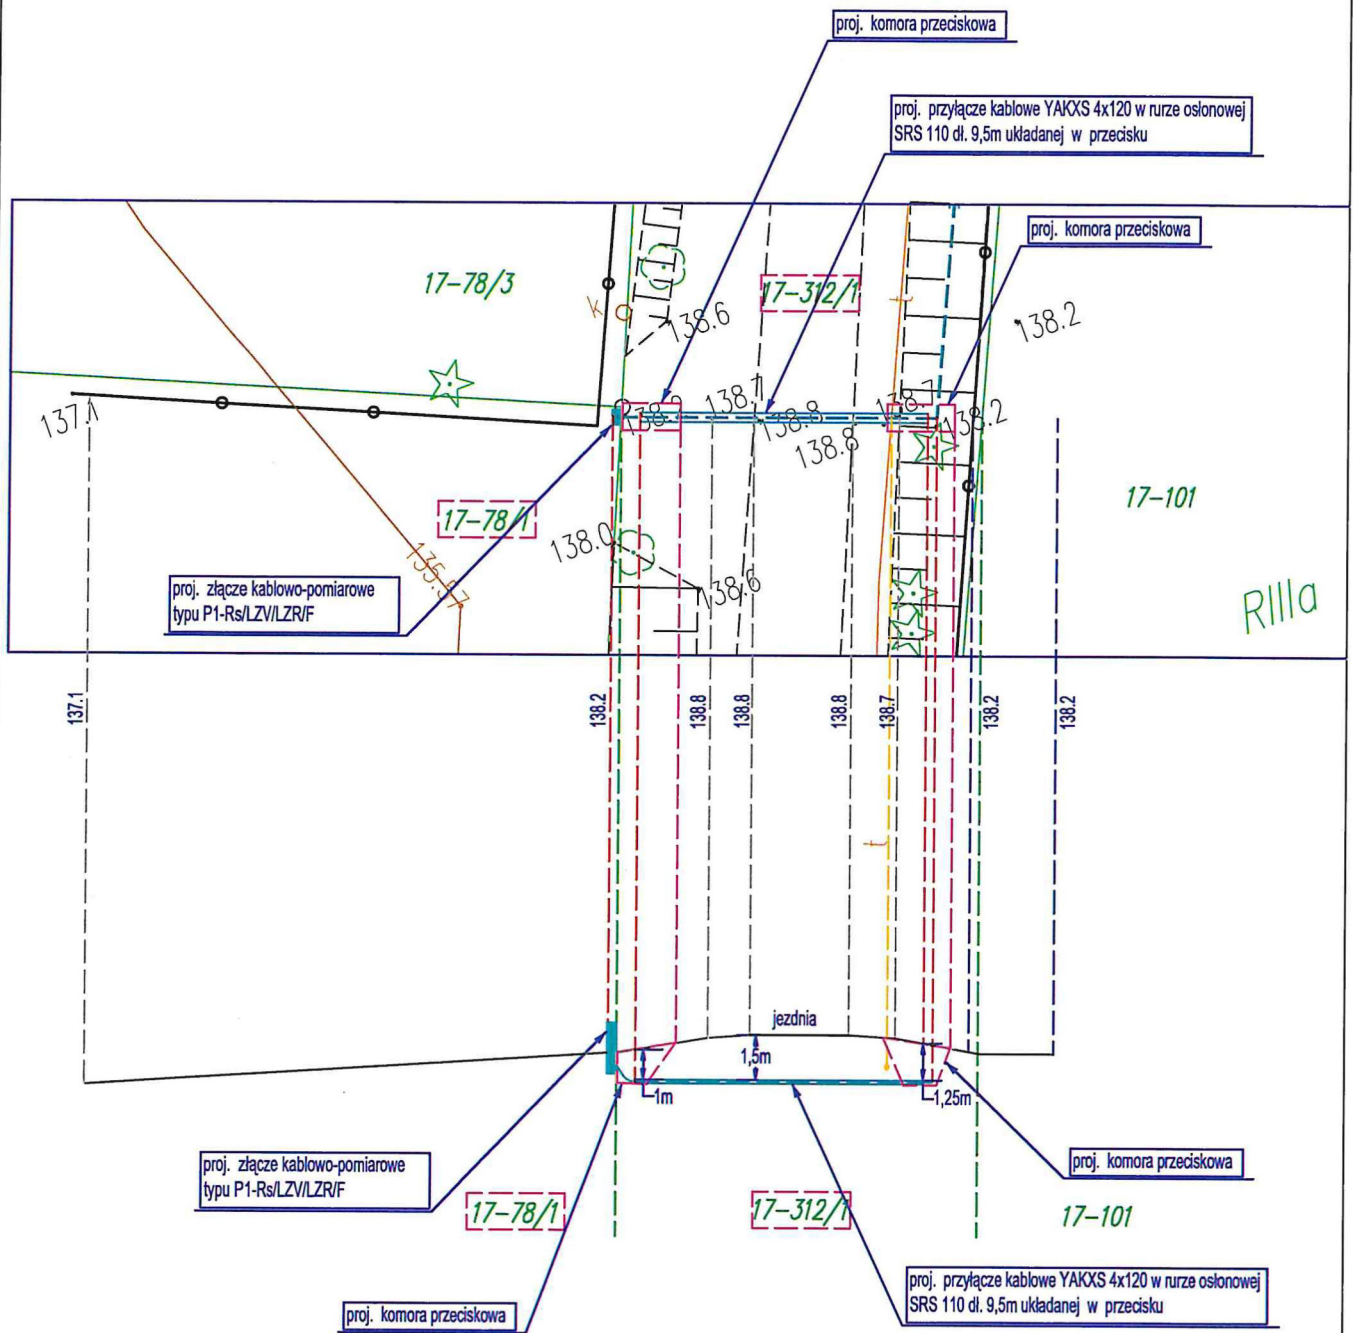

LEGENDA:

- proj. przyłącze kablowe
- proj. kabel układany w rurze osłonowej
- proj. złącze kablowo-pomiarowe

Przedmiot rysunku: Profil ułożenia kabla przy przejściu poprzecznym pod jezdnią drogi gminnej na działce nr 312/1			Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		OB1/61 / 2302535
OBIEKT: elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4kV ze złączem - zasilanie obiektu na dz. nr 78/1 ADRES: Siniec Gmina Srokowo obręb 17 - Siniec dz. nr 309/2, 309/1, 312/1, 78/1					
SKALA: 1:500	PROJEKTANT	Tomasz Boradyn	UPRAWN WAM0079/PWOE/13	PODPIS 	BRANŻA ELEKTR.
DATA: 01-2024	OPRACOWAŁ	UPRAWN	PODPIS	NR RYS. E-03