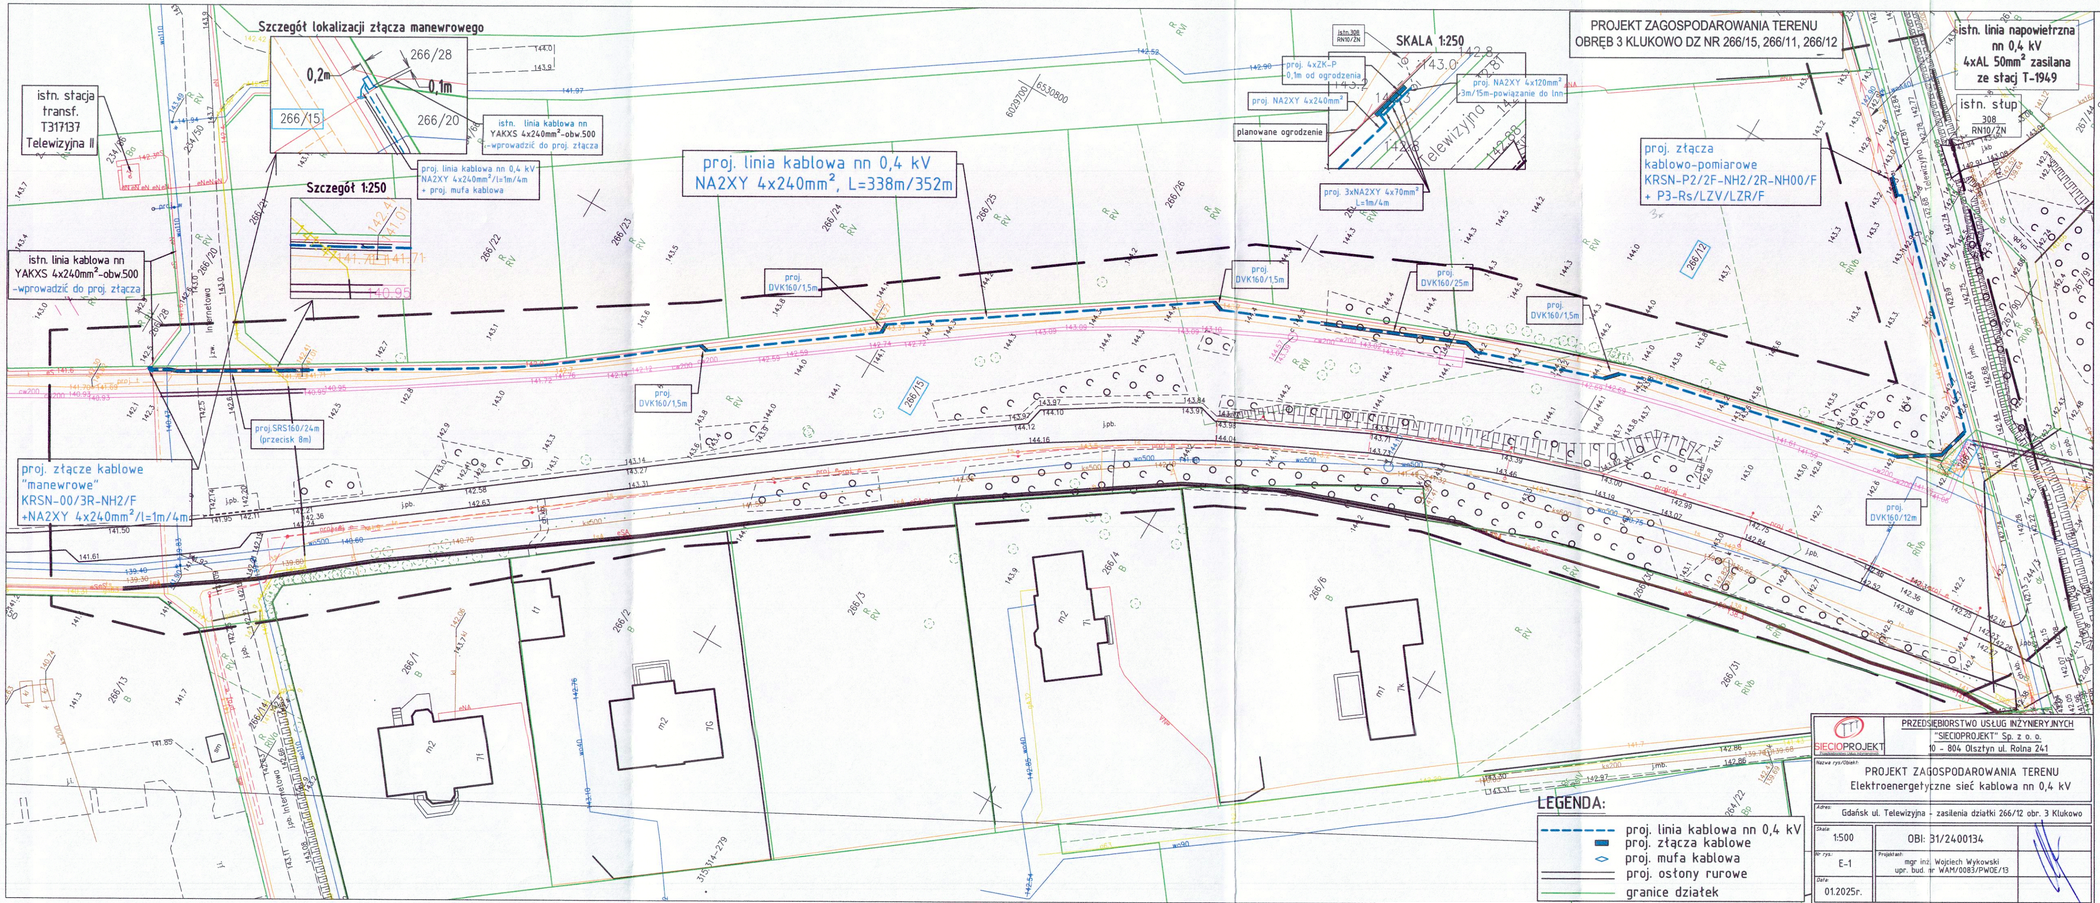
Szczegół lokalizacji złącza manewrowego
0,2m
0,1m
266/28
266/15
266/20
istn. stacja transf. T317137 Telewizyjna II
istn. linia kablowa nn YAKXS 4x240mm²-obw.500 -wprowadzić do proj. złącza
proj. linia kablowa nn 0,4 kV NA2XY 4x240mm²/l=1m/4m + proj. mufa kablowa
Szczegół 1:250
proj. linia kablowa nn 0,4 kV NA2XY 4x240mm², L=338m/352m
istn. linia kablowa nn YAKXS 4x240mm²-obw.500 -wprowadzić do proj. złącza
proj. złącze kablowe "manewrowe" KRSN-00/3R-NH2/F +NA2XY 4x240mm²/l=1m/4m
proj. SRS160/24m (przecisk 8m)
proj. DVK160/1,5m
proj. DVK160/15m
proj. DVK160/25m
proj. DVK160/12m
proj. złącza kablowo-pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F + P3-Rs/LZV/LZR/F
istn. linia napowietrzna nn 0,4 kV 4xAL 50mm² zasilana ze stacji T-1949
istn. stup 308 RN10/2N
SKALA 1:250
proj. 4xZK-P 0,1m od ogrodzenia
proj. NA2XY 4x240mm²
planowane ogrodzenie
proj. NA2XY 4x120mm² -3m/15m-powiązanie do inn
proj. 3xNA2XY 4x70mm² L=1m/4m
Telewizyjna
266/1
266/2
266/3
266/4
266/5
266/6
266/7
266/8
266/9
266/10
266/11
266/12
266/13
266/14
266/15
266/16
266/17
266/18
266/19
266/20
266/21
266/22
266/23
266/24
266/25
266/26
266/27
266/28
266/29
266/30
266/31
266/32
266/33
266/34
266/35
266/36
266/37
266/38
266/39
266/40