

Jednostka projektowa[PK]



TWN Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 34
72-200 Nowogard

Adres biura projektowego:

TWN Sp. z o.o.
71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 10i
tel. 695261320

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilania
przepompowni ścieków na dz. nr 6 w m. Szczytniki, gm. Drawsko Pomorskie
jedn. ewidencyjna 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski,
działka[obręb]: 2[Jelenino 0010], 4/9[Jelenino 0010].

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: sieci elektroenergetyczne – kategoria XXVI

Nr zlecenia inwestycyjnego: **OBI/52/2303474**


INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Adam Wierzbowski


nr upr. proj.- bud. ZAP/0189/POOE/08
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń



SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Michał Potapski

nr upr. proj.- bud. ZAP/0107/PWOE/13
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń



Szczecin, kwiecień 2024r.

Egz.



Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125
75-602 Koszalin

www.wkz.szczecin.pl

tel. 94/3408152; fax: 94/3411283
e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

Koszalin, dnia 02 lutego 2024r.

ZN.K.5183.2.2024.KE.MJ

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
Ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Dotyczy: budowy przyłącza kabla elektroenergetycznego 0,4kV na dz.2, 4/9 w obr. Jelenino dla zasilania przepompowni na dz.4/5 w obr. Jelenino

W nawiązaniu do wniosku z dnia 27 grudnia 2023r. (data wpływu 2024-01-03) w sprawie zaopiniowania trasy budowy przyłącza kabla elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilania przepompowni w m. Szczytniki gm. Drawsko Pomorskie Kierownik Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie działając z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie informuje, że:

1. część dz.2, dz. 4/5 i 4/9 w obrębie Jelenino zlokalizowane są na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-20230 decyzją z dnia 18 kwietnia 1985r. (d nr 1199) jako założenie parkowe w m. Szczytniki;
2. inwestycja znajduje się poza strefami ochrony archeologicznej ale ZWKZ w Szczecinie przypomina, że w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art.32 ust. 1 w/w Ustawy);
3. nie wnosi zastrzeżeń do realizacji inwestycji na podstawie rysunku dołączonego do wniosku: „Plan zagospodarowania terenu, Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilania przepompowni ścieków na dz. nr 6 w m. Szczytniki gm. Drawsko Pomorskie” opracowanego na zlecenie Spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przez mgr inż. Adama Wierzbowskiego i mgr inż. Michała Potapskiego, TWN 71-004 Szczecin ul. Cukrowa 10i.

Jednocześnie ZWKZ informuje, że na prowadzenie robót budowlanych i umieszczanie urządzeń technicznych na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako założenie parkowe w m. Szczytniki należy uzyskać pozwolenie ZWKZ. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wkz, a w przypadku pełnomocnictwa – opłatę za pełnomocnictwo.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

mgr Dorota Raczkowska

Koszalin, dnia 19 kwietnia 2024r.

ZN.K.5142.2.2024.AM

Nr rej. A-2030

ENERGA Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
Ul. Morska 10
75-950 Koszalin

DECYZJA NR 285.2024.K

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, 10 i 11, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840 ze zm.), a także w związku §4 i 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tj. Dz.U. z 2021 poz. 81), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.) oraz w oparciu o art. 104 i 105 Kpa (tj. Dz.U. z 2023 poz. 775)

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 20 lutego 2024r. (data wpływu 2024-02-22), P. Adama Wierzbowskiego, zam. Ul. Cukrowa 10i, 71-004 Szczecin reprezentującego firmę TWN Sp. z o.o. z siedzibą 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34, pełnomocnika ENERGA Operator S.A.

w sprawie: o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na dz. 2, 4/5 i 4/9 w obrębie Jelenino 0010, zlokalizowanych na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego (park wpisany do rejestru zabytków pod nr A-2030 decyzją z dnia 18.04.1985r.) polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV dla zasilania przepompowni ścieków na dz. nr 6 Jelenino 0010 w m. Szczytyniki, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski.

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

POZWALA

na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV na działkach 2, 4/5 i 4/9 w obrębie Jelenino 0010 w m. Szczytyniki, gmina Drawsko Pomorskie dla zasilania przepompowni ścieków na dz. nr 6 zlokalizowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-2030 decyzją z dnia 18 kwietnia 1985r. na podstawie projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilania przepompowni ścieków na dz. nr 6 w m. Szczytyniki, gm. Drawsko Pomorskie” opracowanych na zlecenie ENERGA Operator S.A. przez mgr inż. Adama Wierzbowskiego i mgr inż. Michała Potapskiego

Termin ważności pozwolenia ustala się do dnia 31 grudnia 2025r.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Adam Wierzbowski

Udzielone pozwolenie związane jest z obowiązkiem:

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac – a w przypadku etapowania o terminach rozpoczęcia i zakończenia kolejnych etapów;
2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. prowadzeniu prac w pobliżu zabytkowego drzewostanu metodą przewiertu sterowanego w sposób nie zagrażający bryłom korzeniowym drzew stanowiących aleje parku w m. Szczytniki.

UZASADNIENIE

Działki o nr ewidencyjnych 2, 4/5 i 4/9 w obrębie Jelenino zlokalizowane są na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako założenie parkowe w m. Szczytniki gm. Drawsko Pomorskie wpisane do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-2030 decyzją z dnia 18 kwietnia 1985r. (d. nr 1199). Zgodnie z art.36 ust.1 pkt 1 i 10 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych na terenie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2024r. (data wpływu 22.02.2024r.) P. Adam Wierzbowski, działając w imieniu ENERGA Operator S.A., wystąpił o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV na działkach 2, 4/5 i 4/9 w obrębie Jelenino 0010 w m. Szczytniki, gmina Drawsko Pomorskie dla zasilania przepompowni ścieków na dz. nr 6. Do wniosku dołączono projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany oraz pełnomocnictwo 094 z dnia 1 lutego 2024r. ważne do 31.01.2025 r. udzielone P. Adamowi Wierzbowskiemu przez ENERGA Operator S.A., dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości oraz warunki techniczne wydane przez ENERGA Operator S.A. w Gdańsku z dnia 10 sierpnia 2023r. znak: P/23/052344. Dostarczono zgodę Burmistrza Drawska Pomorskiego na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej dz. 2 w obrębie Jelenino przedmiotowej inwestycji – pismo załącznik do decyzji z dnia 11 stycznia 2024r. znak: IR.7230.5.2024.ES. oraz zgodę wydaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dotyczy dz. nr 4/9, znak: KOS.WKUZ.4201.4.2024.MRo.2 z dnia 08.01.2024r.

Działki nr 2, 4/5 i 4/9 w obr. Jelenino 0010 w m. Szczytniki znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego jako założenie parkowe w m. Szczytniki gm. Drawsko Pomorskie. Realizacja inwestycji nie może wpłynąć negatywnie na zabytkowy drzewostan objęty ochroną konserwatorską w związku z czym Inwestora zobowiązano do prowadzenia prac metodą przewiertu sterowanego w sposób nie zagrażający drzewom. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione w przypadku gdy wystąpią nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. W przypadku

Za zgodność
z oryginałem

Strona 2 z 3

mgr inż. Adam Wierzbowski

niedopełnienia warunków nałożonych w niniejszym pozwoleniu tut. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji w trybie przewidzianym w art. 162 §1 pkt 2 Kpa.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (75-602 Koszalin ul. Zwycięstwa 125) złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec ZWKZ. Z dniem doręczenia ZWKZ oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

mgr Dorota Rączkowska


Załączniki: projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany

Otrzymują:

1. Adresat na adres pełnomocnika:
P. Adam Wierzbowski
Ul. Cukrowa 10i
71-004 Szczecin
2. a/a

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Adam Wierzbowski



URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
Elżbieta Skrobacka – Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Drawsko Pomorskie, dnia 11 stycznia 2024 r.
IR.7230.5.2024.ES

TWN Sp. z o.o. Biuro Projektowe
Adam Wierzbowski
ul. Cukrowa 10i
71-004 Szczecin

działający w imieniu
ENERGA OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

**dotyczy zgody na budowę przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV do zasilania przepompowni
ścieków w m. Szczytniki gmina Drawsko Pomorskie.**

Odpowiadając na pismo z dnia 05 stycznia 2024 r. wyrażam zgodę na zaprojektowanie przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV i szafy pomiarowej w działce nr 2 obręb Jelenino do zasilania przepompowni ścieków, na działce nr 6 obręb Jelenino, zgodnie z załączoną do niniejszego pisma mapą.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. stosownie do art. 28b ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.) wnoszę o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej usytuowanie projektowanej inwestycji i zobowiązuję do złożenia stosownego wniosku do właściwego starosty.
2. wejście w w/w działkę wymaga protokolarnego przekazania terenu.
3. utrzymanie wbudowanych urządzeń infrastruktury technicznej należeć będzie do posiadacza.

Powyższa zgoda jest jednocześnie oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie zaznaczonym na mapach stanowiących załącznik do niniejszego uzgodnienia.

Z up. Burmistrza
Przemysław Kubal
Zastępca Burmistrza

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 3446 837; fax 094 363 31-13
e-mail: infrastruktura@drawsko.pl, Internet: www.drawsko.pl
za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Adam Wierzbowski



W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail iod@drawsko.pl.

Pełna treść informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : <http://archbip.drawsko.pl/public/index0afc.html?id=218814>

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Adam Wierzbowski

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 3446 837; fax 094 363-31-13
e-mail: infrastruktura@drawsko.pl, Internet: www.drawsko.pl



Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Koszalinie

KOS.WKUZ.4201.4.2024.MRo.4

Koszalin, 2024-02-29

TWN Sp. z o.o.
Adam Wierzbowski
Ul. Cukrowa 10 i
71-004 Szczecin

Odpowiadając na wniosek Inwestora: Energa – Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130 (Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, Regon nr 190275904, NIP 583-000-11-90, o kapitale akcyjnym w wysokości 1 356 110 400,00 zł (opłaconym w całości) w imieniu którego występuje Pan Adam Wierzbowski, na podstawie pełnomocnictwa nr 148 z dnia 30.01.2023r., w sprawie udostępnienia nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oznaczonej jako **działka nr 4/9 obręb 0010 Jelenino, gmina Drawsko Pomorskie**, na cele związane z realizacją Inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4k V dla zasilenia przepompowni ścieków na działce nr 6 w m. Szczytniki, gmina Drawsko Pomorskie, w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Koszalinie, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem” **wyrażam zgodę na wejście na wyżej wymienioną nieruchomość oraz wykonanie inwestycji do dnia 31.12.2024 roku.** Inwestor ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w wyżej określonym terminie.

Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi Inwestor.

Powyższa zgoda nie jest zgodą na wycinkę drzew. W celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, należy zwrócić się do Krajowego Ośrodka z odrębnym wnioskiem.

Informuję, iż **działka nr 4/9 obręb 0010 Jelenino, gmina Drawsko Pomorskie** jest przedmiotem umowy dzierżawy, w związku z tym zgodę, warunki i termin wejścia na przedmiotową nieruchomość należy uzgodnić również z jej dzierżawcą tj.:

- **Pan Łukasz Pojaszek, Chlebowo 10 , 78-523 Nowe Worowo.**

Za zgodność
z oryginałem

Dane adresowe dzierżawcy podano w celu uzgodnienia warunków wypłaty przez Inwestora odszkodowania za szkody w uprawach. W przypadku wystąpienia nieodwracalnych szkód, zostanie wypłacone odszkodowanie ustalone na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Inwestora. Koszty sporządzenia wyceny obciążają Inwestora.

Wszelkie prace techniczne muszą być przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków:

- wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie zabezpieczona i po zakończeniu Inwestycji ponownie rozłożona na miejscu pierwotnym,
- zajęty pas terenu zostanie wyrównany, uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego,
- przerwane w trakcie prac urządzenia drenarskie i inne melioracyjne zostaną odbudowane lub naprawione.

Nie zachowanie wymienionych wymogów spowoduje konieczność naliczenia odszkodowania.

W celu wszczęcia procedury ustanawiania służebności przesyłu, po wykonanej Inwestycji, proszę o przesłanie informacji o długości linii, szerokości pasa, oraz infrastruktury znajdującej się na **działce nr 4/9 obręb 0010 Jelenino, gmina Drawsko Pomorskie** wraz z powierzchnią pasa służebności, a także aktualną mapę zasadniczą z przebiegiem infrastruktury w formacie A4 lub A3 (z zaznaczonym pasem służebności) oraz dostarczenie operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, ustalającego wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.


Zastępca Dyrektora
KOWR OT w Koszalinie
Zbigniew Grabarek

Otrzymują:

1. adresat,
2. Dzierżawca
3. KOWR OT w Koszalinie – Sekcja Zamiejscowa w Drawsku Pomorskim,
4. aa.
Za zgodność
z oryginałem

2 / 2

mgr inż. Adam Wierzbowski

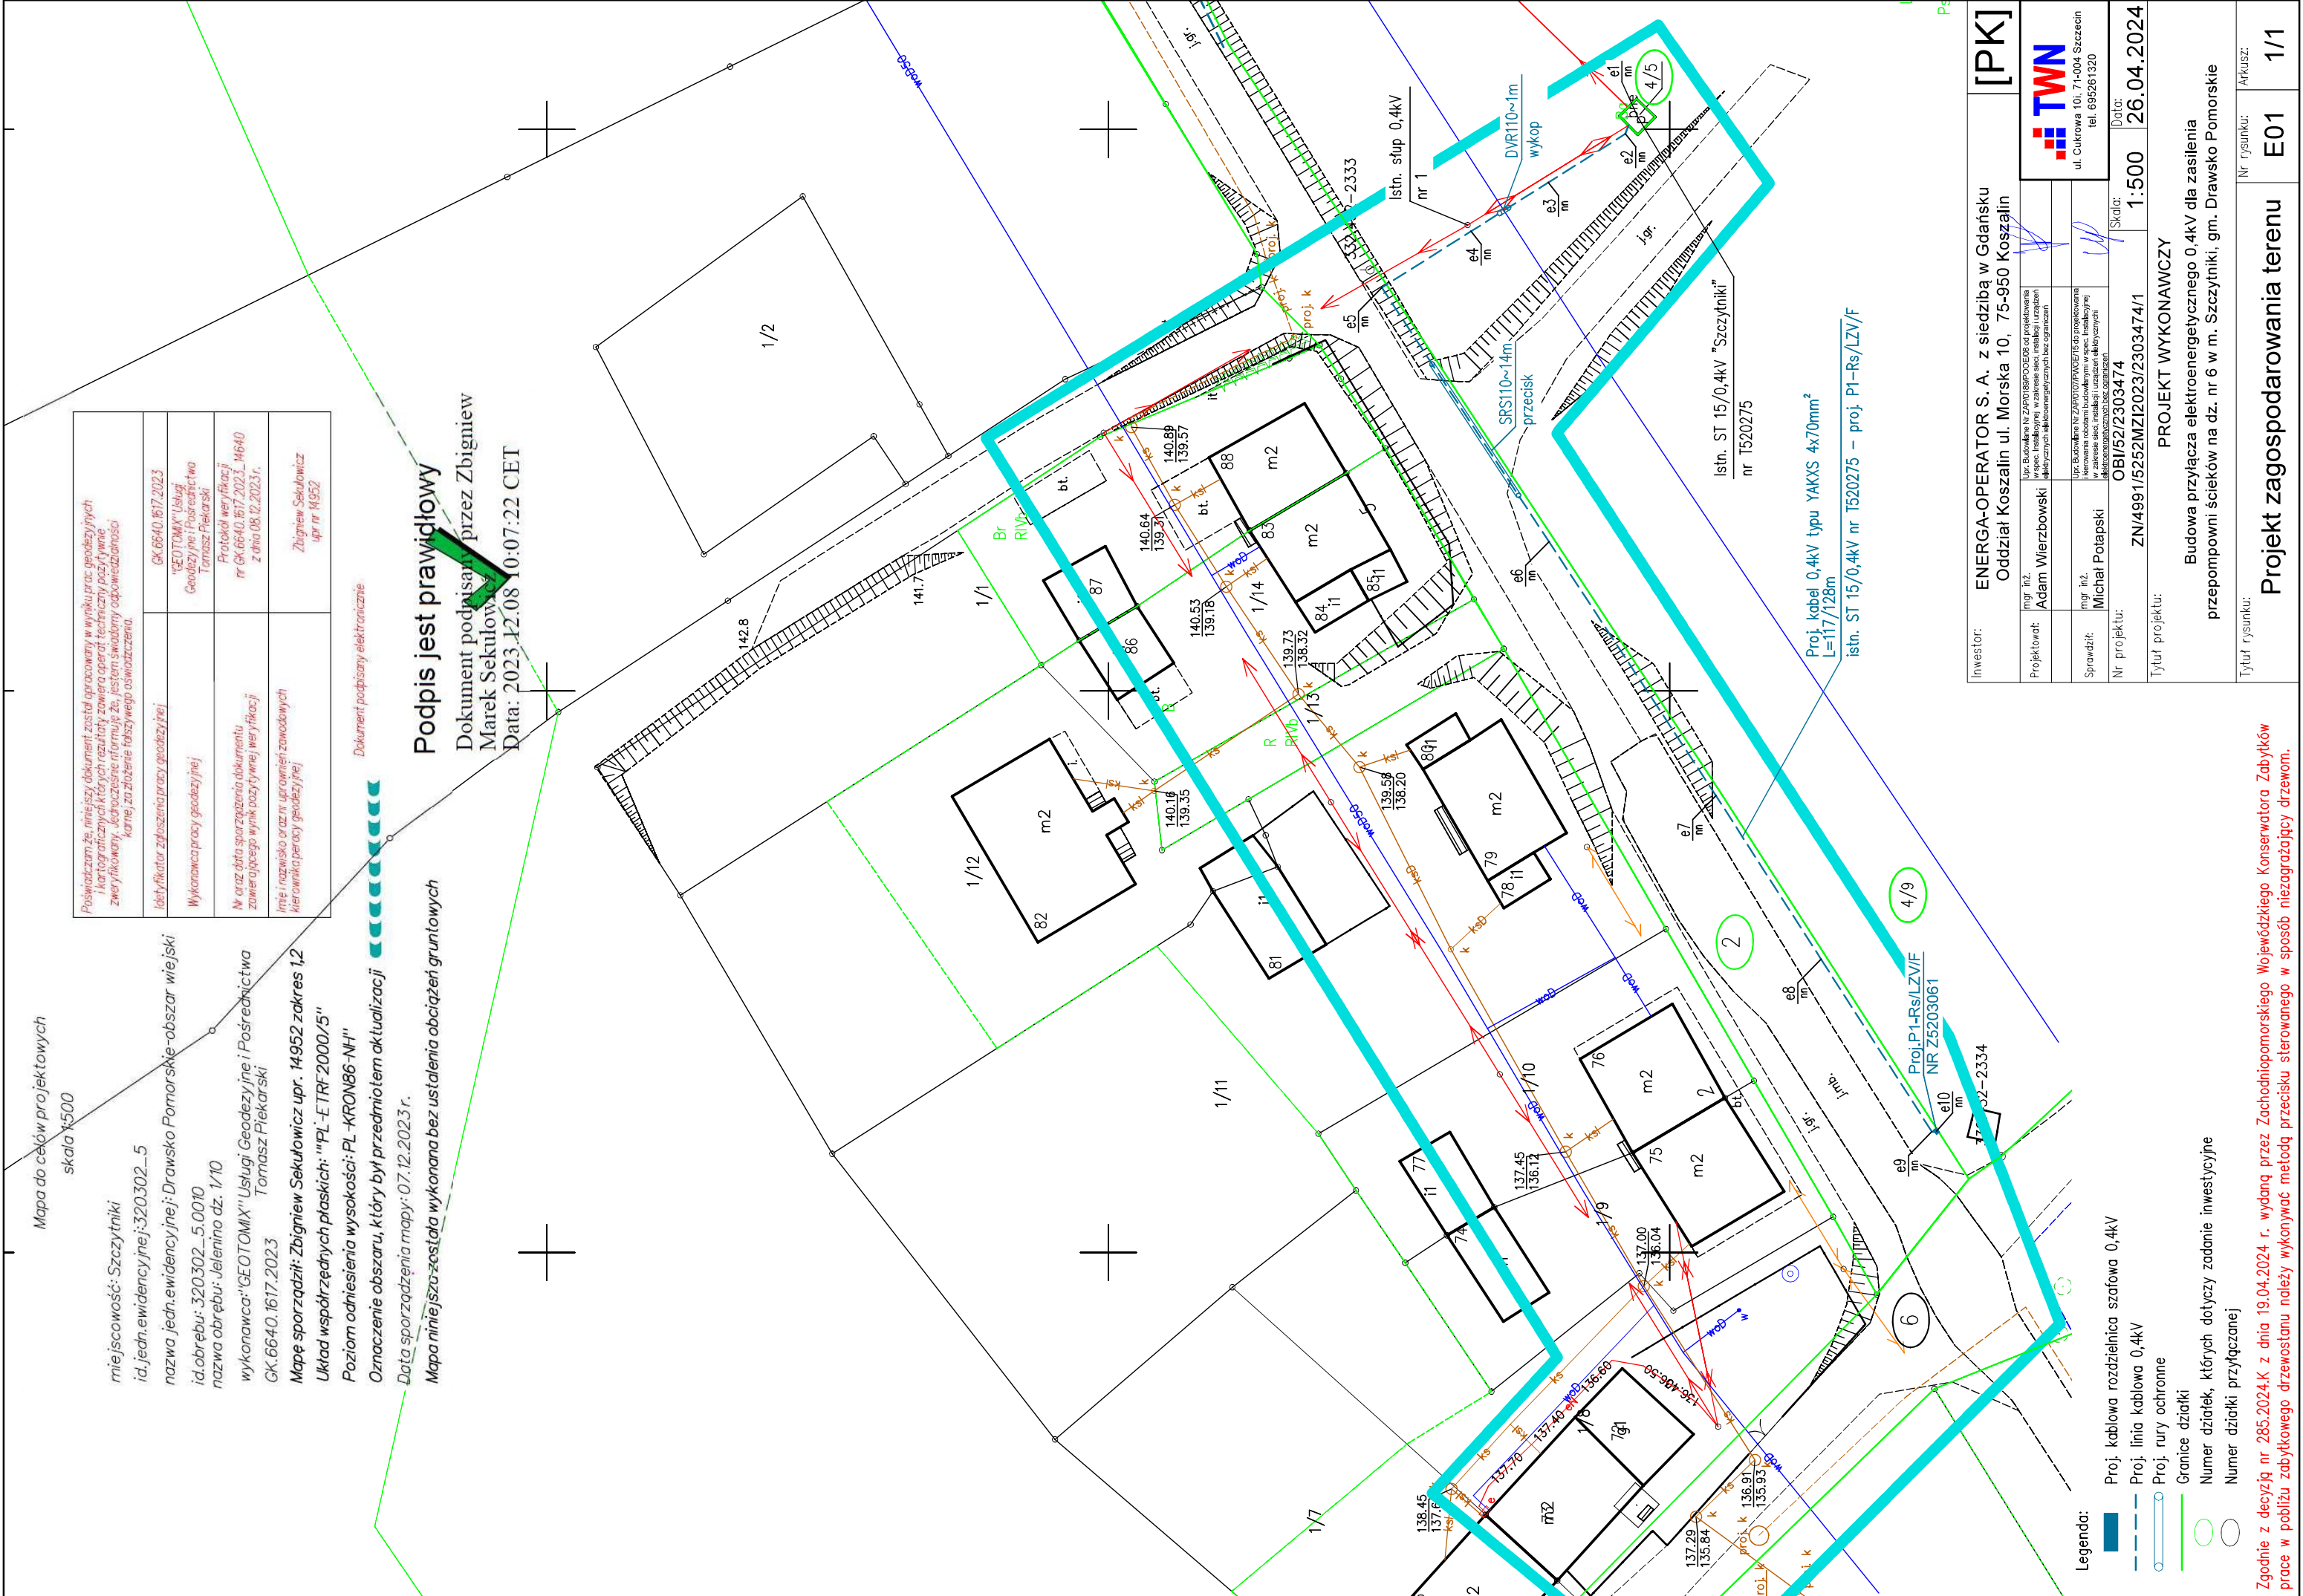

Istn. transformator o mo...
 należy wymienić na trans...
 (wg. oddzielnego opracowa...

Obwód nr 3

Proj.
 3x125A
 (WTN-1/gG)

PEN

V-kłama

Proj.
3x125A
(WTN-1/qG)

TL-1F/3F

dz. nr 6
WTP P/23/052344
Pz=30kW

Proj.
ETIMAT T
50A

LZ1
PEN
L1
L2
L3

GRANICA STRON

Proj.
3x100A
WTN-00/gG
RBK-00

Listwa LZW 00

V-klema

PEN


1. DVR110~1m
2. SRS110~14m

$$\frac{\text{Proj. YAKXS } 4 \times 70 \text{ mm}^2}{L=117/128 \text{ m} \quad \Delta U\%=0,95\%}$$

UKŁAD SIECI TN-C

1. Po zakończonych robotach budowlanych należy wymienić opisy tabliczek kierunkowych w istniejących urządzeniach i obiektach energetycznych oraz umieścić numery identyfikacyjne zgodnie ze Standaryzacją ENERGA OPERATOR SA.
(tj. Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych).

2. Zastosować uziom poziomy składający się z płaskownika stalowo-ocynkowanego (bednarki) S/tZn o przekroju 30x4mm². Projektowana rezystancja uziemienia $R \leq 30\Omega$.

Inwestor:		ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku Oddział Koszalin ul. Morska 10, 75-950 Koszalin		[PK]	
Projektował:	mgr inż. Adam Wierzbowski	Upr. Budowlane Nr ZAP/0189/POOE/08 od projektowania w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń	 ul. Cukrowa 10i, 71-004 Szczecin tel. 695261320		
Sprawdził:	mgr inż. Michał Potapski	Upr. Budowlane Nr ZAP/0107/PWOE/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń			
Nr projektu:	OBI/52/2303474 ZN/4991/5252MZI2023/2303474/1		Skala:	:-	Data: 26.04.2024
Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilania przepompowni ścieków na dz. nr 6 w m. Szczytniki, gm. Drawsko Pomorskie					
Tytuł rysunku:			Nr rysunku:	Arkusz:	
Schemat zasilania			E02	1/1	