



Z6108037
WP nr P/23/039279
P=20 kW
P1-Rs/LZV/LZR/F

$I_{k1}=491,2 \text{ A}$
 $I_a=250 \text{ A}$
 $\Delta U\%=5,04\%$

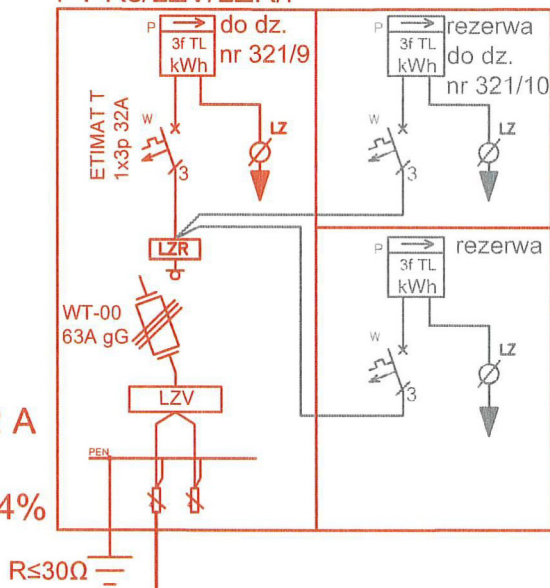

proj. YAKXS 4x120mm²
l=58m/78m

istn. złącze Z6103708

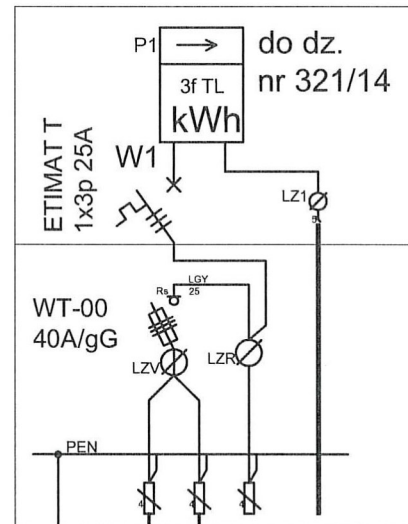

YAKXS 4x120mm²
kier. złącze 2304264

istn. kabel typu YAKXS 4x120mm²
relacji słup nr 30 - Z6103708

słup nr 30

AsXSn 4x120 l=567m

istn. WT-00/gG 100A
obw. 02 LEŚNICZÓWKA

istn. stac. transf.
K-1027 MARCINKOWO 2
S= 160kVA

* istniejące mostki do rezerwowych
tablic licznikowych należy odmostkować
od listwy LZR i schować za tablicą

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg tel. 513 076 009, 506 961 101			
Temat	Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Marcinkowo dz. 321/9	Faza	PBW
Adres	Marcinkowo gm. Mragowo dz. nr 321/9, 321/7, 321/15, obr. 0012 Marcinkowo	Data	03.2024
Inwestor	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	Skala	---
Nazwa rysunku	Schemat zasilania	Branża	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/POOE/10	nr rys.	E-02
Asystent projektanta	inż. Karol Dąbrowski		
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10		
P/23/039279, OBI/61/2400325			