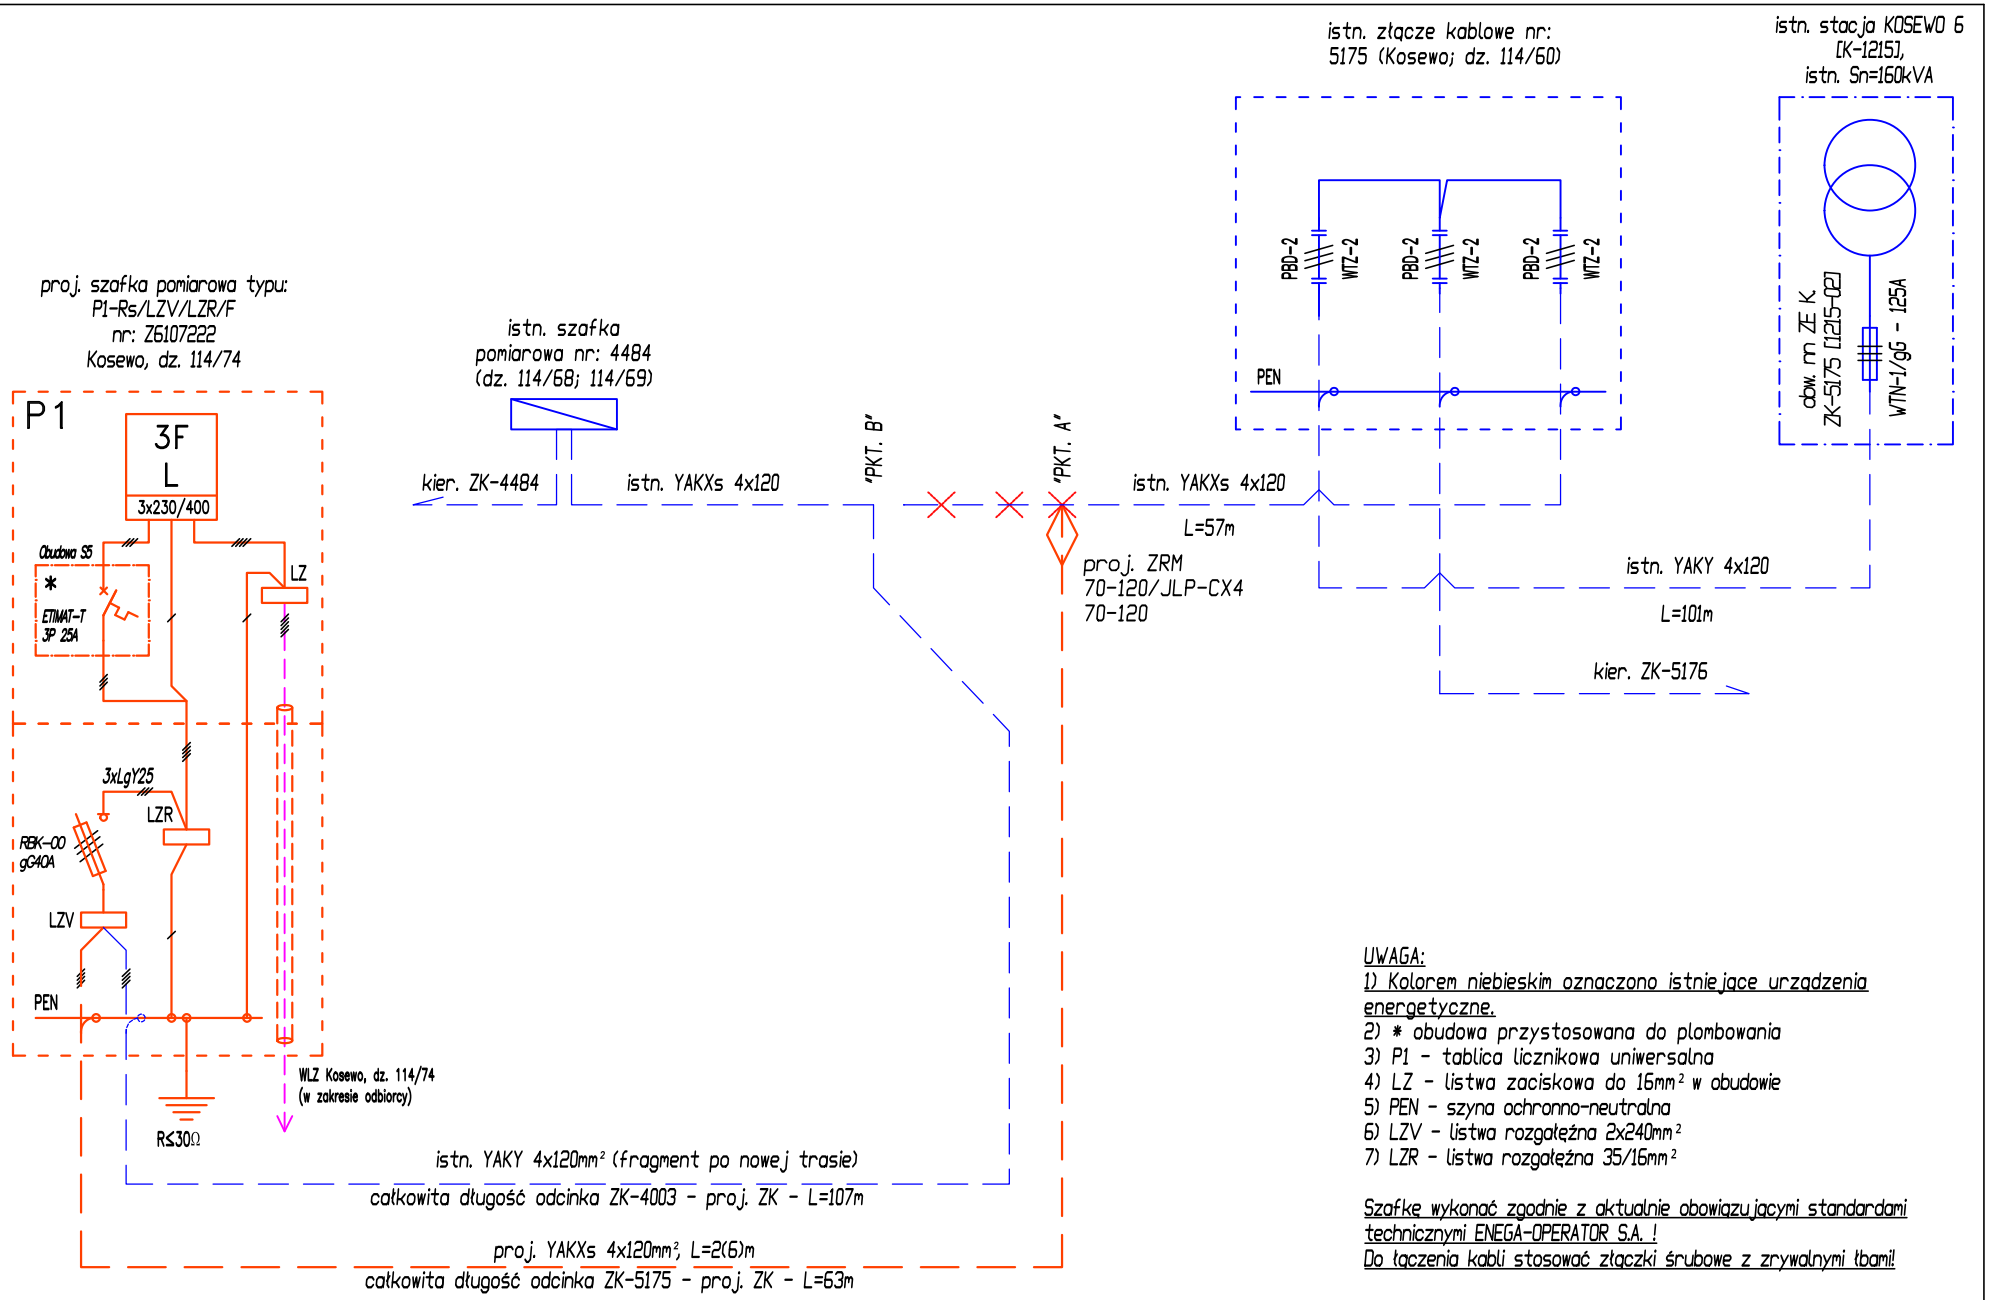

UWAGA:

1) Kolorem niebieskim oznaczono istniejące urządzenia energetyczne.
2) * obudowa przystosowana do plombowania
3) P1 - tablica licznikowa uniwersalna
4) LZ - listwa zaciskowa do 16mm² w obudowie
5) PEN - szyna ochronno-neutralna
6) LZV - listwa rozgałęźna 2x240mm²
7) LZR - listwa rozgałęźna 35/16mm²

Szafkę wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami technicznymi ENEGA-OPERATOR S.A. !
Do łączenia kabli stosować złączki śrubowe z zrywalnymi łbami!

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Projektant:	mgr inż. Szymon Biełaga		AMBRAline Szymon Biełaga		Nazwa rysunku:	Schemat zasilania (PW)	RYS. NR
Nr upr.:	PDL/0143/POOE/12		15-073 Białystok, ul. Starobojarska 8 m. 4		Obiekt:	Przebudowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV.	IE02
			Data: 22.06.2022r.	Skala: - - -	Inwestor:	ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE; UL. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn	ARKUSZ NR 1