



Lidzbark 4 : st. 22 ÷ 29 - 510m

Polmlek 2 st. 26 ÷ 33 - 750m

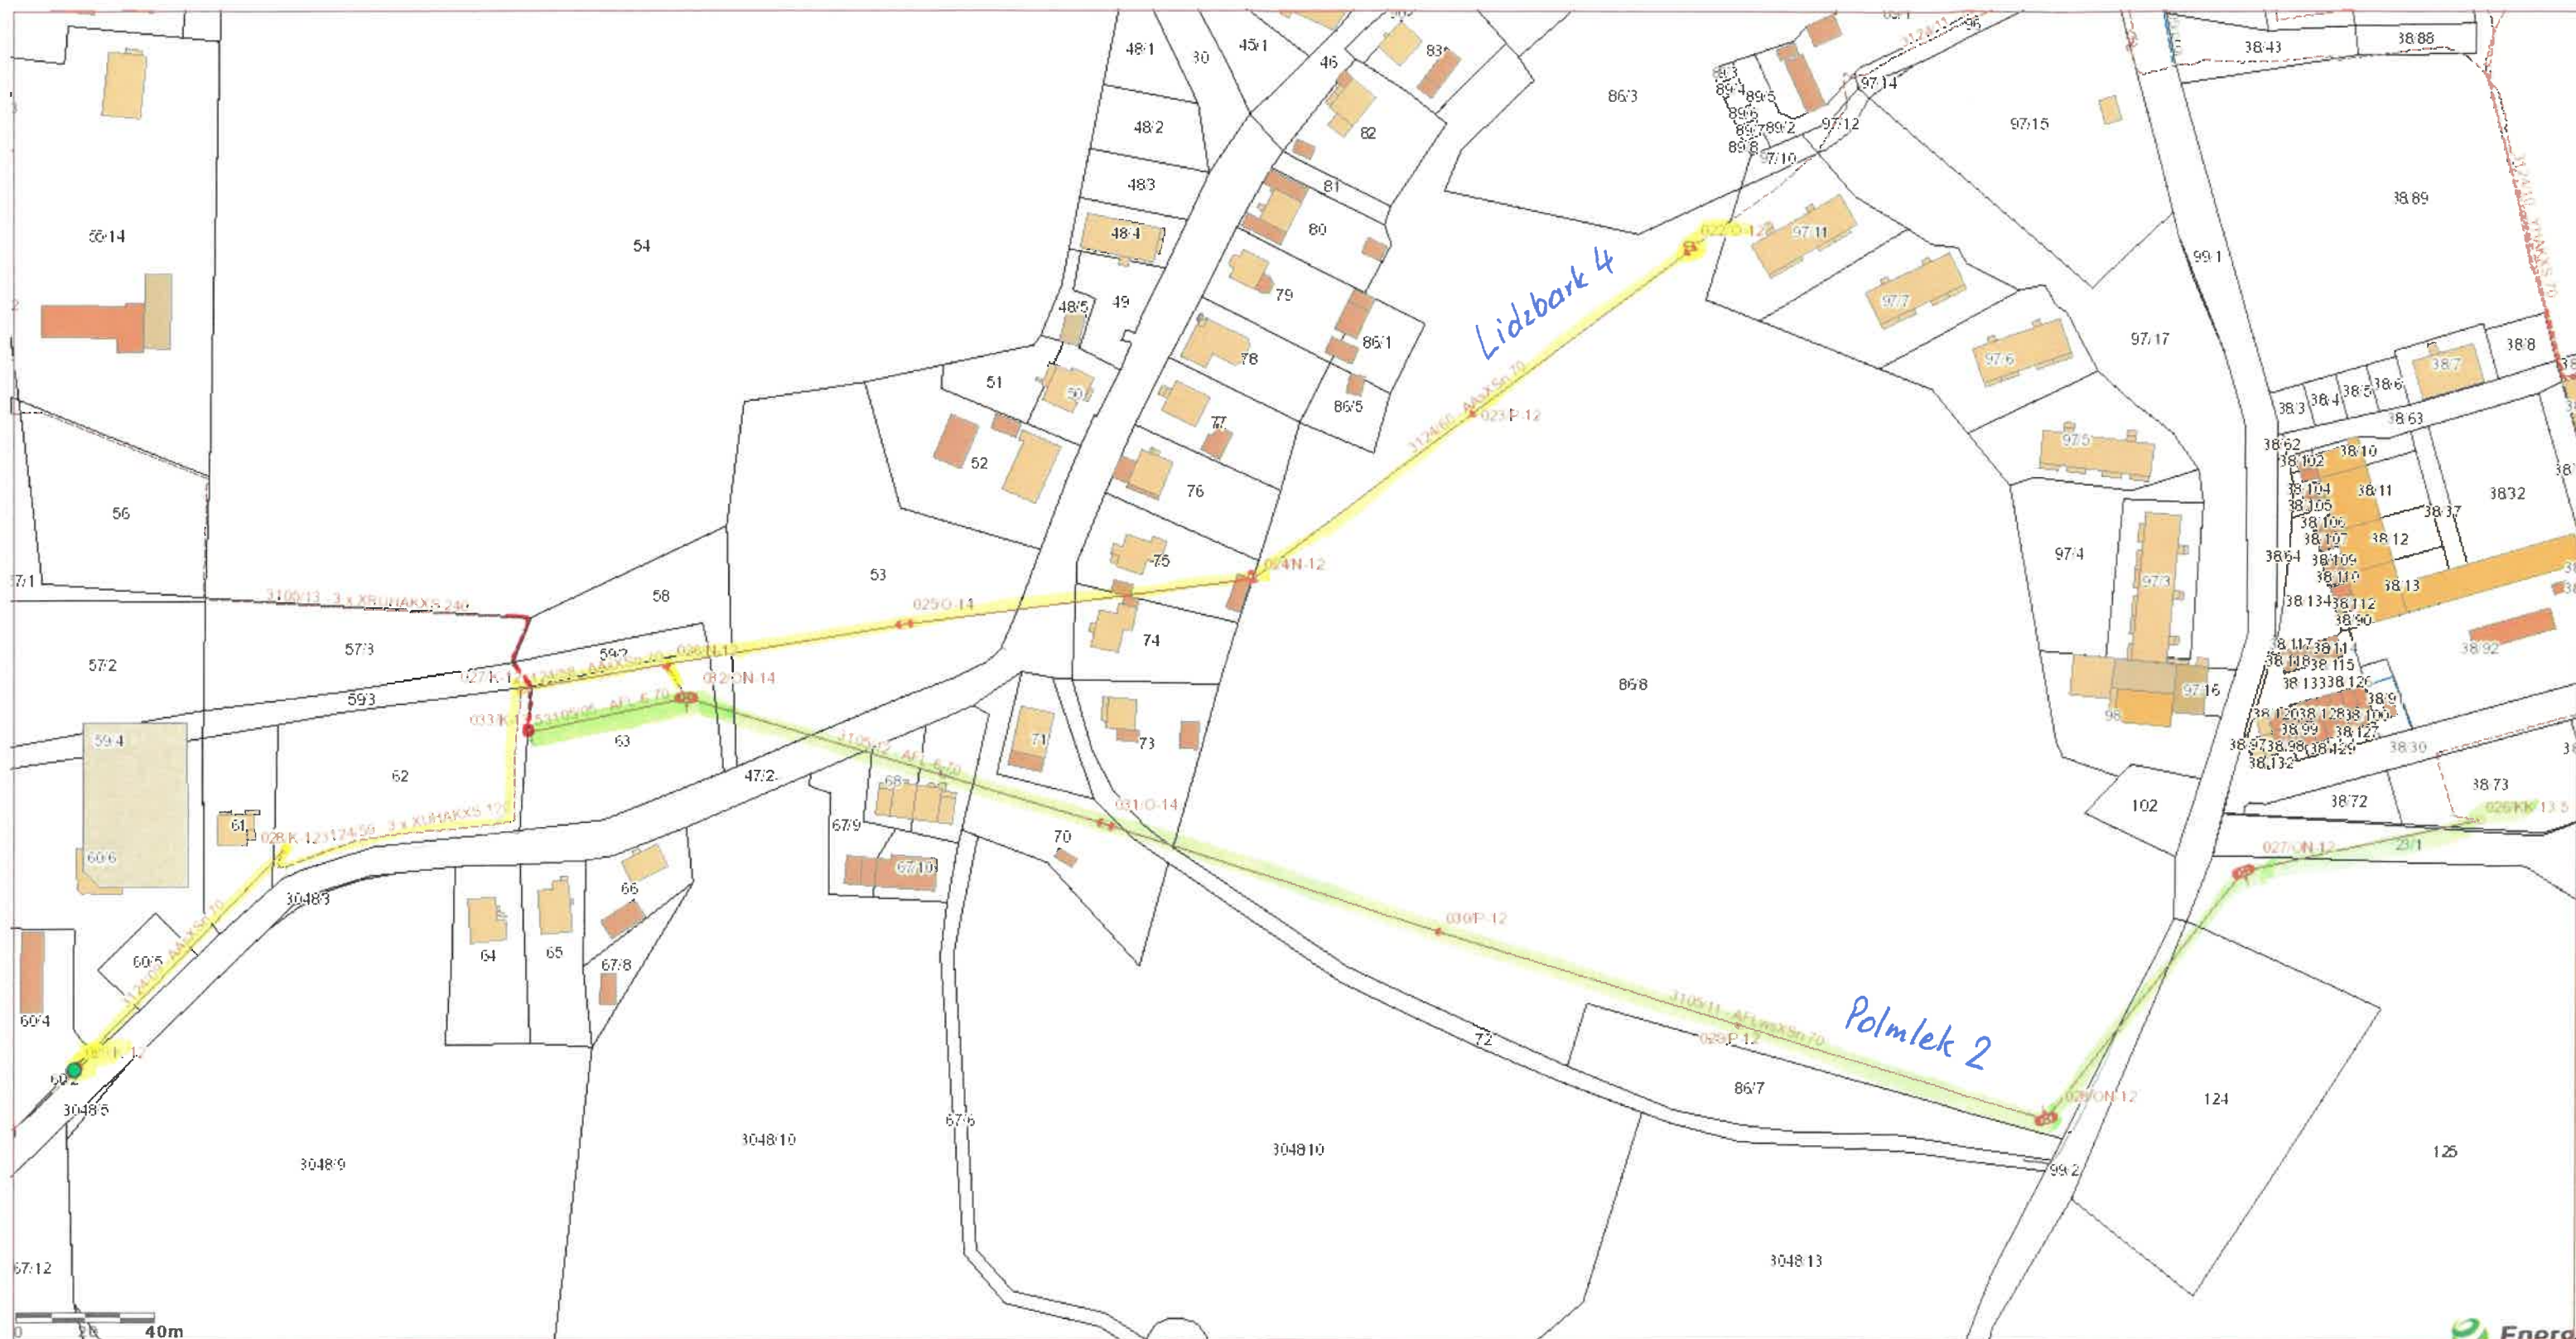

ODCIĄKI NAPIĘCIOWE LINII 15kV
PRZEWIDZIANE DO SKABLOWANIA
LIDZBARK 4 oraz POLMLEK 2

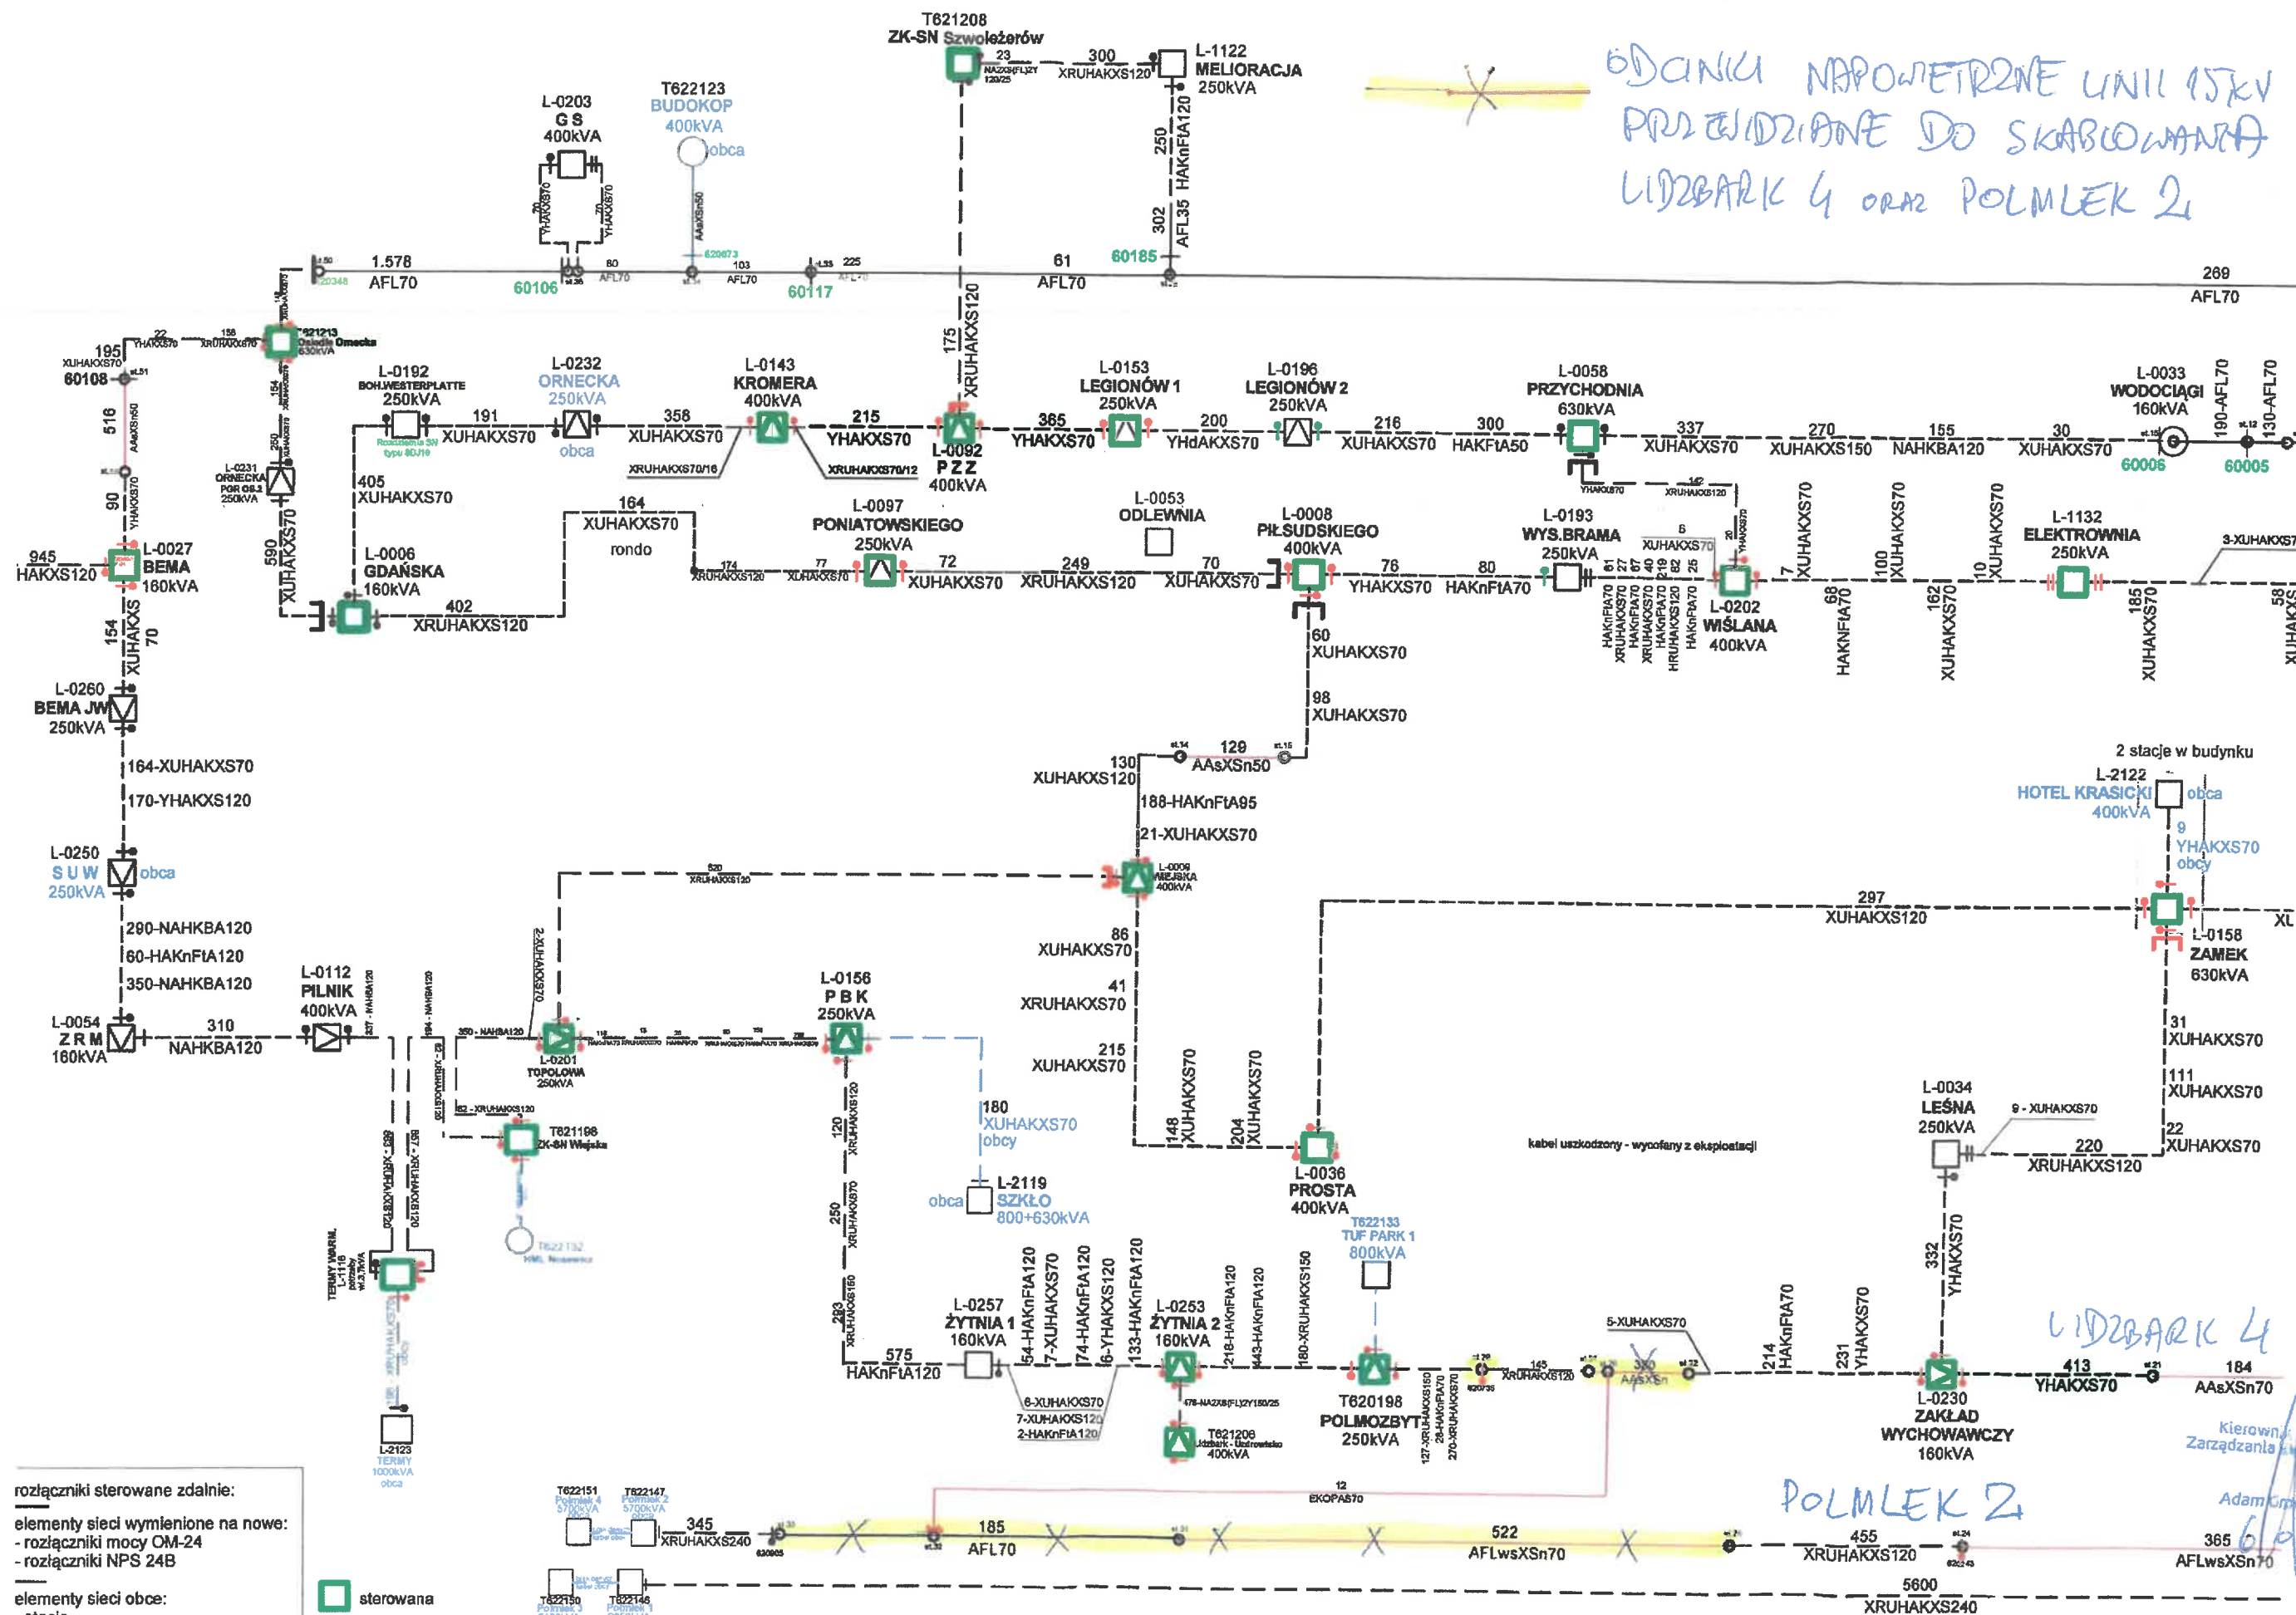

rozlaczniki sterowane zdalnie:
elementy sieci wymienione na nowe:
- rozlaczniiki mocy OM-24
- rozlaczniiki NPS 24B

elementy sieci obce:
- stacje
- odlaczniiki
- kable

sterowana

stacja słupowa

stacja MSTT

stacja MSTW

stacja wieżowa

SCHEMAT SIECI 15kV - LIDZBARK - ZAFACENK NR 2

LIDZBARK 4

POLMLEK 2

Kierownik
Zarządzania Siecią

Adam Kopyński

6.09.2024