



EOP/WP/5/2024/08/171243

Numer P/24/058864

Miejscowość Kołobrzeg

Data 28-08-2024

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: żłobek "Krasnal" - zwiększenie mocy
Adres (Nr działki): Kołobrzeg, ul. Bogusława X 18
gm. Kołobrzeg
2. Grupa przyłączeniowa: grupa IV
3. Moc przyłączeniowa: 80 kW (zwiększenie mocy o: 41 kW)
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Kołobrzeg Koszalińska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalińska - Orla [549]
Stacja SN/nn Kołobrzeg Bogusława X [50389]
Obwód nn Kier. ZK Żłobek [6]
Obiekt Złącze, szafka [nN] ZK/Bogusława X 18 [5Z0]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w istniejącej kablowej rozdzielnicy w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
W granicy lub na działce o numerze dz. nr 226/2 oraz drogi (ul. Bogusława X, dz. nr 288) na trasie kabli zasilających lub ich pobliżu należy zbudować rozdzielnicę kablową typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F z układem półpośrednim wyposażonym w przekładniki 400/5, kl. 0,2s, S=2,5VA, FS5 Projektowaną rozdzielnicę należy zasilic istniejącymi kablami (kier. stacja transformatorowa nr 50389, oraz kier. ZK-3 bud. ul. Bogusława X 20) dotychczasowego zasilania które należy odkopać, wypiąć z istniejącego złącza kablowego ZK-3 zlokalizowanego wewnątrz budynku, wycofać, skrócić oraz wprowadzić i podpiąć do nowej ww. KRSN-PP.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Nie dotyczy.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
 - 7.1.7. Demontaże:
Istniejące złącze kablowe zabudowane w budynku należy zdemontować a pozostałe kable je zasilające w obrębie przedmiotowej działki należy unieczynnić lub całkowicie usunąć.
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca własnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikową od projektowanej rozdzielnicy kablowej naziemnej zintegrowanej KRSN-PP do istniejącego obiektu kablem o przekroju żył wg obliczeń. Wykonanie powyższego zakresu prac należy wykonać przed lub jednocześnie z pracami określonymi w punkcie 7.1.3 które będą realizowane przez ENERGA-OPERATOR SA. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej", które należy przedłożyć w Dziale Przyłączeń RD w Kołobrzegu, celem otrzymania "Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia", niezbędnego do aktualizacji (zawarcia) umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej w zakresie zmiany mocy przyłączeniowej oraz układu pomiarowego z bezpośredniego na półpośredni (demontaż istniejącego nr 56033672 i zabudowa nowego).
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. **Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.**
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGIA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGIA – OPERATOR SA,
 - po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
- Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dział Przyłączeń
Rejon Dystrybucji Kołobrzeg

Dawid Wiśniewski
Wiśniewski Dawid

OPRACOWAŁ
tel. /94/ 357-57-18


Kierownik
Działu Przyłączeń

Arkadiusz Buczyński
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:


1. Wnioskodawca
2. ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg

KRSN-P2/PZ-NH2/R-NH00/F (1 szt.) + demontaż ZK

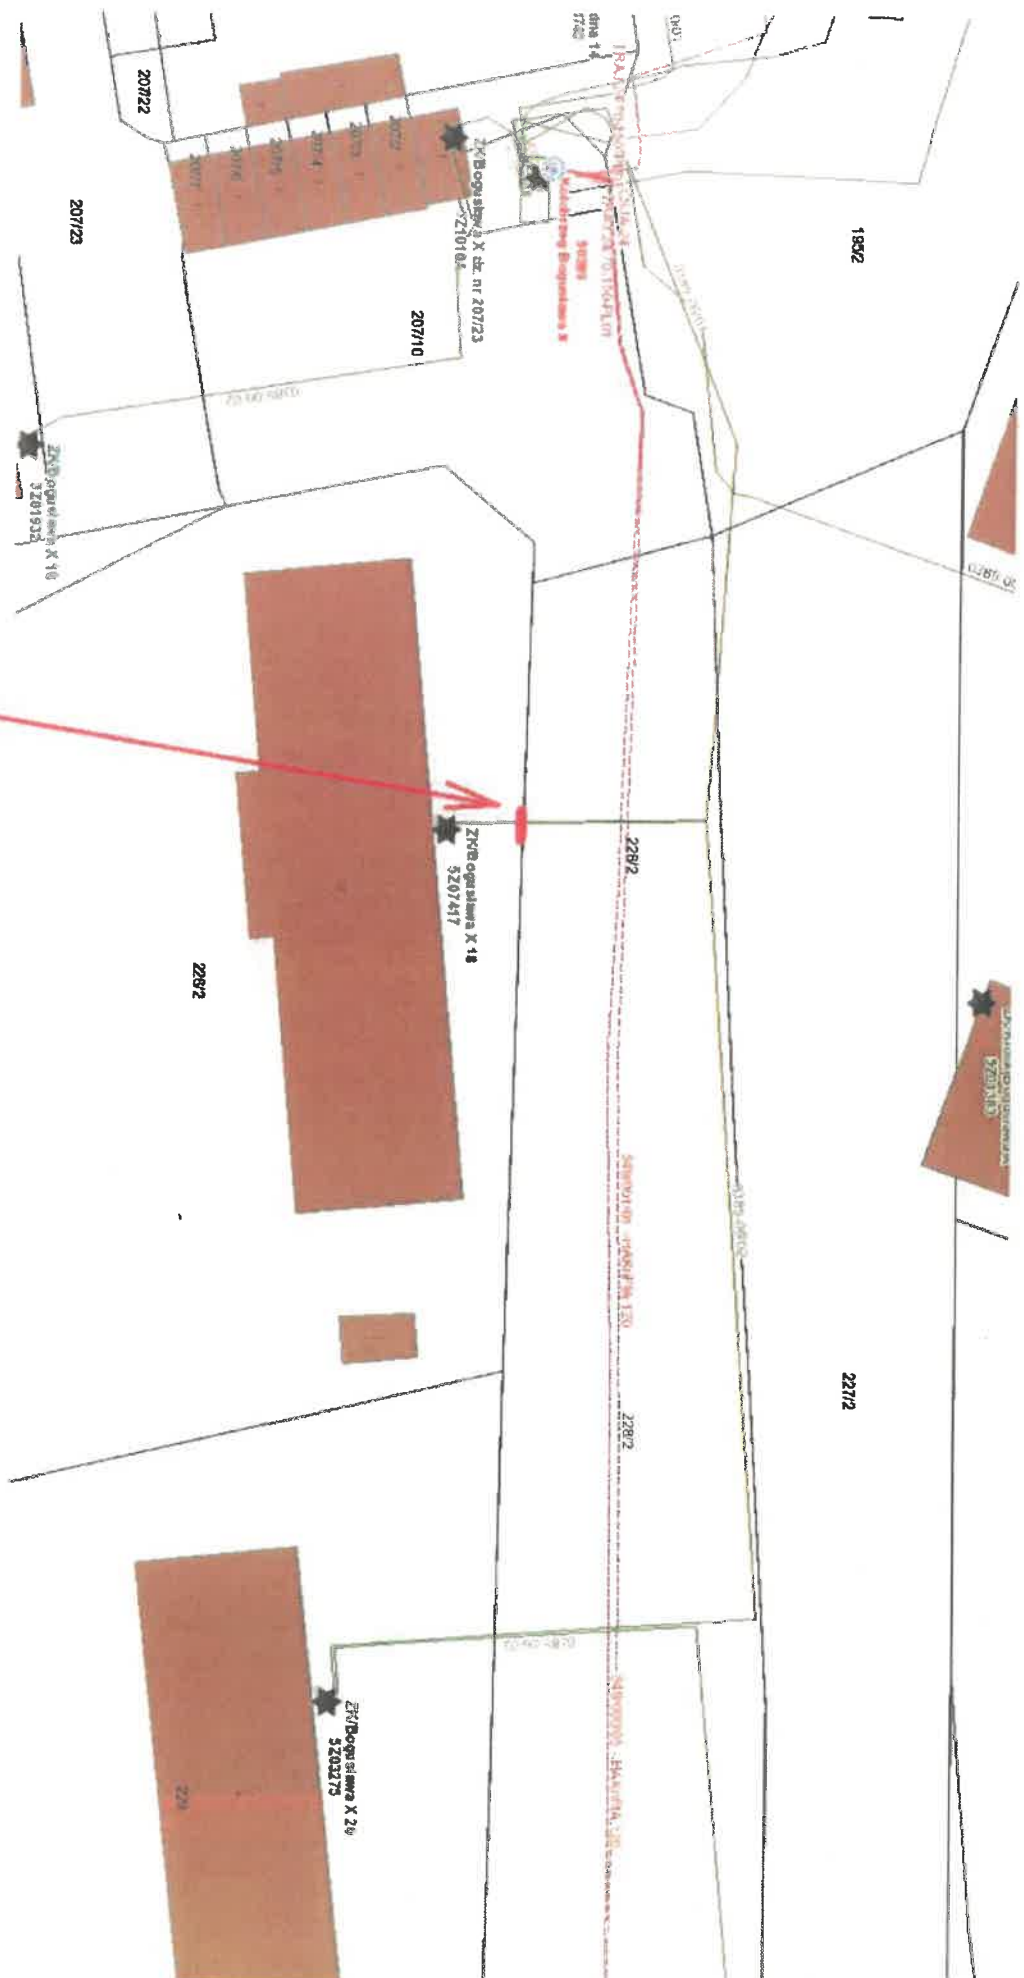

Kołobrzeg ul. Bogusława X - Złobek "Krasnal"
Wymiana złącza na KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F

75503824

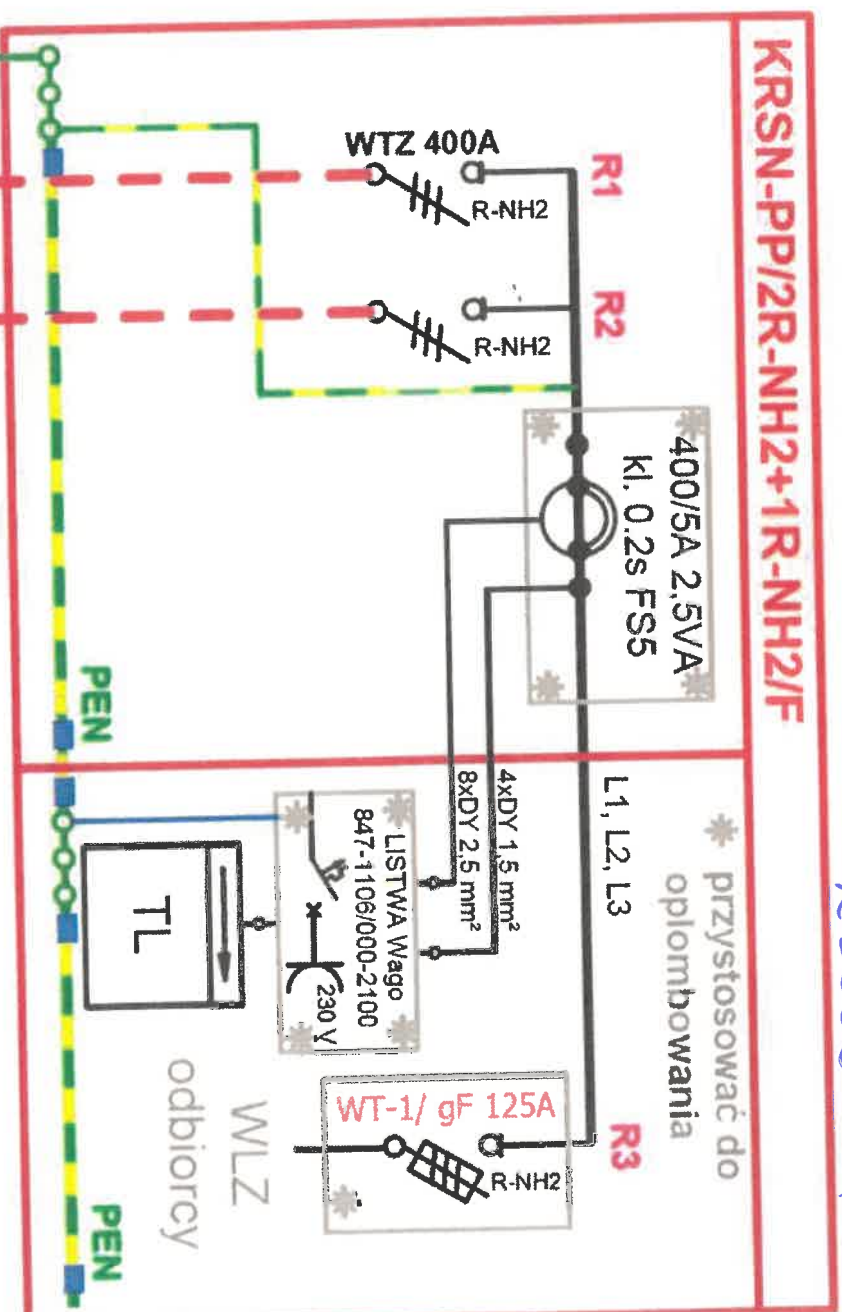

YAKY 4x185mm²
kier. ZK-3a
u. Bogusława X 20

YAKY 4x185mm²
kier. Stacja trafo
Kołobrzeg Bogusława X nr 50389