

Sopot, 10 grudnia 2025

/wg rozdzielnika/

dotyczy: dokumentacja projektowa

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. (EOŚ) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia drogowego
na terenie m. WEJHEROWO**

znak sprawy 123 / W / W / 2025.

WEJHEROWO ul. Nanicka DW	– budowa linii kablowej ok 50m,
WEJHEROWO ul. Nanicka / Słoneczna	– budowa linii kablowej ok 120m,
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego / Zwycięstwa	– budowa linii kablowej ok 120m,
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego zakręt	– budowa linii kablowej ok 80m,
WEJHEROWO ul. Prusa Szkoła	– budowa linii kablowej ok 60m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja Kalwaria	– budowa linii kablowej ok 60m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja cmentarz	– budowa linii kablowej ok 60m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / 1-ego Maja	– budowa linii kablowej ok 150m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / Strzelecka	– budowa linii kablowej ok 100m,
WEJHEROWO ul. Rondo Leona	– budowa linii kablowej ok 300m,
WEJHEROWO ul. Wniebowstąpienia	– budowa linii kablowej ok 50m,
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego Spółdzielnia	– budowa linii kablowej ok 40m,

Termin składania ofert upływa we **czwartek 18 grudnia 2025 r. o godz. 13:00**

Otwarcie ofert odbędzie się 18 grudnia 2025 r. o godz. 13:15

Oferty i pytania można składać na platformie Connect.

Bezpłatne warunki ZAPYTANIE O CENĘ 123/W/W/2025 można pobrać na platformie Connect

Informacji udziela Referent ds. Zakupów – Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.

Z upoważnienia

Kazimierz Król

K.o.
1 x a/a

Sopot, 10.12.2025

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.
(9)

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

ZAPYTANIE O CENĘ 123 / W / W / 2025 na

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia drogowego na terenie m. WEJHEROWO

Zamawiający: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (EOŚ)
81-809 SOPOT ul. Grottgera 7
tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem **123 / W / W / 2025**.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami i składania wyjaśnień jest p. **Kazimierz Król**, pokój nr 4 (piętro) w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w m. Bąkowo k. Gdańska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 – 13.00, tel. 58/760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENĘ przeznaczone jest wyłącznie do przygotowania oferty i nie może być udostępniane przez oferentów osobom trzecim.

Udzielanie zamówienia na powyższe dokumentacje odbywa się w oparciu o *Standardy Realizacji Projektów Inwestycyjnych* oraz *Standardy Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych* obowiązujące w EOŚ.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub skutecznego zgłoszenia do właściwego organu) oświetlenia drogowego w poniżej lokalizacji:

WEJHEROWO ul. Nanicka DW	– budowa linii kablowej ok 50m,
WEJHEROWO ul. Nanicka / Słoneczna	– budowa linii kablowej ok 120m,
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego / Zwycięstwa	– budowa linii kablowej ok 120m,
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego zakręt	– budowa linii kablowej ok 80m,
WEJHEROWO ul. Prusa Szkoła	– budowa linii kablowej ok 60m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja Kalwaria	– budowa linii kablowej ok 60m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja cmentarz	– budowa linii kablowej ok 60m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / 1-ego Maja	– budowa linii kablowej ok 150m,
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / Strzelecka	– budowa linii kablowej ok 100m,
WEJHEROWO ul. Rondo Leona	– budowa linii kablowej ok 300m,
WEJHEROWO ul. Wniebowstąpienia	– budowa linii kablowej ok 50m,
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego Spółdzielnia	– budowa linii kablowej ok 40m,

Informacje o konkretnych długościach nowej sieci oświetleniowej oraz obszary, dla których ma powstać projekt oświetlenia określi p. **Łukasz FOLTYN** kom. 723 306 018.

Wykonanie projektu winno obejmować wszystkie czynności, poczynając od zamówienia map projektowych, poprzez uzgodnienia w odpowiednich jednostkach opiniujących i uzgadniających, urzędach i instytucjach, aż po otrzymanie pozwolenia na budowę (skutecznego zgłoszenia) oraz zawierać wszystkie opłaty administracyjne i inne wymagane do otrzymania ww. pozwolenia (skutecznego zgłoszenia) oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w związku z prawidłową i terminową realizacją umowy.

Przed złożeniem oferty obowiązkiem projektanta jest dowiedzieć się, czy dla terenów objętych projektowanym oświetleniem istnieją plany zagospodarowania przestrzennego lub inne akty wpływające na czas wykonania projektu oraz otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku, gdy projektowana sieć przebiegała będzie przez działki właścicieli prywatnych (i nie można będzie tego uniknąć), **projektant zobowiązany** jest do uzyskania od tychże właścicieli prywatnych **oświadczeń woli o udostępnieniu nieruchomości** pod projektowane urządzenia **zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik e)** do

niniejszych warunków ZAPYTANIE o CENĘ. Oświadczenie wg ww. wzoru należy sporządzić oddzielnie dla każdego z właścicieli lub każdego z współwłaścicieli nieruchomości.

Kompletna wyceniana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która zostanie przekazana Zamawiającemu, winna obejmować:

- | | |
|---|--------|
| - pozwolenie na budowę / skuteczne zgłoszenie | 1 egz. |
| - projekt budowlany – wykonawczy | 3 egz. |
| - kosztorys inwestorski | 1 egz. |
| - przedmiar robót | 1 egz. |
| - oraz w wersji elektronicznej w formacie dokumentów o rozszerzeniu dwg, pdf, ath, jpg [lub innym] (za wyjątkiem pozwolenia na budowę). | |

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej **do 30 lipca 2026r. włącznie.**

Jeżeli zdaniem projektanta czas ten jest zbyt krótki proszę zadeklarować rzeczywisty termin wykonania ww. kompletnych dokumentacji.

W ofercie proszę podać **CENE NETTO.**

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na dołączonym do niniejszego zapytania 'formularzu ofertowym' (Załącznik a).

Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie i winna być **cena netto**. Cena ofertowa powinna obejmować cały zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z wymaganiami niniejszego ZAPYTANIA O CENĘ oraz uwzględniać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno być uwzględnione także wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i pomocniczych.

Do obowiązków oferenta należy uwzględnienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robót i materiałów, które jego zdaniem są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia prawidłowo, terminowo i w pełnym zakresie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, umową spółki – w przypadku spółki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być zaparafowane przez oferenta.

Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane przez Zamawiającego, traktowane są jako materiały informacyjne i nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

Składanie ofert

Ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie z Załącznikiem a) należy złożyć **poprzez platformę zakupową CONNECT** i oznaczyć następująco:

'123 / W / W / 2025 Wejherowo – projekt'

Termin składania ofert upływa we **czwartek 18 grudnia 2025 o godz. 13:00.**

Oferta złożona po terminie nie jest brana pod uwagę.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub wycofać ją pod warunkiem, że uczyni to **przed upływem terminu składania ofert.**

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Wybór oferty

Wpłynięcie jednej ważnej oferty wystarczy, by postępowanie uznać za ważne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.

Cena ofertowa to **cena netto z formularza ofertowego.**

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie ta spośród nie odrzuconych ofert, która będzie miała najniższą cenę ofertową.

W przypadku rozbieżności między wartością ceny netto (razem), a sumą częściowych cen netto za poszczególne tematy, za cenę ofertową zostanie wzięta suma cen częściowych netto.

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferenta, którego ofertę wybrano, co najmniej drogą elektroniczną. Pozostali oferenci mogą dowiadywać się o wyniku postępowania osobiście, pisemnie, telefonicznie bądź za pomocą poczty internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zobowiązany jest do wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, także bez podania przyczyn.

O unieważnieniu postępowania EOŚ zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postępowaniu.

W przypadku unieważnienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Pozostałe warunki postępowania

Oferent, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu **5 dni roboczych** od chwili powiadomienia wybranego oferenta (projekt umowy dołączono do niniejszych warunków ZAPYTANIE O CENĘ jako Załącznik b).

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zobowiązany jest do wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów ani odwołań.

Zakończenie postępowania

Z chwilą podpisania umowy, procedurę udzielenia zamówienia na niniejszą dokumentację projektowo-kosztorysową uważa się za zakończoną.

Załączniki:

- a) Formularz ofertowy.
- b) Projekt umowy.
- c) Warunki techniczne do projektowania od WT/2025/42/w do WT/2025/53/w;
- d) OŚWIADCZENIE WOLI o udostępnieniu nieruchomości pod projektowane urządzenia.

Główny Specjalista
ds. Inwestycji
Kazimierz Król

.....
podpis i pieczęć Zamawiającego

Energa ul. Artura Grottgera 7
Oświetlenie 81-809 Sopot
Sp. z o.o. T +48 58 760 77 20
 KRS 0000109164
 NIP 505-12-32-055
(9) Regon 191251580

Formularz ofertowy

Data

Oferent :

.....
nazwa i adres

.....
pieczęćka

Po zapoznaniu się z warunkami ZAPYTANIE o CENĘ z dnia 10.12.2025 niniejszym składamy ofertę na:

**Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia drogowego
na terenie m. WEJHEROWO**

Oferent deklaruje wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia za kwotę:

WEJHEROWO ul. Nanicka DW PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Nanicka / Słoneczna PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Kusocińskiego / Zwycięstwa PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Kusocińskiego zakręt PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Prusa Szkoła PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. 3-ego Maja Kalwaria PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. 3-ego Maja cmentarz PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / 1-ego Maja PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / Strzelecka PLN netto + 23% VAT
słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Rondo Leona PLN netto + 23% VAT

słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Wniebowstąpienia PLN netto + 23% VAT

słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

WEJHEROWO ul. Kusocińskiego Spółdzielnia PLN netto + 23% VAT

słownie netto:

Termin wykonania do włącznie.

razem : PLN netto + 23% VAT

słownie netto:

Termin wykonania do włącznie

Termin związania ofertą wynosi **14** dni od terminu składania ofert.

Jednocześnie oświadczam, że:

- jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
- uwzględniłem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie,
- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności, będących przedmiotem zamówienia,
- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, który dołączony został jako Załącznik b) do warunków ZAPYTANIE o CENĘ 123/W/W/2025 z dnia 10.12.2025.

.....
podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczęć

Załącznik b)

UMOWA NR EOŚ - / 2025

o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Zawarta w dniu2025r pomiędzy:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitałem zakładowym w wysokości 191.621.500 złotych.

reprezentowana przez:

1)

2)

zwana dalej **Zamawiającym**,

a z siedzibą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie
będącego płatnikiem podatku VAT, NIP.....,
reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej **Wykonawcą**,

łącznie zwanych „Stronami”, o następującej treści:

Energa ul. Artura Grottgera 7
Oświetlenie 81-809 Sopot
Sp. z o.o. T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

§ 1

1. Na podstawie złożonej oferty z dnia **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do **Zamawiającego** do dnia, dokumentację projektowo-kosztorysową na:

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia drogowego na terenie m. WEJHEROWO

w zakresie zgodnym z wytycznymi otrzymanymi od **Zamawiającego**, jak również – w zależności od potrzeby **Zamawiającego** – do sprawowania nadzoru autorskiego.

2. W skład każdej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi w wersji papierowej:

- | | |
|--|--------|
| a) Pozwolenie na budowę / skuteczne zgłoszenie | 1 egz. |
| b) Projekt budowlany wykonawczy | 3 egz. |
| c) Kosztorys inwestorski | 1 egz. |
| d) Przedmiar robót | 1 egz. |

oraz w wersji elektronicznej w formacie dokumentów o rozszerzeniu dwg, pdf, ath, jpg [lub innym] (za wyjątkiem pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia).

3. Termin zakończenia umowy: **do 2026r włącznie.**
4. Integralną część umowy stanowi oferta **Wykonawcy** z dn.2025 oraz warunki ZAPYTANIE O CENĘ 123/W/W/2025 z dnia 10.12.2025.
5. Podczas realizacji niniejszej umowy **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez **Wykonawcę**, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 1 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy osobiście i oświadcza, że projektant [imię i nazwisko] posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności [.....] w zakresie [.....] nr [numer uprawnień] nadanych dnia [data nadania] przez [organ nadający uprawnienia].

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie umowne:

w kwocie złotych

(słownie: złotych 00/100).

2. Do wynagrodzenia określonego w ustępie powyżej doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce (jeśli wymagany).
3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie płatne będzie częściami po wykonaniu przez **Wykonawcę** dokumentacji według poniższego rozliczenia według wartości netto:

WEJHEROWO ul. Nanicka DW zł,	
WEJHEROWO ul. Nanicka / Słoneczna zł,	
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego / Zwycięstwa zł,	
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego zakręt zł,	
WEJHEROWO ul. Prusa Szkoła zł,	
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja Kalwaria zł,	
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja cmentarz zł,	
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / 1-ego Maja zł,	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-609 Sopot
WEJHEROWO ul. 3-ego Maja / Strzelecka zł,	T +48 58 760 77 20
WEJHEROWO ul. Rondo Leona zł,	KRS 0000109164
WEJHEROWO ul. Wniebowstąpienia zł, (9)	NIP 585-12-32-055
WEJHEROWO ul. Kusocińskiego Spółdzielnia zł.	Regon 191251580

4. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 powyżej obejmuje pełen zakres robót poczynsz od [zamówienia map projektowych, poprzez uzgodnienia w odpowiednich jednostkach opiniujących i uzgadniających], aż po uzyskanie pozwolenia na budowę / skutecznego zgłoszenia oraz zawiera wszystkie opłaty administracyjne i inne wymagane do otrzymania ww. pozwolenia, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji zakresu robót, a także wszelkie koszty konieczne do poniesienia w związku z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wyплата wynagrodzenia umownego nastąpi każdorazowo po wykonaniu i przekazaniu przez **Wykonawcę** na rzecz **Zamawiającego** dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ilościach określonych w § 1 ust. 2 i przyjęciu jej przez **Zamawiającego** bez zastrzeżeń - na podstawie prawidłowo wystawionej przez **Wykonawcę** i doręczonej **Zamawiającemu** faktury VAT.
2. Wyплата wynagrodzenia umownego nastąpi w terminie **30 dni** od daty doręczenia **Zamawiającemu** faktury VAT na konto **Wykonawcy** wskazane w treści tej faktury.
3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia **Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.**

§ 5

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, a także warunkami określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub innych obowiązujących dokumentach), wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także specyficznymi wymaganiami obowiązującymi u **Zamawiającego**, w tym zgodnie z uchwałą nr 68/2012 Zarządu Spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z dnia 31.12.2012 r. w sprawie przyjęcia *Standardów technicznych wykonywania prac w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.*
2. Końcową wersję projektu (przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę / przed zgłoszeniem) **Wykonawca** ma obowiązek przedstawić do zatwierdzenia przez **Zamawiającego**, składając go w [miejsce złożenia z adresem]. Zatwierdzenie projektu bez uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej przez **Zamawiającego** jest warunkiem wystawienia przez **Wykonawcę** faktury VAT.
3. Jeżeli podczas wykonywania czynności związanych z niniejszą umową zostaną wydane jakiegokolwiek decyzje, postanowienia, uzgodnienia itp. nakładające na **Zamawiającego** zobowiązania finansowe (jak np. stałe opłaty za umieszczenie urządzeń oświetleniowych w gruncie, opłaty za użyczenie gruntu, itp.) **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym **Zamawiającego** i dostarczenia dokumentów, z których takie roszczenia wynikają. W przypadku niedostarczenia do **Zamawiającego** takich dokumentów, skutkującego

uniemożliwieniem odwołania się od decyzji rozstrzygających zobowiązania finansowe, **Zamawiający** będzie mógł w terminie 60 dni od daty otrzymania informacji o powyższej okoliczności odstąpić od umowy.

§ 6

1. W przypadku odstąpienia przez **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, w tym przyczyn określonych w § 5 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Umowy, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 1 ust. 1 **Zamawiającemu** przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania zamówienia do dnia przekazania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3. Naliczenie kary umownej określonej w ust. 1 nie wyłącza uprawnienia **Zamawiającego** do naliczenia kary umownej określonej w ust. 2 za okres do dnia odstąpienia od umowy.
4. **Zamawiający** ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

Do wykonywania obowiązków umownych **Zamawiający** wyznacza następujące osoby:

- p. **Łukasz FOLTYN** kom. 723 306 018 w sprawach wytycznych technicznych do projektowania,
p. **Kazimierz Król** tel. 58/760 72 36, kom. 605 183 335 w sprawach formalnych.

§ 8

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie **Zamawiającego**, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prac wykonanych do dnia odstąpienia.

2. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie wykona i nie dostarczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie określonym w § 1 ust. 1 umowy, **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego lub zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej innemu podmiotowi na koszt **Wykonawcy**.
3. Odstąpienie, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie.

§ 9

1. **Wykonawca** w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, przenosi na **Zamawiającego** całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do wszystkich utworów, jakie **Wykonawca** wykona w ramach realizacji Umowy, tzn. nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo kosztorysowej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą podpisania przez **Zamawiającego** protokołu odbioru prac bez uwag i zastrzeżeń.
2. Z chwilą podpisania przez **Zamawiającego** protokołu odbioru końcowego nabywa on ponadto wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych lub dostarczonych w wykonywaniu przez **Wykonawcę** Umowy, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz wykonywania praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z wszelkimi naniesionymi zmianami w trakcie trwania Umowy następuje na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 - a) Utwalania, zwielokrotniania, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) Obrótu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - d) Wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
 - e) Dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
 - f) Modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,
 - g) Łączenie fragmentów z innymi utworami,

- h) Swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
 - i) Wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.
4. **Wykonawca** oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub inne utwory wykonane przez **Wykonawcę** na podstawie Umowy, ani korzystanie z nich przez **Zamawiającego** lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Jeżeli **Zamawiający** poinformuje **Wykonawcę** o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec **Zamawiającego** w związku z utworami, o których mowa w niniejszym paragrafie, **Wykonawca** podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko **Zamawiającemu** powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, **Wykonawca** wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie **Zamawiającego**.
 6. Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu, **Zamawiający** nie będzie mógł korzystać z utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, **Wykonawca** niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje te utwory, albo wymieni je na nowe, w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich.
 7. **Wykonawca** pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez **Zamawiającego** na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z utworami będącymi rezultatami niniejszej Umowy. Jeżeli utwory te zostaną uznane za naruszające prawa własności przemysłowej i intelektualnej **Wykonawca** na swój koszt i według własnego wyboru uzyska dla **Zamawiającego** prawa do kontynuowania korzystania z tych utworów.
 8. **Wykonawca** oświadcza i gwarantuje, że posiada całość autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 9. **Wykonawca** zapewnia, że w umowach o pracę, albo innych umowach, autorzy utworów przekazywanych **Zamawiającemu** w ramach Umowy zobowiązali się, że nie będą wykonywali autorskich praw osobistych do tych utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez **Zamawiającego** odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień **Zamawiającego** wynikających z innych ustaw.

§ 10

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia – do załatwienia sporu na drodze sądowej, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 11

1. Zmiana któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, wyrażonej podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Adresami do doręczeń są adresy wskazane w komparycji umowy. Każda zmiana adresu do doręczeń wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony, dokonanego listem poleconym nadanym w terminie 7 dni od takiej zmiany. W przypadku uchybienia niniejszemu obowiązkowi, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 12

1. Według stanu na dzień zawarcia Umowy, Strony nie przewidują konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona.
2. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych drugiej Strony.
3. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej.
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznają lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Artura Grottera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się w Załączniku nr 1 lub na stronie internetowej Energa Oświetlenie, pod adresem: <http://energa-oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny>

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla **Zamawiającego** i jeden dla **Wykonawcy**.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

Załącznik nr 1

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dla Wykonawcy lub dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa Oświetlenie Sp. z o. o. informuje:

- a. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
- b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
- c. Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (pkt b).
- d. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:
 - podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 - zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy;
 - raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
 - obsługi i archiwizacji korespondencji;
 - ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 - wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi.
- e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.
- f. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa lub od Państwa pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oświetlenie Sp. z o. o., którego Państwo reprezentują, w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
- g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
- h. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać:
 - podmioty Grupy Orlen;
 - podmioty dostarczające korespondencję;
 - podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 - podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
 - podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń;
 - podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;
 - audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
 - banki realizujące transakcje.
- i. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Energa Oświetlenie Sp. z o.o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
- j. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 750 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-17-32-055
Regon 191251580

- k. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt d:
- w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 - w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- l. Informujemy o przysługującym prawie do:
- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 - sprostowania swoich danych osobowych;
 - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 - przenoszenia danych osobowych;
 - usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub IOD (pkt b, c).

**OŚWIADCZENIE WOLI
O UDOSTĘPNIENIU NIERUCHOMOŚCI POD PROJEKTOWANE URZĄDZENIA**

Ja niżej podpisany/a

....., nr PESEL, zamieszkały/a
w

..... zwany w dalszej treści „**Podmiotem Uprawnionym**”

niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatnie udostępnienie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 81-809 Sopot ul. Grottgera 7, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000109164 NIP: 585-12-32-055 Kapitał zakładowy: 191 621 500, 00 zł

zwanej w dalszej treści oświadczenia „**ENERGA Oświetlenie**”

nieruchomości położonej w m., gmina, województwo
....., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr o pow. ha,
obręb, (KW) w celu posadowienia, urządzeń
elektroenergetycznych w postaci:

Podmiot Uprawniony wyraża ponadto zgodę nieodpłatnie, na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, przez cały okres ich użytkowania oraz eksploatacji i umożliwi upoważnionym przedstawicielom ENERGA Oświetlenie na nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy oraz usuwania awarii. Podmiot Uprawniony oświadcza, że został przez ENERGA Oświetlenie poinformowany o celu, dla którego ENERGA Oświetlenie zamierza posadowić i eksploatować powyższe urządzenia elektroenergetyczne.

ENERGA Oświetlenie zobowiązuje się niezwłocznie po realizacji budowy urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, do uporządkowania terenu nieruchomości.

W przypadku robót określonych w zdaniu poprzedzającym, które będą skutkowały poniesieniem szkód, wysokość odszkodowania należnego Podmiotowi Uprawnionemu będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez ENERGA Oświetlenie i Podmiot Uprawniony. W przypadku braku porozumienia, wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata Podmiotowi Uprawnionemu przez ENERGA Oświetlenie ewentualnego odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot Uprawniony, w terminie wcześniej z nim ustalonym w protokole, o którym mowa powyżej.

Podmiot Uprawniony oświadcza, iż nie będzie występował przeciwko ENERGA Oświetlenie z roszczeniami z tytułu posadowienia i istnienia na jego nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej.

Podmiot Uprawniony zapewnia, że w przypadku przejścia prawa własności nieruchomości, o której mowa powyżej na osobę trzecią, zobowiązuje się do poinformowania takiej osoby o zobowiązaniach wynikających z niniejszego oświadczenia wobec ENERGA Oświetlenie oraz do ujęcia zapisów dotyczących tych zobowiązań w akcie rozporządzającym nieruchomością.

Na podstawie niniejszego oświadczenia ENERGA Oświetlenie umocowane będzie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Faktyczne przekazanie nieruchomości i przystąpienie do wykonywania uprawnień do eksploatacji nieruchomości nastąpi z dniem rozpoczęcia budowy urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości przez ENERGA Oświetlenie. W przypadku rezygnacji z inwestycji lub niez uzyskania wymaganych pozwoleń, ENERGA Oświetlenie ma prawo pisemnie zawiadomić o jednostronnej rezygnacji z uprawnień objętych niniejszym oświadczeniem.

Podmiot Uprawniony zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji o treści niniejszego oświadczenia.

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest załącznik – obowiązek informacyjny RODO – oświadczenie woli.

Czytelny podpis Podmiotu Uprawnionego

Obowiązek informacyjny RODO – oświadczenie woli

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot.
- 2) Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oswietlenie@energa.pl adres korespondencyjny ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot tel. +48 58 7607720, fax. +48 58 760 7722 .
- 3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
- 4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnne uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja oświadczenia woli w zakresie **UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI POD PROJEKTOWANE URZĄDZENIA**
- 5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji oświadczenia woli.
- 6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 - a. Uprawnione organy publiczne,
 - b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
 - c. Podmioty dostarczające korespondencję,
 - d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 - e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego;
 - f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
- 7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- 8) Informujemy o przysługującym Ci prawie do:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 - b. sprostowania swoich danych osobowych,
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
 - d. przenoszenia danych,
 - e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
- 9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 42 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i *iluminacyjne* typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Nanicka / DW

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9225, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

Na zasilanie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] *lub* [projektant] uzyska z ENERGA OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 1/24 znajdującego się na ul. Nanickiej poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Zaprojektować linię kablową (*napowietrzna*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż **YAKXS 4x25mm² (AsXSn 2x25mm²)**.

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy **uzgodnić końcowo** w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (**jednego**) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

Łukasz Foltyn
(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.
(9)
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Opрана LED - 2
YAKX59x25 ~ 50m
Slup Gm - 2
Projekt - WT/92

1. *Gerres* ut Artura Grottgera 7
 2. *Siluriformes* 81 809 Sopot
 3. *Sp. z o.o.* T +48 58 760 77 20
 KRS 0000109164
 NIP 585-12-32-055
 Regon 191251580
 (9)

① Namińska / 2DW

336

WA20

333/7
29.45

333/5

333/5

134/3

m2

333/6

29.24
27.74

29.27
26.76

29.37

445/2

132/8

30.03
29.23

30.46

30.17
28.99

30.24
29.46

29.76
25.44

29.86
28.09

m2

132/3

30.06

30.01

30.08

30.11

28.63

30.09

30.15
27.77

I Brygady Pancerniej WP

37/1

445/3

I Brygady Pancerniej WP

I Brygady Pancerniej WP

28.01

28.00

30.62
27.95

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000199154
MIS 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

I Brygady Pancerniej WP

2

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 43 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i *iluminacyjne* typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Nanicka / Słoneczna

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9225, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] *lub* [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 7/24 znajdującego się na ul. Słonecznej poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Projektowane oświetlenie powiązać ze słupem nr 5/3 (SO-9226). Zaprojektować linię kablową (*napowietzną*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (*AsXSn 2x25mm²*).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

Łukasz Foltyn
(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

OK System formatyczne Kasy



② Narticka / Słoneczna
(UG)
Oprawa LED — 8
stup 6m — 8
YAKXs 4 x 25 ~ 120m
projekt-wit431

8

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 44 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i *iluminacyjne* typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Kusocińskiego / Zwycięstwa

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9226, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] *lub* [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 2/2 znajdującego się na ul. Kusocińskiego poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Projektowane oświetlenie powiązać ze słupem nr 1/3 (SO-9226) na którym to odwiesić oprawę. Zaprojektować linię kablową (*napowietrzna*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (*AsXSa 2x25mm²*).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:


6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.
(9)
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

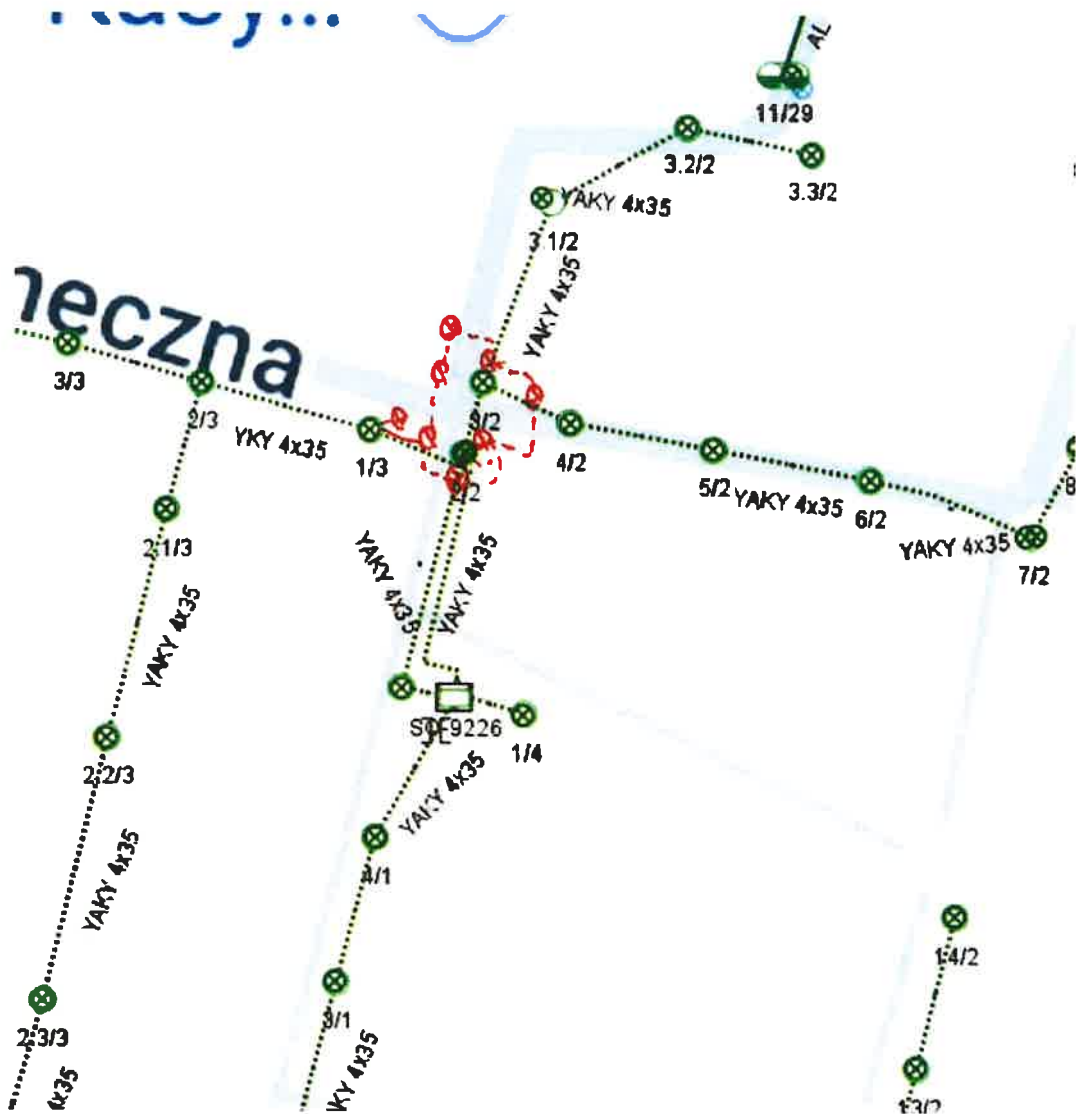

③ Kusocińskiego / Zwycięstwa
(UG)

Oprawa LED - 8


slup 6m - 7

kabel YAKY 5 9x25 - 120 m

projekt - WT/44

Energia
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-609 Sopot
T+48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

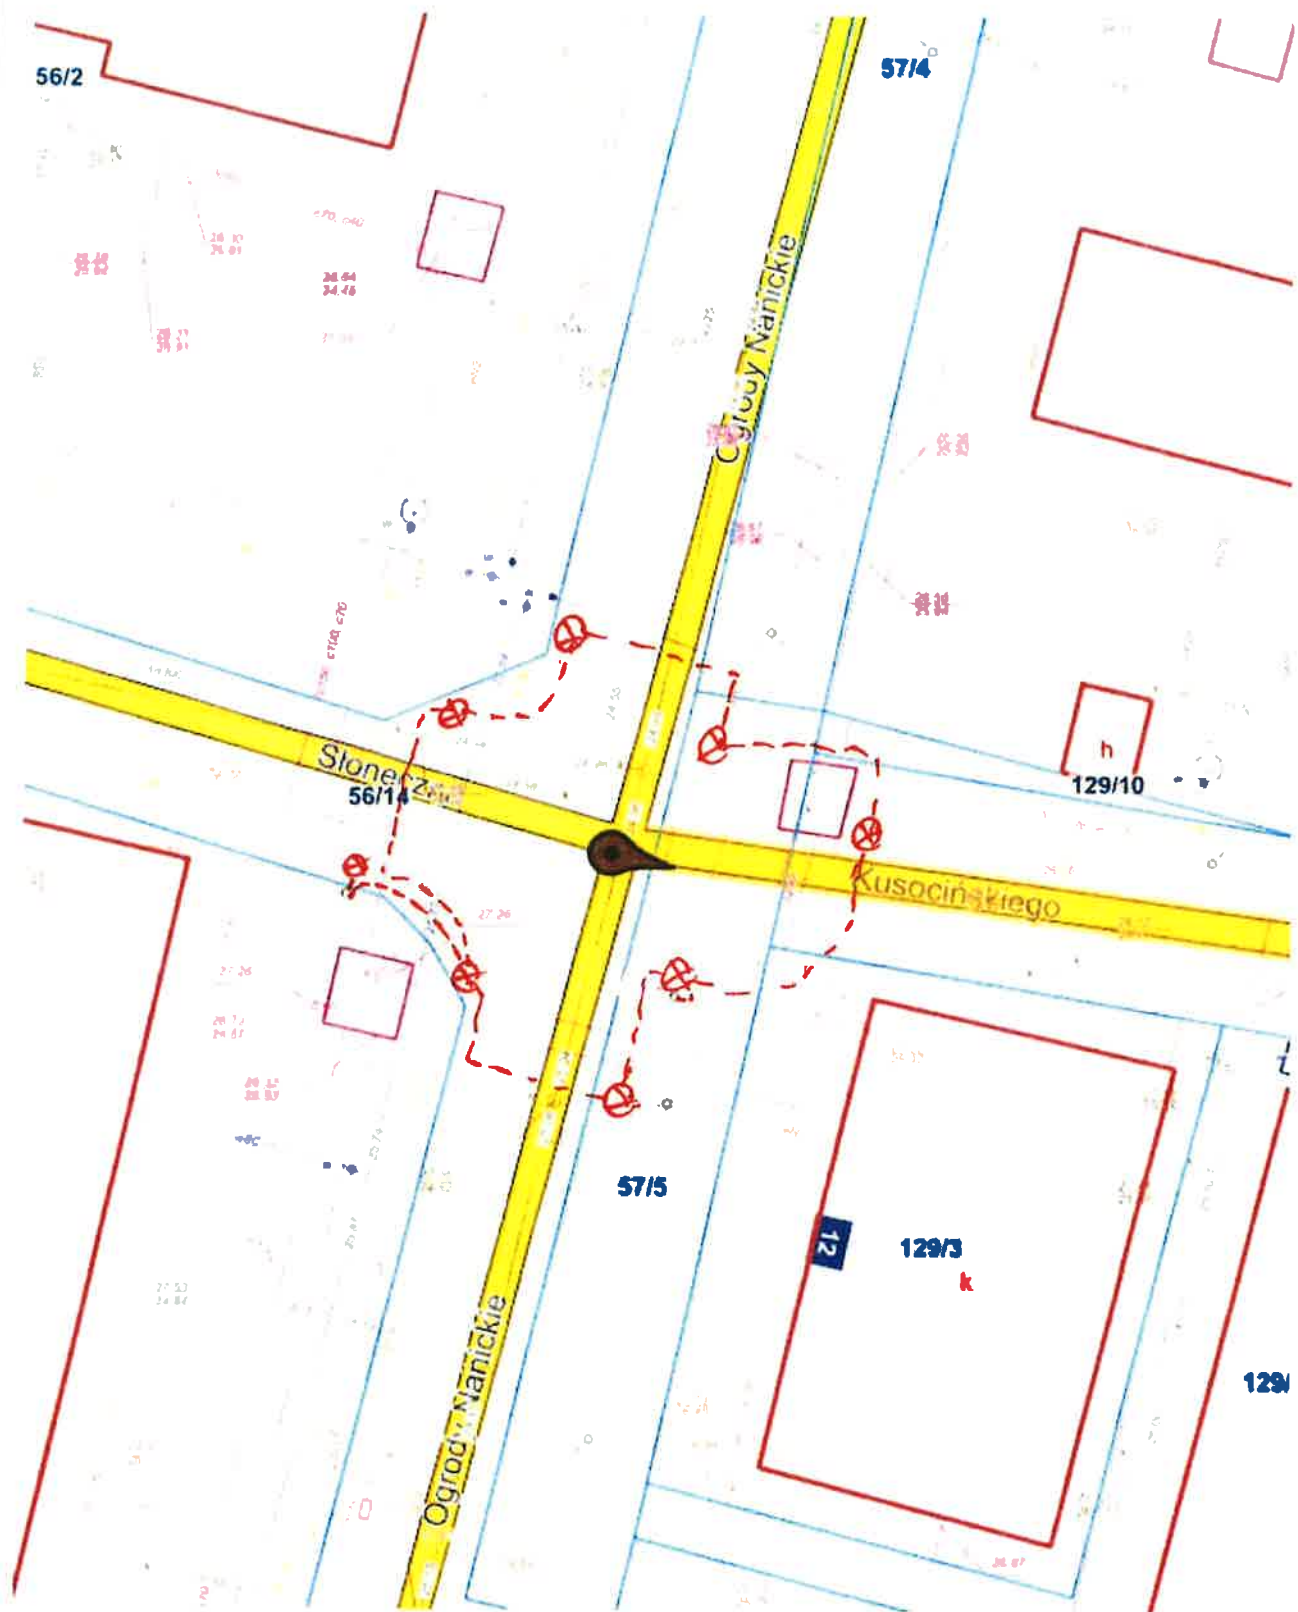

3

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

4

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 45 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i iluminacyjne typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Kusocińskiego / zakręt

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9226, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

~~Na zasilanie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] lub [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.~~

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 8.2/2 znajdującego się na ul. Kusocińskiego poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Projektowane oświetlenie powiązać ze słupem nr 7/28 (TO-9228). Zaprojektować linię kablową (*napowietrzna*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (~~AsXS 2x25mm²~~).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580


(9)



④ kusocińskiego /zakręt
 oprawa LED - 2
 słup 6m - 2
 YAKXS 4x25 ~80m
 projekt - WT/45

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
 ul. Artura Grottgera 7
 81-809 Sopot
 T +48 58 760 77 20
 KRS 0000109164
 NIP 585-12-32-055
 Regon 191251580

(9)

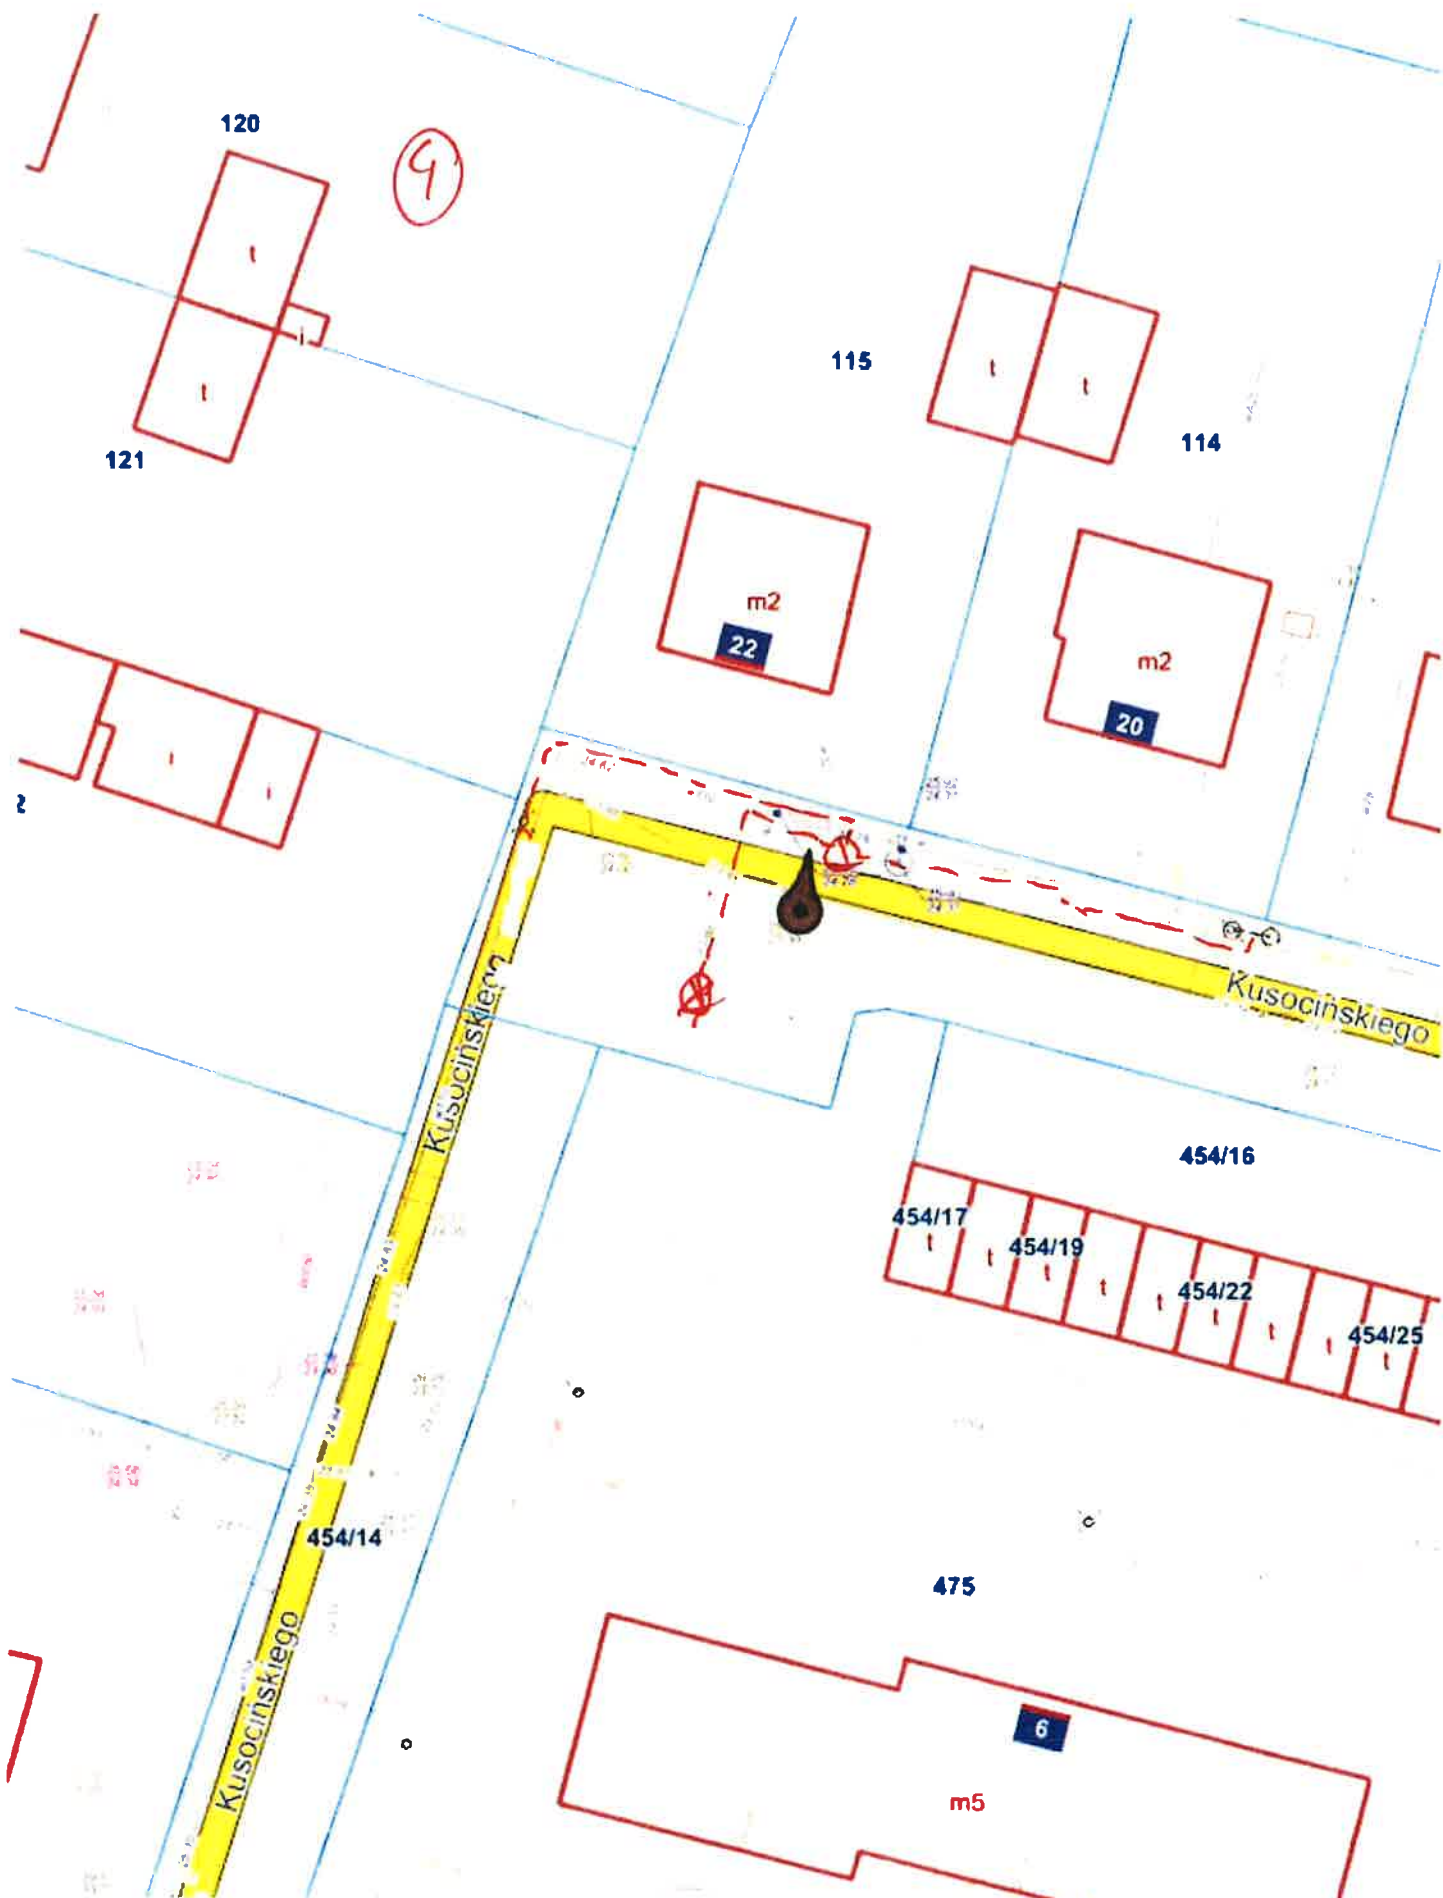

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-803 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 535-12-32-055
Regon 191251580

(9)

5

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 46 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowa (~~napowietrzna~~) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) i ~~iluminacyjne~~ typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Prusa / Szkoła

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9205, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (~~jednofazowa~~).

Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] /~~ub [projektant]~~ uzyska z ENERGA OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 1.1/2 znajdującego się na ul. Prusa poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Projektowane oświetlenie powiązać ze słupem nr 6/4 (TO-9205). Zaprojektować linię kablową (~~napowietrzną~~) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (~~AsXSn 2x25mm²~~).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p.Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

.....
(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

Orłowska

Żywicki
lektryczne

Mila

Osiedle Kaszubski

Omorska


Weteranów

⑤ Prusa / szkoła
(20P)
Oprawa LED - 2
słup 6m - 2
YAKX₃ 4x25 ~ 60m
Projekt - WT/46

Energia
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-800 Sopot
T: +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

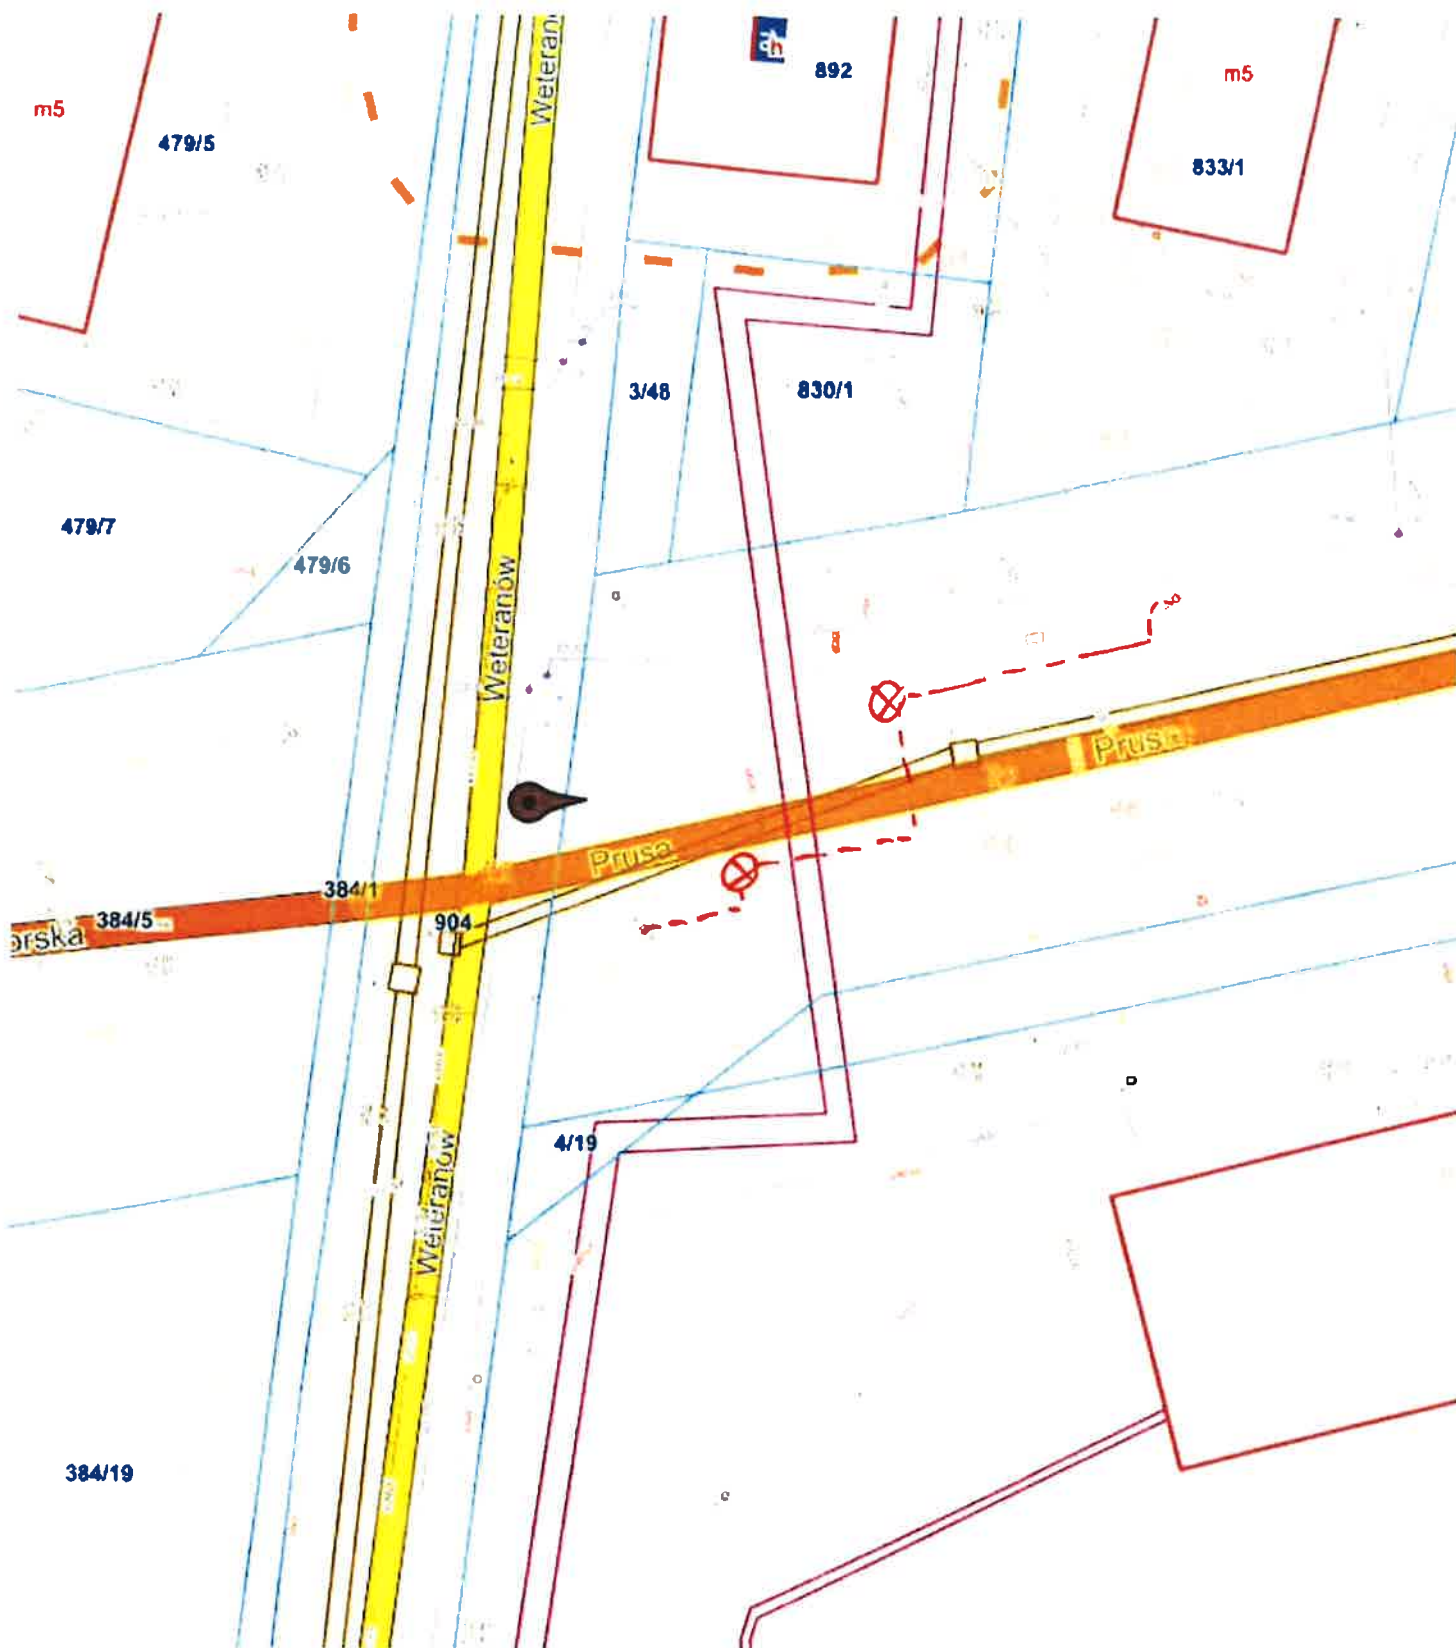

5

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

6

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 47 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowa (~~napowietrzna~~) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) i ~~iluminacyjne~~ typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. 3 Maja / Kalwaria

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9373, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (~~jednofazowa~~).

Na zasilanie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] /~~ub [projektant]~~ uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącej tablicy TO-9373 znajdującej się na ul. 3 maja poprowadzić kabel z nowego obwodu zasilający projektowane oświetlenie. Zaprojektować linię kablową (~~napowietrzną~~) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (~~AsXSa 2x25mm²~~).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:


6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025


Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

.....
(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7,
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 505-12-32-055
Regon 191251580

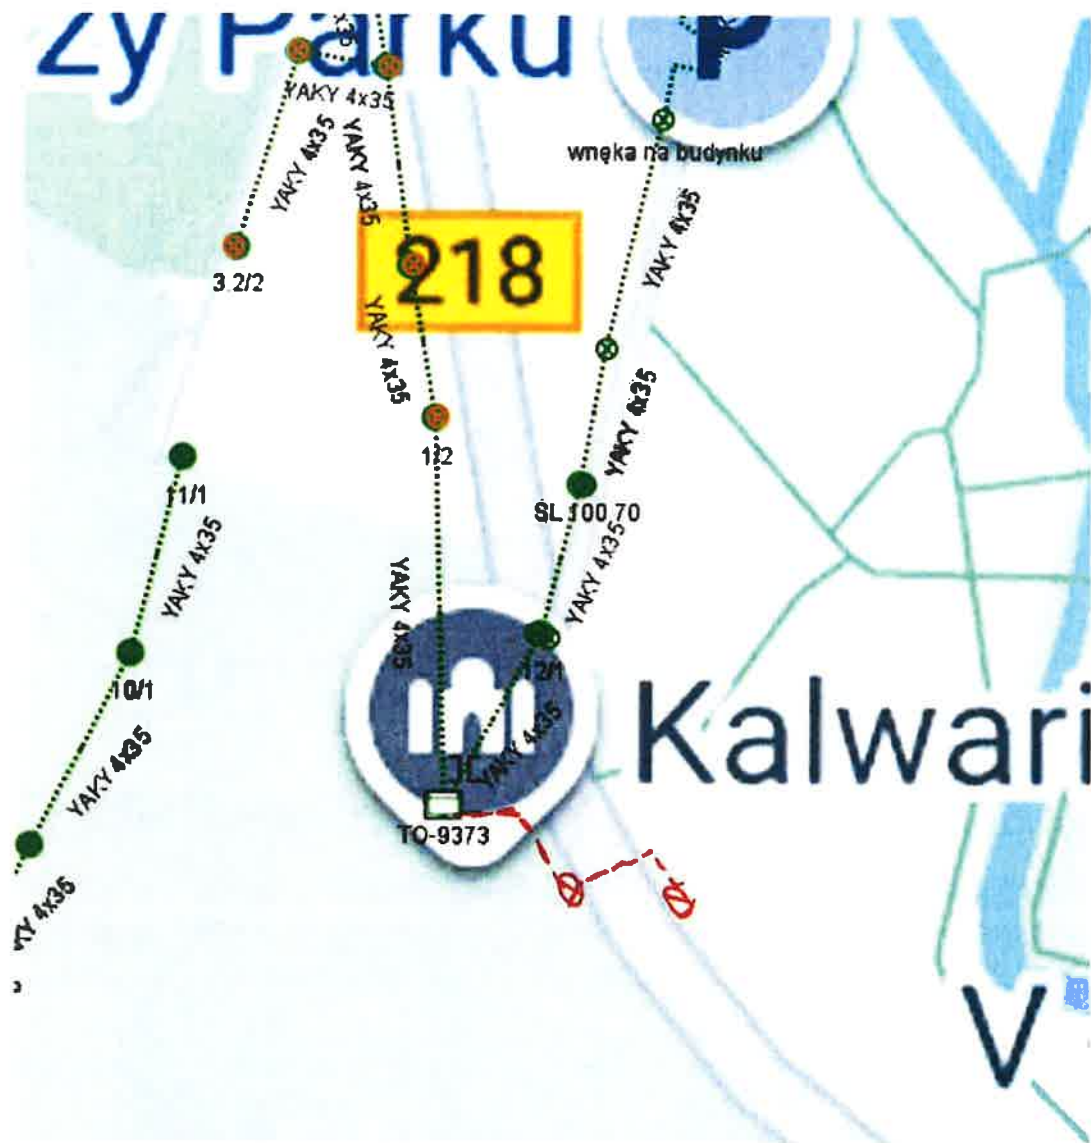

- ⑥ 3 Maja / Kalwaria
 Oprawa LED - 2
 Stup 6m - 2
 YAKXs 4x25 ~ 60m
 Projekt - WT/47

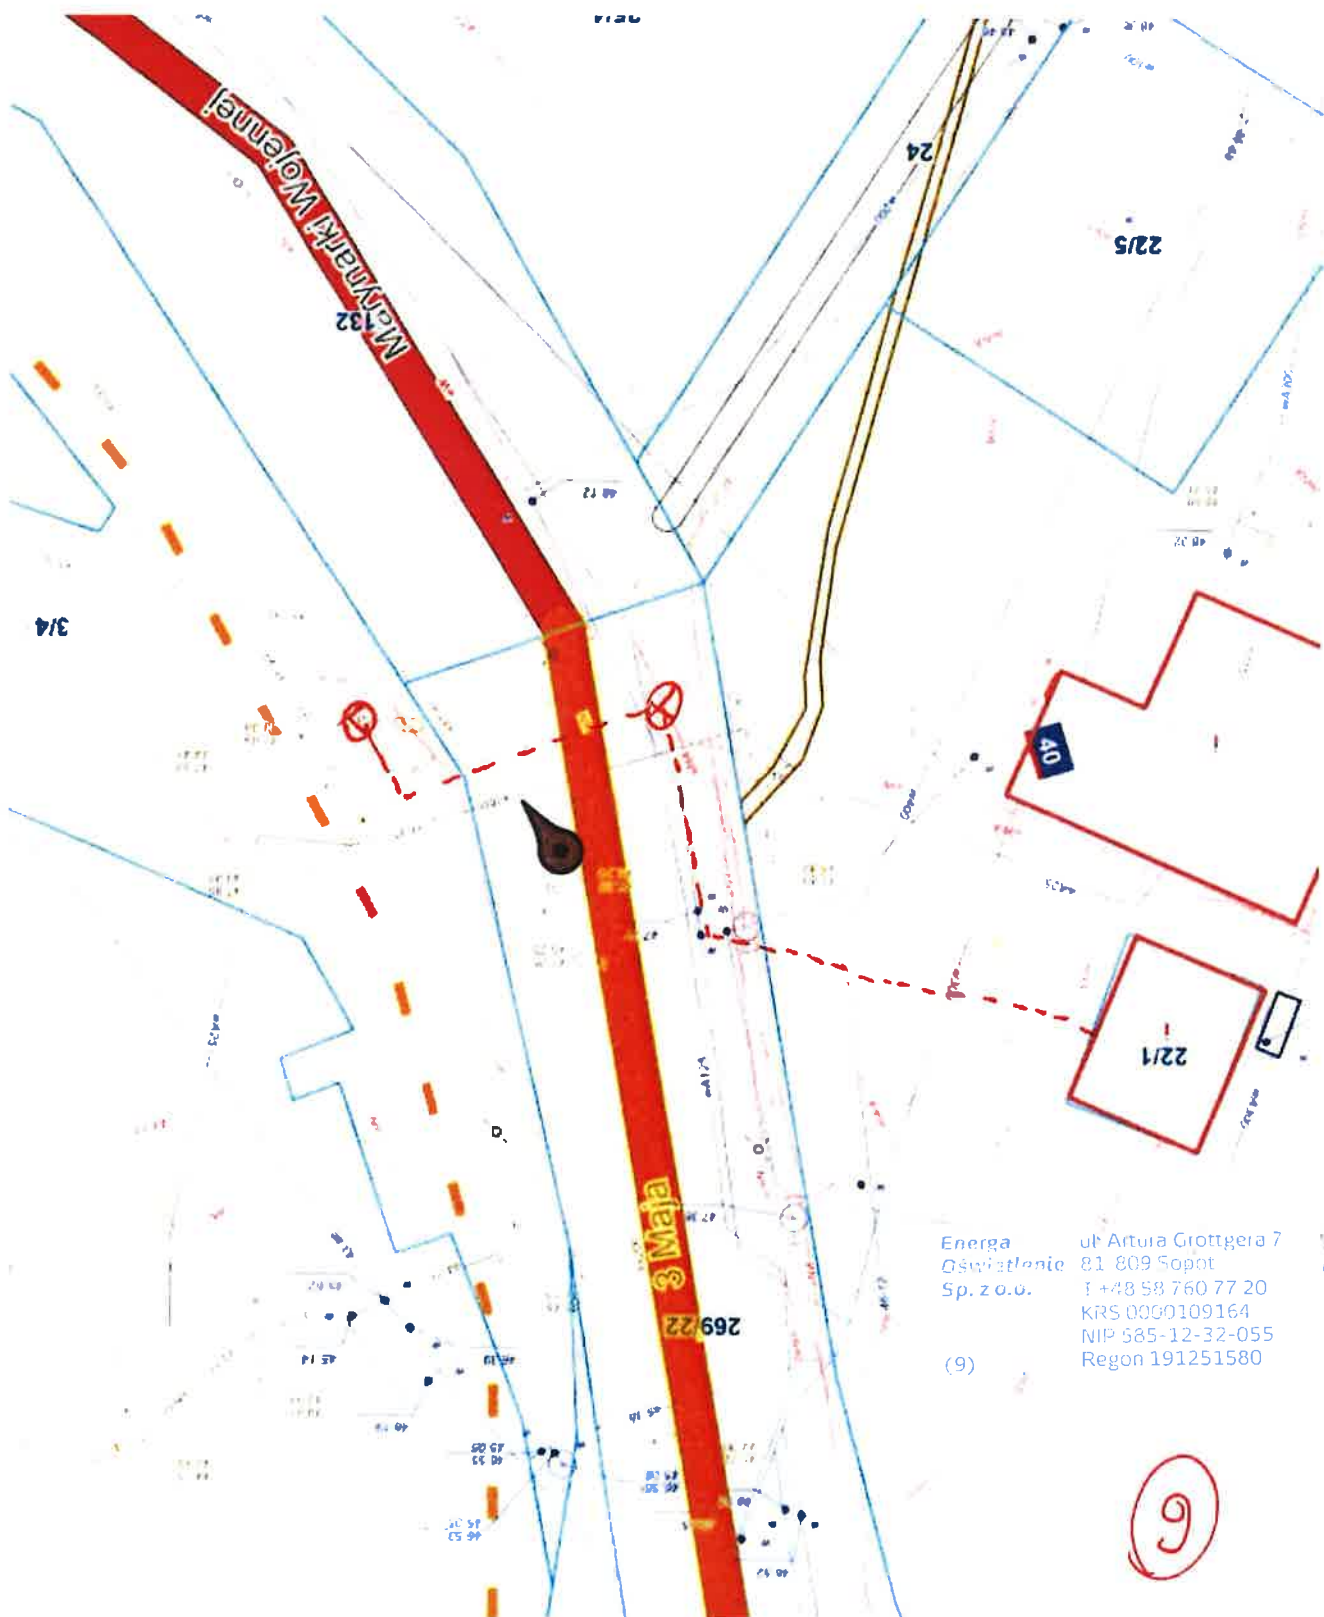

Energa
Oswiatlenie
Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
t +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

6

7

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 48 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i *iluminacyjne* typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. 3 Maja / cmentarz

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9373, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

Na zasilanie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] lub [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 2/2 znajdującego się na ul. 3 Maja poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Zaprojektować linię kablową (*napowietzną*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (*AsXSn 2x25mm²*).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (*jednego*) roku od daty ich wydania.


Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

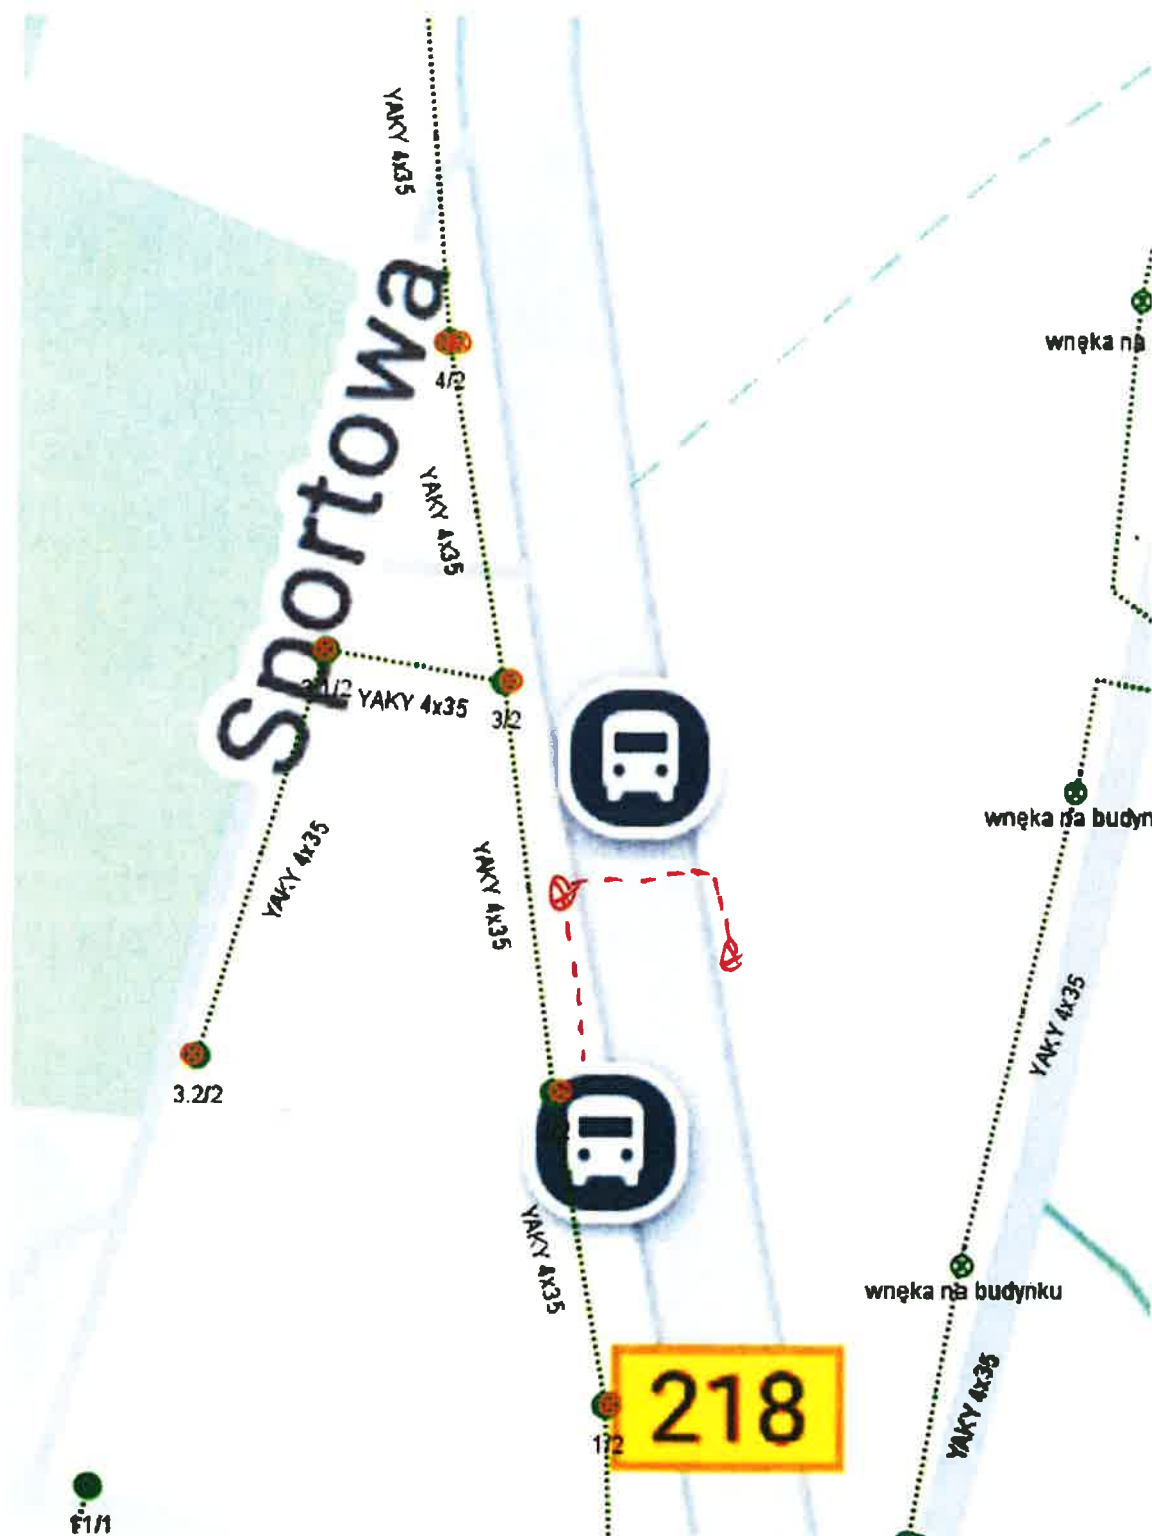

⑦ 3 Maja / cmentarz
(20W)

Oprawa LED - 2

Słup 6m - 2

YAKX5 4x25 - 60m

Projekt - WT/48

Energia
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

8

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 49 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowa (~~napowietrzna~~) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) i ~~iluminacyjne~~ typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. 3 Maja / 1 Maja

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9373, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (~~jednofazowa~~).

Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] / ~~lub [projektant]~~ uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 7/2 znajdującego się na ul. 3 Maja poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Istniejące oprawy znajdujące się na budynkach należy przewiesić na projektowane słupy a wnęki zlikwidować. Zasilanie ul. Kalwaryjskiej należy odtworzyć poprzez projektowane oświetlenie przejść dla pieszych. Zaprojektować linię kablową (~~napowietrzną~~) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (~~AeXSn 2x25mm²~~).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby


(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T+48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

House erowo



YAKY 4x35

8/2

YAKY 4x35

8/2

wnęka na budynku

wnęka na budynku

aryjska

7 Maja

218

na Szkoła im. św...

⑧ 3 Maja / 1 Maja
(czowik)

Oprawa LED - 8


Słup 6m - 5

Słup 8m - 3

YAK Xs 4x25 ~150m

Projekt - WT/49

Energia
Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgea 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

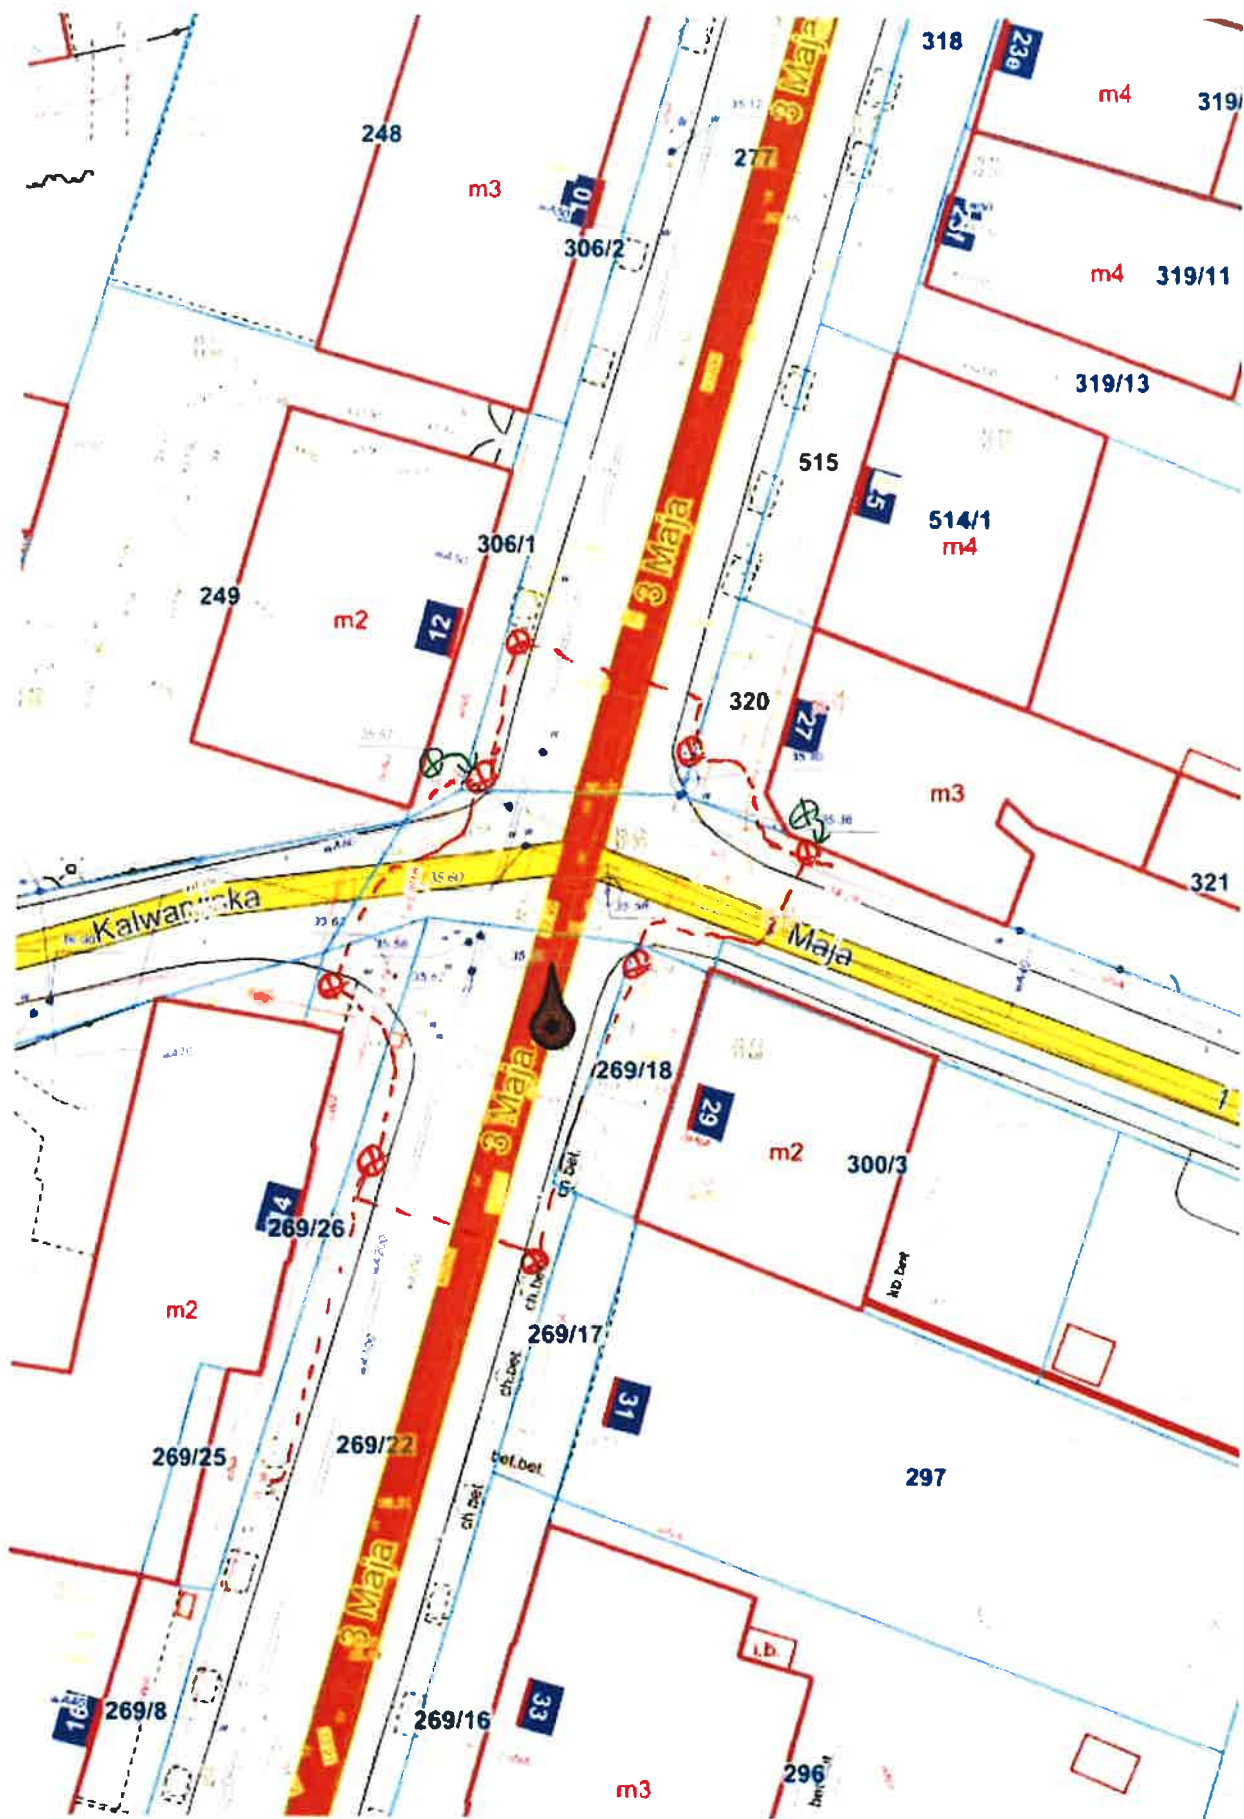

8

Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
61-809 Sopot
T+48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

9

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 50 /w

1. Czarneckiego Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowa (~~napowietrzna~~) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) i ~~iluminacyjne~~ typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. 3 Maja / Strzelecka

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9372, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (~~jednofazowa~~).

Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] lub [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 7/1 znajdującego się na ul. 3 Maja oraz słupa nr 8/1 znajdującego się na ul. Strzeleckiej poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Projektowane oświetlenie powiązać ze słupem nr 11/2 (TO-9373). Zaprojektować linię kablową (~~napowietrzną~~) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (~~AsXSn 2x25mm²~~).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 141251580

wiatowe herowie



Strzelecka 3 Maja


Ise WO



⑨ 3 Maja / Strzelecka
 (UG, Paw, ZOW)
 Oprawa LED - 4
 słup 6m - 4
 YAKYs 4x25 ~ 100 m
 Projekt - WT/50

Energa
 Oświetlenie
 Sp. z o.o.
 ul. Artura Grottgera 7
 81-809 Sopot
 T +48 56 760 77 20
 KRS 0000109164
 NIP 585-12-32-055
 Regon 191251580

(9)

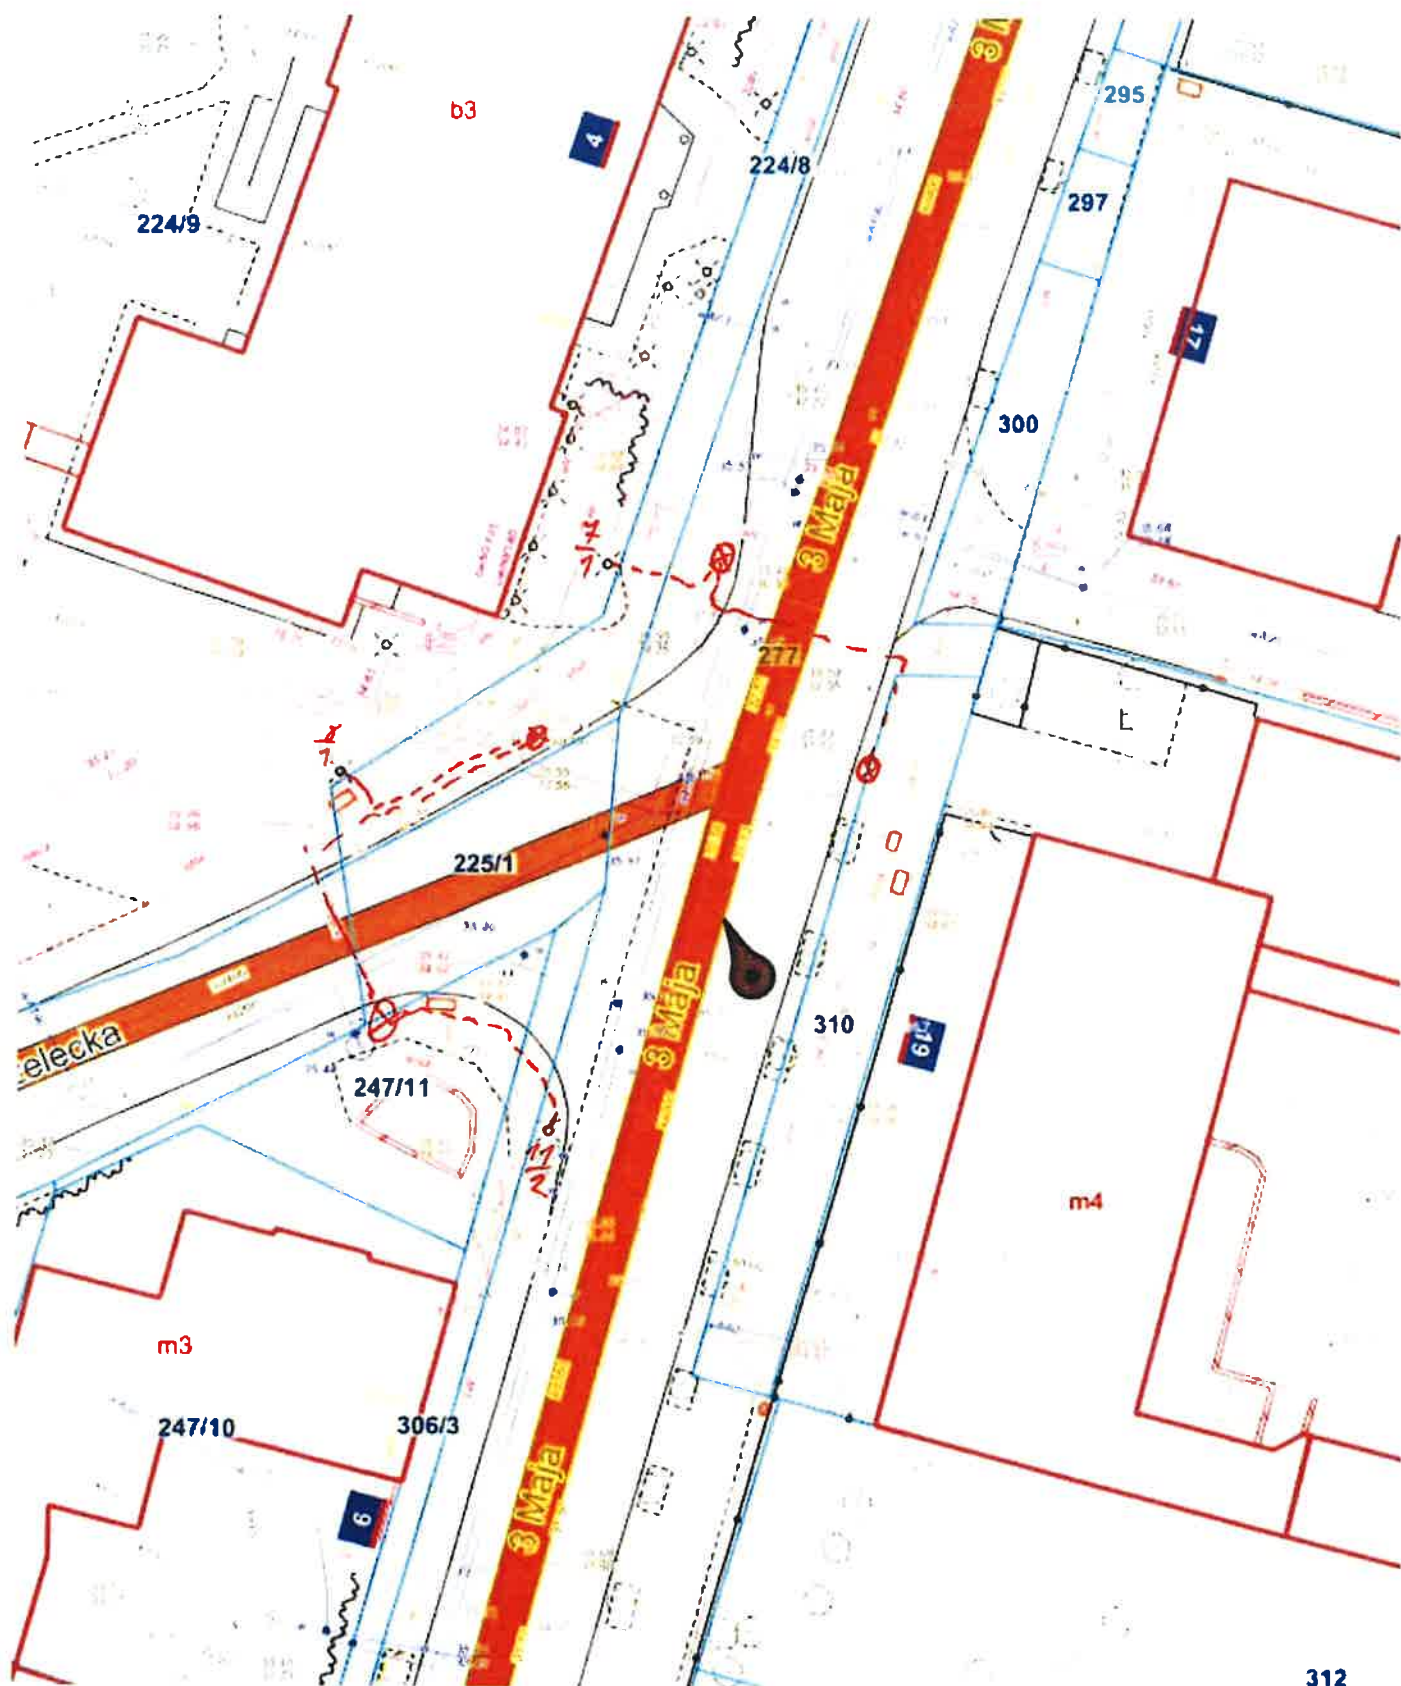

⑨ 3 Maja / Strzelecka

Enerpa
Oswietlenie
Sp. z o.o.

ul. Aitara Grottera 7
81-809 Sopot
T+48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

10

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 51 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i *iluminacyjne* typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Rondo Leona

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9372, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

Na zasilanie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] *lub* [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 1/3 znajdującego się na ul. Sobieskiego poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Przechwycić kabel relacji szafka rozdzielcza - sł. 1/1 znajdujący się na ul. 3 Maja oraz wprowadzić do projektowanego słupa. Projektowane oświetlenie powiązać ze słupem nr 23/2 (SO-90548) oraz z istniejącą szafką rozdzielczą. Istniejącą sieć należy przenieść. Zaprojektować linię kablową (*napowietrzna*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (*AsXSn 2x25mm²*).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

Inne ustalenia:
.....

5. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.


Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

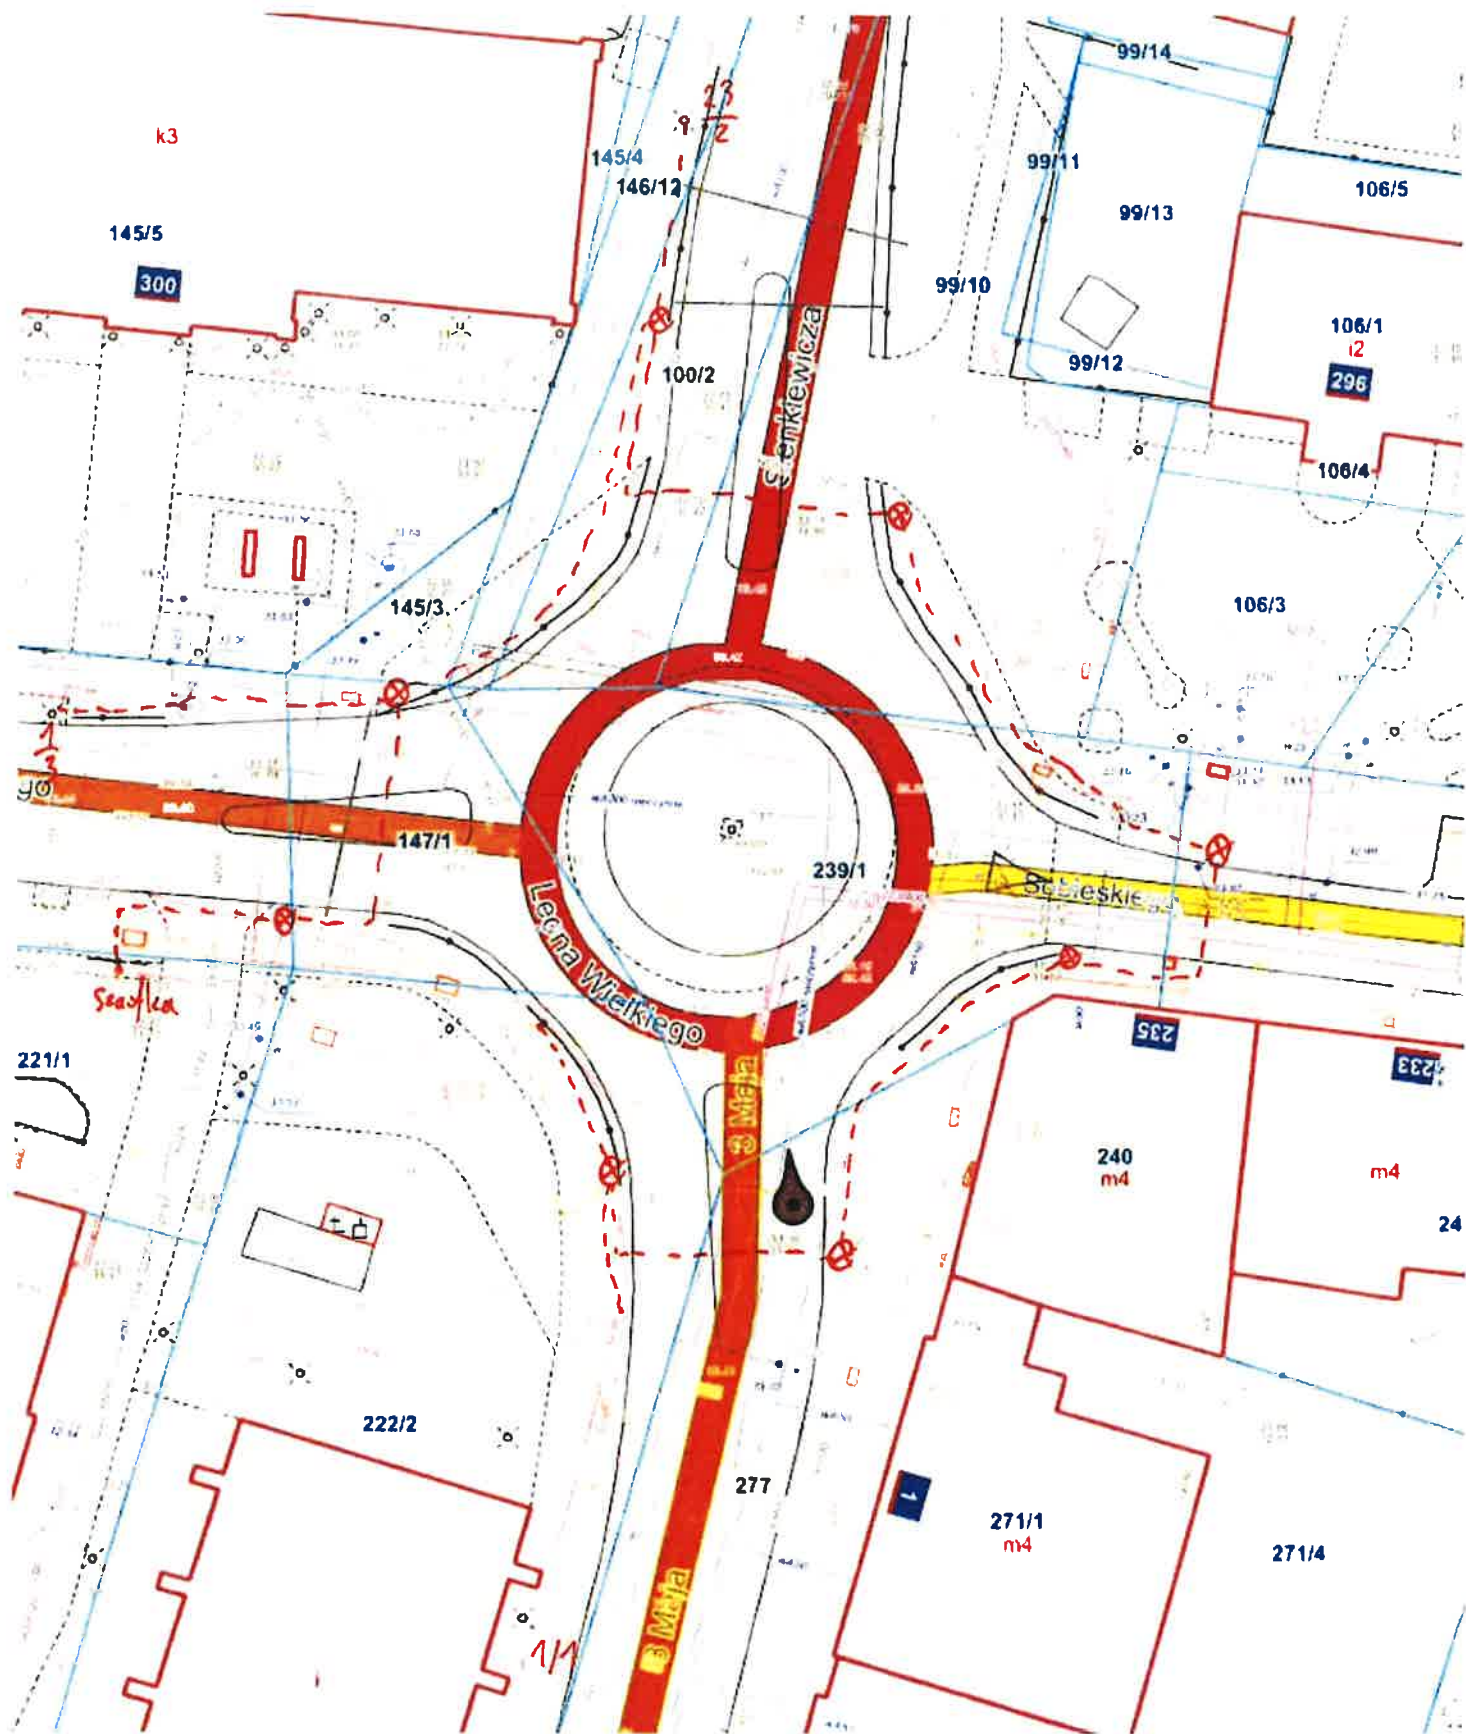

⑩ Rondo Leona

energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.

ul. Artura Grotzgera 7
87-609 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

11

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 52 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowa (~~napowietrzna~~) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) i ~~iluminacyjne~~ typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia / Społem

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9549, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (~~jednofazowa~~).

Na zasilanie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] ~~lub~~ [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 1/3 znajdującego się na ul. Wniebowstąpienia poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Zaprojektować linię kablową (~~napowietrzną~~) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (~~AsXSa 2x25mm²~~).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018


5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby



(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

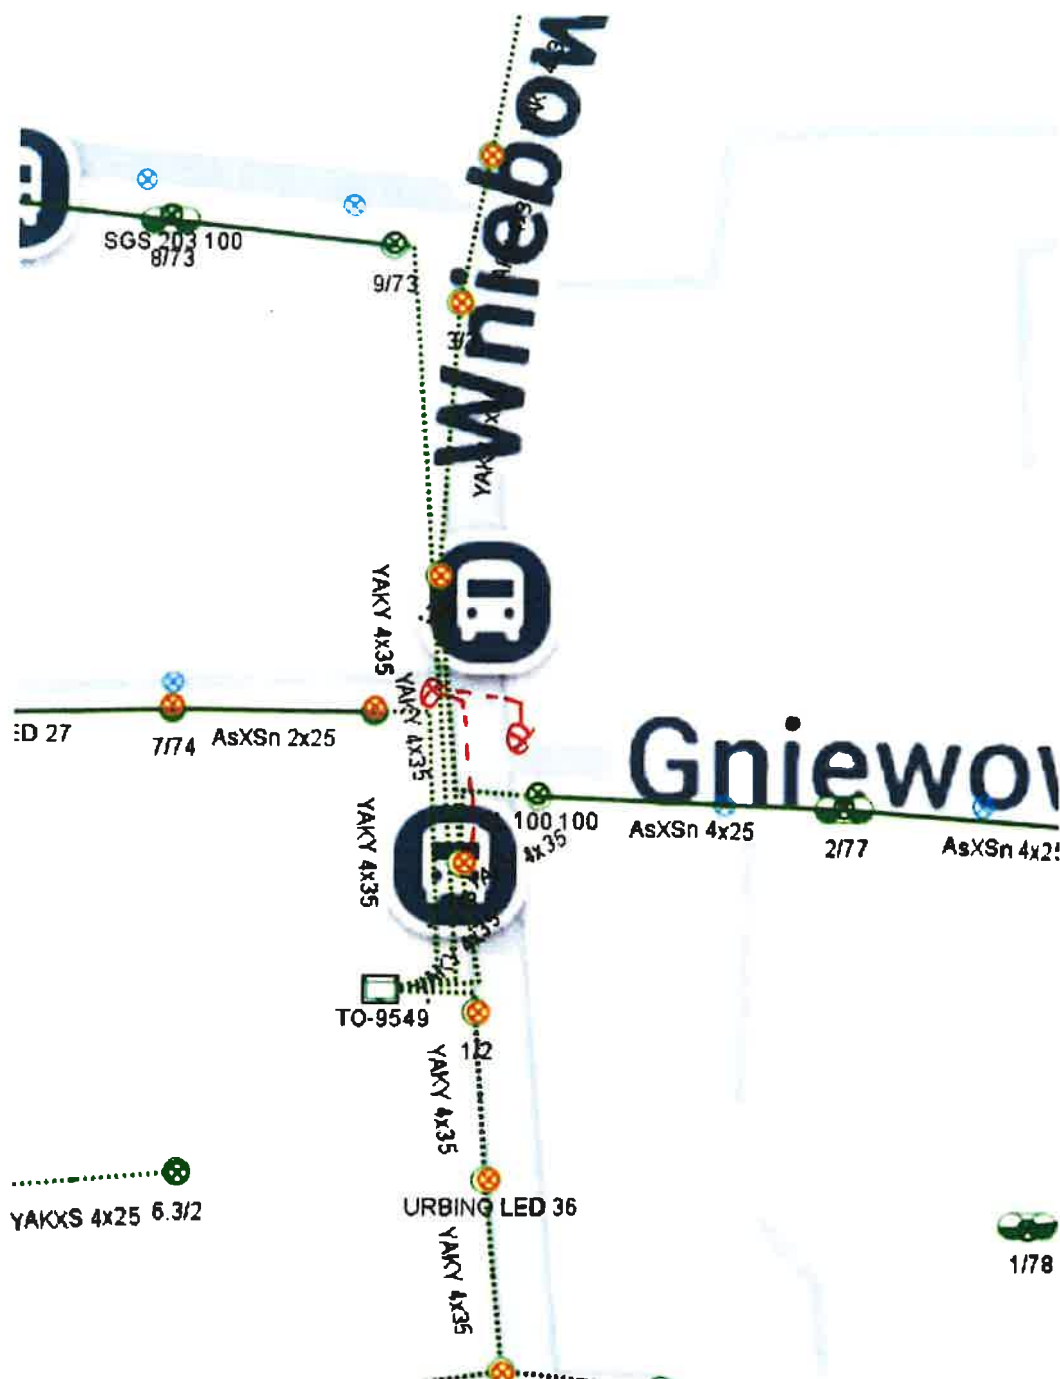

(11) Wniebo wstaj bienia / Spotern
 Oprawa LED - 2
 słup 6m - 2
 YAKXS 4x25 ~50m
 Projekt - WT/52

Energa ul. Artura Grottgera 7
 Oświetlenie 81-809 Sopot
 Sp. z o.o. T+48 58 760 77 20
 KRS 0000109164
 NIP 585-12-32-055
 Regon 191251580

(9)

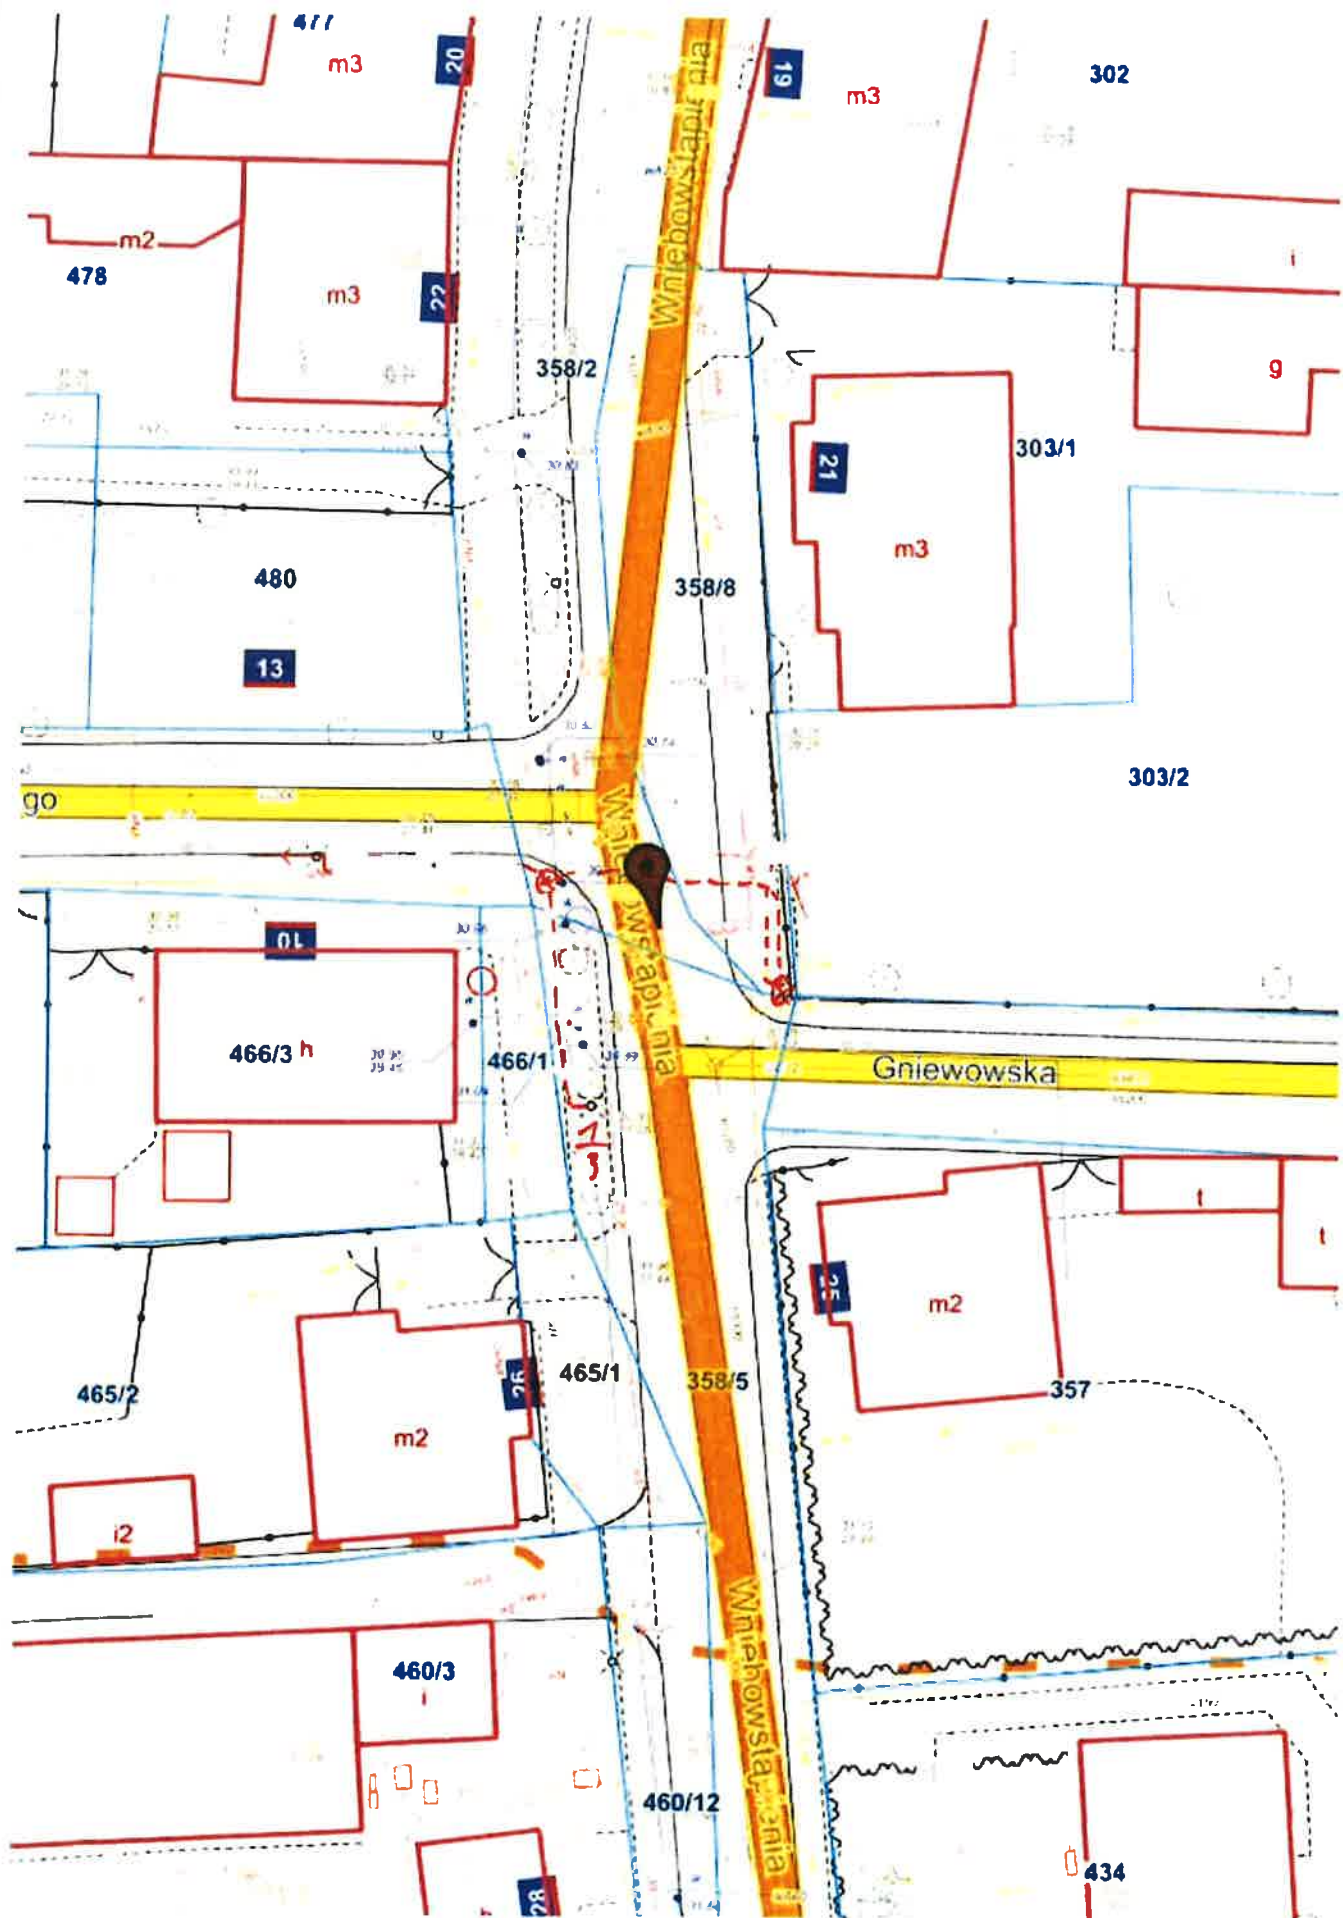

① Wniebowstąpienia / Spółtern

Pracownia
Oświetlenia
Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2025 / 53 /w

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (*parkowe*) – kablowa (*napowietrzna*) linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (*parkowe*) typu stalowe ocynkowane oraz oprawy drogowe (*parkowe*) i *iluminacyjne* typu

Lokalizacja: Gmina

Wejherowo

Miejscowość

Wejherowo, ul. Kusocińskiego / spółdzielnia

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: _____

lub

Stacja transformatorowa T-9226, istniejąca szafka oświetleniowa trójfazowa (*jednofazowa*).

Na zasilenie szafki oświetleniowej [Kierownik DRU] *lub* [projektant] uzyska z ENERGA – OPERATOR SA warunki techniczne dla zwiększenia mocy przyłączeniowej.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Z istniejącego słupa nr 8/2 znajdującego się na ul. Kusocińskiego poprowadzić kabel zasilający projektowane oświetlenie. Przechwycić kabel relacji sł. 8/2 - sł. 8.1/2 oraz wprowadzić do projektowanego słupa istniejącą sieć należy przenieść. Zaprojektować linię kablową (*napowietrzna*) wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm² (*AsXSn-2x25mm²*).

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.

Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy **uzgodnić końcowo** w DRU Kaszuby u Kierownika p. Łukasza Foltyna kom. 723 306 018

5. Inne ustalenia:

6. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres **1 (jednego) roku** od daty ich wydania.


Wejherowo., dnia 23.10.2025

Kierownik
Dział Realizacji Usług Kaszuby

(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU

Energa
Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
T +48 58 760 77 20
KR5 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

(9)

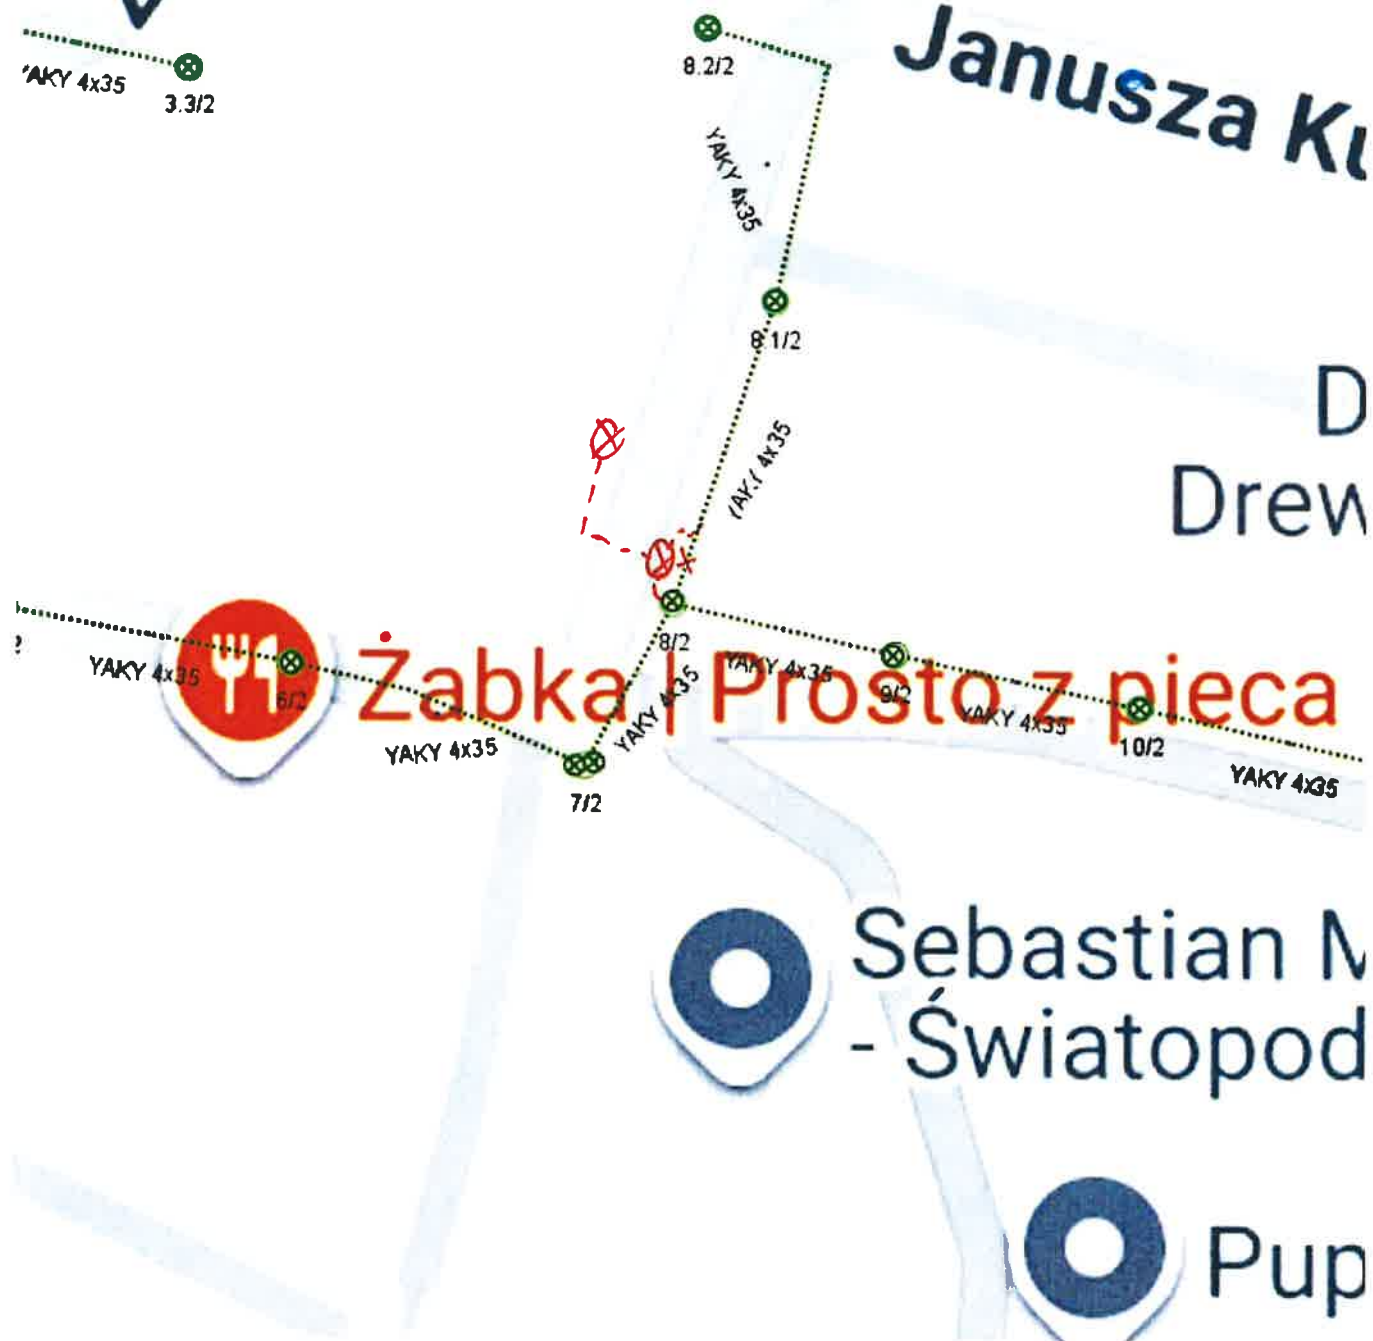


⑫ Kusocińskiego / Spółdzielnia
 oprawy LED - 2
 słup 6m - 2
 YAK X5 4x25 ~ 90m
 Projekt - WT/53

Energa
 Oświetlenie
 Sp. z o.o.
 ul. Artura Grottgera 7
 81-809 Sopot
 T +48 58 760 77 20
 KRS 0000109164
 NIP 585-12-32-055
 Regon 191251580

(9)

12 kusocińskiego / sport dziecięca

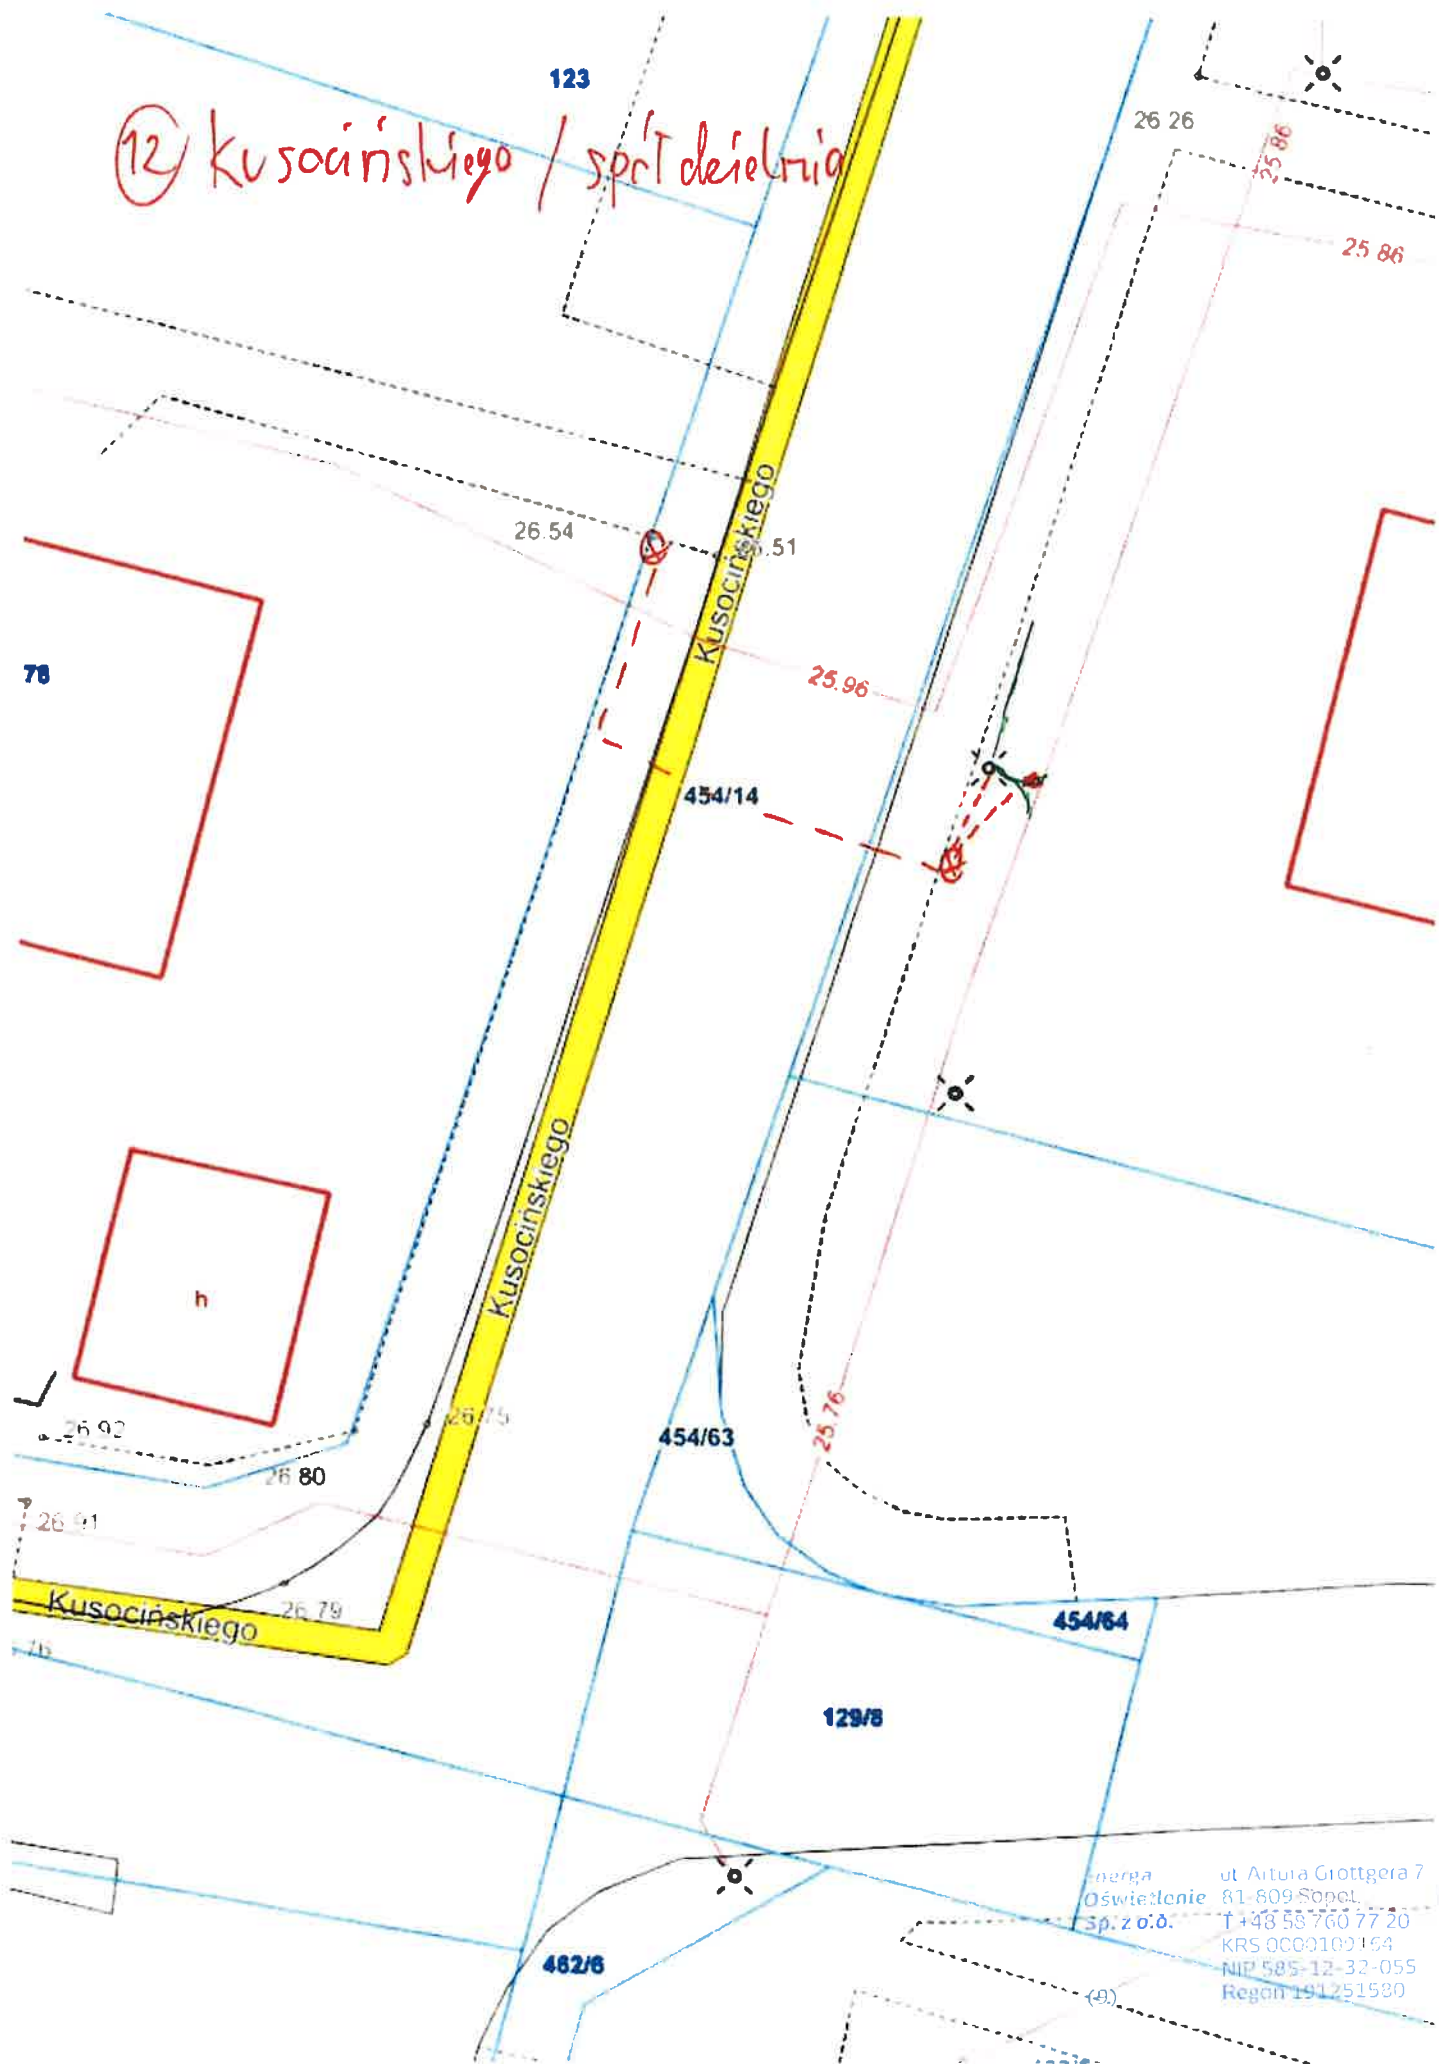

energia
Oświetlenie
sp. z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-609 Sopot
t +48 58 760 77 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580