


• 53-1067 Krzyżanówek
3 m. Krzyżanówek

Odbudowa wymuszonej linii EOP
AsXSN 2x25 mm² L ≈ 750 m.

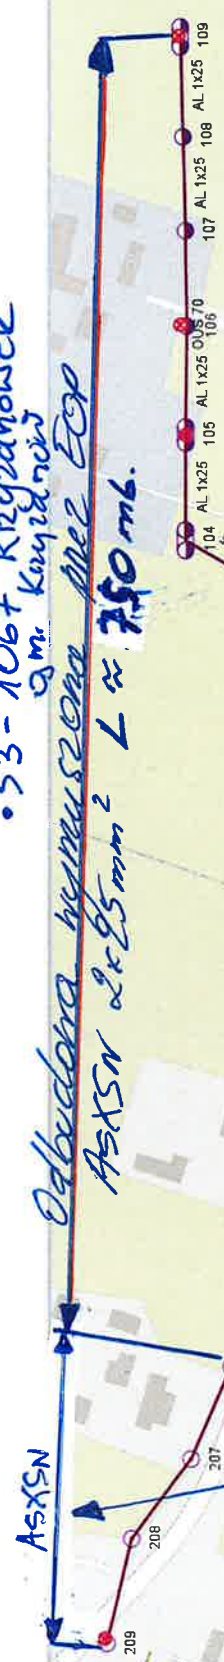


Odbudować po przewidzianej linii EOP
lampy odwrócić (AsXSN)

• Istniejące SO
odwrócić i zasilić

Wnio 24.10.2024
Specjalista Wiodący
ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług
Radosław Kochanek



Obwód nr 01 kier. Autostrada

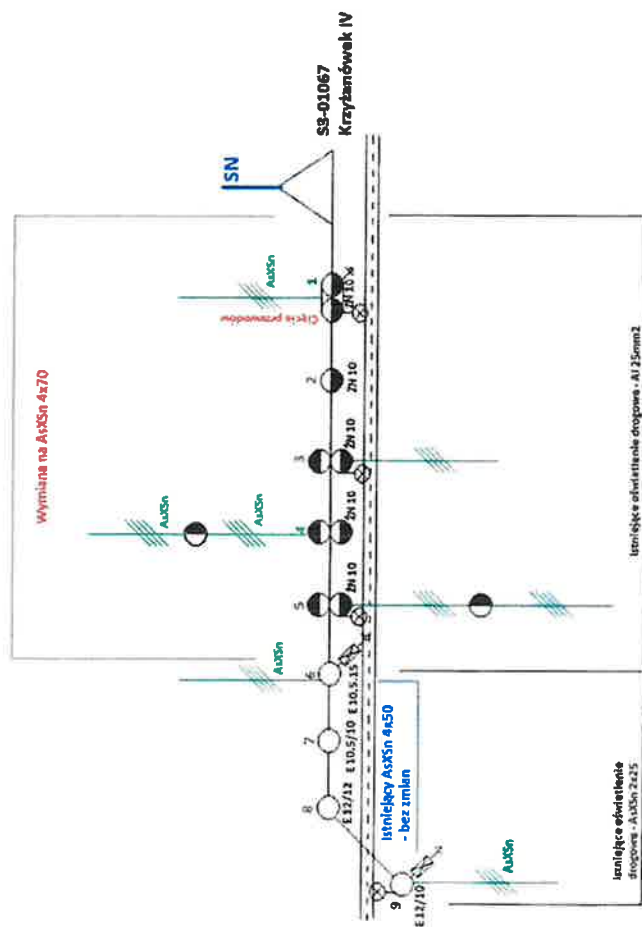


Kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia projektowane.

Numeracja stanowisk słupowych dla schematu:

791067-01-x

x - numer przy słupie

Obwód nr 02 kierunek Władystawów

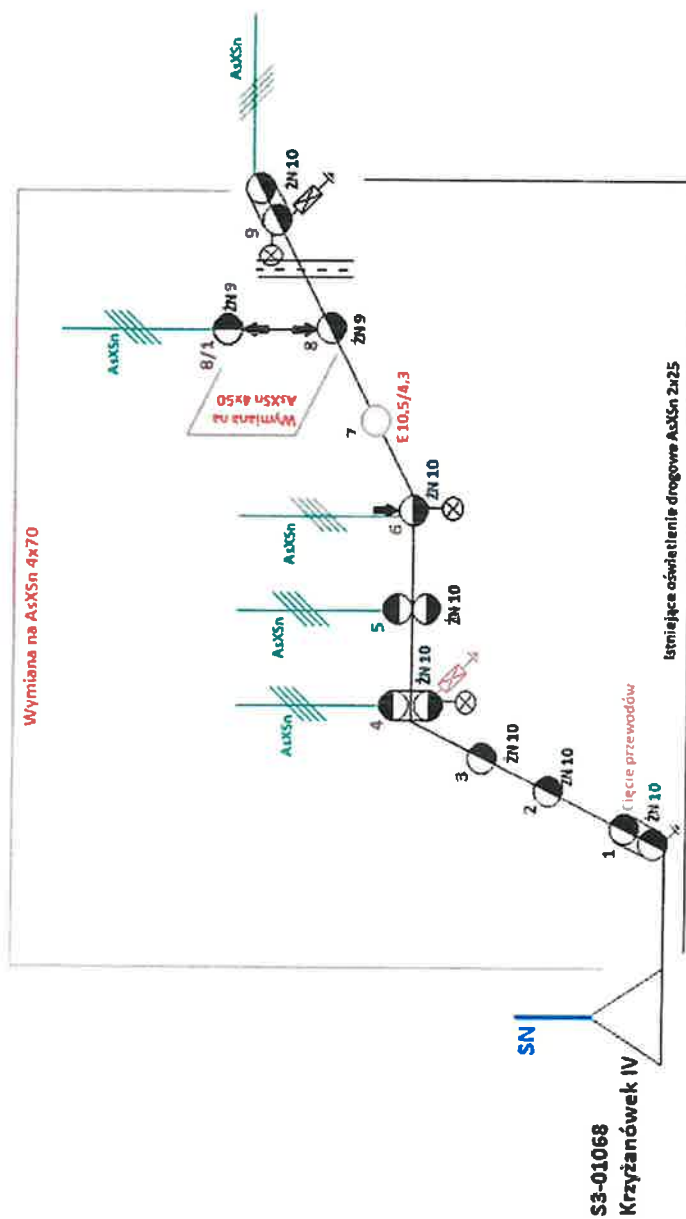

Kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia projektowane.

Numeracja stanowisk słupowych dla schematu:

731067-02-x

x - numer przy słupie

Na stanowisku nr 6 istniejącą platformę z gniazdem bocianim przenieść na nowy słup.
Należy zamontować osłony przeciw odchodom

Kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia projektowane.

Numeracja stanowisk słupowych dla schematu:
731067-03-x
x- numer przy słupie