



A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA

"KODEM" Dariusz Mazurek

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Witła Słwosza 16/2 NIP 584-247-98-04
tel./fax 58-683-47-47 kom. 517-383-280 e-mail: dariusz@kodem.eu



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdynia

Jednostka ewidencyjna: 226201 M. Gdynia

Obręb: 0022 Orłowo

Obiekt: Gdynia ul. Mestwina, dz. nr 2782, 2783 i inne

ID: PND.6640.187.2024

Nr sekcji mapy: 6.223.25.08.2.1,3

Układ odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6 (18°)

wysokościowy - PL-EVRF2007-NH

Kierownik prac: inż. Dariusz Mazurek, upr. 23923

Prace polowe: inż. Dariusz Mazurek, upr. 23923

Prace kameralne: mgr inż. Justyna Ługiewicz, upr. 24014

Pruszcz Gdański, dnia 02.02.2024 r.

Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, ukształtowania podziemnego terenu i ewidencji gruntów na dzień 01.02.2024 r.

Nie wykluca się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie, urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do Inwentaryzacji.

Służebności gruntowych w KW nie badano.

Nie wszystkie granice ewidencyjne spełniają wymogi dokładnościowe określone w obowiązujących standardach.

Treść mapy uzupełniono na podstawie danych istniejących w zasobie Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni o wcześniej uzgodnione obiekty (jeśli istnieją w zakresie) zgodnie z treścią mapy, Gdynia, dnia 30.01.2024 r.

--- oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji
— elementy nie należące do katalogu baz danych

POUCZENIE: Oświadczenie jest równoważne z klauzulą urzędową, mapa może być wykorzystana w procesie budowlanym art. 1, pkt. 12, § 1 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw)

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PND.6640.187.2024
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący zasób:	PREZYDENT MIASTA GDYNI
Wykonawca prac geodezyjnych:	A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA "KODEM" DARIUSZ MAZUREK
Protokół pozytywnej weryfikacji:	nr: PND.6640.187.2024.21921 z dn. 02-02-2024
Kierownik prac geodezyjnych:	inż. Dariusz Mazurek upr. nr 23923

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Łukasz
Mazurek

Date / Data: 2024-
02-02


UWAGI:

- Kable nn-0,4kV układać na głębokości 0,7m (mierzonej od górnej krawędzi kabla) względem rzędnych rzeczywistych lub rzędnych docelowych (jeżeli zostały przedstawione na mapie) z wyjątkiem:
 - miejsc w których prace prowadzone są metodą bezwykopową - wymagana głębokość zgodna z ustaleniami szczegółowymi
 - terenów oznaczonych jako użytk rolny z wyłączeniem obszarów wydzielonych jako droga wewnętrzna - wymagana głębokość 1,1m (mierzona od górnej krawędzi kabla)
- Wraz z kablami nn-0,4kV układać ocynkowaną taśmę stalową S/zN25x4.
- Na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy uwzględnić zapasy załączonych do projektu uzgodnień.
- Na skrzyżowaniach z drogami, wiadukami na posesje oraz przy skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem technicznym kable układać w rurach osłonowych.
- Zachować określone przepisami odległości projektowanych kabli od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.
- Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudować do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączonych do projektu uzgodnieniach.

LEGENDA:

- proj. rura osłonowa
- proj. słup SRS/RS
- proj. kabel nn-0,4kV
- L1-długość trasy L2-długość montażowa i magistrali
- nr działki - jeśli możliwe
- linie rozgraniczające drogę, MPZP
- oznaczenie nieruchomości na proj. rasie

Za zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem.

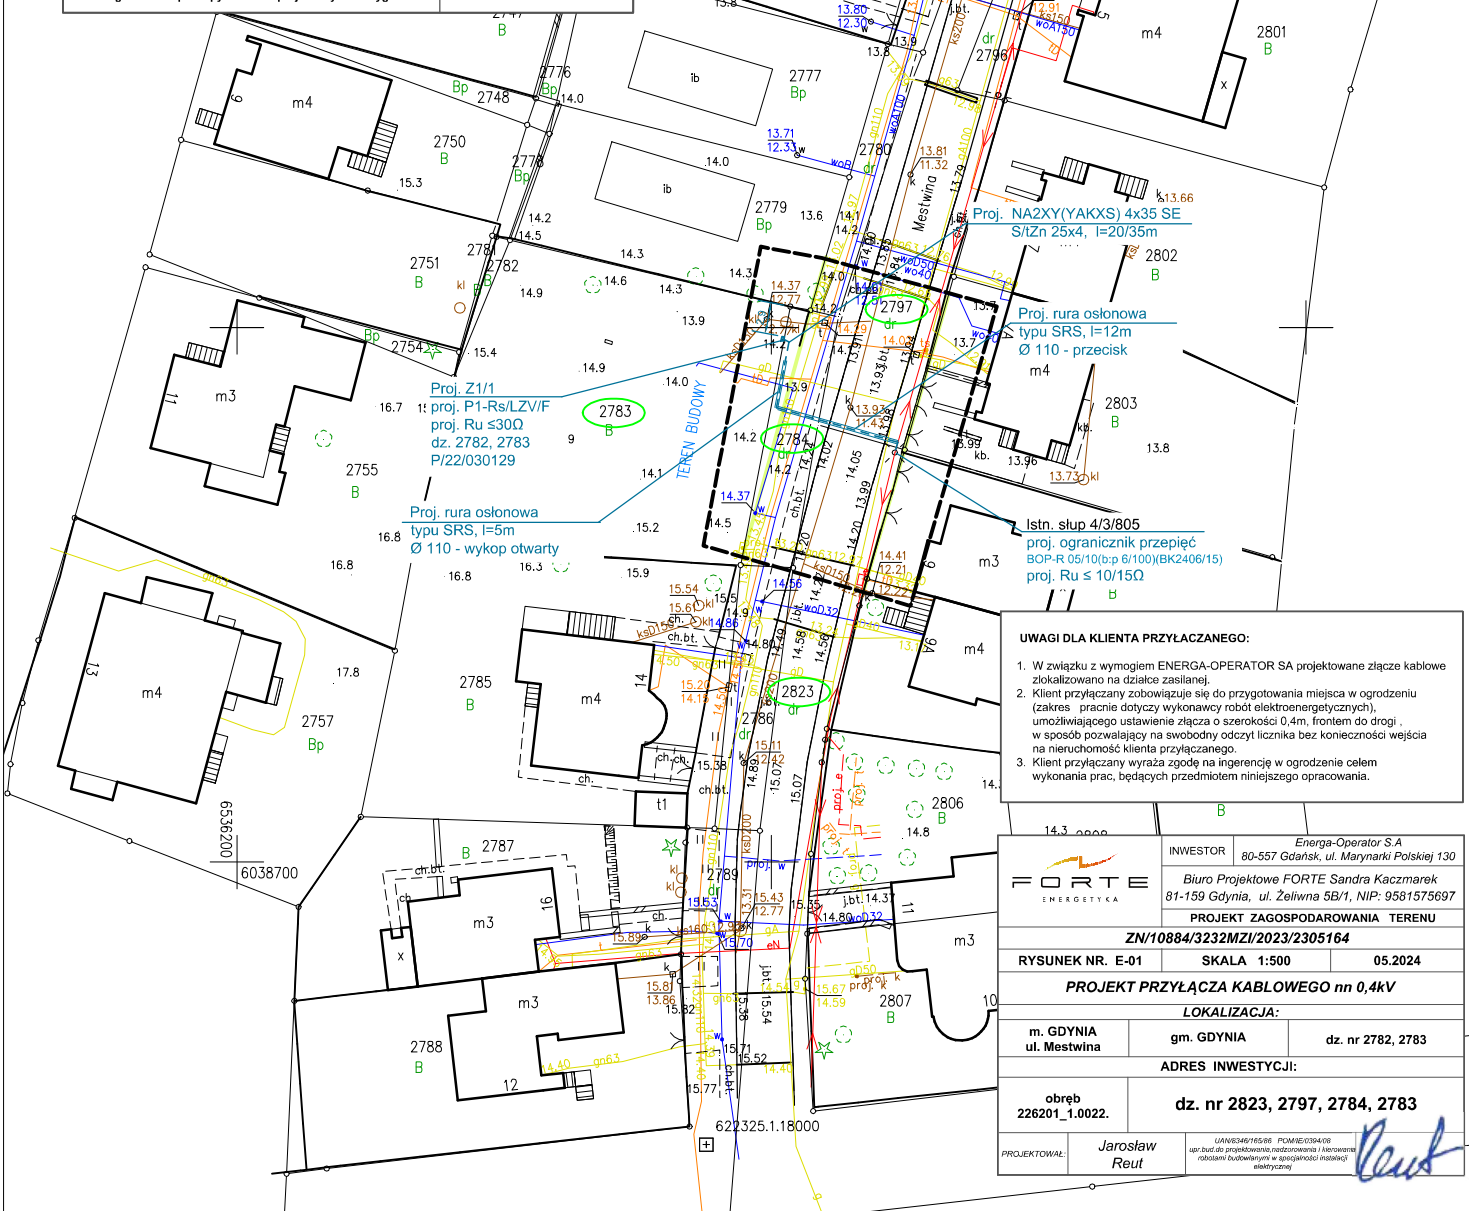

UWAGI DLA KLIENTA PRZYŁĄCZANEGO:

- W związku z wymogiem ENERGA-OPERATOR SA projektowane złącze kablowe zlokalizowano na działce zasilanej.
- Klient przyłączający zobowiązuje się do przygotowania miejsca w ogrodzeniu (zakres prac dotyczy wykonawcy robót elektroenergetycznych), umożliwiającego ustawienie złącza o szerokości 0,4m, frontem do drogi, w sposób pozwalający na swobodny odczyt licznika bez konieczności wejścia na nieruchomość klienta przyłączanego.
- Klient przyłączający wyraża zgodę na ingerencję w ogrodzenie celem wykonania prac, będących przedmiotem niniejszego opracowania.

FORTE ENERGETYKA	INWESTOR	Energia-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
	Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek 81-159 Gdynia, ul. Żelwina 5B/1, NIP: 9581575697	
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
	ZN/10884/3232MZI/2023/2305164	
RYSUNEK NR. E-01		SKALA 1:500
		05.2024
PROJEKT PRZYŁĄCZA KABLOWEGO nn 0,4kV		
LOKALIZACJA:		
m. GDYNIA ul. Mestwina	gm. GDYNIA	dz. nr 2782, 2783
ADRES INWESTYCJI:		
obręb 226201_1.0022.	dz. nr 2823, 2797, 2784, 2783	
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Reut	UWAGA! Nie należy do projektowania nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacji elektrycznej