


Istn. stacja transformatorowa
STS 20/100 Licheń nr 50822

Nr szafki: Z4508297 dz. nr 223
Proj. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F

TN-C

I_z = 488,064 A

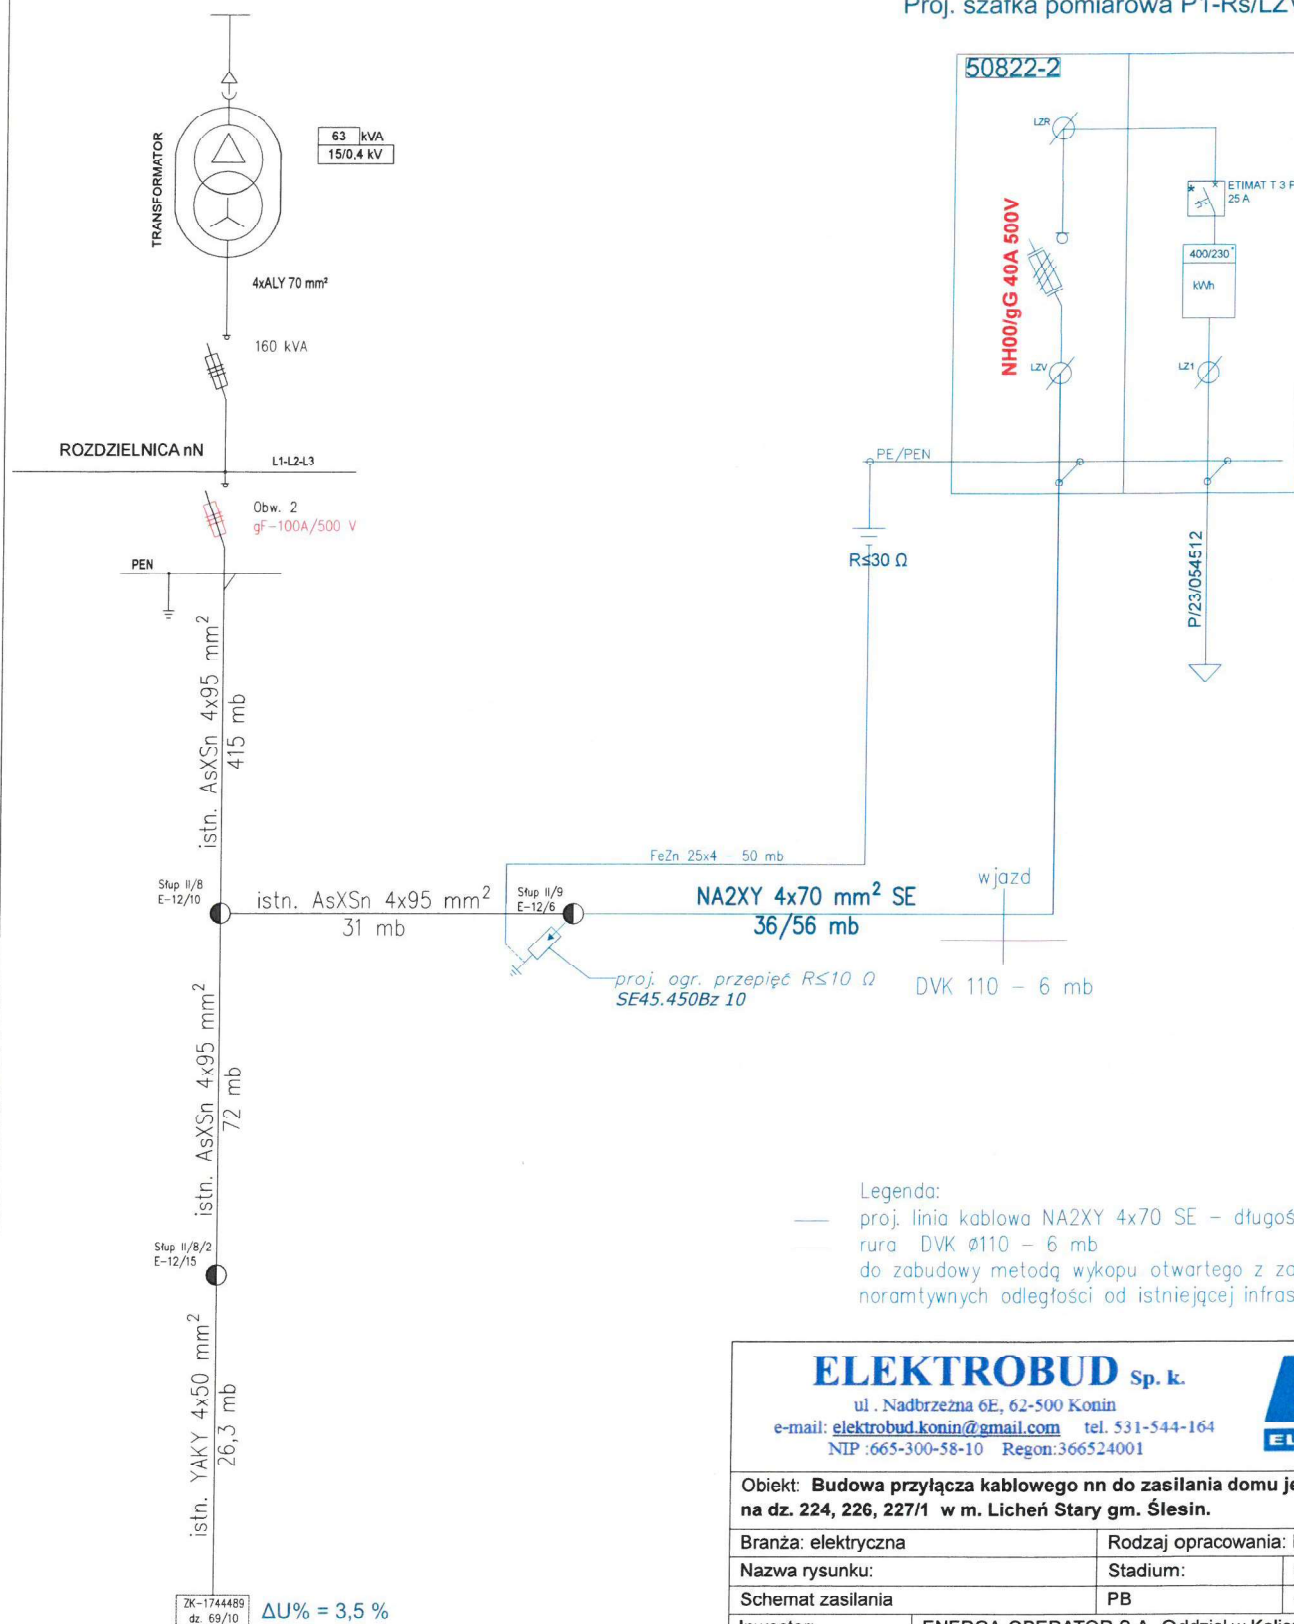

Legenda:

- proj. linia kablowa NA2XY 4x70 SE – długość 36/56 m
- rura DVK Ø110 – 6 mb
- do zabudowy metodą wykopu otwartego z zachowaniem noramtywnych odległości od istniejącej infrastruktury,

ELEKTROBUD Sp. k.

ul. Nadbrzeźna 6E, 62-500 Konin
e-mail: elektrobud.konin@gmail.com tel. 531-544-164
NIP: 665-300-58-10 Regon: 366524001



Obiekt: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania domu jednorodzinnego na dz. 224, 226, 227/1 w m. Licheń Stary gm. Ślesin.

Branża: elektryczna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Nazwa rysunku: Stadium: Skala:

Schemat zasilania PB -

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

Projektował: mgr inż. Mateusz Czerniak
upr. nr WKP/0449/POD/E/17
Uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracował: Joanna Węgorska-Krajewska

Nr umowy: KJ06972/23 Data: 04.2024

Nr OBI: OBI/45/2303505

Nr rys.: E-02