

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2400914

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukł. pom.
1				P/24/009797	20-03-2024	P/24/009797	21-02-2024	V	budynek mieszkalny - jednorodzinny	0038-239/4	12.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	bezpośred

## Wytoczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): budowa sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Tyrowo dz. 239/4 na podst. warunków P/24/009797 Nr OBI: 64/2400914

## I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość ..... moc .....

- ilość ..... moc .....

- ilość ..... moc .....

## II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość ..... moc .....

- ilość ..... moc .....

- ilość ..... moc .....

- ilość ..... moc .....

- ilość ..... moc .....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: .....

- czas wyłączeń: .....

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

wymagane szkolenie bezprzewodowych; wykonane w UES  
DS-0102 obr. 3

Sporządził  
Pracownik MZE:

Technik  
ds. Planowania Usług Sieciowych

Leszek Nejman

Zatwierdził:  
Kierownik MZE

Kierownik Zarządzania Eksploatacją

Dariusz Syguta

04 PAŹ. 2024

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Nasz znak: RI.7230.17.2024

### **DECYZJA Nr 17/2024**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie, 10-950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Kojtką reprezentującą firmę INVESTEN Magdalena Kojtką, ul. Pomorska 28, 82-300 Elbląg, na mocy pełnomocnictwa z dnia 25 września 2023 r.

#### **Wójt Gminy Ostróda**

zezwala na lokalizację infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (t.j. budowa sieci kablowej nn 0,4kV) w pasie drogi działki nr 221, obręb Tyrowo, gmina Ostróda, zgodnie z przedłożonym projektem stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, pod następującymi warunkami:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.);
- 2) w terminie min. 14 dni przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest wystąpić do Wójta Gminy Ostróda z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz wbudowanie urządzenia nie związanego z ruchem drogowym;
- 3) w przypadku kolizji przyłącza kablowego z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanymi z gospodarką drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń lub obiektów w uzgodnieniu z ich właścicielami;
- 4) koszty odbudowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi Inwestor.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po dokonaniu zgłoszenia robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądanie strony. W wyniku powyższego orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wolne od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) – tab. cz. III pkt 44 ppkt 9.

Z up. Wójta

Grzegorz Kastrau  
Z-ca Wójta



Signed by /  
Podpisano przez:

Grzegorz Kastrau

Date / Data:  
2024-06-10  
14:56

Otrzymują :

1. INVESTEN Magdalena Kojtko  
UL. Pomorska 28  
82-300 Elbląg
2. Aa.

$I_{N1} = 301.6A$   
 $I_b = 200A$   
 $\Delta U\% = 8.91\% < 10\%$


$I_{N1} = 306.5A$   
 $I_b = 200A$   
 $\Delta U\% = 8.83\% < 10\%$

$I_{N1} = 313.0A$   
 $I_b = 200A$   
 $\Delta U\% = 8.43\% < 10\%$

$I_{N1} = 382.3A$   
 $I_b = 375A$   
 $\Delta U\% = 5.82\% < 10\%$

**Z6405946**  
 proj. złącza kablowo-pomiarowa  
 typu P2-RelZ/VLZR/F  
 (zł. nr 2884 P/24009797)


**Z6405945**  
 proj. złącza kablowo-pomiarowa  
 typu P2-RelZ/VLZR/F  
 (zł. nr 2885)

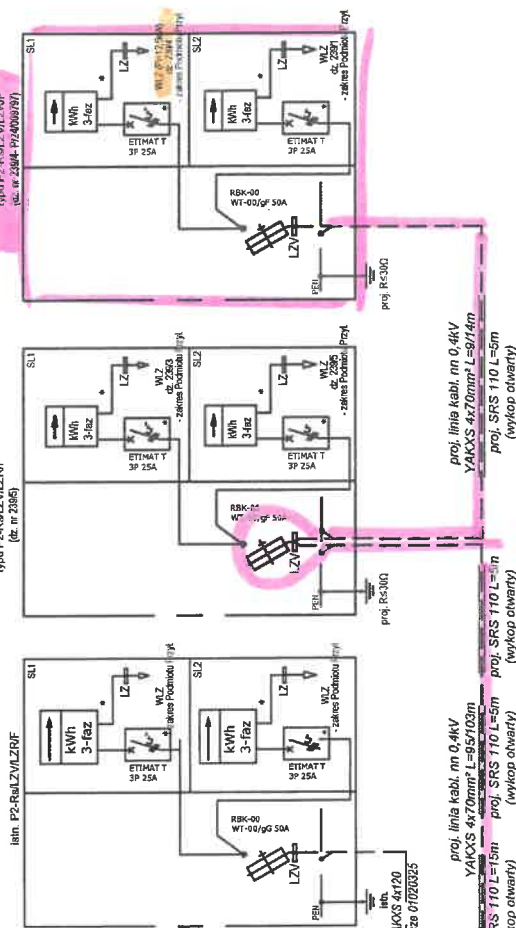

istn. rozdzielnica kablowa m  
 typu YAKXS 4x70mm<sup>2</sup> L=9710m  
 nr Z6403070

istn. Z6403072

istn. Os-0102 "Tyrowo Wiesz"  
 proj. Sn=160KVA



istn. YAKXS 4x70  
 L=238m

istn. SZ-51 125A  
 wymiennik na  
 proj. Ib=125A/gg

istn. YAKXS 4x120 L=10m  
 istn. AaXSn 4x70 L=460m

istn. YAKXS 4x120 L=10m  
 istn. AaXSn 4x70 L=460m

istn. YAKXS 4x120 L=10m  
 istn. AaXSn 4x70 L=460m

istn. YAKXS 4x120 L=10m  
 istn. AaXSn 4x70 L=460m

**investen**  
 MAGDALENA KOJTKA  
 ul. Pomorska 28, 82-300 Elbląg  
 e-mail: investen@op.pl; tel. 511 25 25 25

Investor:

ENERGA-OPERATOR SA  
 z siedzibą w Gdańsku  
 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nazwa i adres  
 Inwestycji:  
 Elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0.4kV do budynku mieszkalnego  
 Tyrowo dz. 221, 239/2 obr.0038 Tyrowo, gmina Ostróda

Nazwa rys.:

Projektował:  
 mgr inż. Krystian Brandt  
 upr. WAM0008PWOE/17

Opracował:  
 mgr inż. Magdalena Kojtko

Faza:  
 koncepcja

Dział:  
 04.2024

Nr Osi:  
 OBI/64/2400914

Nr rys.:

E-02

22.10.2024

Technik ds. Przyłączeń



Sebastian Pose

ETAP I - zakres prac do wykonania




UWAGA

- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
- Układ sieci TN-C
- \* urządzenia przystosowane do plombowania
- typ uzioru TP 1x10 wg katalogu Lnni-Ensto

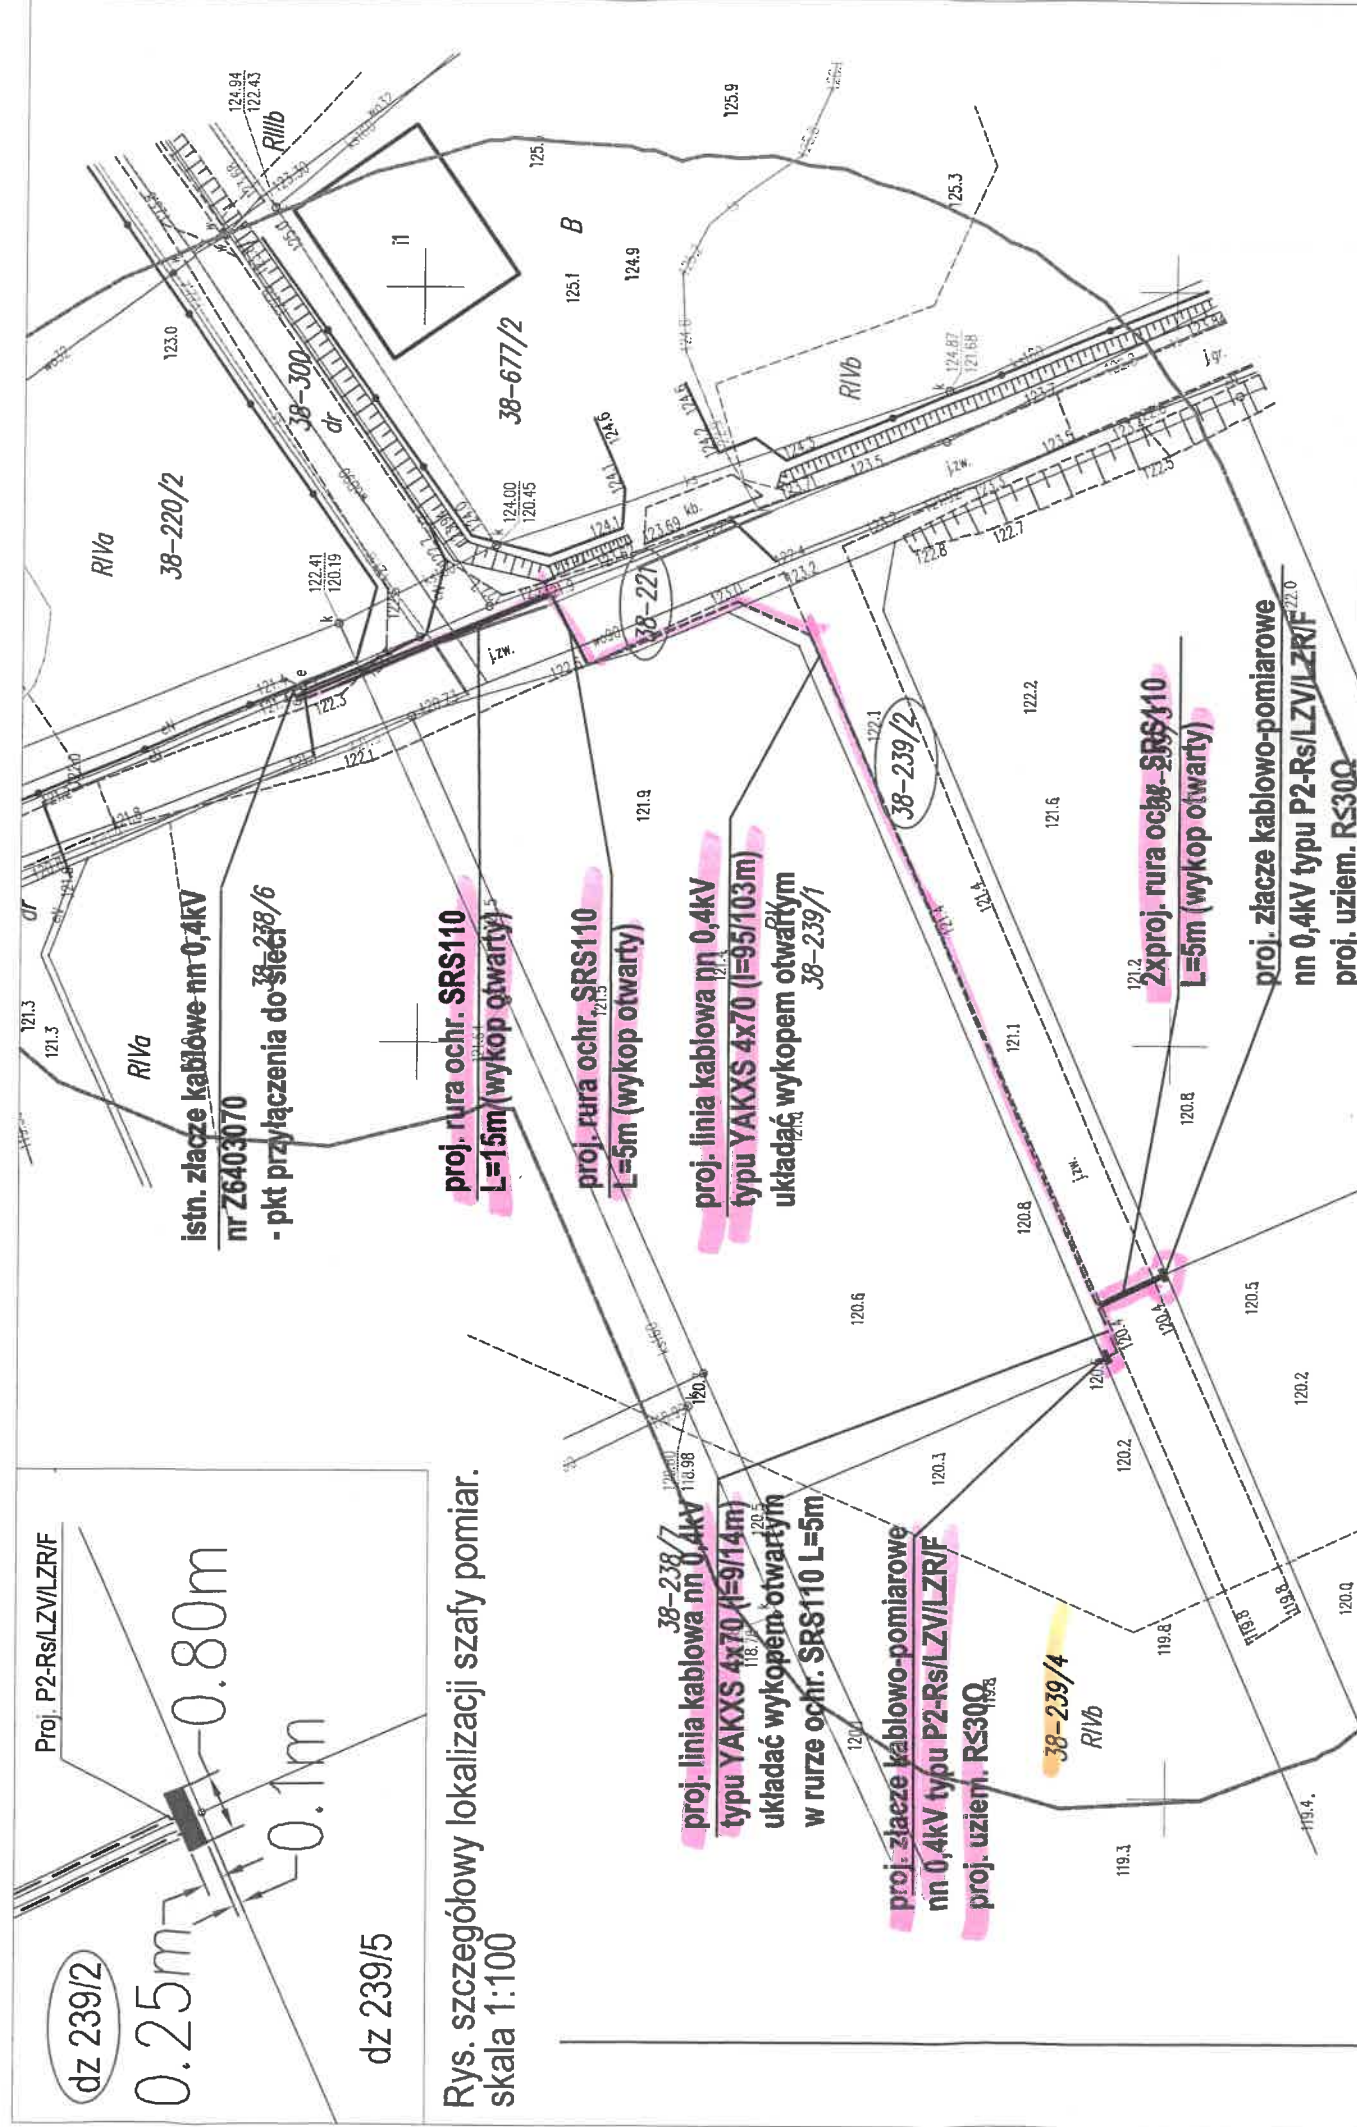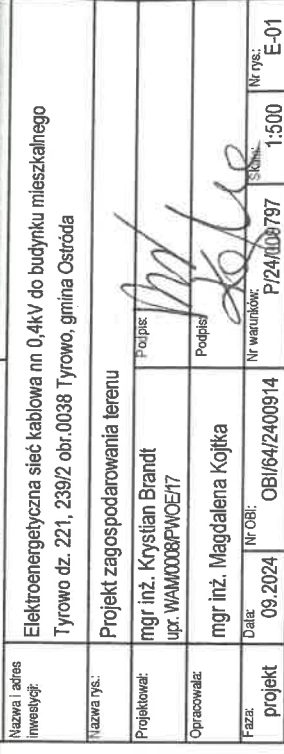



**LEGENDA:**

	proj. energetyczna sieć kablowa nn 0,4kV typu YAKXSNA2XY-O
	proj. nazienne złącza rozdzielcze, rozdzielczo-pomiarowe nn 0,4kV
	dzialki objęte inwestycją

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.  
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w  
wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1147.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ostródkzi
Wykonawca prac geodezyjnych	<u>Usługi Geodezyjne GEOZET</u>
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	protokół nr 1 dn. 24.05.2024
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Bogdan Tęcza upr. 18008

