


|                 |  |
|-----------------|--|
| Nr umowy:       | ZN/1934/8257MZ/2024/2401074/1  |
| Nr zadania:     | OBI/82/2401074   |
| Nr WP:          | P/24/012050  |
| Inwestor:       | ENERGA-OPEATOR SA Oddział w K  |
| Adres:          | Jednostka ewidencyjna Człuchów [2]                                       |
| Rodzaj obiektu: | Rozbudowa elektroenergetycznej siec<br>działce nr 1291/1 w Człuchowie, g |


**ENERO**  
Krzysztof Rogalski  
ul. Ceynowy 1/16, 89-600 Chojnice  
biuro@enero.com.pl

TYTUŁ RYSUNKU:  
Schemat jednokreskowy

proj. rozdzielnica kablowa  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
nr Z5704834

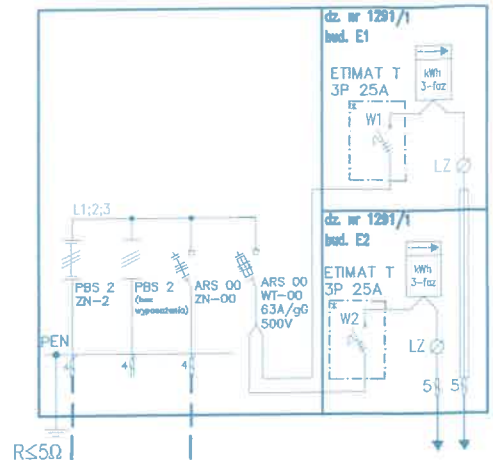


proj. szafka pomiarowa  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
nr Z5704835

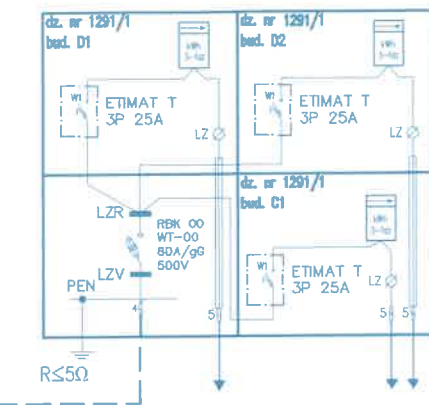

$I_k=1438A$   
 $I_w=723A$   
 $I_k > I_w$   
 $\Delta U=1,57\%$

proj. rozdzielnica kablowa  
KRSN-1/6R-NH2/F  
nr Z5700001

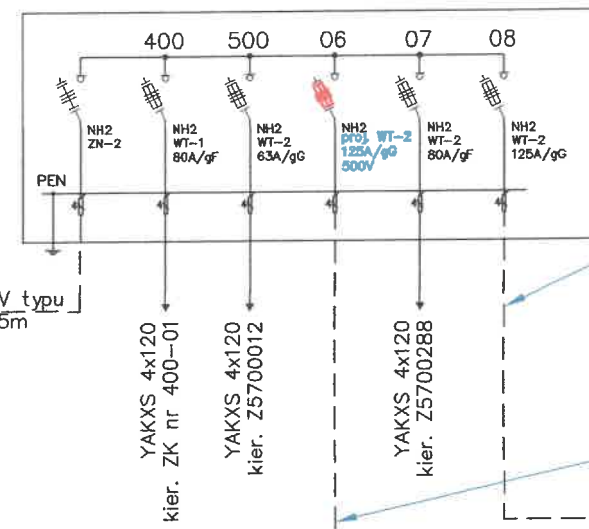

Zmiana tabliczki opisowej na kablu:

E 1kV YAKXS 4x120  
T570471 Człuchów Traugutta II  
obwód nr 400  
kier. Z5704834 dz. 140/1  
EOP 202... R

Zmiana tabliczki opisowej na kablu:

E 1kV YAKXS 4x120  
T570471 Człuchów Traugutta II  
obwód nr 400  
kier. Z5704836 dz. 1291/4  
EOP 202... R

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=140m

(istn. obwód nr 400-08)

proj. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=18/23m

(proj. obwód nr 400-08)

proj. mufa kablowa nn 0,4 kV  
typu SRN4 70-120 S4  
(przedłużenie kabla typu YAKXS 4x120 zasilającego  
demontowane złącze nr Z5702808 typu  
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F  
dz. nr 293/10, pozostała część kabla o długości  
13m do demontażu zgodnie z rys. E-01)

$I_k=904A$   
 $I_w=723A$   
 $I_k > I_w$   
 $\Delta U=3,90\%$

istn. rozłącznik słupowy  
SZ 46.01  
obwód nr 400  
proj. WT-1 200A/gG  
500 V  
(wg. odrębnego zlecenia)


istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKY 4x185, l=15m

T570471  
Człuchów Traugutta II  
istn. 160 kVA


proj. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=5/10m  
(proj. obwód nr 400-06)

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=294m  
(istn. obwód nr 400-06)

proj. rozdzielnica kablowa  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
nr Z5704836

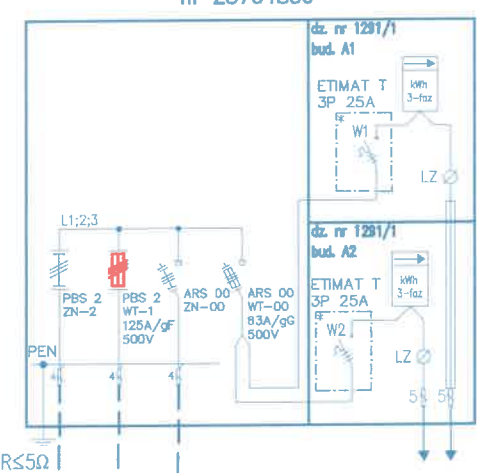


proj. szafka pomiarowa  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
nr Z5704837

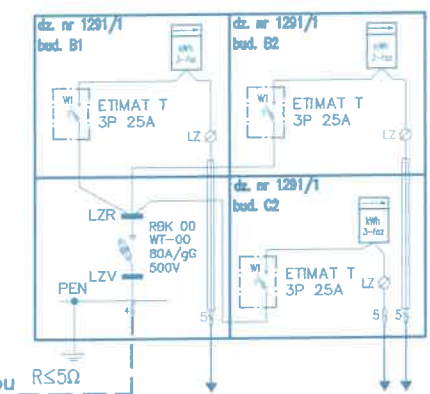

proj. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x70, l=1/5m  
(proj. obwód nr 400-06)

istn. rozdzielnica kablowa  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
nr Z5702913

istn. szafka pomiarowa  
P1-Rs/LZV/F  
Z5702325

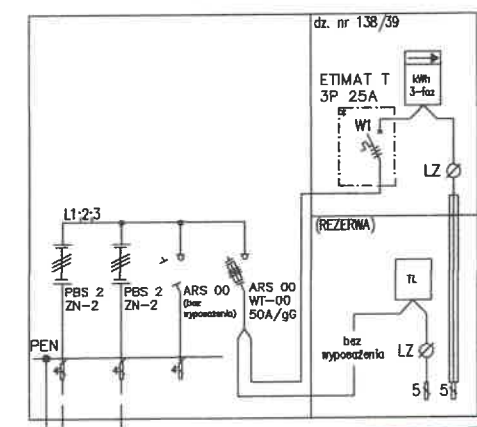

Zmiana tabliczki opisowej na kablu:


E 1kV YAKXS 4x120  
T570471 Człuchów Traugutta II  
obwód nr 400  
kier. Z5704836 dz. 1291/4  
EOP 202... R

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=23m  
(istn. obwód nr 400-06)

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=74m  
(istn. obwód nr 400-06)

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=39m  
(istn. obwód nr 400-06)

istn. rozdzielnica kablowa  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
nr Z5700031

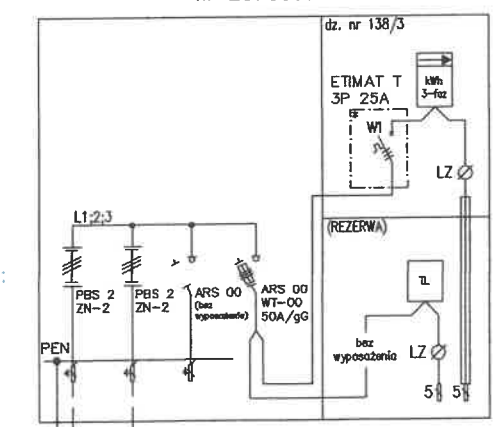


istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=165m  
(istn. obwód nr 400-06)

istn. złącze kablowe  
ZK-1a/P-1  
Z5700032

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=102m  
(istn. obwód nr 400-06)

istn. rozdzielnica kablowa  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
nr Z5701716

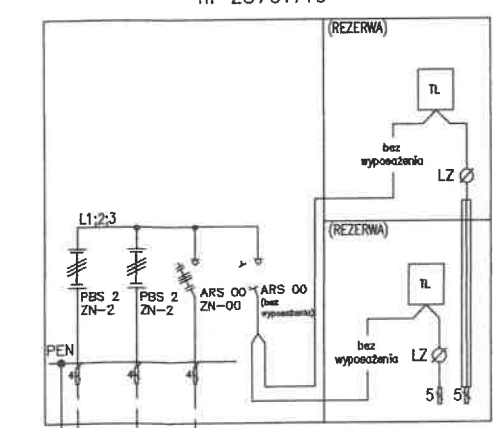

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x120, l=28m  
(istn. obwód nr 400-06)

istn. szafka pomiarowa  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
Z5700066

istn. kabel nn 0,4 kV typu  
YAKXS 4x70, l=28m  
(istn. obwód nr 400-06)

- Uwagi
- U
  - p
  - w
  - Z
  - C
  - Z
  - S
  - V
  - A
  - p
  - b
  - 1
  - k
  - b
  - n
  - Z