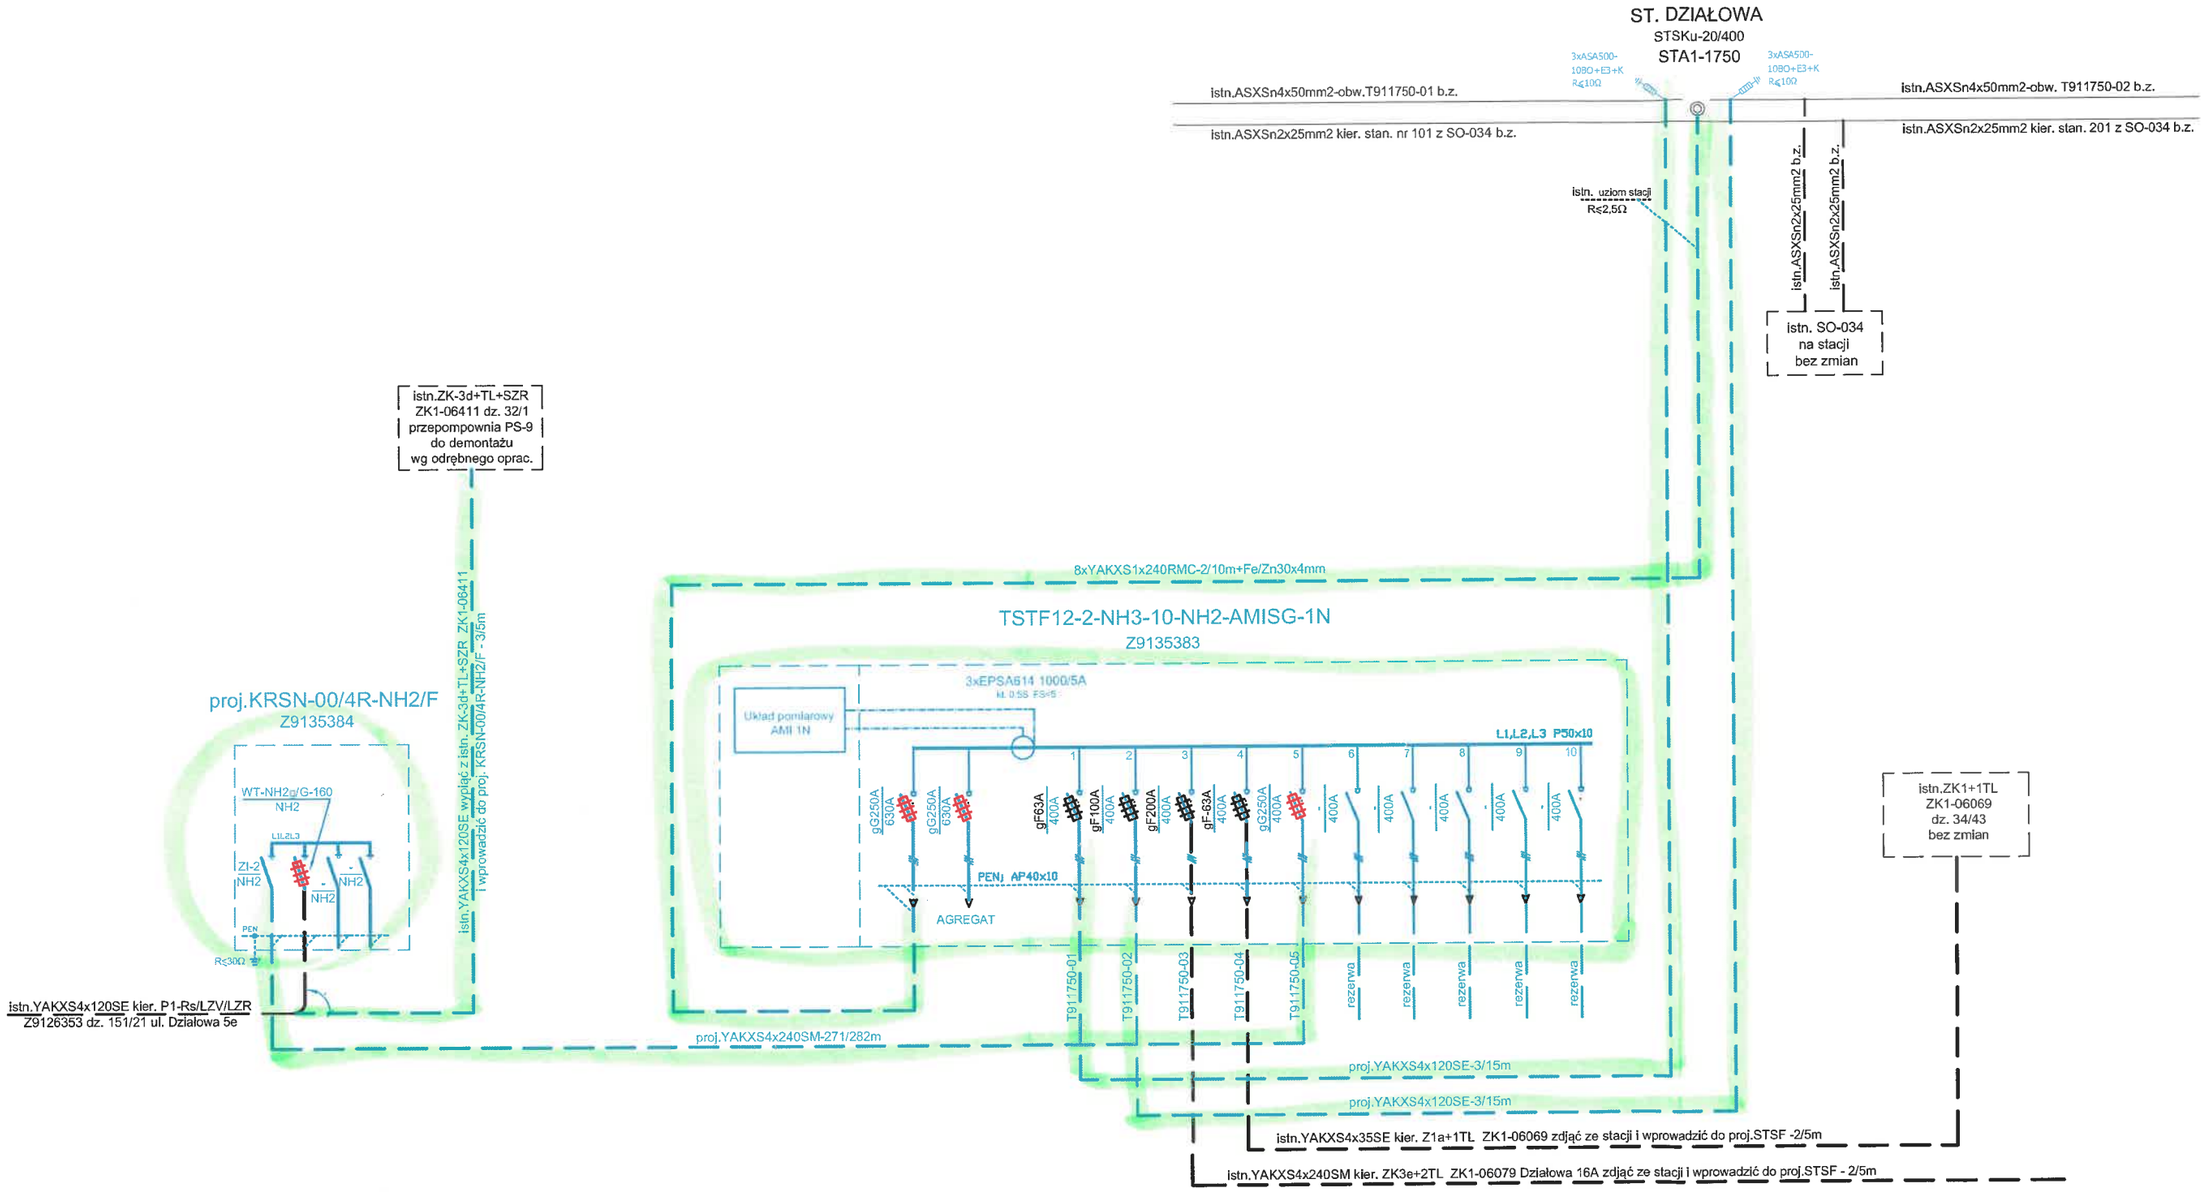

UWAGI:
1) Ze słupa stacyjnego zdemontować:
- rozłącznik bezpiecznikowy SZ41 1 szt.
- rozłączniki bezpiecznikowe RSA-00/3 3 szt.
- szafkę AMI/SG 1N 1 kpl.
- przekładniki prądowe 1000/5A 3 szt.
- most kablowy 4xYKXS1x120SM 1 kpl.
2) Istn. zabezpieczenia obwodów 100, 200,300 i 400 przełożyć do TSTF

Sieć: 8xYKXS1x240RMC-2/10m
YAKXS4x120SE-6/30m
Przyłącze: YAKXS4x240SM-471/490m

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA

ELMIRA PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH TORUN					
Obiekt:	Przebudowa istn. stacji transformatorowej słupowej DZIAŁOWA i przyłącze kablowe do przepompowni ścieków PS-9 na dz. nr 32/1- obw.500 z ST. DZIAŁOWA				
Adres:	Toruń ul. Działowa				
Inwestor:	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu RD Toruń Pl. F. Skarbka 7/9				
Projektant:	mgr inż. M. Zielińska upr. BP-RN-V/160/TO/81-82 specj. inst.-inżynieryjnej				
Data:06.24	Nr rys.E-02	OBI/91/2400689	TJ01903/24	Pow A3	Skala: -