

Schemat: Przyłącze kablowe nN 0,4kV Głotowo dz. nr 111/7 obręb 0010 Głotowo, OBI 2302685

-przylgęzne kablów nN 0,4 kV NA2XY 4x120mm² długości l=204/226m


– złącze kablowo–pomiarowe P2–RS/LZV/LZR/F – szt.1

[L-0959] Głotowo 6 STS 20/250
istniejąca stacja transformatorowa, transformator Ps=100kVA

Istniejące złącze kablowo-pomiarowe
P1-Rs/LZV/F
montowane dz. 112 obręb 0010
(wykonanie - ENERGIA OPERATOR SA)

Projekowane złącze kablowo-pomiarowe
P2-Rs/LV/LZR/F
montowane dz. 11/17 obręb 0010
czdo złącza zwrócone do działki nr 108
(wykominanie - ENERGIA OPERATOR SA)

Z62.....

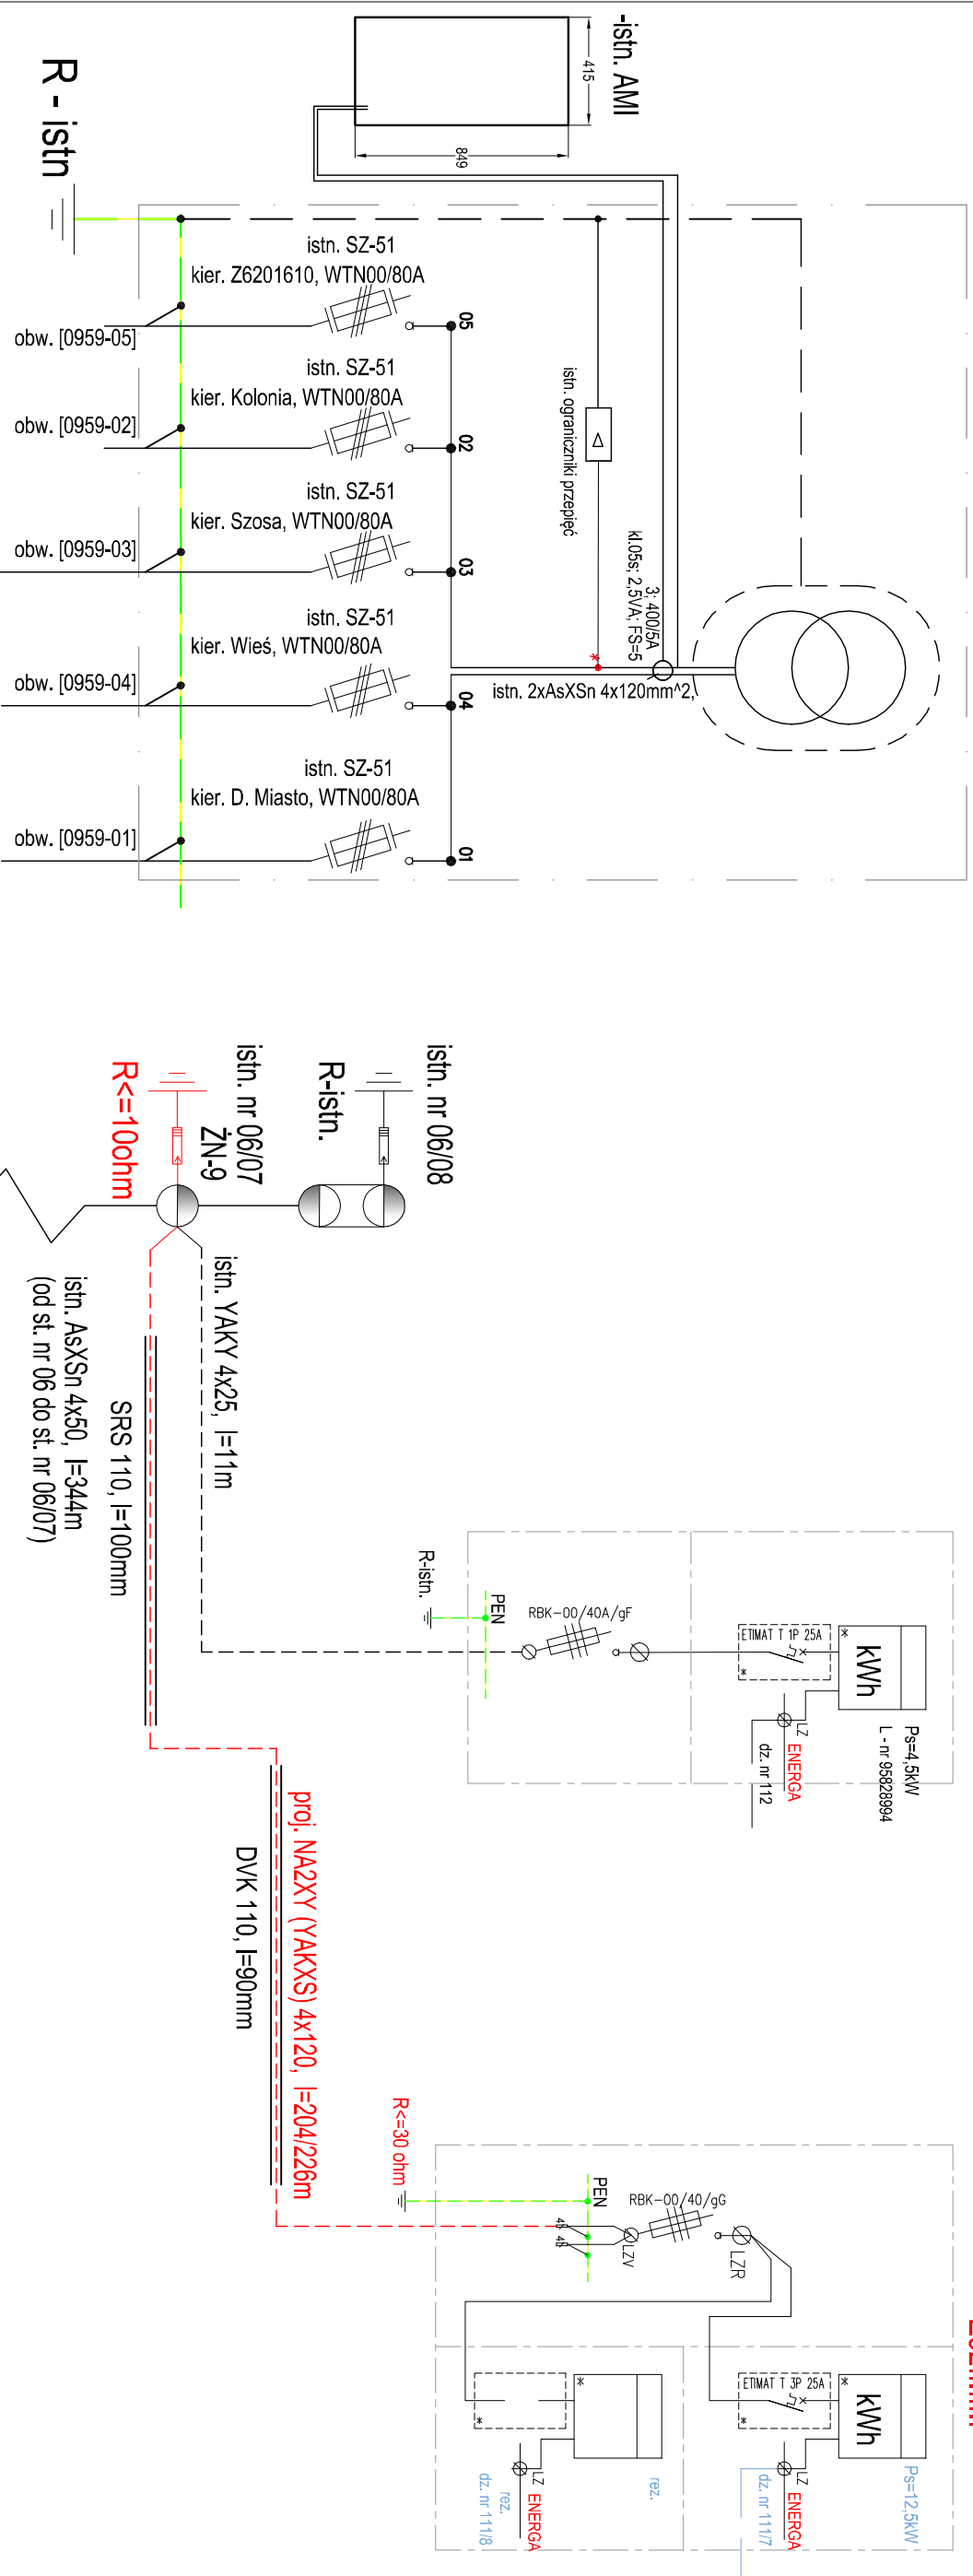

Wytyczne do projektu:

Ps: 12,5 kW, dz. nr 111/7

Prąd zwarcia doziemnego (do proj. złącza, dz. nr 111/7) Ik=229,1A

Prąd zadziałania wkładki topikowej (do proj. złącza, dz. nr 111/7) I=160A

Spadek napięcia (do proj. złącza, dz. nr 1117) $\Delta U=4,81\%$, $U_f=218,94V$

Dodatkowa ochrona od porażen - samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci - TN-C - sieć zasilająca

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "EWA" Tadeusz Płodzik, ul. Jana Pawła II 3, 11-130 Orneta NIP: 582 115 47 35, REGON 362825964, e-mail: tadpio@wp.pl, tel.: 728562293				
Temat	OB1/62/2302685_ Przyłącze kablowe nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, Głotowo dz. nr 111/7 obręb 00010 Głotowo.			
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Lokalizacja	Głotowo, dz. nr 111/7, 108, 112 obręb 0010 Głotowo			
Nazwa rys.	Projekt zagospodarowania terenu			
Projektant	mgr inż. Tadeusz Płodzik	WAM/0133/PWOE/17 Warm.Mez.Izba inż. Bud. nr WAM/IE/0011/18	Data	lip-24
			nr rys.	E-2