ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL	W1
SCHEMAT RZUT SKALA 1:50	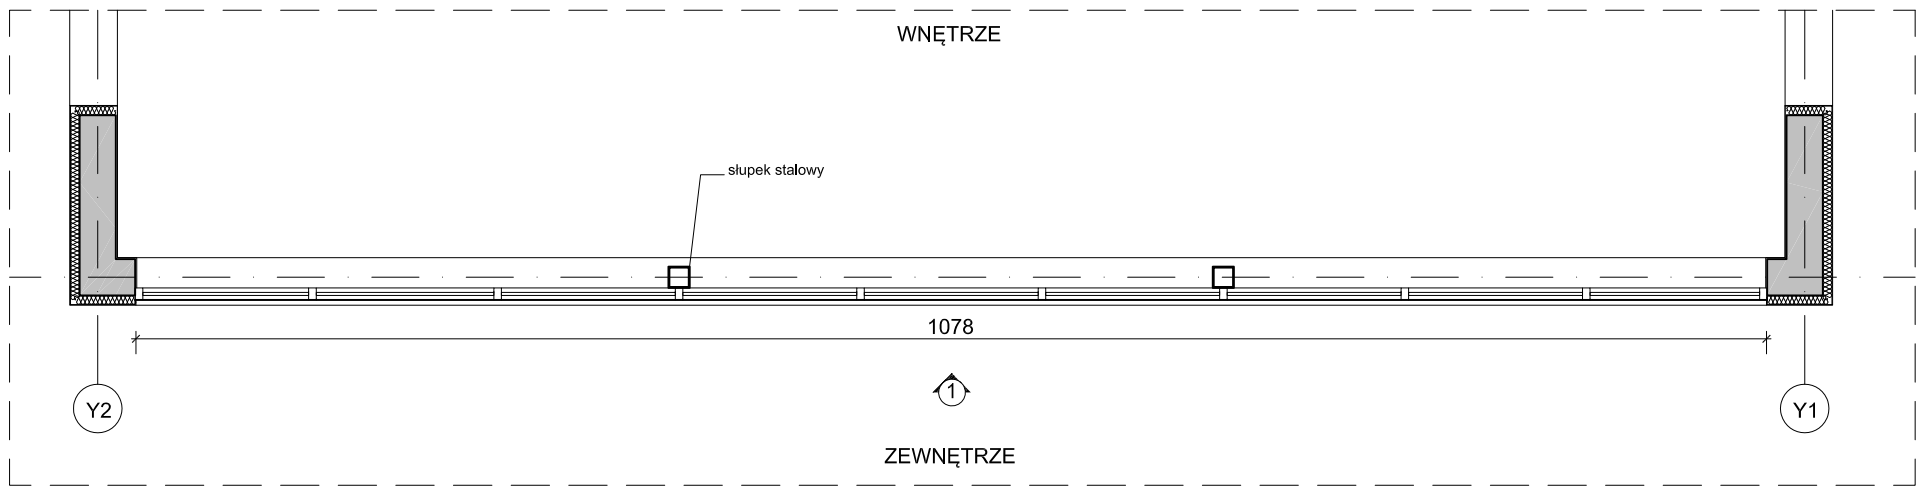
poziom nadproża +3.20 poziom ±0.00 = 218.20 m.n.p.m	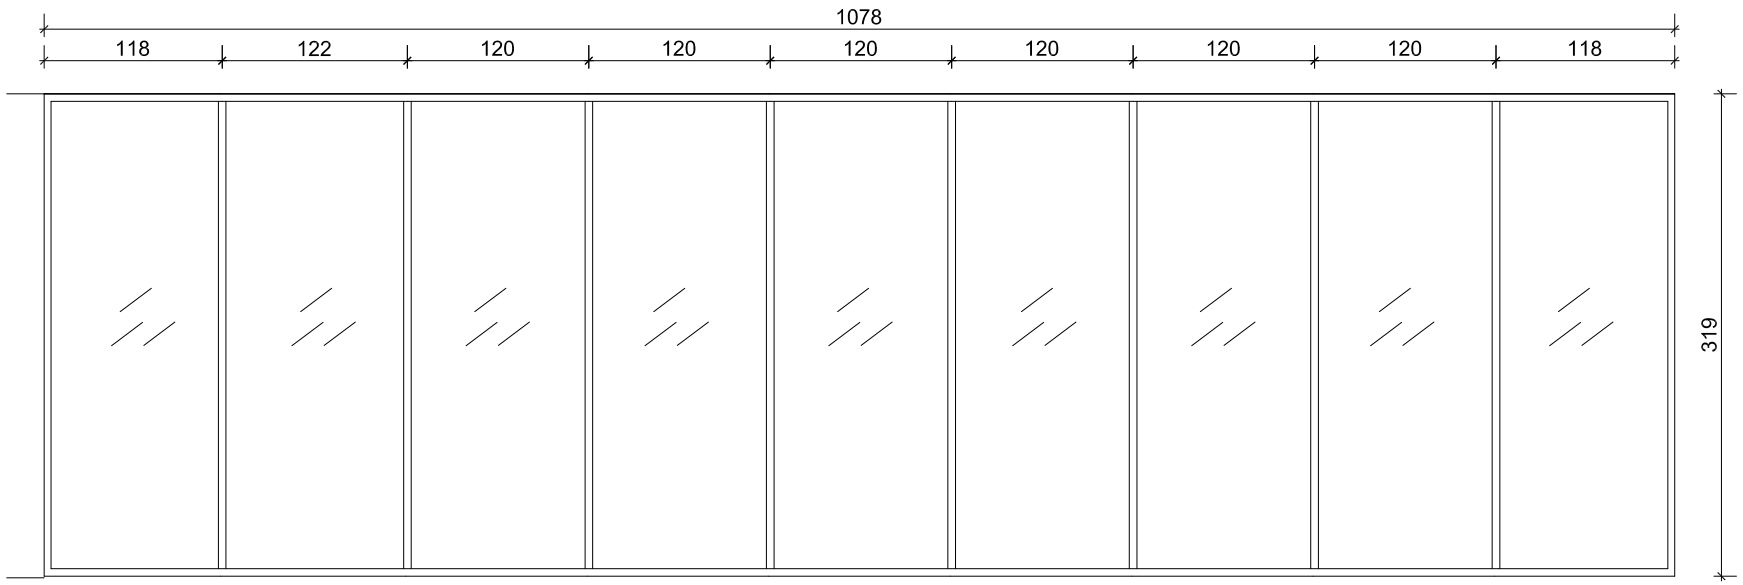 WIDOK 1
ILOŚĆ SZTUK	1
WYMIARY W ŚWIETLE MURU S x H [mm]	10780 x 3190
KOLOR	RAL 7022
UWAGI	- Wltryna alumlnlowa - Szklenie ze szkla zespolonego, antywlamaniowego, białego thermofloat, z przekladką termiczną o podwyższonej izolacyjności -Standardowe szklenle wltryn 44.4 (P4)/16Ar/6/16Ar/6ESG - U = 1.1W/m2K -Wymogl materlalowe wg karty katalogowej MW13 PKN ORLEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

uwagi ogólne

1. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
2. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru Autorskiego.
3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację Generalnego Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora.
4. W przypadku zaistnienia konieczności zmian projektu w związku z proponowanym przez Wykonawcę i odpowiednio uzgodnionym rozwiązaniem zamiennym, koszty opracowania pełnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi Wykonawca.
5. Wszystkie roboty budowlane i materiałowe wykonywane w trakcie budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.
6. Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploatacji należy opracować instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku i poszczególnych rodzajów instalacji z uwzględnieniem warunków B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny być określone wszystkie czynności jakie powinna wykonywać obsługa w normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie instrukcji powinien zapewnić właściciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji należy uwzględnić warunki określone w Polskich Normach, Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 584 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz w dokumentacji wykonawców-producentów - DTR.
7. Wykonawca obiektu powinien opracować plan BIOZ przed rozpoczęciem robót.

OCA Architekci

projekt

Budowa myjni samochodowej automatycznej oraz myjni samochodowej samoobsługowej 3-stanowiskowej wraz z przebudową infrastruktury na Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

SP4268, ul.Przemysłowa 5, 35-001 Rzeszów,
działka nr ew. 2168/7, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z o.o.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inż. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
mgr inż. arch. ROMAN TOMECKI

branża

ARCHITEKTURA

tytuł

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

data	skala
08.2020	1:50@297x525
numer	rewizja
PWA-17	