PRZEKRÓJ A–A

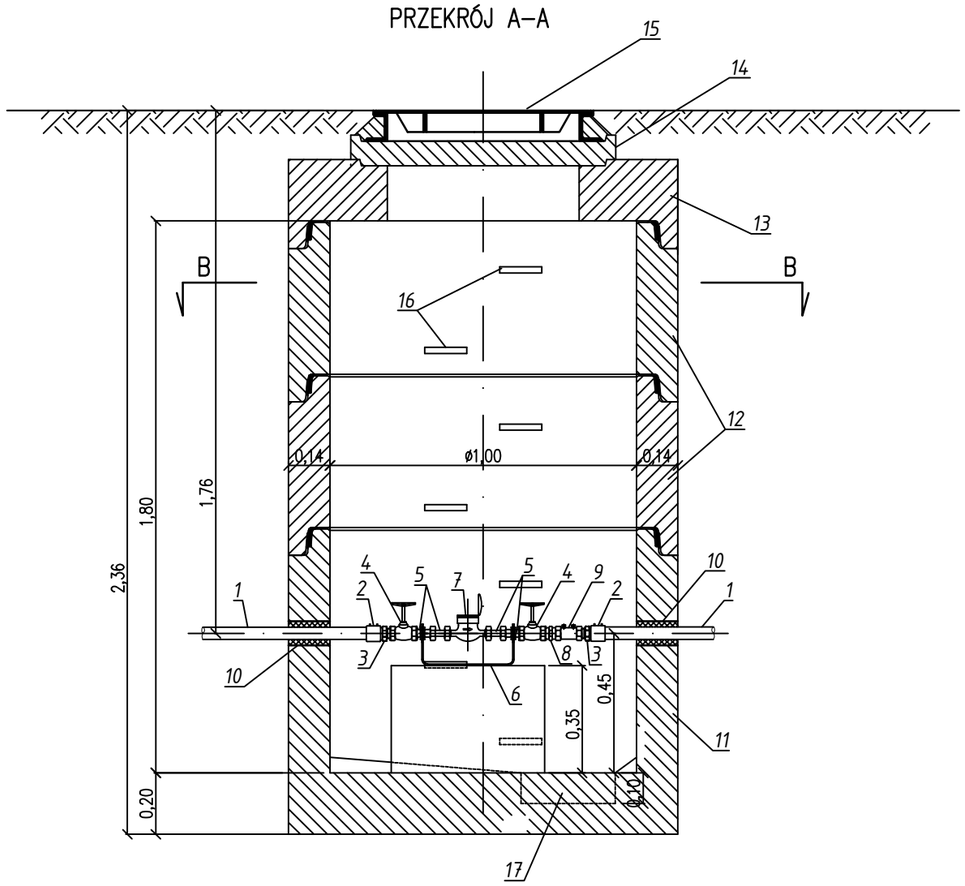

PRZEKRÓJ B–B

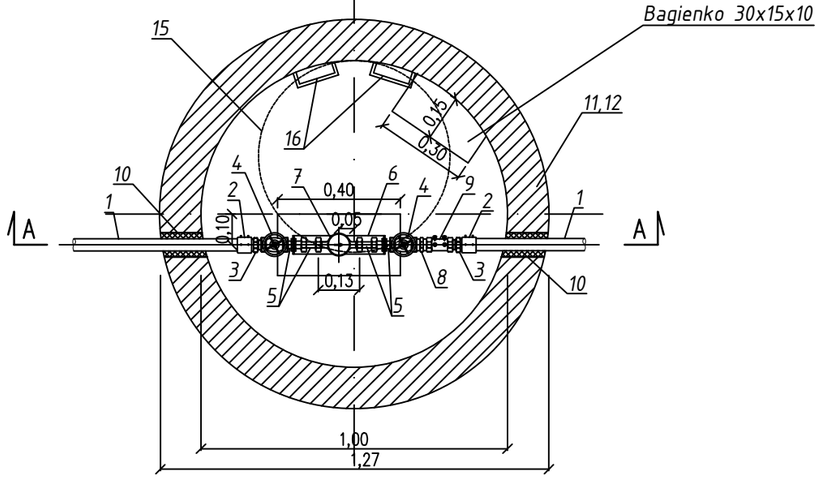

OZNACZENIA

1. Rura PE100 SDR 17 d40x2,4
2. Mufa elektrooporowa PE100 SDR 11 d40
3. Adapter PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym 40/1"
4. Zawór przelotowy–grzybkowy M83 ø25mm (1")
5. Łączniki śrubowe mosiężne w zestawie konsoli
6. Konsola do wodomierza np. Fabryka Armatur Jafar nr kat. 1025
7. Wodomierz dla wody zimnej DN20 np. JS4–02 Smart C+, L=130mm
8. Nypel 1"
9. Zawór antyskażeniowy typ EA DN25 Fabryka Armatur Jafar S.A. nr kat. 1300
10. Przejście gazoszczelne i wodoszczelne systemowe
11. Podstawa studni DN1000/850
12. Krąg betonowy DN1000/500
13. Płyta pokrywowa na studnie DN1000 h=200, z otworem ø625
13. Pierścień wyrównawczy h=100, z otworem ø625
15. Właz żeliwny typu ciężkiego D400
16. Stopnie złazowe żeliwne
17. Blok betonowym 40x20x20

SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

STUDNIA WODOMIERZOWA
treść rys.

S-06
nr rys.

STACJA PALIW Y ORLEN S.A., NR 4232 SIEDLCE
08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1
obiekt, lokalizacja

1:20
skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK
inwestor

PBiW
stadium

opracował | projektował | weryfikował

WOD-KAN
branża

mgr inż.Andrzej DROŻDŻ
mgr inż. Aleksander BURY
upr. nr MAP/0195/POOS/11

MARZEC 2024
data