


RZUT PRZYZIEMIA

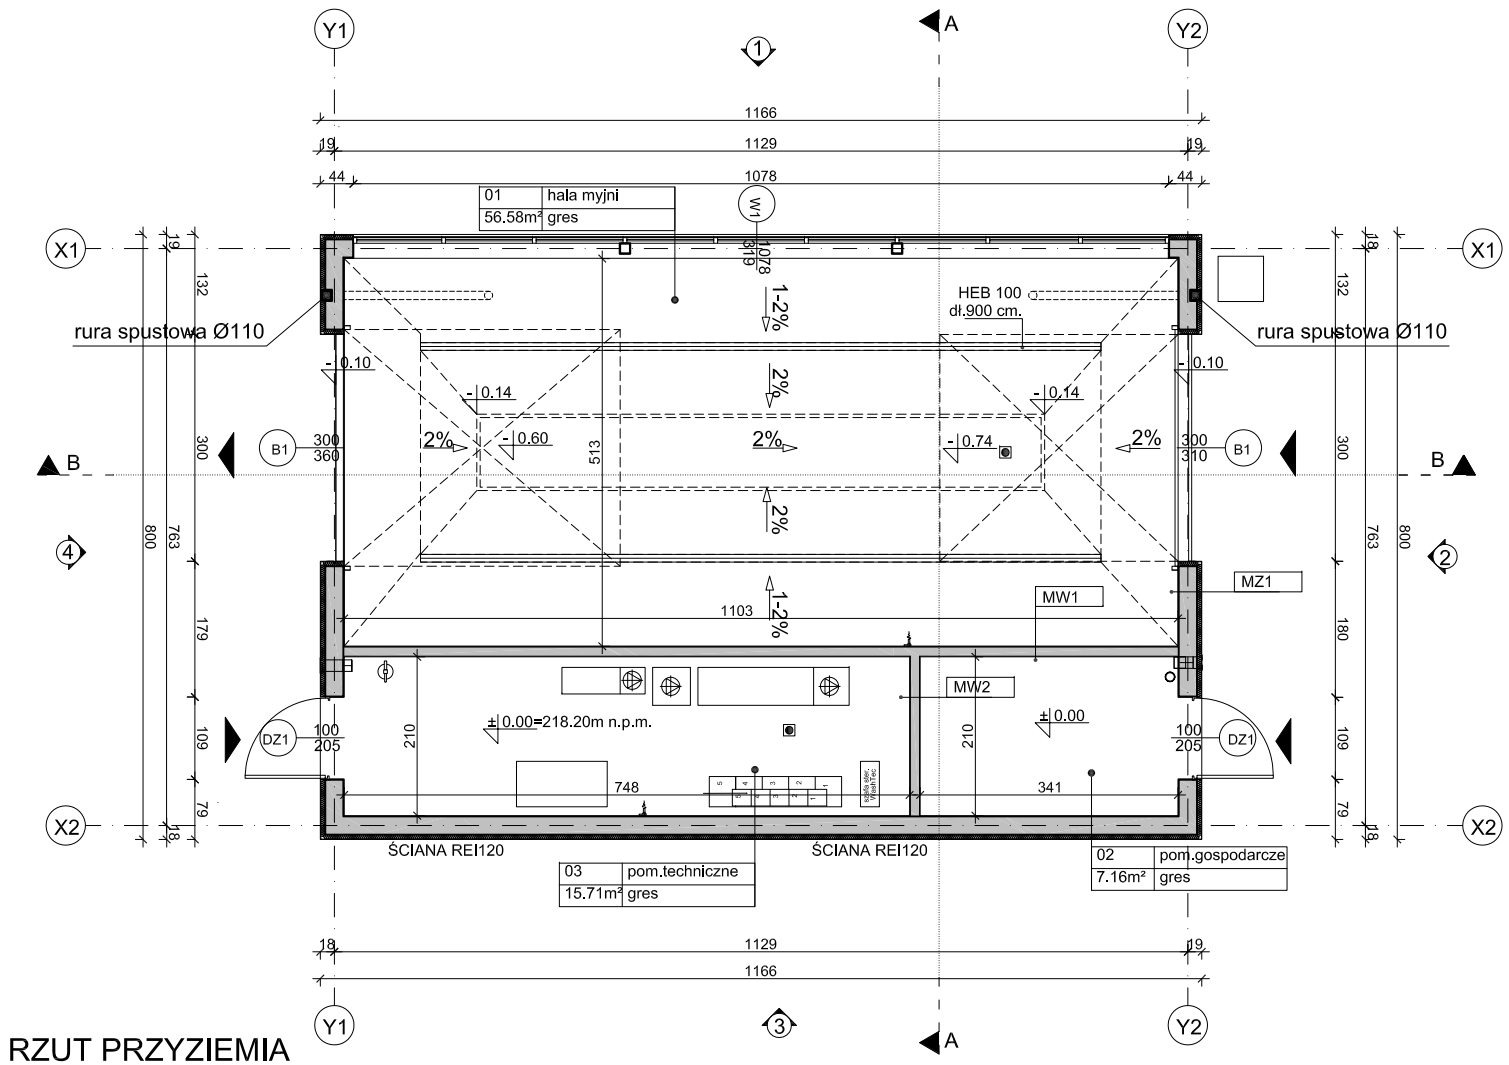


RZUT DACHU

| MZ1 - ściana zewnętrzna | |
|---|---|
| tynk cienkowarstwowy / cokołowy (do 30 cm powyżej poziomu terenu) | 0.5cm |
| wełna mineralna (współczynnik λ max. 0,036 W/mK) | 6.0cm |
| ściana murowana z bloczków silikatowych E24 klasa 15 | 24.0cm |
| tynk cementowo-wapienny | 1.0cm |

| MW1 - ściana wewnętrzna | |
|---|---|
| tynk cementowo-wapienny | 1.0cm |
| ściana murowana z bloczków silikatowych | 12.0cm |
| folia płynna | |
| płytki naścienne | 1.0cm |

| MW2 - ściana wewnętrzna | |
|---|---|
| tynk cementowo-wapienny | 1.0cm |
| ściana murowana z bloczków silikatowych | 12.0cm |
| płytki naścienne | 1.0cm |
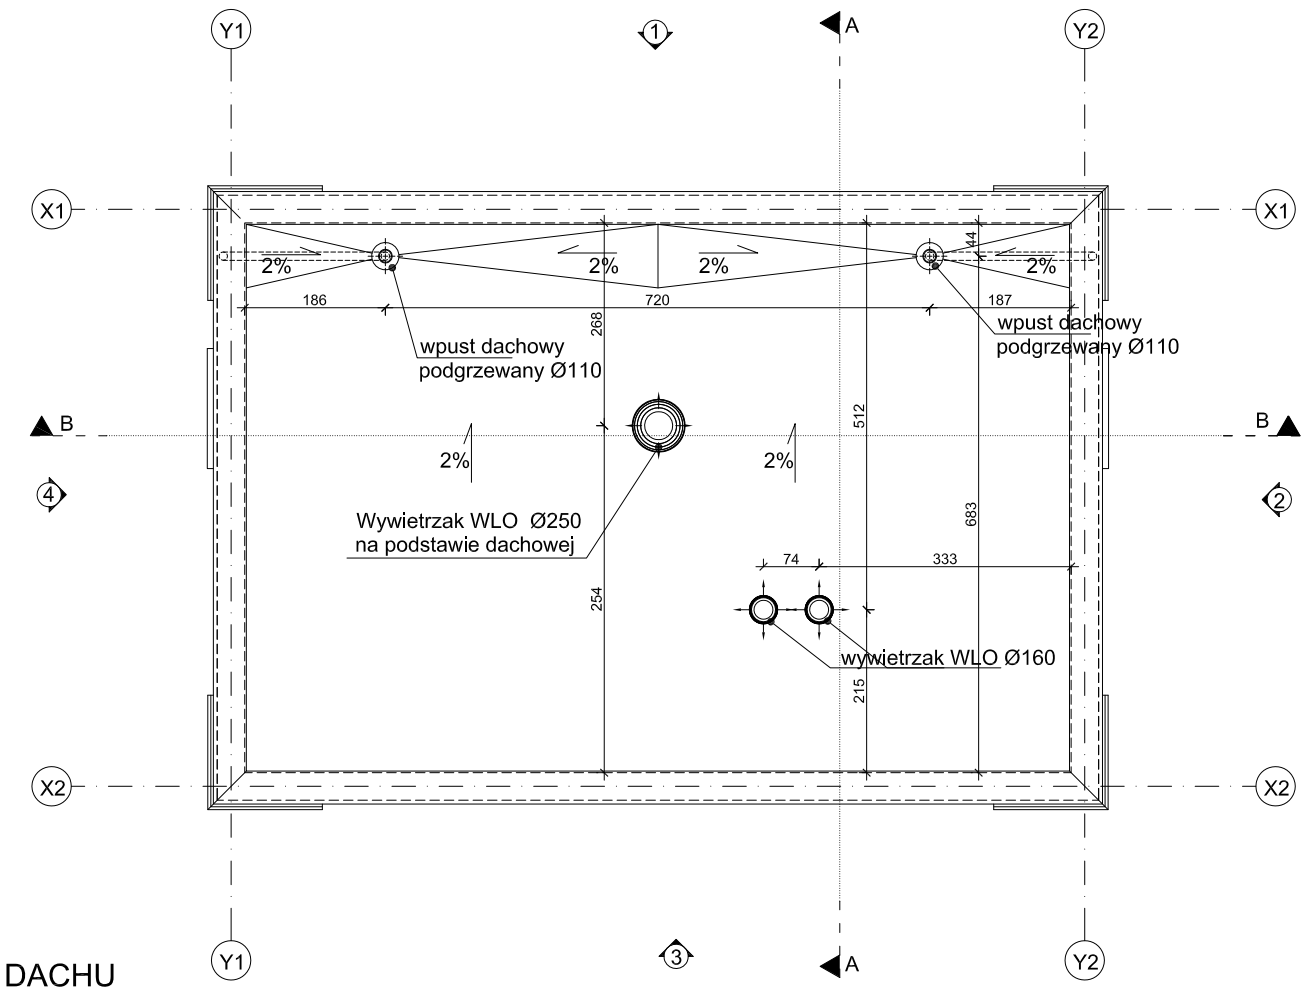
| SD1 - dach ocieplony | |
|---|---|
| papa wierzchniego krycia termozgrzewalna | |
| papa podkładowa samoprzylepna | |
| wełna mineralna - spadek 2% | 20.0cm |
| papa paroizolacyjna samoprzylepna | |
| blacha trapezowa powlekana T93 | 9.3cm |
| dźwigar stalowy wg projektu konstukcji | |

| PG1 - podłoga na gruncie | |
|---|---|
| płytki ceramiczne gresowe klejone | 2.0cm |
| płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym | 12.0cm |
| papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład | min 0,2cm |
| płyty styropianowe EPS-100 Podłoga | 10.0cm |
| papa asfaltowa podkładowa klejona | |
| podbudowa betonowa B10 | 10.0cm |
| podbudowa piaskowa stabilizowana | 30cm |
| grunt rodzimy | |

| PG2 - podłoga na gruncie | |
|---|---|
| płytki ceramiczne gresowe klejone | 2.0cm |
| płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym ze spadkiem 2% | 15.0-18,5cm |
| papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład | min 0,2cm |
| płyty styrodur XPS | 10.0cm |
| papa asfaltowa podkładowa klejona | |
| podbudowa betonowa B10 | 10.0cm |
| podsypka żwirowa ubita | 13,5cm |
| grunt rodzimy | |

uwagi ogólne

1. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
2. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru Autorskiego.
3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację Generalnego Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora.
4. W przypadku zaistnienia konieczności zmian projektu w związku z proponowanym przez Wykonawcę i odpowiednio uzgodnionym rozwiązaniem zamiennym, koszty opracowania pełnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi Wykonawca.
5. Wszystkie roboty budowlane i materiałowe wykonywane w trakcie budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.
6. Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploatacji należy opracować instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku i poszczególnych rodzajów instalacji z uwzględnieniem warunków B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny być określone wszystkie czynności jakie powinna wykonywać obsługa w normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie instrukcji powinien zapewnić właściciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji należy uwzględnić warunki określone w Polskich Normach, Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 584 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz w dokumentacji wykonawców-producentów - DTR.
7. Wykonawca obiektu powinien opracować plan BIOZ przed rozpoczęciem robót.

OCA Architekci

projekt

Myjnia samochodowa automatyczna oraz myjnia samochodowa samoobsługowa 3-stanowiskowa raz z niezbędną infrastrukturą na Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

SP4268, ul.Przemysłowa 5, 35-001 Rzeszów,
działka nr ew. 2168/7, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z o.o.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inż. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
mgr inż. arch. ROMAN TOMECKI

sprawdzający

mgr inż. arch. MAGDALENA PALMOWSKA
upr. MA/034/09 MOIA: MA-2124

branża

ARCHITEKTURA

tytuł

MYJNIA AUTOMATYCZNA - RZUTY

| data | skala |
|---|---|
| 12.2021 | 1:100@A3 |
| numer | rewizja |
| PAB-01 | |