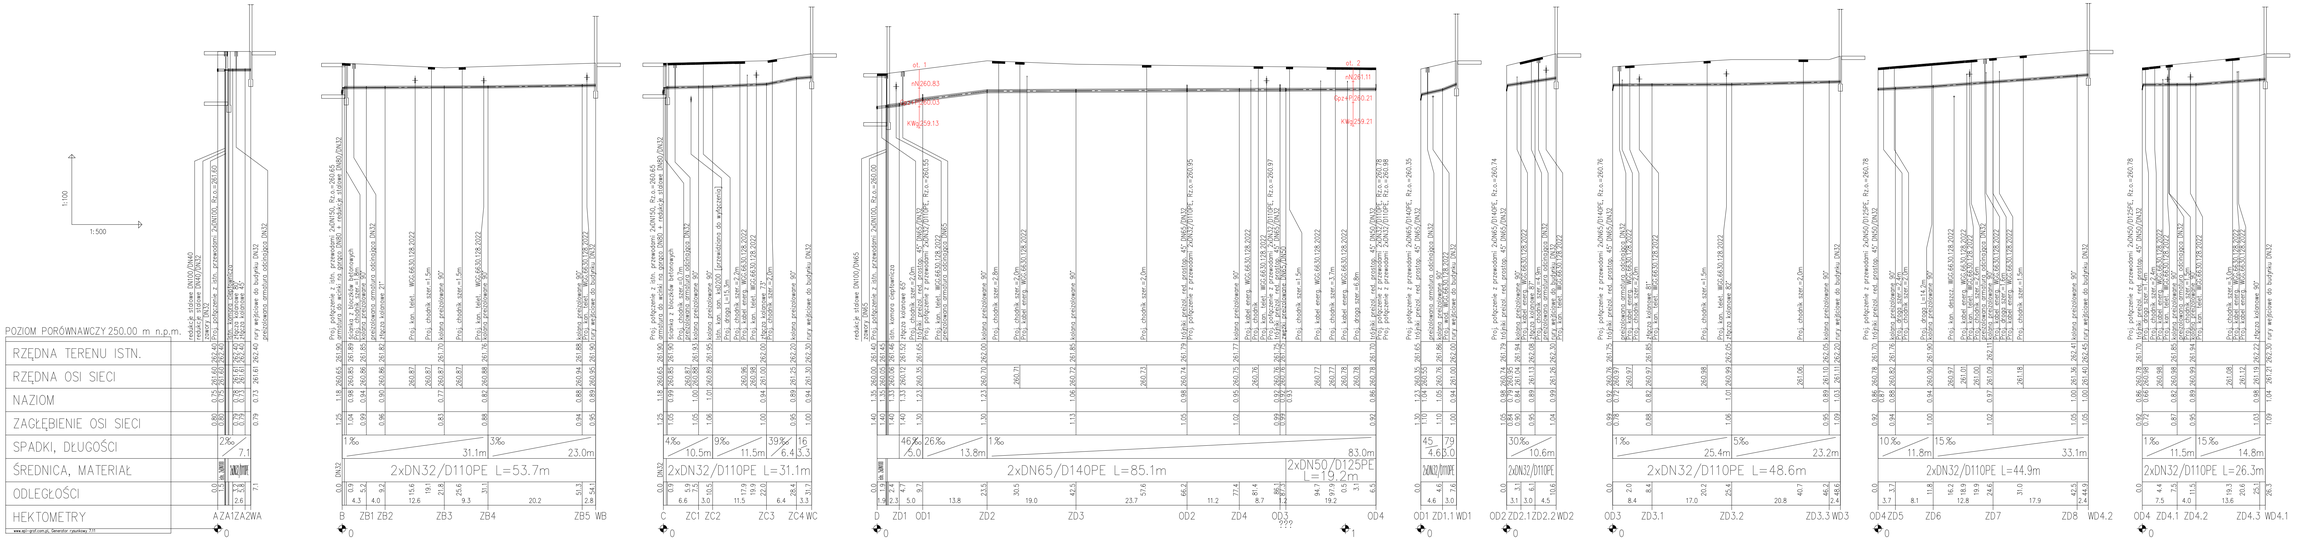

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA:

Ot, ...	- otwór geotechniczny
nN	- nasyp niebudowlany
Gpz+P	- glina piaszczysta zwięzła z piaskiem
KWg	- zwietrzelina gliniasto kamienista

OZNACZENIA:

A...D	- włączenia do istn. sieci ciepłowniczej
Z...	- zalomy trasy
O...	- odgałęzienia
W...	- wejścia przyłączy do budynków

UWAGI:

1. Połączenia z istn. siecią ciepłowniczą wykonać pod nadzorem służb technicznych Tauron Ciepło sp. z o.o.
2. Położenie uzbrojenia podziemnego podano orientacyjnie, dokładną lokalizację sprawdzić na montażu przekopami kontrolnymi.
3. Przed przystąpieniem do realizacji potwierdzić kierunki zasilania i powrotu.
4. Przed przystąpieniem do realizacji potwierdzić rzędne terenu z Odbiorcą ciepła i w terenie.
5. Szczegóły włączenia w pkt. A i D pokazano na rysunku nr 9.
6. Szczegóły włączenia w pkt. B i C pokazano na rysunku nr 10.

ACE Instal

ACE Instal Sp. z .o.o.
ul. Modelarska 21
40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl

TAURON

INWESTOR
Tauron Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice

TEMAT ZADANIA
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 6 budynków wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej (bud. 1- 6, dz. nr 5163/159).

TEMAT RYSUNKU
Profile podłużne sieci ciepłowniczej

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Leszek Krzak nr uprawnień: SLK/3200/POOS/10	
Opracował:	mgr inż. Joanna Turowicz	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Sakłowski nr uprawnień: SLK/3303/POOS/10	

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody pracowni jest zabronione.

Data: 07.2024
Skala: 1:500
Nr rysunku: 3