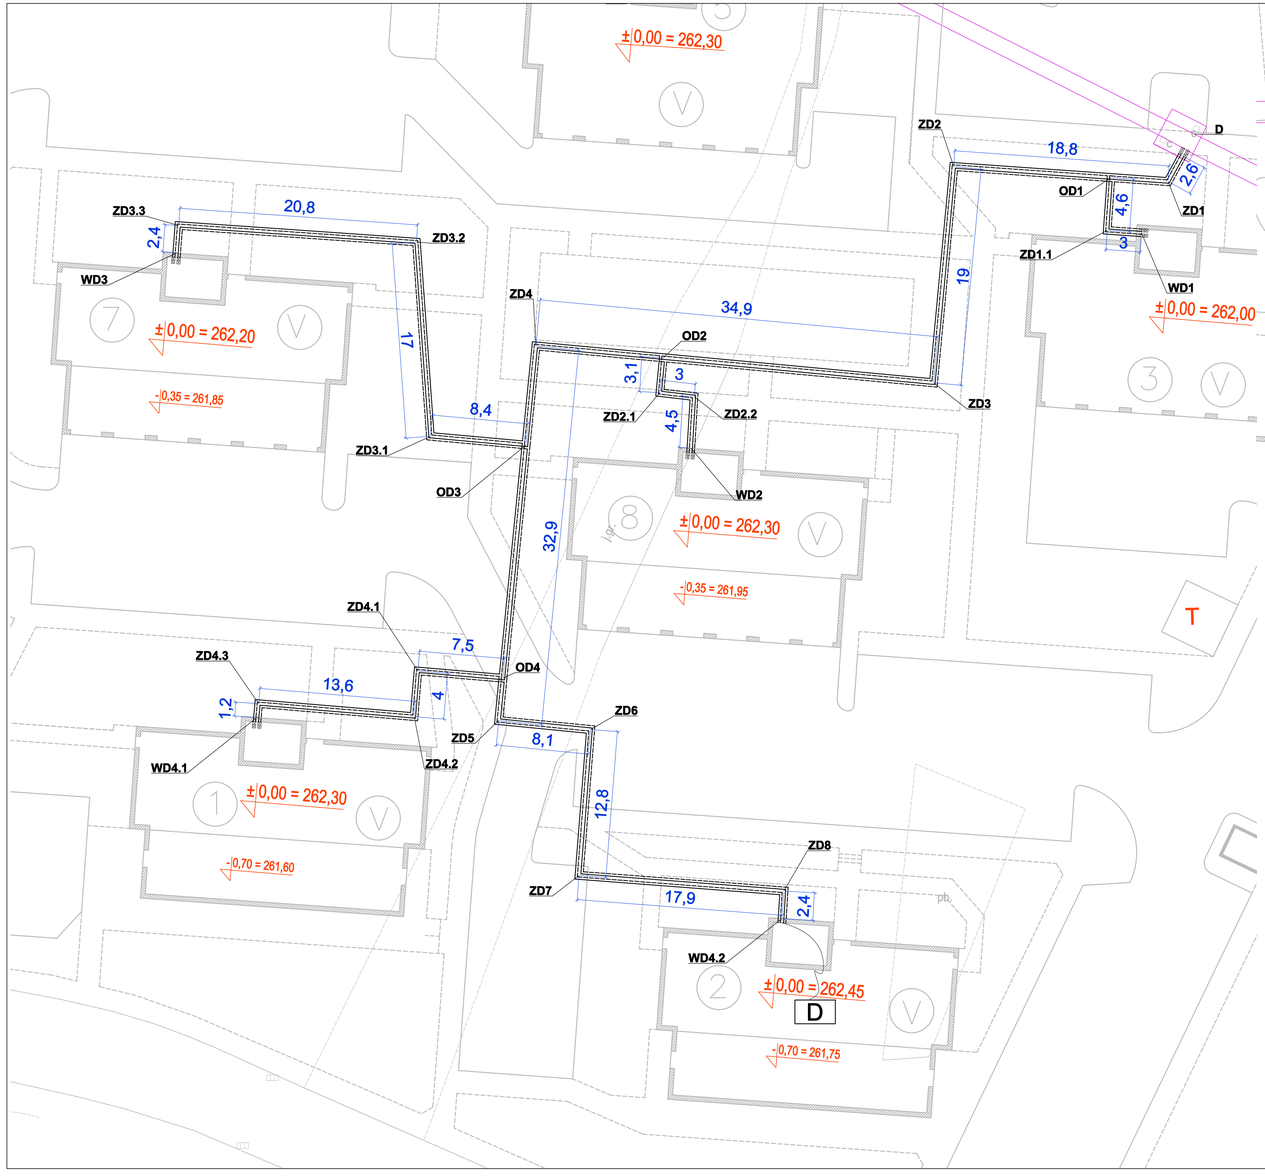

schemat wprowadzenia przewodów do puszki pomiarowej w pomieszczeniu węzła w buynkach 4 i 5



schemat połączenia przewodów w pkt. "B" i "C" w miejscu włączenia do istn. sieci - projektowaną instalację zapętlić pod mufą.

połączenie przewodów w mufie



schemat podłączenia detektora w pomieszczeniu węzła z detektorem (budynek nr 2)



schemat zamknięcia obwodu w istn. komorze ciepłowniczej w miejscu włączenia w pkt. "A" i "D"



schemat zamknięcia obwodu w pomieszczeniu węzła bez detektora



D detektor stanu sieci

przewód ocynowany

przewód miedziany

mostkowanie przewodów

puszka przyłączeniowa podwójna

puszka przyłączeniowa pojedyncza

złącza zaciskowe

Długość całkowita jednej pętli dla przewodów od pkt. włączenia:
A = 10,4 m
B = 107,2 m
C = 62,4 m
D = 485 m

ACE Instal Sp. z .o.o.
ul. Modelarska 31
40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl

INWESTOR
Tauron Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-128 Katowice

TEMAT ZADANIA
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 8 budynków wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej (bud. 1 - 8, dz. nr 3160,153).

TEMAT RYSUNKU
Schemat instalacji alarmowej

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Leszek Krzak nr uprawnień: SLK/3200/POOS/10	
Opracował:	mgr inż. Joanna Turowicz	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Sokłowski nr uprawnień: SLK/3203/POOS/10	

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody pracowni jest zabronione.

Data: 07.2024
Skala: -
Nr rysunku: 6