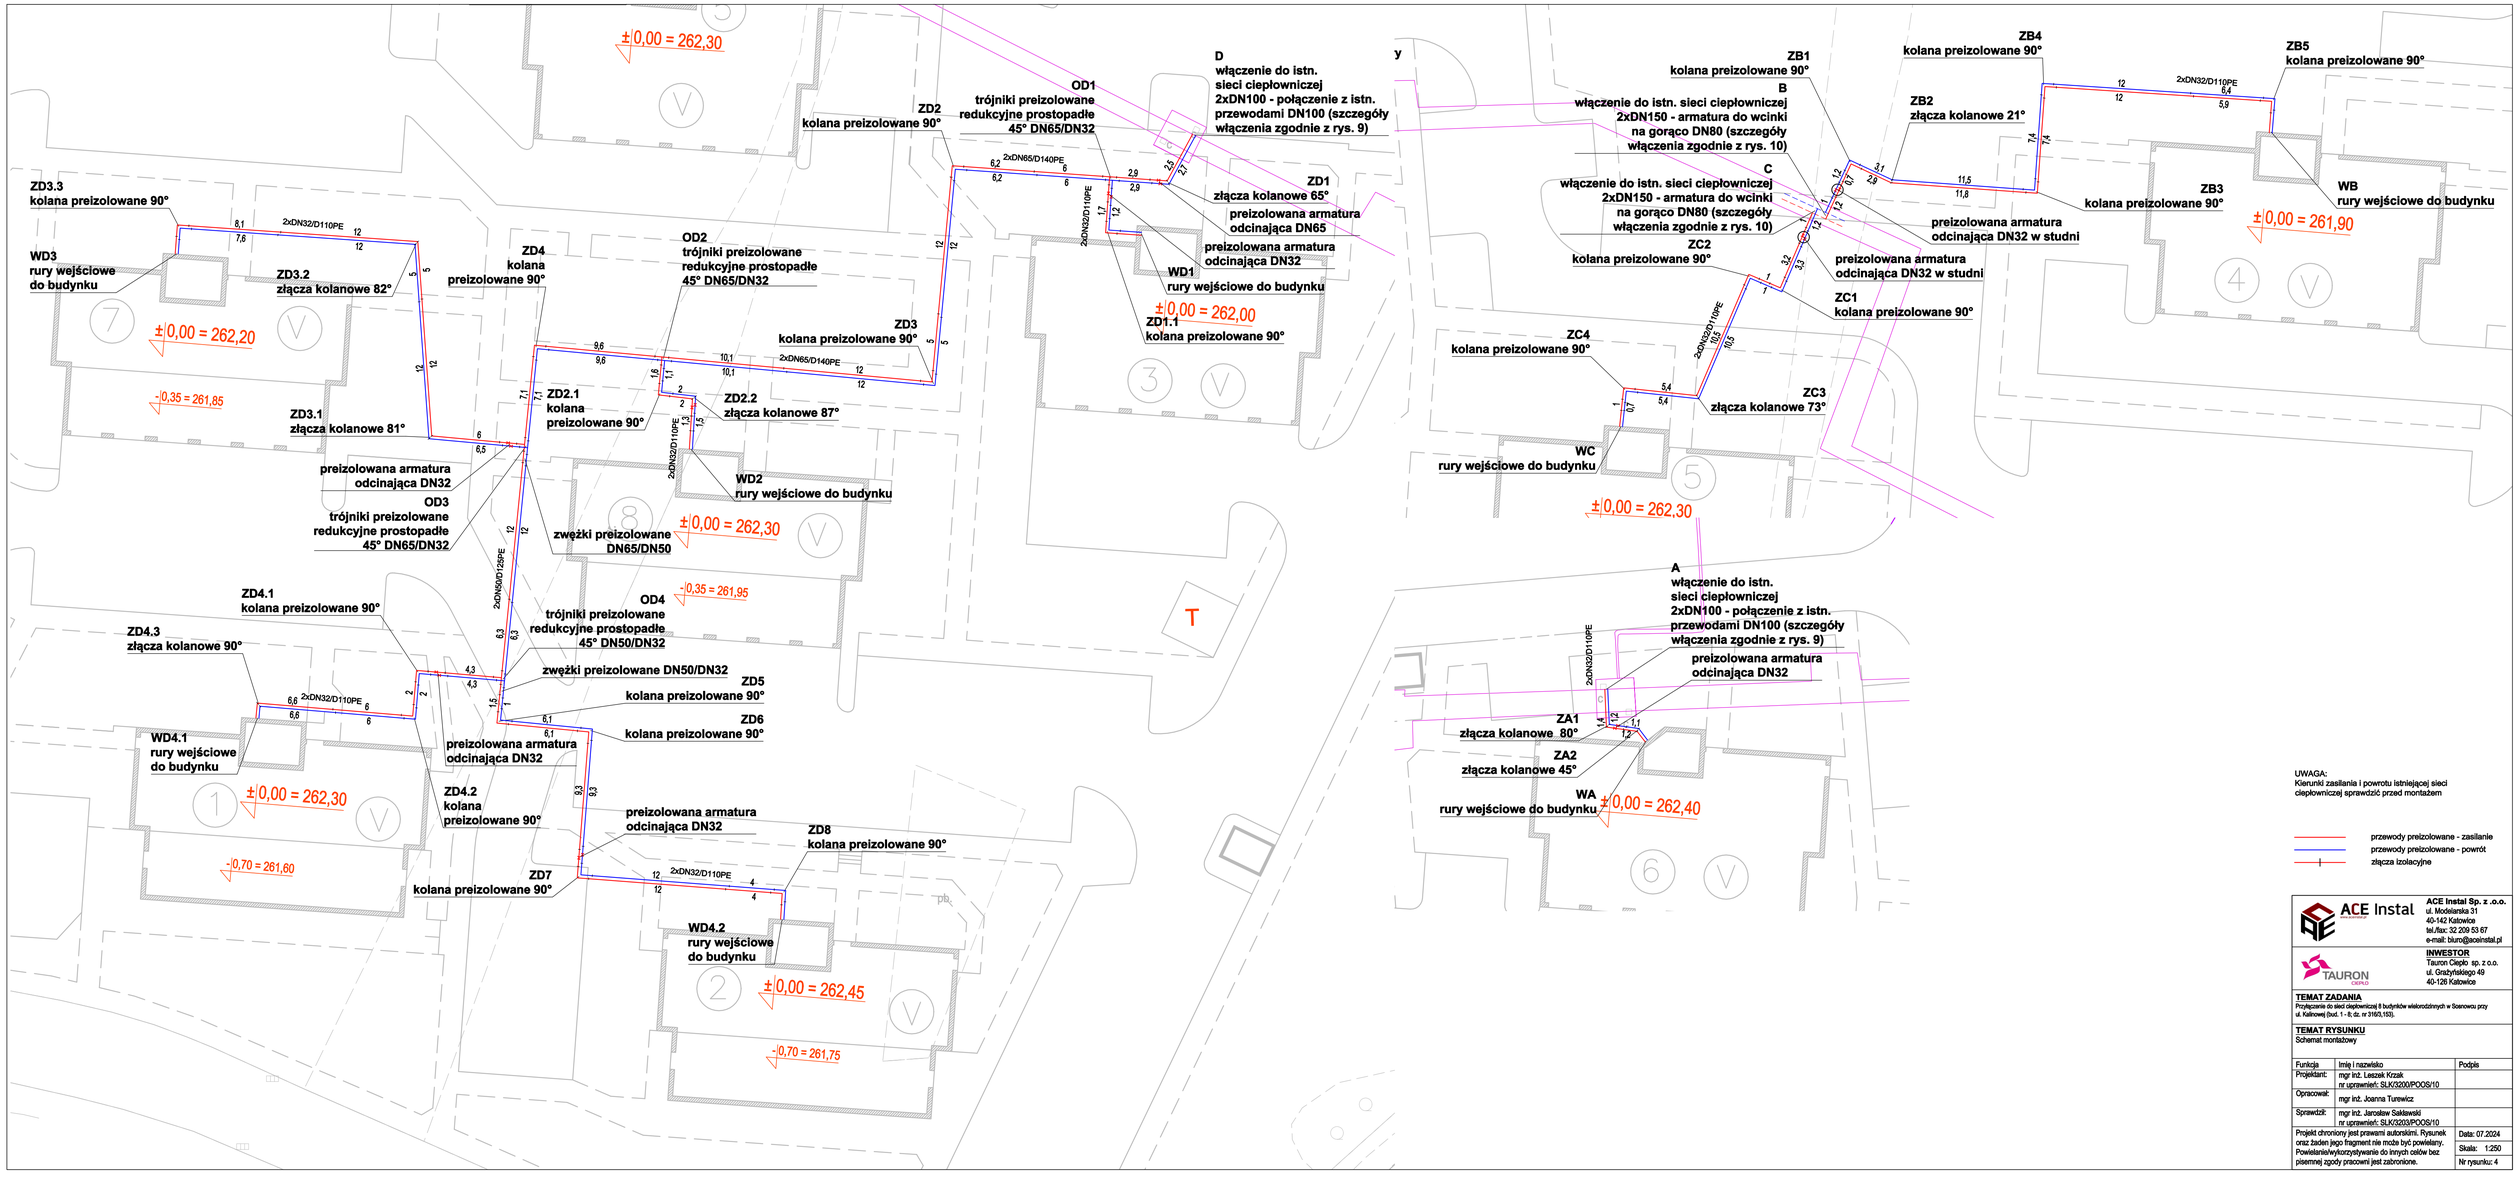

UWAGA:
Kierunki zasilania i powrotu istniejącej sieci ciepłowniczej sprawdzić przed montażem

przewody preizolowane - zasilanie
przewody preizolowane - powrót
złącza izolacyjne

ACE Instal Sp. z .o.o.
ul. Modelarska 31
40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl

INWESTOR
Tauron Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice

TEMAT ZADANIA
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 8 budynków wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej (bud. 1 - 8, dz. nr 3160,153).

TEMAT RYSUNKU
Schemat montażowy

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Leszek Krzak nr uprawnień: SLK/3200/POOS/10	
Opracował:	mgr inż. Joanna Turowicz	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Sokłowski nr uprawnień: SLK/3203/POOS/10	

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody pracowni jest zabronione.

Data: 07.2024
Skala: 1:250
Nr rysunku: 4