



BDD32298 „Przełajska 3”

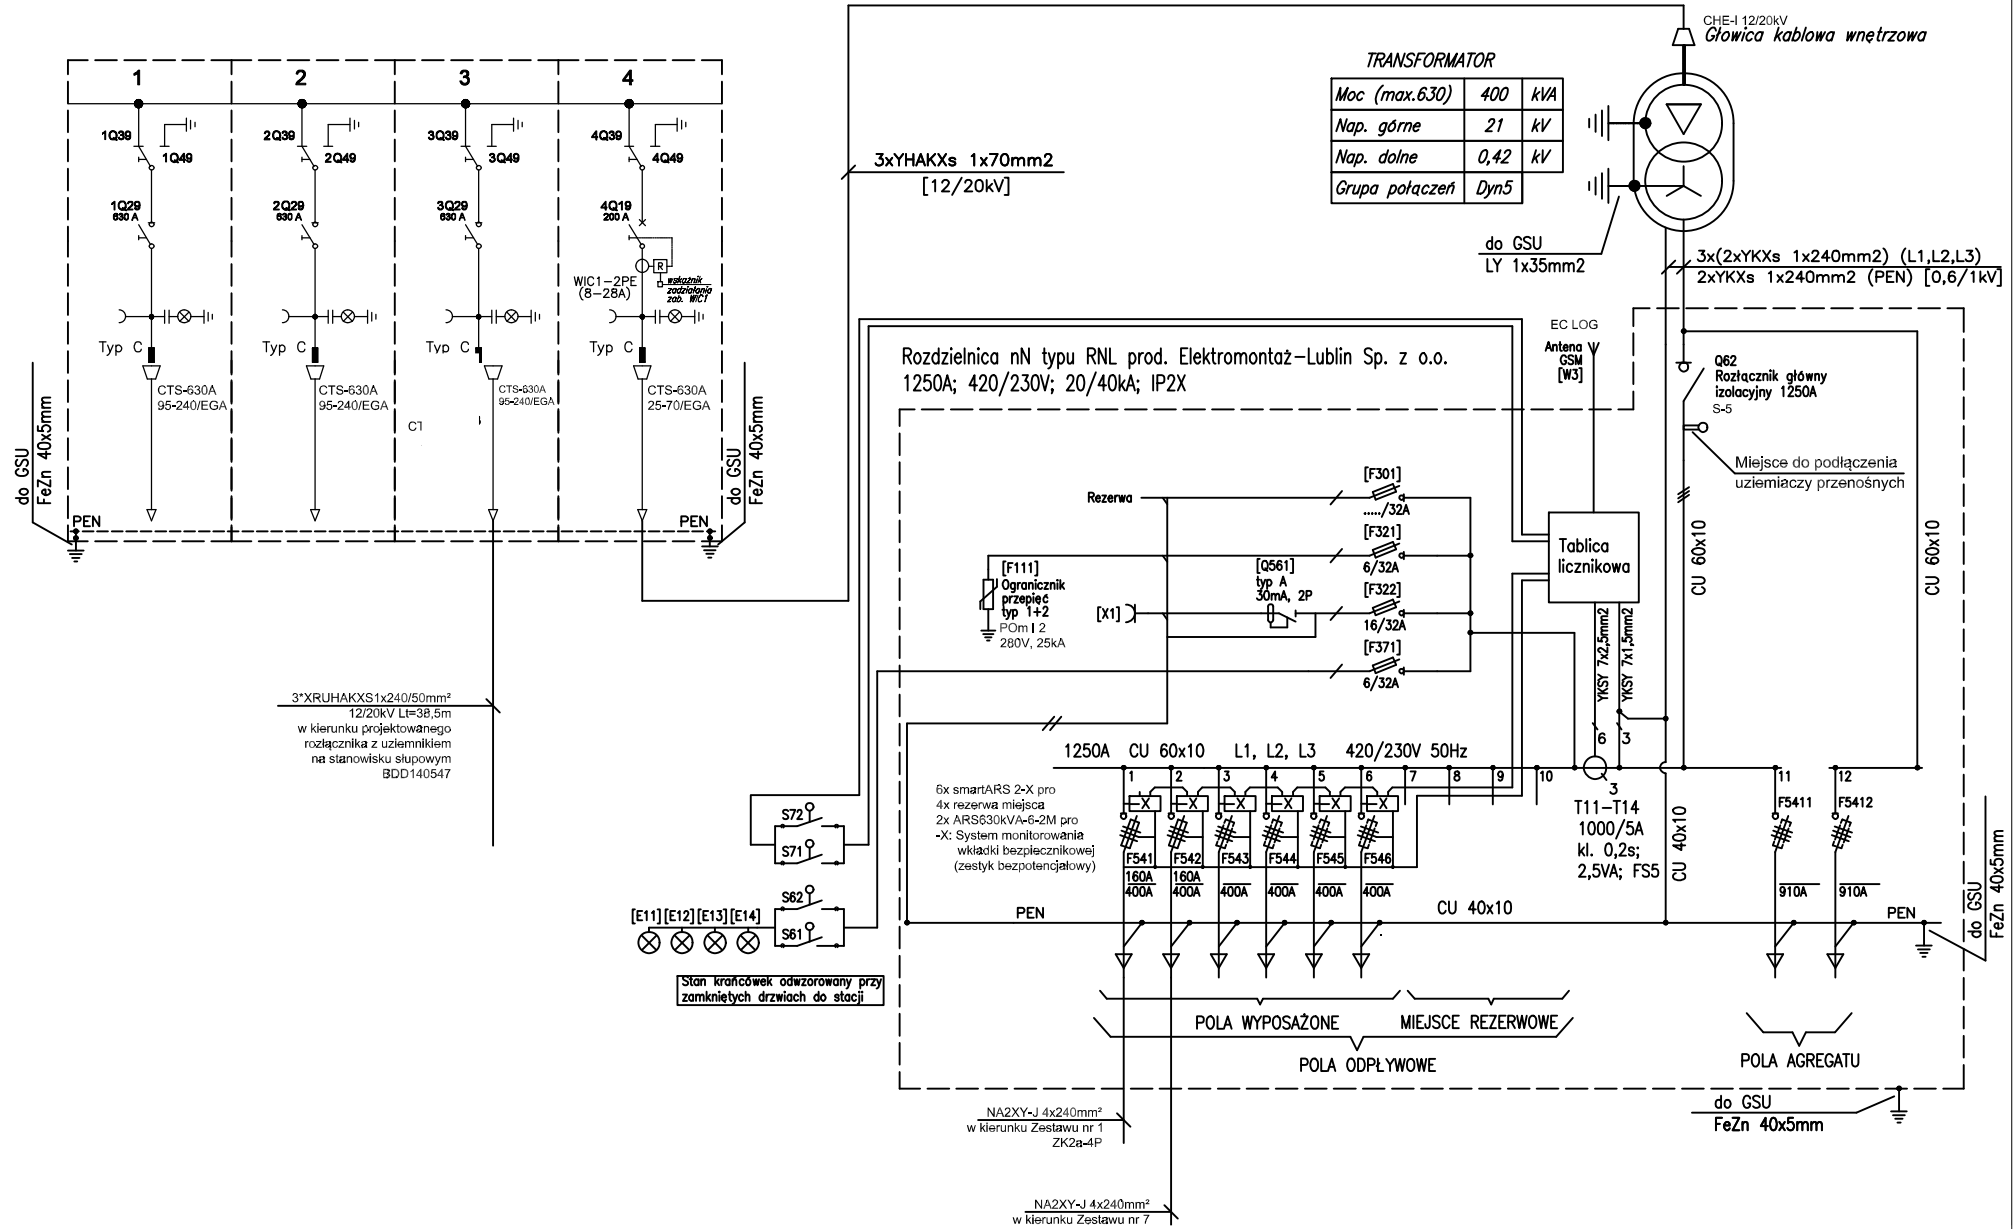

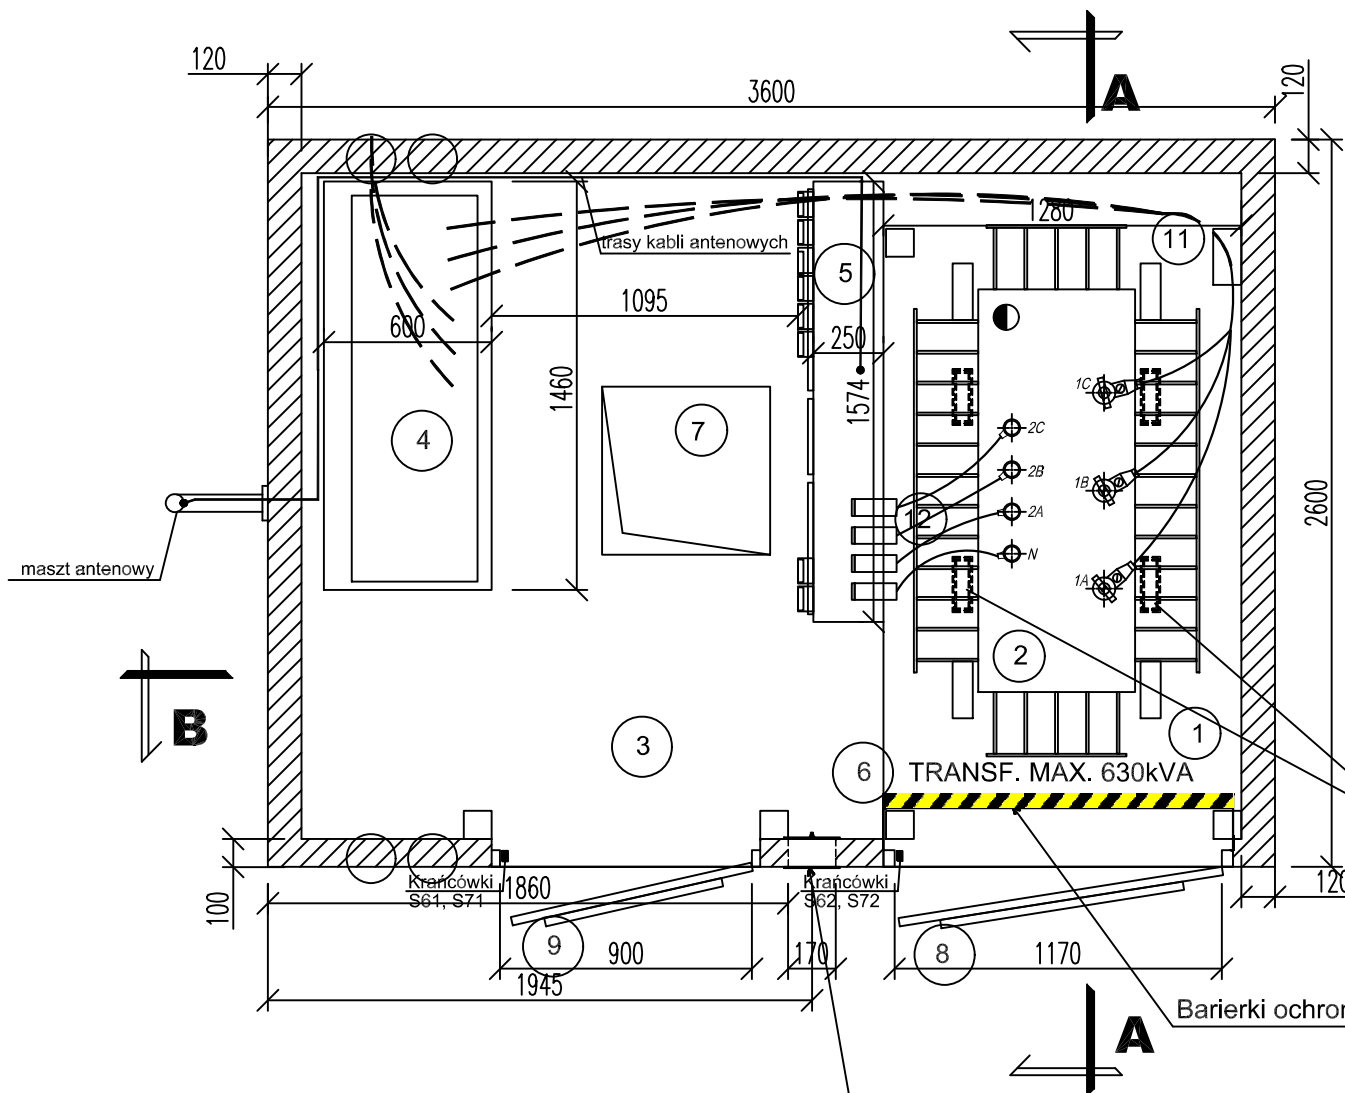

# **LEGENDA:**

- 1). komora transformatora;
- 2). transformator;
- 3). przedział obsługi rozdzielnic;
- 4). rozdzielnica SN;
- 5). rozdzielnica nN;
- 6). przegroda z blachy ocynkowanej;
- 7). włącz do fundamentu;
- 8). drzwi do komory transformatorowej z żaluzjami;
- 9). drzwi do przedziału obsługi z żaluzjami;
- 11). kable SN;
- 12). kable nN;

Transformator posadowiony  
na podkładkach wibroakustycznych (4szt.)

**UWAGA:**  
Na zaciskach strony nn trafo zabudować  
zaciski TOGA z osłonami izolacyjnymi.  
Do zacisków przyłączyć ograniczniki  
przepięć.

Otwierany tylko od wewnątrz przepust w stopniu ochrony IP43, umożliwiający  
wprowadzenie kabli (max. 2x4x1x240mm<sup>2</sup>) agregatu przewodnego o mocy 630kVA

<b>X2</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X1</b>
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>T</b>

-wg katalogu Producenta

