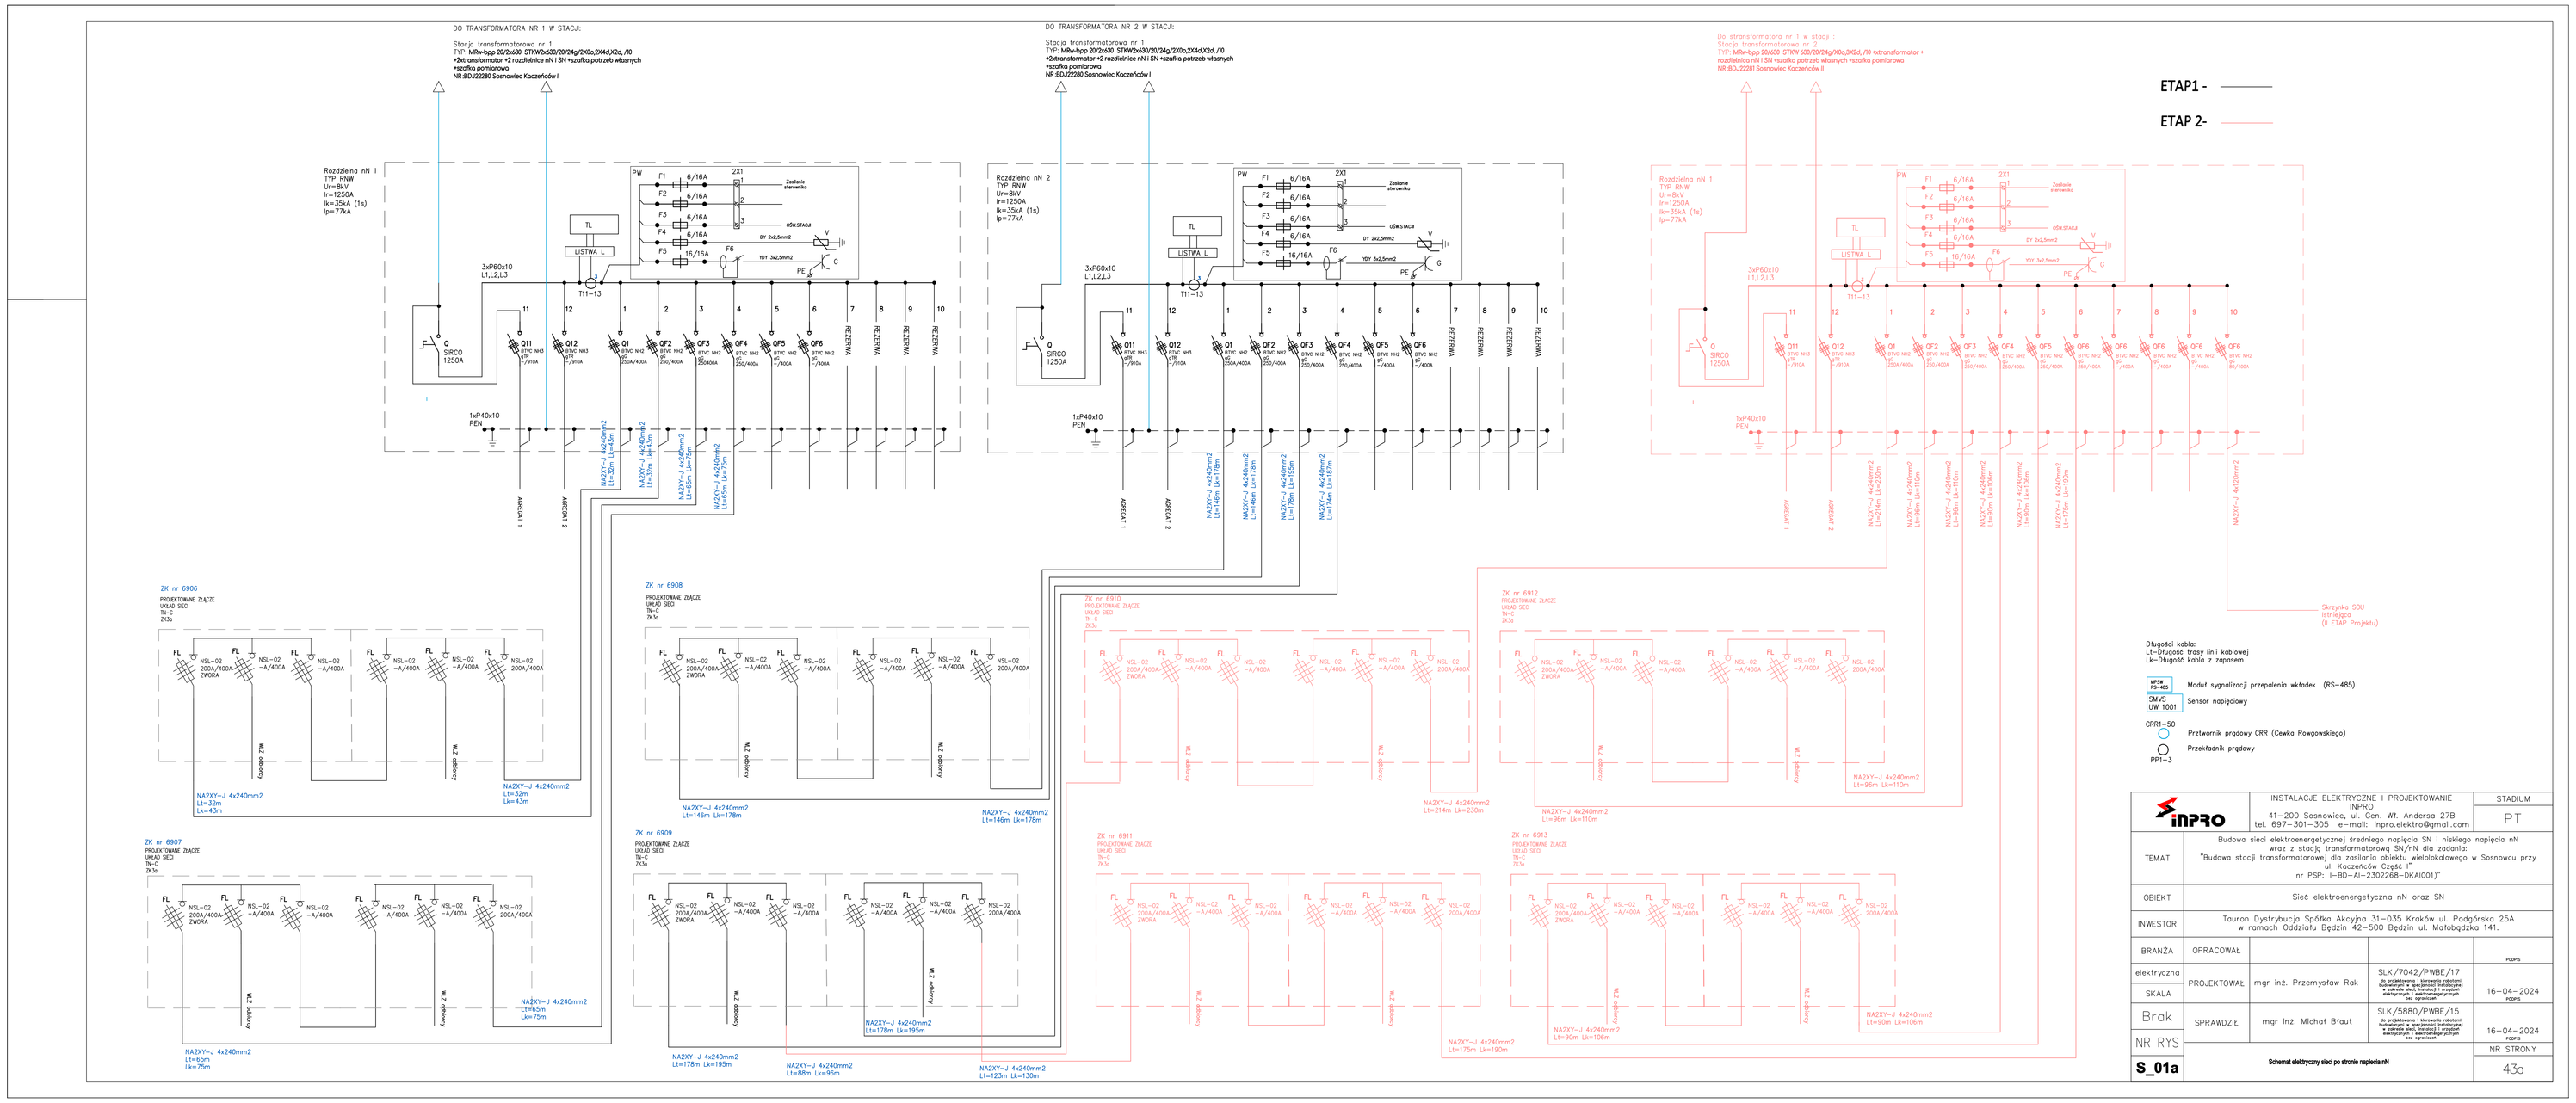

Długości kabli:
Lt–Długość trasy linii kablowej
Lk–Długość kabla z zapasem

MTW RS-485 — Moduł sygnalizacji przepalenia wkładek (RS-485)

GWS UW 1001 — Sensor napięciowy

CRR1–50 — Przetwornik prądowy CRR (Cewka Rogowskiego)

PPI–3 — Przekładnik prądowy

INPRO	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PROJEKTOWANIE INPRO 41–200 Sosnowiec, ul. Gen. Wł. Andersa 27B tel. 697–301–305 e–mail: inpro.elektro@gmail.com		STADIUM PT
TEMAT	Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz z stacją transformatorową SN/nN dla zasilania "Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektu wielolokalowego w Sosnowcu przy ul. Koczerków Część I" nr PSP: I–BO–Ai–23022268–DKAI001)"		
OBIEKT	Sieć elektroenergetyczna nN oraz SN		
INWESTOR	Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 31–035 Kraków ul. Podgórska 25A w ramach Oddziału Będzin 42–500 Będzin ul. Małobądzka 141.		
BRANŻA	OPRACOWAŁ		podpis
elektryczna	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Przemysław Rak	SLK/7042/PWBE/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń — podpis
SKALA			16–04–2024
Brak	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Michał Błaut	SLK/5880/PWBE/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń — podpis
NR RYS			16–04–2024
S_01a	Schemat elektryczny sieci po stronie napięcia nN		NR STRONY 43a