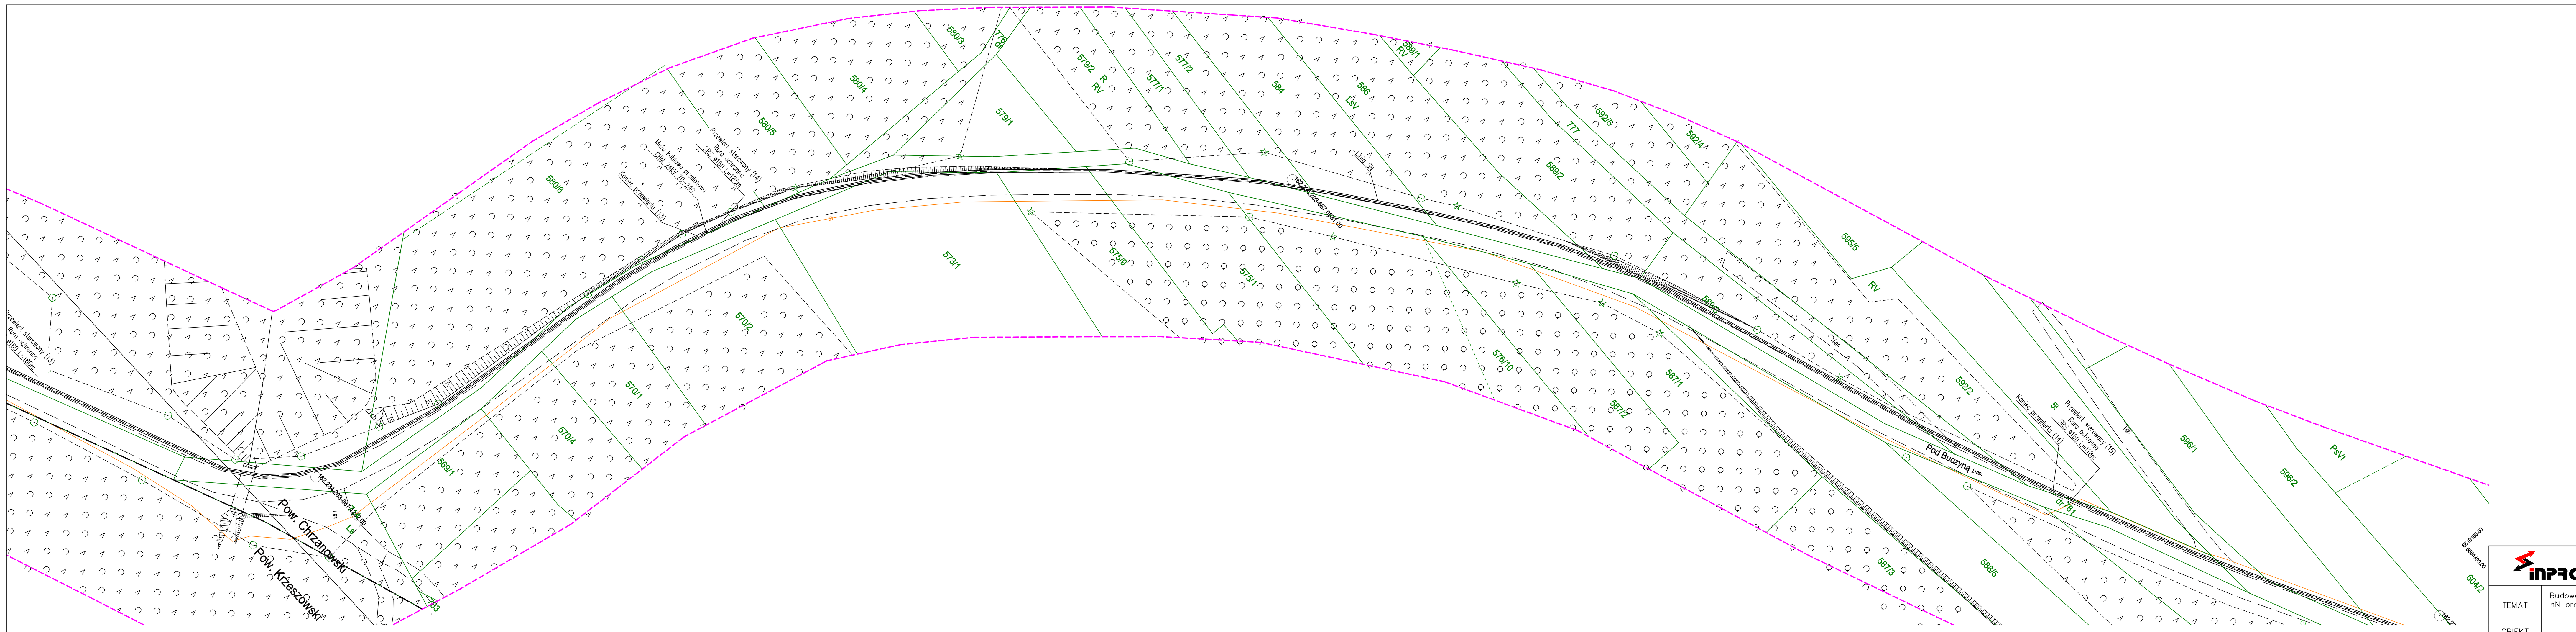

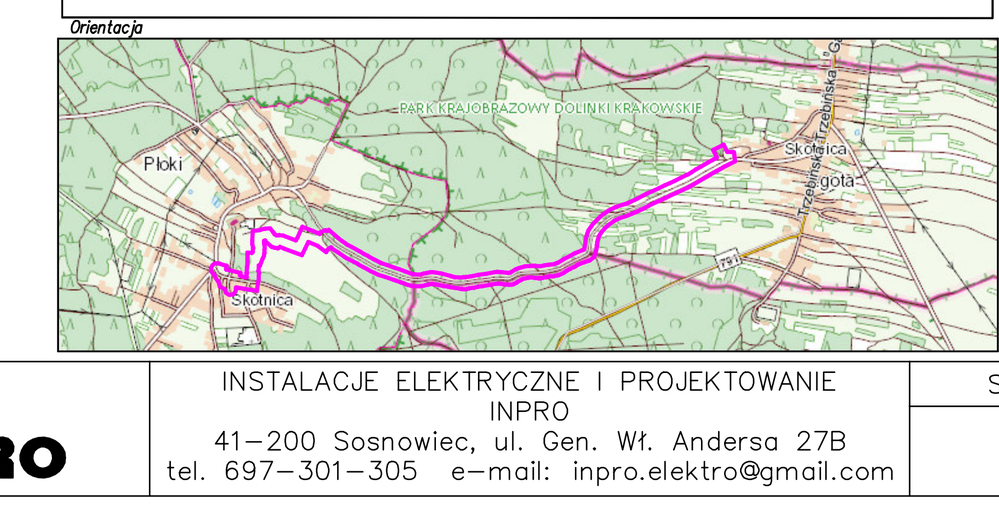

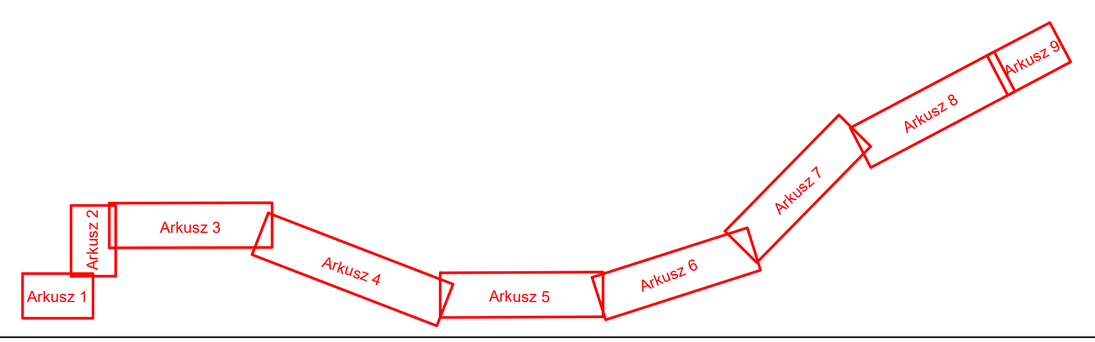

Linia SN:
Proj. st. SN/nN Płoki 3 – proj. st Lgota 3 Płocka (objęta odrębnym opracowaniem)
Proj. linia kablowa SN NA2XS(F)2Y 3x1x240mm²
L_{wykopu}=1150m, $L_{przewiert}$=2231m, L_{kabel}=3526m

LEGENDA:
– – – LINIA KABLOWA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN
RURA OCHRONNA

Kabel prowadzony w pasie drogowym,
na całej długości należy układać metodą bezwykopową.

INPRO	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PROJEKTOWANIE INPRO 41–200 Sosnowiec, ul. Gen. Wł. Andersa 27B tel. 697–301–305 e–mail: inpro.elektro@gmail.com			STADIUM PW
TEMAT	Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z siecią elektroenergetyczną SN i nN oraz likwidacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Płoki oraz Lgota. Tom B1			
OBIEKT	Sieć elektroenergetyczna SN i nN			
INWESTOR	Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31–035 Kraków			
BRANŻA	elektryczna	IMIĘ NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
DATA	OPRACOWAŁ	Kamil Krasoń		
09.2020	OPRACOWAŁ			
SKALA	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Błaut	SLK/5580/PWBE/15	
1:500	SPRAWDZIŁ	mgr inż Przemysław Rak	SLK/7042/PWBE/17	
NR RYS	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA: Usytuowanie projektowanej infrastuktury elektroenergetycznej nN i SN (ARKUSZ 7)			NR STRONY
E_07				35